


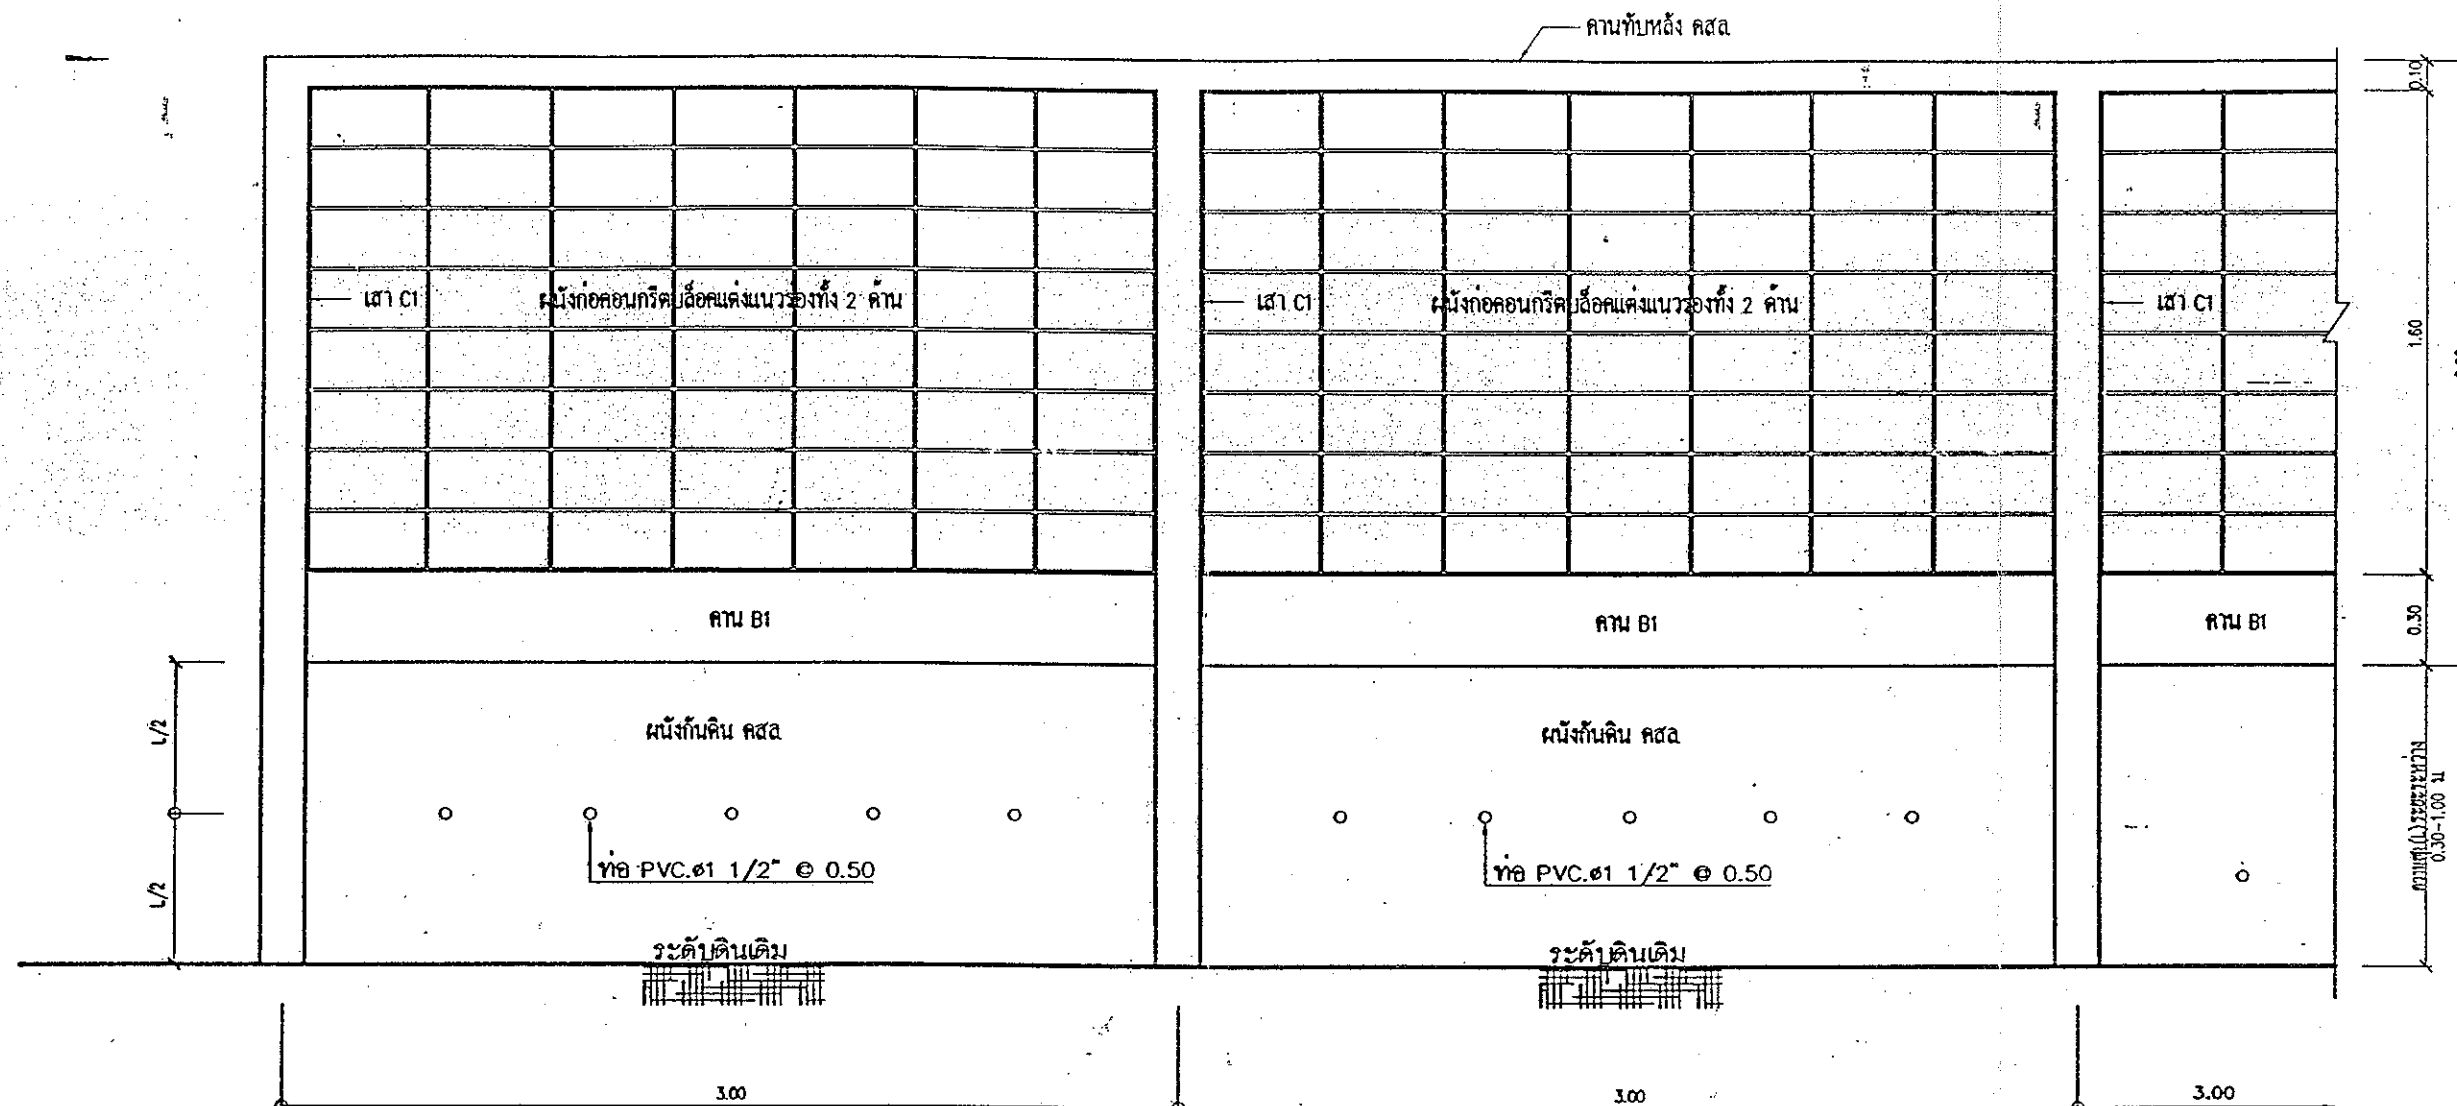


รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ระบุที่กำหนดในแบบมีมติเป็นนคร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. ระบุที่ระหว่างหน้าหรือหลัง กำหนดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
3. กำหนดใช้ของคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม
4. เหล็กเสริมต้องมีกำลังความเค้นไม่น้อยกว่า 3,000 กก./ตร.ซม สำหรับเหล็กข้ออ้อย และ 2,400 กก./ตร.ซม สำหรับเหล็กกลม
5. การก่อสร้างไม่ติดคอนกรีตเสริมรอบรับ กรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อย 8 ตัน/ตร.ม
6. ความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 1.4 ตัน/คืบ
7. ให้ใช้คอนกรีตอัดแรงขนาดไม่น้อยกว่า 70x190x390 มม. การก่อสร้างได้ค้ำ
ได้จากทุกข้อและคอนกรีตอัดแรงก่อนต้องแข็งแรง เนื้อไม้เว้นปราศจากรอย
แตกร้าวและรอยร้าวให้คงแนวระวางทั้ง 2 คาน
8. เสาและคาน คสล. ให้ฉาบปูนเรียบทั้ง 2 คาน
9. ให้ทำผิวหน้าคานปิดผิวภายนอก ทั้ง 2 คาน โยธาผิวรองพื้น 1 ครั้ง และผิวหน้า
สีเทา 2 ครั้ง โยธาผิวรองพื้นของ กปคัน โยธาผิวรองพื้น หรือผิวหน้า

รูปด้านหน้า


มาตราส่วน 1:25

กองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ดูแทนโดยแบบ
ผู้เขียน <u>ส.ก.</u> ผู้ควบคุม <u>ส.ก.</u> ผู้ตรวจสอบ <u>ส.ก.</u> ผู้ดำเนินการก่อสร้าง <u>ส.ก.</u>	แบบวิศวกรรมกริดบล็อกมาตรฐาน พร้อมผนังกันดิน คสล. ความสูงระหว่าง 0.30-1.00 ม.	เขียนเสร็จวันที่ 3 พ.ย. 47 แก้แบบวันที่ มีมติเป็น นคร มาตราส่วน 1:25
ออกแบบปฏิบัติงานแทน สว. <u>ส.ก.</u>	แสดงรูปด้านหน้า	แบบเลขที่ LA5-A3/47260 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

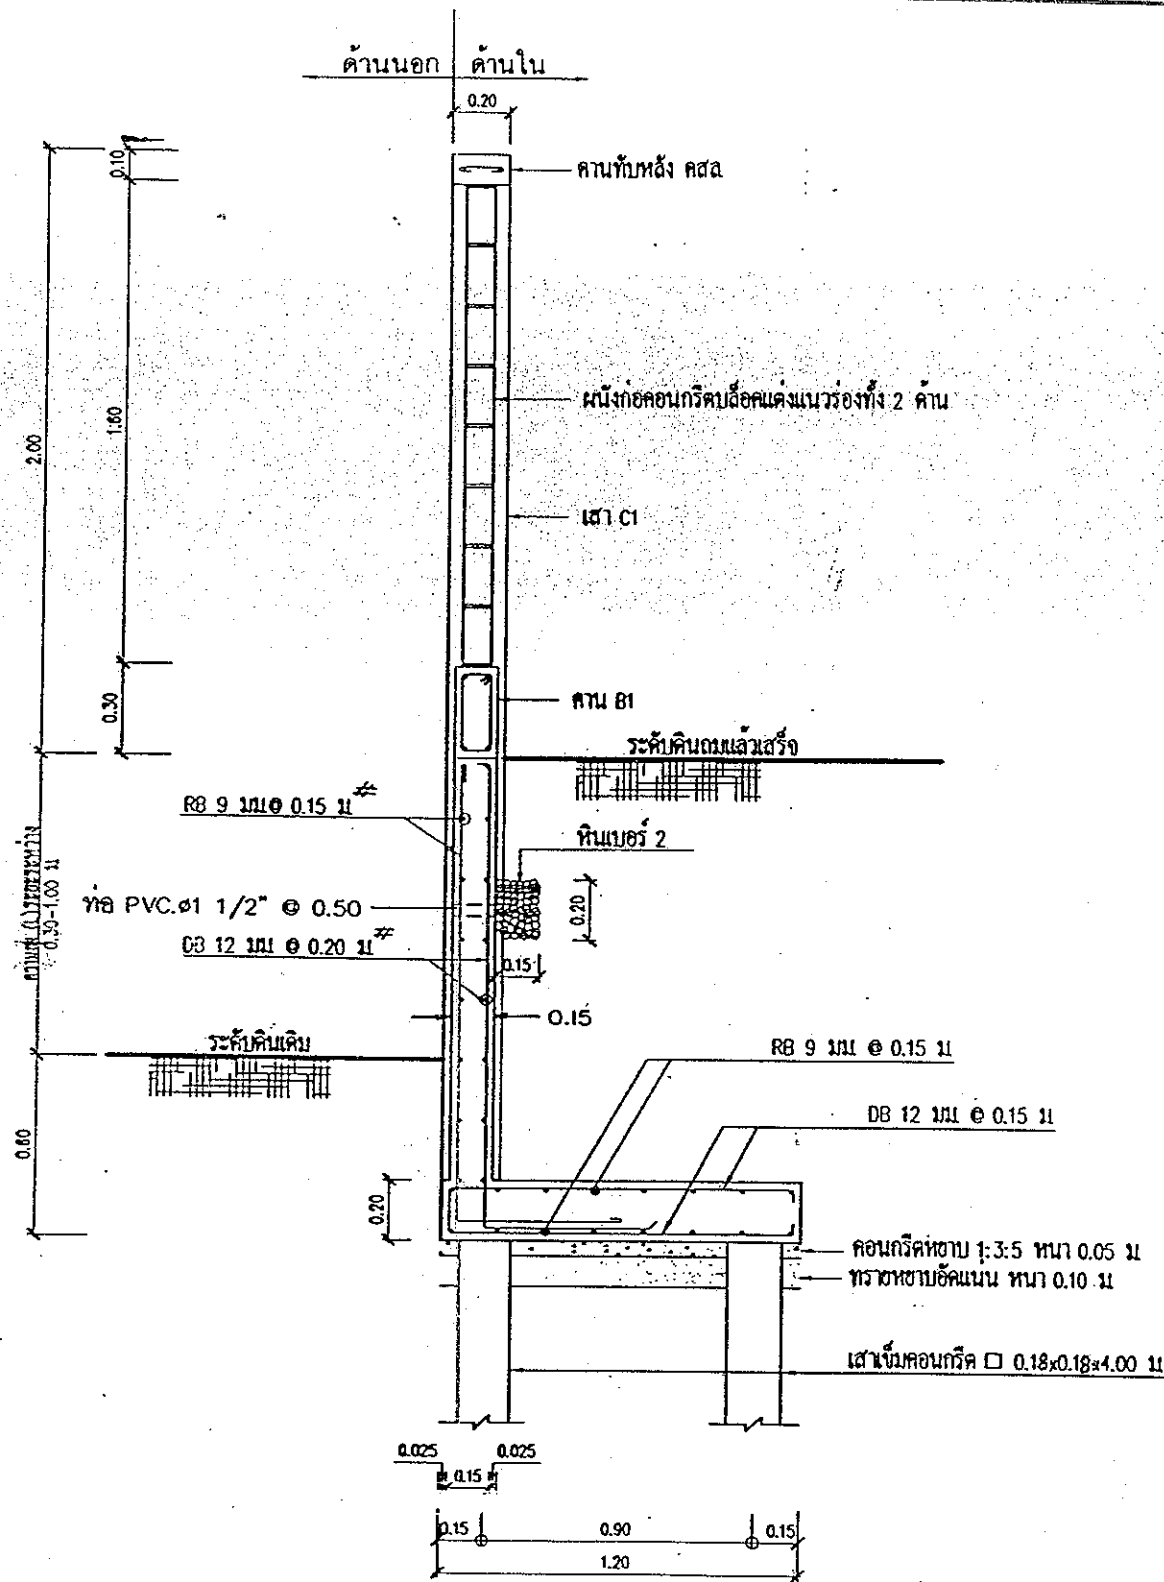


รูปตัด (A) - (A)

มาตราส่วน 1: 25

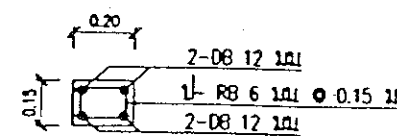


เสา C1

มาตราส่วน 1: 25

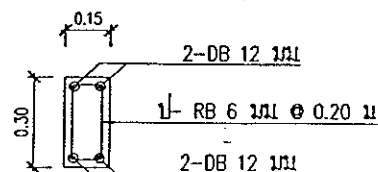


คาน B1

มาตราส่วน 1: 25

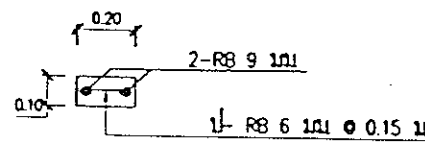

คานทับหลัง คสล


มาตราส่วน 1: 25

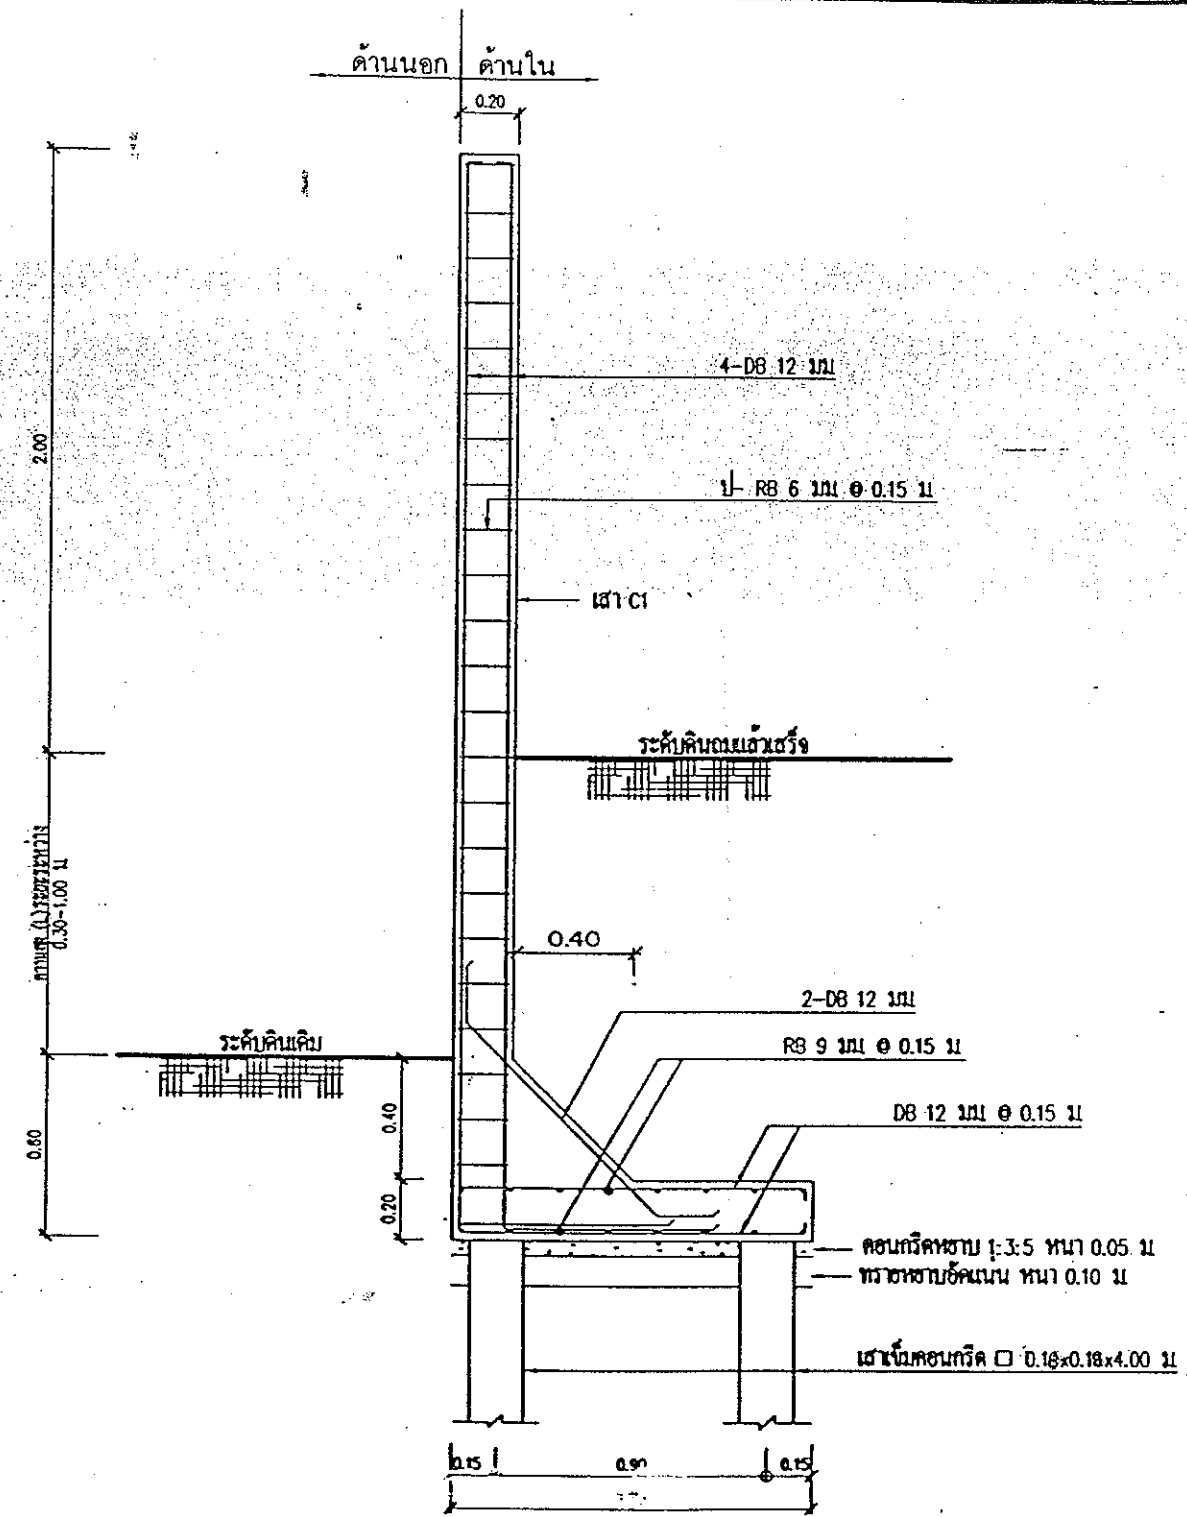

รูปตัด (B) - (B)

มาตราส่วน 1: 25

กองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ดูแทนโดยแบบ
ผู้เขียน: <u>คณิน</u> ผู้ออกแบบ: <u>คณิน</u> ผู้ควบคุมงาน: <u>คณิน</u> ผู้ดำเนินการก่อสร้าง: <u>คณิน</u>	แบบรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน พร้อมผนังกันดิน คสล. ความสูงระหว่าง 0.30-1.00 ม	เขียนเสร็จวันที่ 3 พ.ย. 47 แนบแบบวันที่ มีมติเป็น <u>เมต</u> มาตราส่วน 1:25
ออกแบบปฏิบัติงานแทน พล.ต. <u>สุวิทย์</u>	แบบขยายฐานราก เสา คาน	แบบเลขที่ IA5-A3/4726Q แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

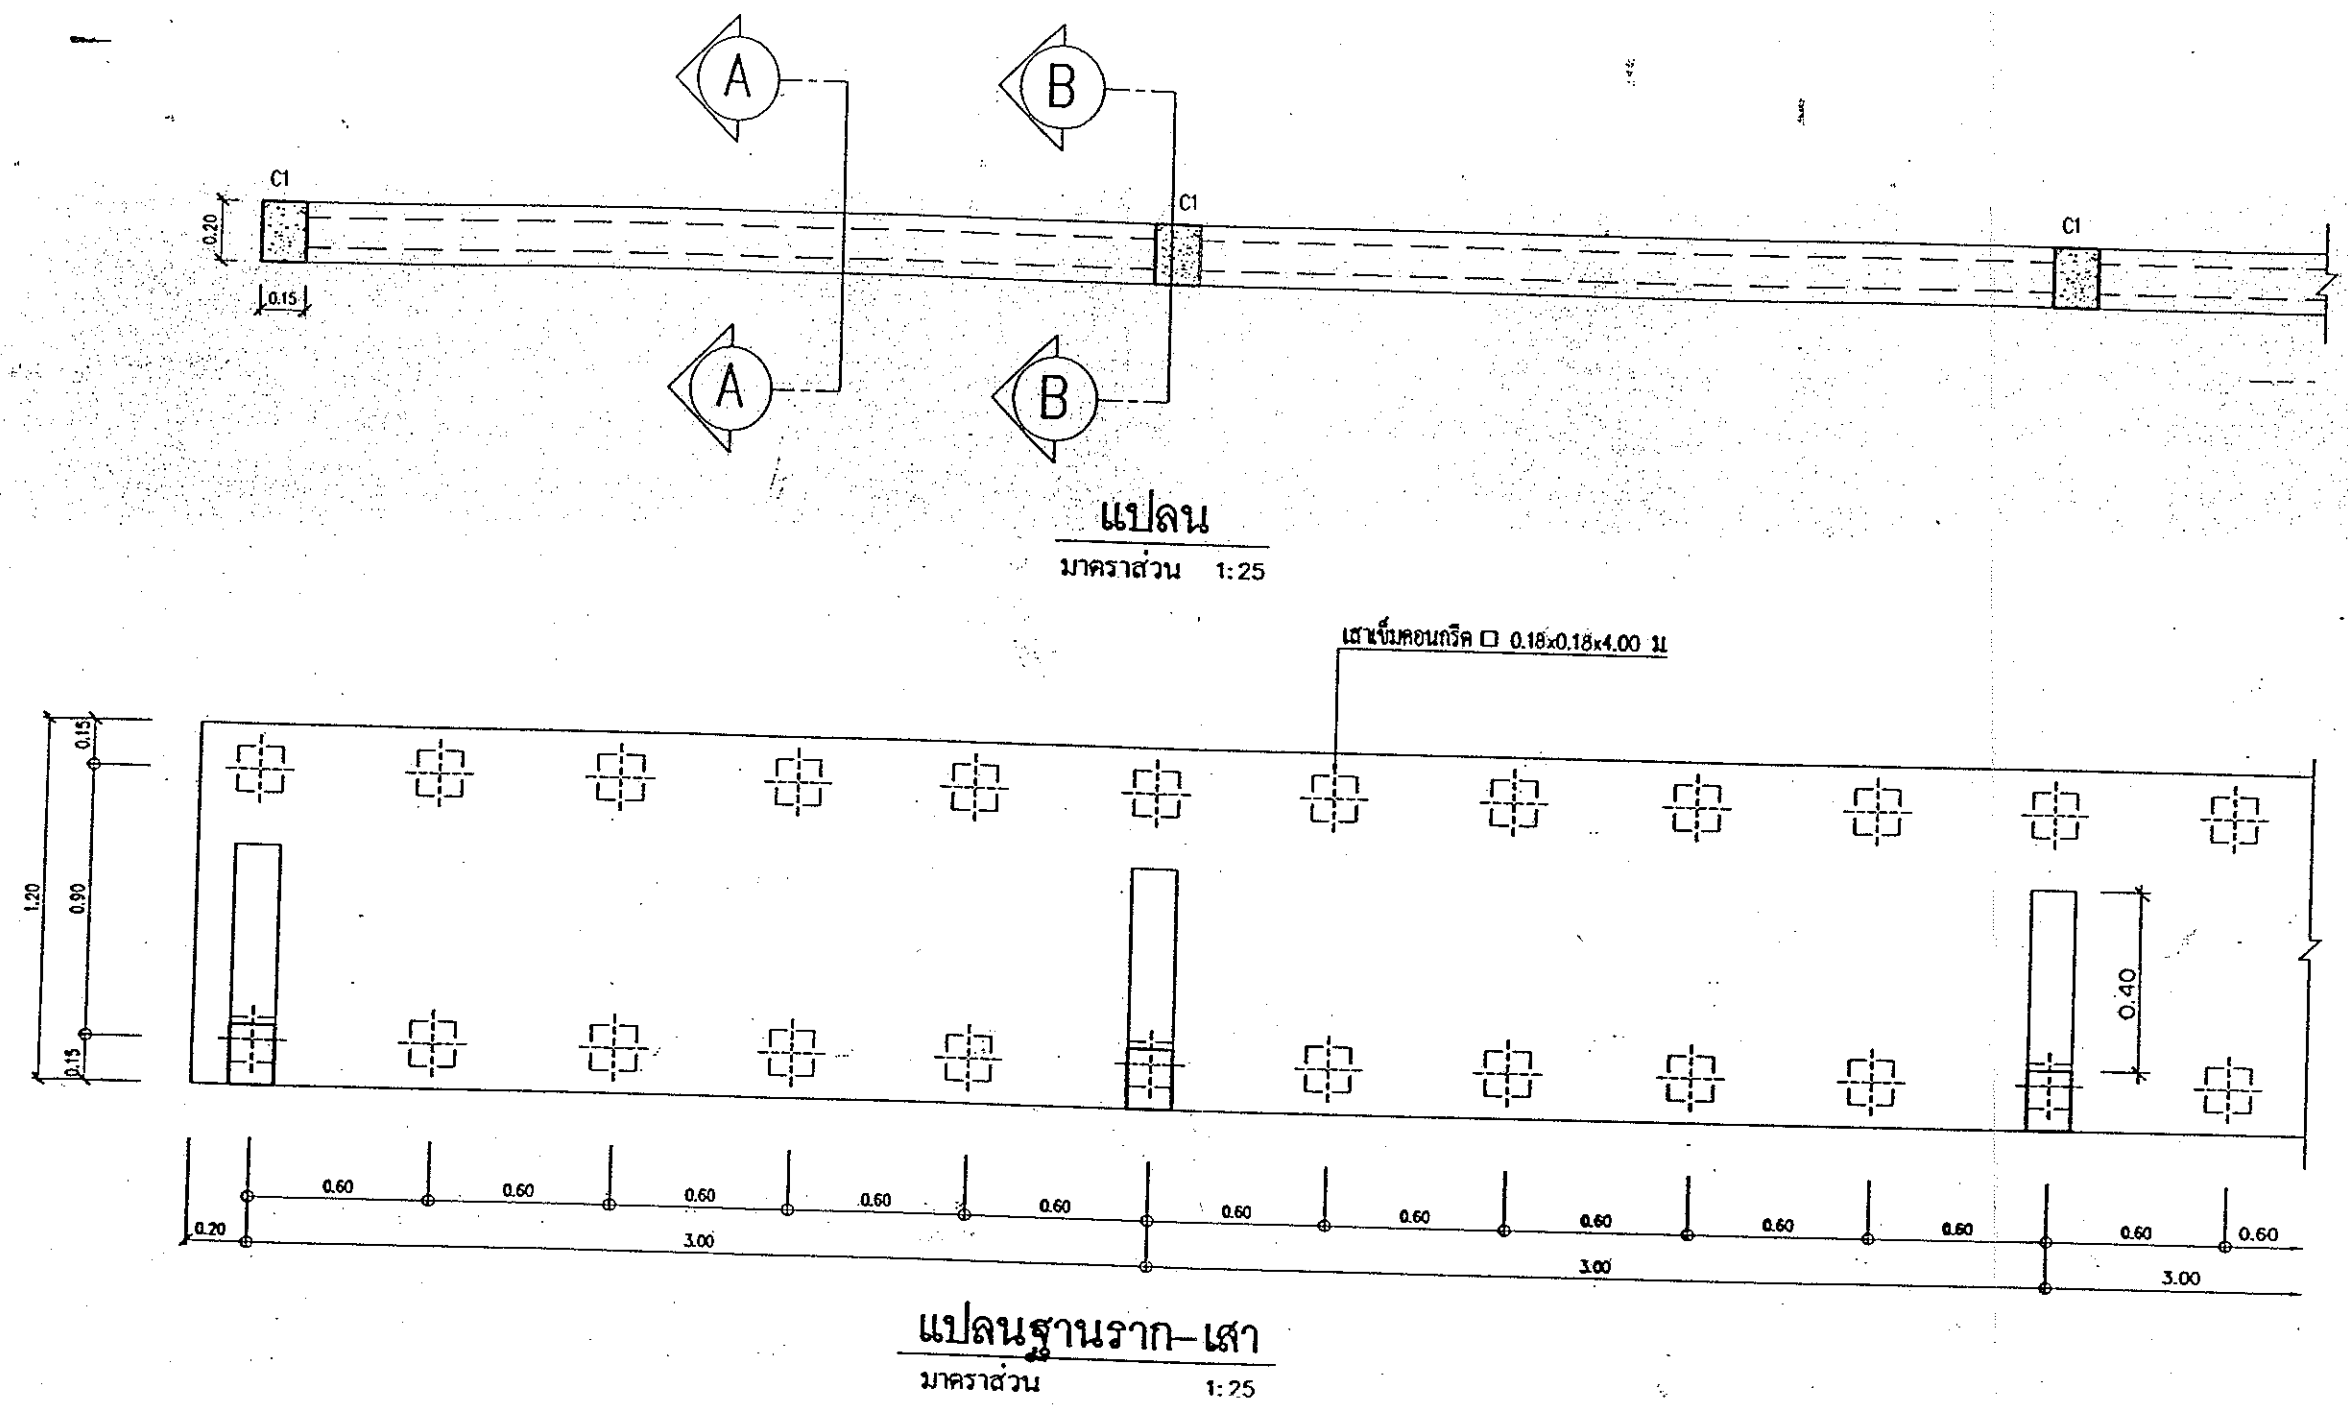

กองสถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกต้องโดยแบบ
ผู้เขียน <u>ดิษฐ์</u> สถาปนิก <u>[Signature]</u> วิศวกร <u>[Signature]</u> หัวหน้าแผนก <u>[Signature]</u> ผู้อำนวยการกอง <u>[Signature]</u> ผู้อำนวยการฝ่าย <u>[Signature]</u>	แบบรับคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน พร้อมผนังกันดิน คสล ความสูงระหว่าง 0.30-1.00 ม	เขียนเสร็จวันที่ 3 พ.ย. 47 ผ่านแบบวันที่ มีมติเป็น <u>เมต</u> มาตราส่วน 1:25
ผ.ย.ย.ปฏิบัติงานแทน ผ.ว. <u>[Signature]</u>	แสดงแปลน, แปลนฐานราก-เสา	แบบเลขที่ LA5-A3/47260 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น