

THE

SOOK

BUILDING STANDARD

มาตรฐานอาคารเป็นสุข



จัดทำโดย
สถาบันอาคารเขียวไทย
ภายใต้มูลนิธิอาคารเขียวไทย

The SOOK Building Standard

มาตรฐานอาคารเป็นสุข

สถาบันอาคารเขียวไทย

ISBN: 978-616-92671-2-6

e-Book กันยายน 2565

จัดพิมพ์โดย

มูลนิธิอาคารเขียวไทย

487 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-3183358

มือถือ: 084-0995199 , 088-7600118

อีเมล: Thaigreenbuilding@gmail.com

เว็บไซต์: <https://tgbj.or.th>

สงวนลิขสิทธิ์

มูลนิธิอาคารเขียวไทย (เจ้าของลิขสิทธิ์)

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

Disclaimer

None of the parties involved in the funding or creation of this document, including the TGBI, its members, and its contractors, assume any liability or responsibility to the user or any third parties for the accuracy, completeness, or use of or reliance on any information contained in this document, or for any injuries, losses, or damages (including, without limitation, equitable relief) arising from such use or reliance. Although the information contained in this document is believed to be reliable and accurate, all materials set forth within are provided without warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to warranties of the accuracy or completeness of information contained in the training or the suitability of the information for any particular purpose. As a condition of use, the user covenants not to sue and agrees to waive and release the TGBI, its members, and its contractors from any and all claims, demands, and causes of action for any injuries, losses, or damages (including, without limitation, equitable relief) that the user may now or hereafter have a right to assert against such parties as a result of the use of, or reliance on this document.

Thailand Green Building Foundation

สถาบันอาคารเขียวไทยขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบจากความเสียหายอันเกิดจากการนำข้อมูลในเอกสารเล่มนี้ไปใช้หรืออ้างอิงใดๆ ก็ตาม ซึ่งถึงแม้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารเล่มนี้ จะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ แต่สถาบันอาคารเขียวไทยไม่ขอรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในเอกสารเล่มนี้ ผู้ใช้หรืออ้างอิงข้อมูลในเอกสารเล่มนี้ ยอมรับและเห็นพ้องว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีทุกประเภทหรือดำเนินการเรียกค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันอาคารเขียวไทย อันเนื่องมาจากการใช้หรืออ้างอิงเอกสารเล่มนี้ไปดำเนินการใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้หรืออ้างอิงข้อมูลในเอกสารเล่มนี้ไปดำเนินการใด ๆ จะต้องยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายอันเกิดจากการนำเอกสารเล่มนี้ไปใช้ หรืออ้างอิงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

มูลนิธิเขียวไทย

คณะกรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทย ประจำปีวาระ 2563-2565

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. คุณ ชนะ สัมพลัง | ประธาน |
| 2. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ | รองประธาน |
| 3. คุณ นินนาท ไชยธีรวิญญู | |
| 4. คุณ เกชา ธีระโกเมน | |
| 5. คุณ จักรพันธ์ ภาวักะรัตน์ | |
| 6. รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร | |
| 7. นาย ธนพงศ์ วิชคำหาญ | |
| 8. ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ | |
| 9. ดร.วุฒิกานต์ ประพรม | |
| 10. คุณ ณัฐพล สุทธิธรรม | |
| 11. คุณ จีระศักดิ์ ปราชญโกสินทร์ | เหรัญญิก |
| 12. ดร.อัษฎาวรรณ จุฑารัตน์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ประจำปีวาระ 2563-2565

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ | ที่ปรึกษา |
| 2. คุณ นินนาท ไชยธีรวิญญู | ประธาน |
| 3. รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร | รองประธาน |
| 4. คุณ จักรพันธ์ ภาวักะรัตน์ | รองประธาน |
| 5. คุณ กมล ตันพิพัฒน์ | |
| 6. คุณ เกชา ธีระโกเมน | |
| 7. คุณ จีระศักดิ์ ปราชญโกสินทร์ | |
| 8. คุณ ประพศ พงษ์เลาหพันธุ์ | |
| 9. ผศ.ชายชาญ โพธิสาร | |
| 10. คุณ วิเศษฐ์ อังสุรัตน์โกมล | |
| 11. คุณ มานิตย์ กุศลพัฒน์ | |
| 12. คุณ ณัฐพล สุทธิธรรม | |
| 13. รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร | |
| 14. รศ.ดร.ปรีชา มหัทธนะ | |
| 15. ดร.อภิพรพรณ บริสุทธิ์ | |
| 16. คุณ นันทวัน ศิริทรัพย์ | |

17. รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
18. ผศ.ดร.ยุพธนา ทองท้วม
19. คุณ พิพัฒน์ รุจิราโสภณ
20. รศ.ดร.อภิชาติ ประดิษฐ์สมานนท์
21. คุณ วิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการ

คณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์และจัดทำคู่มือมาตรฐาน เป็นสุข

1. รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษา
2. ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ประธานอนุกรรมการ
3. คุณ อุษณีย์ มิ่งวิมล อนุกรรมการ
4. คุณ สมศักดิ์ จิตมั่น อนุกรรมการ
5. รศ.ดร.ปรีชาญา มัทธนท์ อนุกรรมการ
6. ดร.อภิพรพรณ บริสุทธิ์ ร่วมให้คำปรึกษา
7. คุณ นันทวัน ศิริทรัพย์ ร่วมให้คำปรึกษา
8. คุณ ณัฐพล สุทธิธรรม ร่วมให้คำปรึกษา

สารบัญ

หัวข้อ	รายละเอียด	หน้า	คะแนน (บังคับ)
บทนำ		1	
BN	หมวดที่ 1 BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD		11
BN 1	ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Biophilia)	7	2
BN 2	ที่ออกกำลังกาย (Exercise Space)	9	1
BN 3	เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่ตั้ง (Sense of Place)	10	1
BN 4	ชุมชนแวดล้อม (Surrounding Community)	11	1
BN 5	ป้องกันภัยธรรมชาติ (Disaster Management)	13	2
BN 6	ควบคุมศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control)	14	1
BN 7	สวนชุมชน (Community Garden)	15	3
AD	หมวดที่ 2 ARCHITECTURAL DESIGN		42 (1)
ADp1	การควบคุมการสูบบุหรี่ (Smoking Control)	18	บังคับ
AD 1	การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย (Safety)	19	10
AD 2	การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)	21	6
AD 3	การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	23	5
AD 4	ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)	24	1
AD 5	การเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ (Access to View)	25	1
AD 6	ความเป็นส่วนตัว (Private Space)	26	1
AD 7	การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)	27	4
AD 8	แสงสว่างที่มองเห็น (Visual Lighting)	28	1
AD 9	แสงธรรมชาติ (Daylight)	29	2

หัวข้อ	รายละเอียด	หน้า	คะแนน (บังคับ)
AD 10	การควบคุมการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)	30	2
AD 11	สิทธิในการได้รับแสงสว่าง (Right to Light)	31	1
AD 12	อุปกรณ์บังแดดและควบคุมการหรี่แสง (Shading & Dimming)	32	1
AD 13	การเปิด-ปิดหน้าต่าง (Operable Window)	33	1
AD 14	ความน่าสบายด้านเสียง (Acoustic Comfort)	34	2
AD 15	ระดับก้องกังวานที่เหมาะสม (Reverberation Time)	35	2
AD 16	การกั้นเสียง (Sound Barrier)	36	2
IM หมวดที่ 3 INTERIOR DESIGN & MATERIALS			17 (2)
IMp1	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Reduction) ^{ขั้นพื้นฐาน}	38	บังคับ
IMp2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality) ^{ขั้นพื้นฐาน}	39	บังคับ
IM 1	การออกแบบพื้นผิวโดยรวม (Surface Design)	40	1
IM 2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality)	41	2
IM 3	แร่ใยหินและสารโลหะหนัก (Asbestos & Heavy Metal)	42	2
IM 4	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Reduction)	43	2
IM 5	การลดการใช้สารพิษ (Toxic Materials Reduction)	44	2
IM 6	การส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างปลอดภัย (Enhanced Materials Safety)	45	2
IM 7	การควบคุมความชื้น (Moisture Management)	46	1
IM 8	การลดการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผิววัสดุ (Antimicrobial Surfaces)	47	2
IM 9	สภาพแวดล้อมที่ทำความสะอาดได้ (Cleanable Environment)	48	1
IM 10	แสงสว่างที่สัมพันธ์กับระบบร่างกาย (Circadian Lighting)	49	2
EE หมวดที่ 4 ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING			30 (1)
EEp1	มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)	53	บังคับ

หัวข้อ	รายละเอียด	หน้า	คะแนน (บังคับ)
EE 1	ความสบายเชิงอุณหภูมิ (Thermal Comfort)	54	4
EE 2	การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ (Olfactory Comfort)	55	2
EE 3	คุณภาพน้ำ (Water Quality)	56	5
EE 4	การระบายอากาศเสียจากการก่อสร้าง (Building Flush Out)	57	2
EE 5	การกรองอากาศภายนอกก่อนเข้าอาคาร (Outdoor Air Filtration)	58	2
EE 6	การป้องกันการรั่วซึมของอากาศ (Air Leakage)	59	2
EE 7	การระบายอากาศโดยตรงจากแหล่งกำเนิด (Direct Source Ventilation)	60	2
EE 8	ระบบควบคุมอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)	61	3
EE 9	การเพิ่มปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)	62	3
EE 10	การฟอกอากาศ (Air Purification)	63	3
EE 11	การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบอาคาร (Noise Reduction)	64	2
SI หมวดที่ 5 SOOK INNOVATION			10
SI 1-10	นวัตกรรมสุขภาวะ (SOOK Innovation)	66	1-10
รวมคะแนน			110 (4)

บทนำ

สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบอาคารในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นการออกแบบอาคารเขียวและดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันการออกแบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อคุณภาพอาคารและสภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร จึงเกิดแนวคิดส่งเสริมสภาวะของผู้ใช้อาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Well Being ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่โลกออกแบบให้ความสำคัญต่อตัวอาคาร วัสดุ อุปกรณ์และบริบทรอบอาคาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และชีวนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น

ปัญหาหลักของประเทศไทยที่มีมลภาวะและโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง อาทิเช่น มลภาวะของอากาศภายนอกที่ปนเปื้อน ปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดอย่างต่อเนื่องหลายเดือนในช่วงฤดูหนาว และดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นทุกปี โดยอาคารควรถูกออกแบบเพื่อลดการปนเปื้อนของ PM2.5 เพื่อสุขภาพของผู้อาศัยที่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกติดต่อกันในอากาศที่ถ่ายเทไม่เพียงพอ หรือรับเชื้อจากการสัมผัสกัน ทำให้การออกแบบต้องมีความแตกต่างออกไป หลายฝ่ายมีความเห็นว่าคุณสมบัติต้องเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตอย่างเร่งด่วน และอาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดไป จนมีคนกล่าวว่า COVID-19 จะทำให้เกิด “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่จะเปลี่ยนความต้องการของผู้คน เปลี่ยนวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย การทำงาน การเดินทาง การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ การคบค้าสมาคมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ในขณะเดียวกันปัญหาของโลกไม่ได้มีเพียงโรคระบาดและมลภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อสอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2574 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 11 ล้านคน เริ่มส่งสัญญาณว่าต้องเริ่มเกษียณช้าลงจากที่อายุ 60 ปี ไปเป็นที่ 65 ปี ซึ่งนั่นหมายความว่า ผู้สูงอายุเหล่านี้อาจยังต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่าง ๆ และพักอาศัยในบ้านพักอาศัยที่จะต้องถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ และในขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาด้านอื่น ๆ อีก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาขยะสารพิษหรือการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาแหล่งน้ำ เป็นต้น ยังคงต้องได้รับการดูแลแก้ไขในช่วงเวลาที่ยากลำบากของประชากรโลก

ในภาคการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เริ่มออกมามีบทบาทในการกำหนดทิศทาง New Normal ในการออกแบบก่อสร้างอาคารสำหรับประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิอาคารเขียวไทย และมีสถาบันอาคารเขียวไทยเป็นตัวจักรในการทำงานเพื่อส่งเสริมการออกแบบก่อสร้างอาคารเขียวที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ


สถาบันอาคารเขียวไทยได้พัฒนาเกณฑ์อาคารเขียว พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อบรม สัมมนา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสถาบันฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินผล และรับรองอาคารเขียวที่ก่อสร้างในประเทศไทย โดยทั้งนี้ สถาบันอาคารเขียวไทยมีเกณฑ์ ชื่อ TREES หรือ Thai's Rating for Energy and Environmental Sustainability ซึ่งผู้ออกแบบและพัฒนาโครงการจะใช้เป็นแนวทางการออกแบบให้เป็นอาคารเขียวในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่มลภาวะและโรคระบาดเป็นปัญหาระดับโลก นักพัฒนาโครงการจึงได้เริ่มมองเห็นความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อประเด็นสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความเป็นดีอยู่ดีหรือ Well Being ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้ผลิตรายค้าวัสดุก่อสร้างหลายรายได้เริ่มทำการตลาดสินค้าของตน สถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้เริ่มจัดทำมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารที่เน้นสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคาร โดยใช้ชื่อมาตรฐานว่า “เป็นสุข” หรือ SOOK ซึ่งจะพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก เนื่องจากประเด็นสุขภาพในอาคาร ทั้งอาคารที่ทำงาน และอาคารพักอาศัยจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

ลักษณะการประเมินของมาตรฐาน “เป็นสุข” จะประเมินด้วยการทำคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึ่งจะมีลักษณะหัวข้อคะแนนอยู่ 2 จำพวก กลุ่มแรก คือ คะแนนหัวข้อบังคับ หรือ Prerequisite ซึ่งผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการประเมินทุกหัวข้อคะแนน ซึ่งในมาตรฐานเป็นสุขนี้จะมีหัวข้อบังคับ 4 หัวข้อ โดยหากไม่ผ่านคะแนนข้อใดข้อหนึ่งในกลุ่มนี้ จะถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานเป็นสุขนี้เลย กลุ่มคะแนนหัวข้อบังคับจะต่างกับอีกกลุ่มที่มีการวัดด้วยระดับคะแนน ซึ่งมีคะแนนมากน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญ ในกลุ่มนี้จะมีคะแนนรวมถึง 110 คะแนน เมื่อผ่านคะแนนข้อบังคับทั้ง 4 หัวข้อแล้ว การทำคะแนนได้มากน้อยจะเป็นตัวตัดสินระดับรางวัลที่จะได้รับ ได้แบ่งระดับรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ตามช่วงคะแนน ได้แก่

PLATINUM	75	คะแนน ขึ้นไป
GOLD	60-74	คะแนน
SILVER	50-59	คะแนน
CERTIFIED	40-49	คะแนน

มาตรฐาน “เป็นสุข” ได้ถูกแบ่งเป็น 5 หมวด มีคะแนนรวม 110 คะแนน ได้แก่

- ธรรมชาติสัมพันธ์ และชุมชนแวดล้อม (BN -Biophilia & Neighborhood) 11 คะแนน
- การออกแบบสถาปัตยกรรม (AD - Architectural Design) 42 คะแนน และ 1 ข้อบังคับ
- การออกแบบภายใน และการใช้วัสดุ (IM - Interior Design & Materials) 17 คะแนน และ 2 ข้อบังคับ
- ระบบสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรม (EE - Environmental System & Engineering) 30 คะแนน และ 1 ข้อบังคับ
- นวัตกรรมสุขภาพ (SI - SOOK Innovation) 10 คะแนน

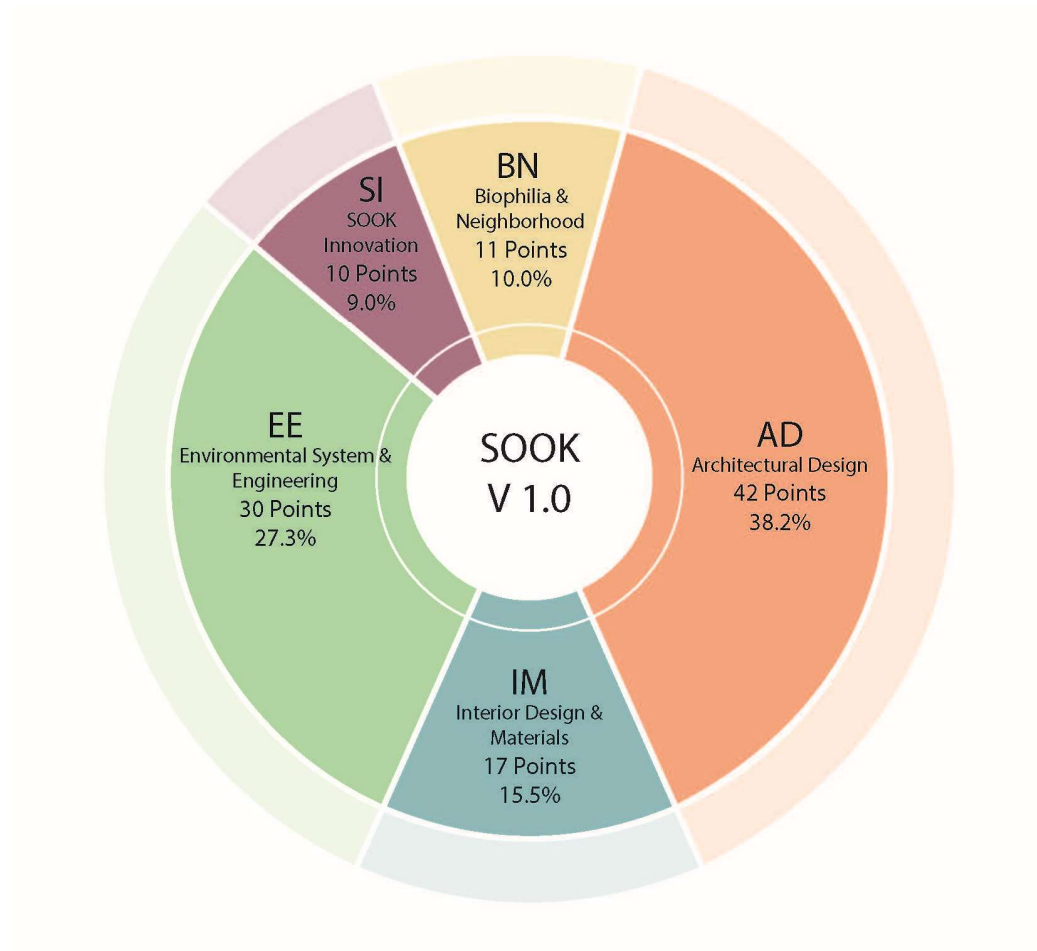

ภาพที่ 1 คำนวณน้ำหนักความสำคัญของแต่ละหมวด


ขั้นตอนการเข้าร่วมประเมินมาตรฐาน “เป็นสุข” มีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 3 ช่วง ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ด้านล่าง

1. ลงทะเบียนกับทางสถาบันฯ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ช่วงการออกแบบอาคาร
2. รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารช่วงออกแบบและก่อสร้างเพื่อเตรียมยื่นต่อสถาบันฯ
3. เมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จ พร้อมผลการตรวจวัด (Commissioning and Performance Verification) ยื่นต่อสถาบันฯ

ขั้นตอนยื่นเอกสารต่อสถาบันอาคารเขียวไทยนั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และบางข้อกำหนดยังกำหนดในการตรวจวัดจะมีจำนวนผู้ใช้อาคารขั้นต่ำ ในกลุ่มหัวข้อบังคับและกลุ่มวัดระดับคะแนนของหัวข้อนั้น ๆ เพื่อการตรวจวัด

ผู้ยื่นประเมินสามารถยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนการยื่นประเมินเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้ว (SOOK Precertification) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ยื่นประเมินในการออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบที่เกี่ยวข้อง และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ เมื่อเอกสารส่วนนี้ผ่านการพิจารณาแล้ว โครงการไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารซ้ำอีก เมื่อส่งเอกสารช่วงอาคารแล้วเสร็จ

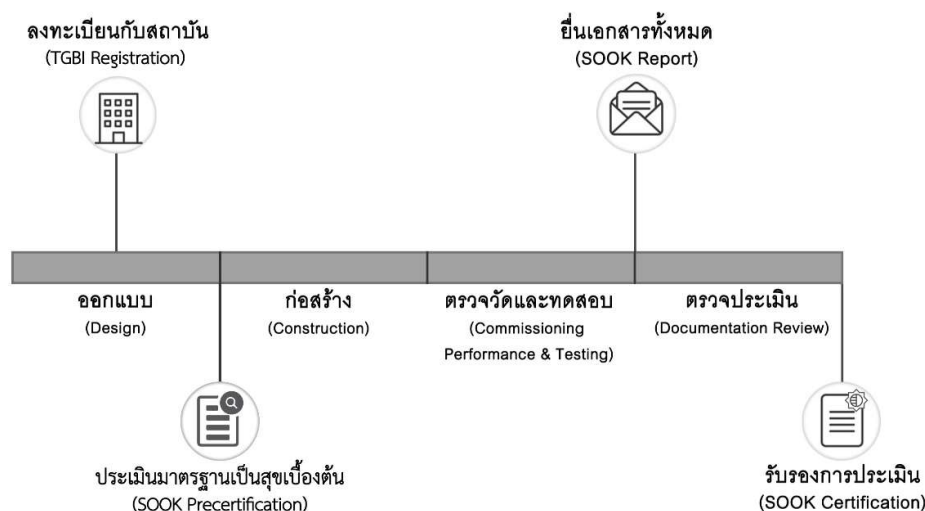

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมินอาคารตามมาตรฐานเป็นสุข

เกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน "เป็นสุข" สำหรับอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร

แม้ว่ามาตรฐานเป็นสุข จะเหมาะกับอาคารหลายประเภทที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหรือมีการปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ตามความหลากหลายของโครงการอาจนำมาซึ่งคำถามว่าสามารถเข้าร่วมประเมินด้วยมาตรฐานนี้หรือไม่ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงได้กำหนดเกณฑ์เบื้องต้นของลักษณะของโครงการที่เข้าร่วมประเมินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าโครงการมีการละเมิดกฎหมายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรางวัลแม้ว่ามีการตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม
2. ต้องเป็นอาคารถาวรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ในมาตรฐานเป็นสุข มีหลายข้อคะแนนที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งและภูมิทัศน์รอบโครงการ ซึ่งหากอาคารมีการเคลื่อนย้ายย่อมทำให้คะแนนในหมวดดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งย่อมส่งต่อผลให้ระดับรางวัลที่ได้รับมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
3. มีพื้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการต้องมีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุ่มอาคาร อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน ต้องมีการแบ่งพื้นที่ของโครงการที่จะเข้าประเมินให้เหมาะสม โดยมีลักษณะที่โครงการต่าง ๆ สามารถแยกเข้าร่วมประเมินเป็นรายโครงการได้ การพยายามแบ่งพื้นที่โครงการที่เข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ในการทำคะแนนโดยไม่ได้อ้างอิงกับการแบ่งพื้นที่เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการนั้นไม่สามารถกระทำได้ เช่นเดียวกับการเข้าร่วมประเมินอาคารเป็นกลุ่มพร้อม

กันก็ไม่สามารถกระทำได้ ผู้เข้าร่วมประเมินต้องแยกโครงการด้วยการแบ่งพื้นที่และเข้าประเมินเป็นรายโครงการ โครงการที่มีลักษณะการบริหารจัดการเป็น 2 ส่วนขึ้นไป จะแยกเข้าประเมินได้ ต่อเมื่อ

- สามารถแบ่งพื้นที่โครงการจากผังบริเวณได้อย่างชัดเจน (ไม่อนุญาตให้แบ่งตามกลุ่มชั้นของอาคารสูง เช่น ส่วนทาวเวอร์ และ โฟเดียม)
- งานระบบไม่ว่าจะเป็นระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สามารถแยกการตรวจวัดออกจากกันได้อย่างชัดเจน

4. มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะส่งผลต่อเจตนารมณ์พื้นฐานของการประเมินนี้ ข้อกำหนดนี้ถูกเขียนขึ้น เพื่อให้ป้องกันอาคารประเภท สนามกีฬา และ โรงจอดรถ ที่มีพื้นที่ภายในอาคารน้อย ให้ไม่ได้เปรียบในการทำคะแนนในบางหัวข้อคะแนน

5. ต้องมีผู้ใช้อาคารประจำอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้อาคารต้องถูกออกแบบระบบต่าง ๆ ที่คำนึงถึงผู้ใช้อาคารตามเจตนารมณ์ของมาตรฐาน แล้วเพื่อป้องกัน อาคารกลุ่มห้องเก็บของ โกดัง ไม่ให้สามารถหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้อาคารและได้คะแนนไปอย่างไม่เป็นธรรม

BN

หมวดธรรมชาติสัมพันธ์ และชุมชนแวดล้อม

BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD

หมวด BN มี 13 คะแนน จะเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ใช้อาคารเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Biophilia) ภายนอก และภายในโครงการ ที่ผู้ใช้อาคารสามารถเข้าถึง และส่งเสริมการออกกำลังกาย มีแปลงผักปลอดสารพิษให้ผู้อยู่อาศัย (Community Garden) มีต้นไม้ให้ผลทานได้ (Edible Landscape) การอยู่ในชุมชนที่เข้าถึงสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ ทางจักรยาน ตลาดสด ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ตลอดจนการควบคุมสารพิษจากการจัดการแมลง และการออกแบบที่รองรับความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ

BIOPHILIA & NEIGHBORHOOD (BN)		11
BN 1	ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Biophilia)	2
BN 2	ที่ออกกำลังกาย (Exercise Space)	1
BN 3	เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่ตั้ง (Sense of Place)	1
BN 4	ชุมชนแวดล้อม (Surrounding Community)	1
BN 5	ป้องกันภัยธรรมชาติ (Disaster Management)	2
BN 6	การควบคุมศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control)	1
BN 7	สวนชุมชน (Community Garden)	3

BN 1	ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติ (Biophillicia)	2 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้มีโอกาสเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ข้อกำหนด

กำหนดให้โครงการมีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ฐานอาคาร (Building Footprint) โดยพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศนี้ต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นที่ปอน้ำ หรือ ลักษณะธรรมชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ) และให้เลือกดำเนินการอย่างน้อย 2 หัวข้อ จาก 3 หัวข้อ ที่แสดงตามด้านล่างนี้

1. จัดให้มีแผนงานในการดำเนินการใช้งานร่วมกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ (1 คะแนน)

เช่น การใช้แสงธรรมชาติ องค์ประกอบธรรมชาติภายในอาคาร และการออกแบบอาคาร โดยการเขียนอธิบายถึงรูปแบบความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และการปฏิสัมพันธ์กันกับระหว่างผู้ใช้อาคารกับธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกอาคาร

2. การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติภายนอกอาคาร (1 คะแนน)

จัดให้มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่สีเขียวตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

- เป็นพื้นที่จัดสวนบนพื้นดินหรือบนหลังคาที่ผู้ใช้อาคารสามารถเข้าไปใช้งานได้
- ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่ และอย่างน้อยร้อยละ 20 ของพืชที่ปลูกต้องเป็นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงา

3. ส่วนจัดแสดงที่เป็นน้ำ Water Feature ที่สามารถใช้ได้ (1 คะแนน)

พื้นที่ที่มีองค์ประกอบน้ำในการจัดสวนอย่างน้อย 1 จุดในพื้นที่ทุก ๆ 10,000 ตร.ม. โดยมีองค์ประกอบหรือลักษณะดังต่อไปนี้

- มีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อทุกพื้นที่อาคาร 10,000 ตร.ม. องค์ประกอบน้ำสามารถรวมขนาดให้มีขนาดรวมต่อสัดส่วนของพื้นที่อาคารของทั้งโครงการได้
- มีระบบสร้างความสะอาดปลอดภัยของน้ำ ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การใช้แสงอัลตราไวโอเลตหรือระบบกรองหรือการบำบัดน้ำ หรือ วิธีอื่นใดที่ทำให้น้ำสะอาดปลอดภัย โดยมีค่าความขุ่นไม่เกินกว่า 10 NTU และ ไม่ปรากฏโคลีฟอร์ม น้ำ รวมถึงเชื้อโรคใด และจัดให้มีการป้องกันการเป็นที่วางไข่ของยุง เช่น การดำเนินการให้น้ำมีการไหลเวียนไม่หยุดยั้ง เป็นต้น

แนวทางการตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน จะตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบพื้นที่ธรรมชาติของโครงการว่าดำเนินการออกแบบและแนวคิดสอดคล้องกับข้อกำหนด โดยขนาดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นธรรมชาติต้องมีขนาดพื้นที่มากกว่าข้อกำหนดพื้นที่สีเขียวที่ได้รับในเอกสารประเมินสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ยื่นประเมินจะส่งเอกสารมาเพื่อพิจารณาด้วย

เอกสารที่จำเป็น

1. เอกสารแสดงแนวความคิดในการออกแบบหรือแผนงาน

2. แบบภูมิสถาปัตยกรรมแสดงพื้นที่ภายนอกโครงการที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือผังแสดงสีเพื่อให้แยกบริเวณที่กำหนดไว้ในรายการ ขนาดของพื้นที่ และรายการคำนวณประกอบแบบว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนด
3. ผังบริเวณแสดงพื้นที่ภายในแสดงตำแหน่งปลูกพืชตามข้อกำหนดที่วางไว้ พร้อมรายการคำนวณประกอบ
4. แบบแสดงรายละเอียดของพื้นที่ตั้งขององค์ประกอบที่เป็นน้ำในโครงการและรายละเอียดประกอบแสดงถึงความปลอดภัยขององค์ประกอบของน้ำในโครงการ
5. ผลทดสอบของน้ำ
6. แผนเอกสารประกอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของสัดส่วนพื้นที่สีเขียว หรือเอกสารคำนวณพื้นที่สีเขียวโครงการตามรายละเอียดในส่วนองค์ประกอบในเชิงปริมาณ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปริมาณพื้นที่สีเขียวมากกว่า (ในกรณีที่อาคารไม่ได้มีความจำเป็นต้องยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ยึดขนาดพื้นที่สีเขียวตามข้อกำหนดในส่วนที่ 1)

คะแนนพิเศษ (1 คะแนน)

1. การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติภายในอาคาร
พืชกระถางหรือพืชแขวนผนังหรือพืชสวนแนวตั้งที่ถูกใช้ภายในอาคารจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - พื้นที่กระถางหรือพื้นที่ปลูกพืชในอาคารต้องมีพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 1 ของพื้นที่ในแต่ละชั้น (พื้นที่กระถางให้วัดที่ขนาดทรงพุ่ม สำหรับไม้ยืนต้น ไม้คลุมดิน และไม้พุ่ม ให้วัดขนาดของพื้นที่ปลูก)
 - พืชแขวนผนังหรือพืชสวนแนวตั้งต้องปกคลุมพื้นที่ผนังมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 ของพื้นที่อาคารในแต่ละชั้น หรือพื้นที่ผนังในแต่ละชั้น โดยให้ใช้ค่าที่มีพื้นที่มากกว่า
 - จัดเตรียมการรดน้ำ ระบบระบายน้ำ และการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

BN 2	ที่ออกกำลังกาย (Exercise Space)	1 คะแนน
------	---------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย โดยการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับออกกำลังกายภายนอกอาคารหรือภายในอาคาร ให้กับผู้ใช้ในโครงการ

ข้อกำหนด

จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องเป็นพื้นที่อยู่ภายในระยะที่เดินถึง จากประตูทางเข้าหลักและทุกคนสามารถใช้สอยได้ โดยจัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกายขนาดเบื้องต้น 15 ตร.ม. และ เพิ่มขึ้น 0.1 ตร.ม. ต่อจำนวนผู้ใช้อาคาร 1 คน โดยพื้นที่ออกกำลังกายนี้ต้องจัดให้มีเครื่องออกกำลังกาย โดยเป็นอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชั้นเป็นอย่างน้อย และต้องจัดให้มีจำนวนเครื่องออกกำลังกายในสัดส่วน 1 ชิ้นต่อผู้ใช้อาคาร 50 คน

หมายเหตุ จำนวนผู้ใช้อาคาร ให้คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคารที่เป็นจริง และรับรองโดยเจ้าของอาคาร หรือใช้วิธีการคำนวณที่ปรากฏในคู่มือ TREES-NC ตาราง WC1 T1

และให้เลือกดำเนินการ 2 ข้อจาก 4 ข้อ ที่แสดงด้านล่างนี้

- เป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวน ที่มีสนามเด็กเล่นเป็นส่วนประกอบ
- มีทางเดิน ทางวิ่งที่โยงโยเป็นเครือข่าย
- มีทางเชื่อมไปยังแหล่งน้ำ
- มีพื้นที่เพิ่มเติม สำหรับดำเนินการสันทนาการต่าง ๆ โดยพื้นที่สันทนาการเป็นพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ออกกำลังกาย

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ตรวจประเมิน ประเมินขนาดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายว่ามีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดหรือไม่ และ ดูรูปแบบพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ออกกำลังกายหลักอีก 2 ประเภท จากข้อกำหนด 2-5 จึงจะสามารถทำคะแนนในข้อนี้ได้

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม แสดงพื้นที่ออกกำลังกายภายนอกหรือภายในอาคาร โดยกำหนดให้มีส่วนประกอบตามที่กำหนด
2. เอกสารแสดงจัดให้มีอุปกรณ์เสริมกล้ามเนื้อ 3 ประเภท ประเภทละ 2 ชั้น

BN 3	เอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่ตั้ง (Sense of Place)	1 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การออกแบบกายภาพภายนอกอาคารคงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นในพื้นที่

ข้อกำหนด

ให้เลือกดำเนินการอย่างน้อย 2 ข้อ จาก 4 ข้อดังต่อไปนี้ (1 คะแนน)

1. ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในท้องถิ่น และ เอกลักษณ์ท้องถิ่น ทำการค้นคว้าประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของบริเวณชุมชนรอบโครงการและที่ตั้งโครงการ
2. การวางแผนความคิดและจัดทำของการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ ทั้งการออกแบบพื้นที่ในงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานสถาปัตยกรรม และความสัมพันธ์กับอาคารแวดล้อมให้สอดคล้องเป็นเอกลักษณ์ของอาคารในพื้นที่เดียวกันทั้งในด้านภาษา ภาพลักษณ์และการเชื่อมต่อสัมพันธ์ระหว่างโครงการ
3. การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดยการใช้พืชพรรณท้องถิ่น ให้แสดงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้มีรูปแบบสอดคล้องกับแนวคิด โดยการใช้พืชท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ หรือได้รับการยืนยันจากภูมิสถาปนิกว่าพืชที่ใช้ในโครงการ เป็นพืชพื้นถิ่นที่เหมาะสม
4. ให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมาใช้ประโยชน์หรือเอื้อพื้นที่เพื่อชุมชน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ตรวจประเมินจัดทำข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แนวคิดในการออกแบบกายภาพภายนอก และภูมิสถาปัตยกรรม ว่ามีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือไม่ และ มีการลงนามรับรองโดยภูมิสถาปนิกและสถาปนิก เพื่อยืนยันการเป็นพืชท้องถิ่น และกายภาพภายนอกของโครงการสามารถเอื้อให้เป็นพื้นที่เพื่อชุมชนได้

เอกสารที่จำเป็น

1. เอกสารแสดงประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่จะเป็นจุดแสดงความเกี่ยวข้องกับโครงการรอบที่ตั้งโครงการ
2. เอกสารแสดงแนวคิดในการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ
3. แบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองการออกแบบกายภาพภายนอกของโครงการ

BN 4	ชุมชนแวดล้อม (Surrounding Community)	1 คะแนน
------	--------------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โครงการกำหนดที่ตั้งโครงการ บนพื้นที่ที่สามารถได้รับประโยชน์จากสาธารณูปการรอบโครงการสูงสุด (เพื่อให้เลือกชุมชนแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมสุขภาพอนามัย)

ข้อกำหนด

เลือกที่ตั้งโครงการที่มีสาธารณูปการดังต่อไปนี้ให้อยู่ในรัศมี 500 ม. วัดจากทางเข้าหลักของโครงการ โดยรวบรวมคะแนนประเภทของสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบ 10 คะแนน โดยน้ำหนักคะแนนของสาธารณูปการต่าง ๆ ตามตารางด้านล่างนี้ (1 คะแนน)

ประเภทสาธารณูปการ	คะแนน
สวนสาธารณะ	2
ที่ออกกำลังกาย	2
โรงพยาบาล หรือ คลินิก	2
สถานศึกษา	1
พิพิธภัณฑ์	2
ศาสนสถาน	2
ร้านค้าประเภทต่าง ๆ (สามารถนับซ้ำได้ 2 ครั้ง)	1
ที่ทำการไปรษณีย์	1
สถานีดับเพลิง	1
นวดแผนโบราณ	1
ร้านอาหาร (สามารถนับซ้ำได้ 2 ครั้ง)	1
ออแกนิกซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น Lemon Farm)	2
ซูเปอร์มาร์เก็ต	1
ตลาด	1
ร้านเสริมสวย	1
ร้านกาแฟ หรือร้านขนม	1
สำนักงาน	1
สถานที่ราชการ	1
อื่น ๆ ที่เป็นสถานที่ ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ขัดกับจริยธรรม	1

แนวทางการตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบว่าตำแหน่งของที่ตั้งอาคารดังกล่าว ต้องอยู่ในระยะตามข้อกำหนดและเป็น
สาธารณูปการตรงตามประเภทที่ได้คะแนน และการรวมคะแนนสาธารณูปการแบ่งตามประเภทและนับรวมคะแนนอย่าง
น้อย 10 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ในข้อนี้ได้

เอกสารที่จำเป็น

1. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสาธารณูปการรอบโครงการ และระยะทาง พร้อมภาพประกอบที่แสดงป้ายสถานที่
ประกอบการณ์

BN 5	ป้องกันภัยธรรมชาติ (Disaster Management)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โครงการมีการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ โดยโครงการได้รับการออกแบบเพื่อรองรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำแผนการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อกำหนด

การจัดทำแผนการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบุคลากรเพื่อลดความสับสน และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยกำหนดแผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (2 คะแนน) โดยมีแนวทางการดำเนินการสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในแผนการดังนี้

1. แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉินสำหรับอาคารและชุมชนในเหตุการณ์ต่อไปนี้
 - ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว น้ำไหลล้นที่เกิดจากฝนตกหนักผิดปกติ
 - ไฟไหม้อาคาร
 - ทางด้านสุขภาพ เช่น การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
2. อธิบายขั้นตอนและแผนการในการจัดการเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
 - บทบาทและความรับผิดชอบของทีมเผชิญเหตุฉุกเฉิน
 - อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสถานการณ์ฉุกเฉิน
 - สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ หญิงตั้งครรภ์ และ เด็ก
 - แผนในการสื่อสารและดำเนินการ มีการจัดอบรมเกี่ยวแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อม
3. เจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนในทีมเผชิญเหตุฉุกเฉินต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับรับมือกับสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น การทำ CPR AED และ Basic First Aids

แนวทางการตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบเอกสารนโยบายว่ามีรายละเอียดตามข้อกำหนด มีหลักฐานยืนยันถึงการมีตัวตนของบุคลากร รวมถึงข้อมูลการฝึกอบรม และหลักฐานการฝึกอบรม

เอกสารที่จำเป็น

1. เอกสารนโยบายพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
2. หลักฐานการยืนยันของบุคลากร ว่าได้มีการฝึกอบรมอุปกรณ์และรายละเอียด
3. หลักฐานการจัดฝึกอบรม

BN 6	การควบคุมศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง (Pest & Pesticide Control)	1 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบการจัดการศัตรูพืชที่ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืชที่เป็นพิษสูง

ข้อกำหนด

การกำจัดศัตรูพืชและการกำจัดวัชพืชในโครงการจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1 คะแนน)

1. การวางแผนการจัดการวัชพืชแทนการใช้สารกำจัดวัชพืช และยากำจัดวัชพืช โดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) ตามข้อกำหนดที่ระบุในคู่มือ
2. การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีการจัดอันดับอันตรายน้อยหรือผลจากวัสดุธรรมชาติ สารกำจัดวัชพืชที่มีสารเคมีต่อไปนี้ ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
 - พาราควอต
 - คลอร์ไพริฟอส
 - ไกลโฟเซต
 - สารเคมีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

แนวทางการตรวจประเมิน

ตรวจสอบเอกสารลงรายละเอียดอธิบายการลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช และรายละเอียดสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. เอกสารอธิบายการลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช
2. แผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3. รายชื่อวัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในโครงการและเอกสารรับรองจากผู้ผลิต

BN 7	สวนชุมชน (Community Garden)	3 คะแนน
------	-----------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ประโยชน์ต่อชุมชนในการเป็นแหล่งอาหาร และให้สมาชิกในชุมชนสามารถทำงานร่วมกันได้

ข้อกำหนด

พื้นที่สวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ของชุมชนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. โครงการต้องจัดให้มีการพูดคุยกับผู้คนในชุมชนเพื่อเข้าใจถึงข้อดีในการจัดการสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ ของชุมชนในพื้นที่โครงการ
2. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษากับชุมชนในการจัดการสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้ของชุมชน
3. จัดหาพื้นที่ภายในโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 - ไม่ได้ถูกใช้สอยในพื้นที่เพื่อการอื่น
 - สามารถรับแดดได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
 - เป็นพื้นที่ราบ
 - มีแหล่งน้ำใกล้เคียงหรือสามารถจัดเตรียมไว้ในพื้นที่
 - ไม่มีชิ้นส่วนวัสดุขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนผัก ที่กีดขวางพื้นที่ในการปลูกผักในพื้นที่
 - ชุมชนสามารถเข้าถึงได้
4. กำหนดกฎเกณฑ์ในการจัดทำสวนผักของชุมชน ในแง่ของ ทุน ระบบสมาชิก และการบำรุงรักษา
5. อาคารพักอาศัย ต้องมีขนาดพื้นที่เพาะปลูก 2 ตร.ม.ต่อหนึ่งครอบครัวในอาคาร จำนวนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนครอบครัว หรืออย่างน้อย 200 ตร.ม.
6. อาคารอื่น ๆ ให้มีพื้นที่สวนอย่างน้อย 50 ตร.ม.
7. อนุญาตให้สามารถกำหนดพื้นที่สำหรับสวนผักอยู่นอกพื้นที่โครงการ แต่ต้องมีลักษณะตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ทั้งหมด และอยู่ห่างจากประตูทางเข้าโครงการไม่เกิน 200 ม. ด้วยระยะเดินตามทางเดินปกติ

ความหมายของชุมชนในข้อกำหนดนี้ –

1. ชุมชนชนบท - เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยกายภาพที่เราเห็นด้วยตา ประกอบด้วยพื้นที่ หรือ บริเวณที่คนอยู่ร่วมกันในขอบเขตที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจน เช่น ชุมชน
2. ชุมชนเมือง – เป็นชุมชนเมืองที่มีขอบเขตต่อเนื่องกับพื้นที่ตั้งโครงการอย่างชัดเจนและมีขนาดประชากรรวมกันประมาณ 3,000 คน หรือมีอาณาเขตรอบสวนผักของโครงการเป็นรัศมี 200 ม.

แนวทางการตรวจประเมิน

ตรวจสอบคำอธิบายการดำเนินการจัดสวนผักในชุมชนว่ามีความเป็นไปได้ มีแบบแสดงตำแหน่งของสวนผักที่มีลักษณะตามข้อกำหนด มีภาพประกอบการดำเนินการทำสวนผัก ผลไม้ หรือ พืชกินได้ที่ชัดเจนและสามารถระบุตำแหน่งของภาพได้

เอกสารที่จำเป็น

1. คำอธิบายการดำเนินการจัดทำสวนผักในชุมชน
2. แบบแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสวนผักชุมชน
3. แบบก่อสร้างของสวนผัก ผลไม้ หรือพืชกินได้
4. ภาพถ่ายยืนยันการดำเนินการสวนผัก ผลไม้ หรือ พืชกินได้

AD

หมวดการออกแบบสถาปัตยกรรม

ARCHITECTURAL DESIGN

หมวด AD มี 42 คะแนน 1 ข้อบังคับ ประกอบด้วยการออกแบบเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ทางด้านการระบายอากาศธรรมชาติ มีหน้าต่างที่เปิดปิดได้ที่ไม่ห่างจากพื้นที่ใช้สอยหลักเกินไป พื้นที่ใช้งานหลักได้รับแสงสว่างธรรมชาติ มองเห็นวิวภายนอก แต่ยังคงมีความเป็นส่วนตัว มีการลดแสงบาดตา (Glare) มีการบังแดดอย่างเหมาะสมด้วยอุปกรณ์บังแดด และมีการใช้วัสดุอาคารที่สามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดี นอกจากนี้ การออกแบบอาคาร ยังต้องคำนึงถึงสัดส่วนความงามทางสถาปัตยกรรมทั้งในแง่สัดส่วนความสูงของเพดานที่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ห้อง หรือมีการตกแต่งที่ส่งเสริมลักษณะเฉพาะของพื้นที่นั้น รวมทั้งการออกแบบที่เน้นความปลอดภัย (Safety & Security) ของผู้ใช้อาคารและการอำนวยความสะดวกให้คนชรา เด็ก และคนพิการ ตามหลัก Universal Design

ARCHITECTURAL DESIGN (AD)		42 (1)
ADp1	การควบคุมการสูบบุหรี่ (Smoking Control)	บังคับ
AD 1	การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย (Safety)	10
AD 2	การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)	6
AD 3	การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	5
AD 4	ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)	1
AD 5	การเข้าถึงหรือมองเห็นวิวทัศน์ (Access to View)	1
AD 6	ความเป็นส่วนตัว (Private Space)	1
AD 7	การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)	4
AD 8	แสงสว่างที่มองเห็น (Visual Lighting)	1
AD 9	แสงธรรมชาติ (Daylight)	2
AD 10	การควบคุมการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)	2
AD 11	สิทธิในการได้รับแสงสว่าง (Right to Light)	1
AD 12	อุปกรณ์บังแดดและควบคุมการหรี่แสง (Shading & Dimming)	1
AD 13	การเปิด-ปิดหน้าต่าง (Operable Window)	1
AD 14	ความน่าสบายด้านเสียง (Acoustic Comfort)	2
AD 15	ระดับก้องกังวานที่เหมาะสม (Reverberation Time)	2
AD 16	การกั้นเสียง (Sound Barrier)	2

ADp1	การควบคุมการสูบบุหรี่ (Smoking Control)	บังคับ
------	---	--------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการควบคุมการสูบบุหรี่ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารโดยตรง และลดสาเหตุของควันบุหรี่มือสองที่จะเกิดขึ้นทั้งพื้นที่ภายในตัวอาคารและนอกอาคาร

ข้อกำหนด

อาคารต้องมีนโยบายที่ชัดเจน และแสดงเจตจำนงในการควบคุมการสูบบุหรี่ โดยต้องห้ามสูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของอาคาร ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่และป้ายแสดงตำแหน่งสูบบุหรี่ด้านนอกอาคาร บริเวณโถงอาคารทุกชั้น ถ้าโถงอาคารมีความยาวมาก ให้ติดป้ายทุกๆ 30 ม. สำหรับตำแหน่งสูบบุหรี่ต้องอยู่ภายนอกอาคารเท่านั้น และต้องห่างจากช่องเปิดอาคาร ช่องเปิดของอาคารข้างเคียงอื่นๆ และพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานอื่นๆ เช่น สวน ที่นั่งพักผ่อน สนามเด็กเล่น และลานออกกำลังกาย อย่างน้อย 10 ม.

กรณีที่ต้องจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในลักษณะเป็นห้องสูบบุหรี่นอกอาคาร จะต้องเป็นห้องที่มีความดันเป็นลบ ต้องมีการป้องกันไม่ให้ควันย้อนกลับออกมาทางช่องเปิดอื่นๆ และจุดระบายอากาศต้องห่างจากช่องเปิดอาคาร หรือพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานอื่นๆ อย่างน้อย 10 ม.

สำหรับอาคารพักอาศัย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบน และกำหนดให้ห้ามสูบบุหรี่ที่ระเบียงของห้องพัก โดยต้องจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สูบบุหรี่

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็น เพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่สูบบุหรี่ ได้รับการออกแบบ มีการติดตั้งอุปกรณ์และป้ายต่างๆ ตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบแสดงตำแหน่งติดตั้งป้ายต่างๆ รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารยืนยันการไม่สูบบุหรี่ในอาคาร รายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดตั้ง และรูปแบบป้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ภาพแสดงพื้นที่สูบบุหรี่ที่ได้จัดไว้

AD 1	การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ (Safety)	10 คะแนน
------	--	----------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารได้มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้วัสดุแข็งแรงมีความทนทาน มีการเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีการป้องกันการแพร่เชื้อของจุลชีพ เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้อาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อกำหนด

อาคารต้องได้รับการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ใช้วัสดุป้องกันการลื่นล้ม ที่จุ่มบันได พื้นห้องน้ำ พื้นต่างระดับ ทางเข้า-ออกอาคาร มีความสูงของพื้นต่างระดับที่เหมาะสมและใช้วัสดุที่มีสีต่างกันเพื่อช่วยในการมองเห็น (2 คะแนน)
2. ราวกันตกสูงไม่ต่ำกว่า 1.10 ม. ราวจับที่ไม่ลื่น และราวลูกกรงบันไดต้องมีความกว้างของแต่ละช่องไม่เกิน 0.10 ม. ด้านแนวตั้งหรือแนวนอน สำหรับบันไดทั่วไป บันไดหนีไฟ และทุกทางเดินที่ติดกับพื้นที่โล่งที่ต่างระดับกัน ตั้งแต่ 0.50 ม. ต้องติดตั้งราวกันตก (2 คะแนน)
3. อาคารมีการออกแบบป้องกันจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน (4 คะแนน)
 - ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันที่ระดับน้ำท่วมในรอบการเกิด 100 ปี มีระยะเผื่อล้น (Freeboard) ไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ระบบป้องกันน้ำไหลล้นท่วมเข้าโครงการ และระบบสูบน้ำออกในระดับสูงในกรณีที่ไม่สามารถระบายน้ำตามธรรมชาติได้ (2 คะแนน)
 - ป้องกันแผ่นดินไหว กำหนดตัวประกอบความสำคัญ (Important Factor) ไม่น้อยกว่า 1.25 และการเคลื่อนตัวสัมพัทธ์ระหว่างชั้นที่ยอมให้ ไม่มากกว่า 0.01 hsx (1 คะแนน)
 - ป้องกันด้านवादภัย กำหนดตัวประกอบความสำคัญ (Important Factor) ไม่น้อยกว่า 1.15 (1 คะแนน)
4. ระบบเปิด-ปิด ทางเข้าออกอาคารหลักเป็นระบบทำงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในห้องน้ำเป็นระบบทำงานอัตโนมัติ หรือใช้เท้าในการทำงาน “Kick Plate” เช่น อุปกรณ์ก๊อกรน้ำ สุขภัณฑ์ ที่จ่ายสบู่ล้างมือ เครื่องเป่ามือ (2 คะแนน)
5. มีระบบ Pest Control โดยต้องมีการควบคุมสัตว์พาหะ เช่น ปลวก มด หนู แมลงวัน และ แมลงสาบ (1 คะแนน)
6. มีการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น สำหรับพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวที่เข้าทำงานในอาคารมากกว่า 2 วันขึ้นไป และจัดให้มีการสอบประเมินผล (1 คะแนน)

7. อาคารสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ในห้องนอนและห้องพักผ่อนต้องติดตั้งแสงสว่างสำหรับช่วงเวลากลางคืน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างที่มีความสว่างอย่างน้อย 100 lux ตามทางเดิน และสวิตช์เปิด-ปิดเป็นแบบไฟชนิดเรืองแสง สามารถมองเห็นสวิตช์ในที่มืด (1 คะแนน)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบอาคาร หรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบโดยคำนึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่ส่วนต่างๆของอาคาร ได้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และลดการแพร่เชื้อ

เอกสารที่จำเป็น

1. อาคารสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ในห้องนอนและห้องพักผ่อนต้องติดตั้งแสงสว่างสำหรับช่วงเวลากลางคืน
2. รายงานผลการออกแบบโดยคำนึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
3. รายการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ

AD 2	การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม (Security)	6 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยต่อการเกิดโจรกรรมและอาชญากรรม และการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้อาคารอย่างปลอดภัย

ข้อกำหนด

พื้นที่ของอาคารมีโอกาสที่จะเกิดพื้นที่อับ เปลี่ยว หรือลับตาคน ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้จำเป็นต้องออกแบบให้มีพื้นที่เหล่านั้นน้อยที่สุด หรือต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมดังนี้ (6 คะแนน)

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน (2 คะแนน)
 - สามารถจับภาพขอบเขตรอบโครงการได้ไม่น้อยกว่า 95% ของขอบเขตที่ดินรอบโครงการ
 - ประตูทุกบานที่เข้า-ออกอาคารต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องจับภาพหน้าคนเข้าและออกประตูได้ชัดเจน
 - โถงลิฟต์และทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟทุกชั้น ซึ่งต้องจับภาพหน้าคนเข้าและออกได้ชัดเจน
- มีระบบคีย์การ์ดเข้า-ออก หรือระบบอื่นที่ปลอดภัยต่อการโจรกรรม พร้อมบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 30 วัน (1 คะแนน)
- ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ดังนี้ (2 คะแนน)
 - กระจกโค้งหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการมองเห็นบริเวณที่มีมุมอับสายตา เช่น มุมเลี้ยวรถ หรือมุมอาคาร
 - จัดทำปฐมนิเทศหรือจัดเวรยาม หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับ ส่งเสียง เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือบุกรุกเข้าอาคาร
 - ทางเข้าห้องระบบอาคารหลัก ต้องติดตั้งคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องจับภาพหน้าคนเข้าและออกประตูได้ชัดเจน
- ออกแบบพื้นที่ตามวิธีป้องกันอาชญากรรมผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อม" (Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) อย่างน้อย 3 แนวทาง (2 คะแนน)
 - การเข้าถึงธรรมชาติ (Landscaping) โดยภูมิทัศน์ช่วยกำหนด Wayfinding ให้กับผู้มาใช้อาคาร
 - การเฝ้าระวังตามธรรมชาติ (Surveillance) โดยออกแบบเชิงพื้นที่ และองค์ประกอบทางกายภาพเพื่อการมองเห็นโดยรอบ
 - การกำหนดพื้นที่ (Territoriality) โดยสร้างลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้สึกการเป็นเจ้าของพื้นที่
 - สนับสนุนกิจกรรม (Activity Support) โดยวางแผนกิจกรรมทางสังคมของชุมชนในพื้นที่สาธารณะ

- การบำรุงรักษากายภาพและการบริหารจัดการ (Image/Management) บำรุงรักษาอาคารและพื้นที่สาธารณะทั้งพื้นที่ใหญ่และเล็ก (เช่น พื้นที่สวนและถังขยะ) และมีการบริหารจัดการ ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไขความเสียหายต่อทรัพย์สิน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบอาคาร หรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบโดยลดพื้นที่ อับ เปลี่ยว ลับ ตาคมน หรือมีอุปกรณ์ช่วยให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้พื้นที่ โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ

AD 3	การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	5 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal Design) เป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในการใช้หรือเข้าถึง สิ่งแวดล้อมของสถานที่ และสิ่งของเครื่องใช้ของอาคาร

ข้อกำหนด

อาคารต้องออกแบบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ตามข้อกำหนดด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า (5 คะแนน)

1. กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
2. ข้อเสนอแนะการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ISO 21542:2011 - Building Construction - Accessibility and Usability of the Built Environment

โดยอย่างน้อยอาคารต้องมีทางลาด ทางสัญจรภายใน ผิวต่างสัมผัส ห้องน้ำคนพิการ ที่จอดรถ รวรับ ลิฟต์ สัญญาณเตือนฉุกเฉิน สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า บ้ายต่างๆ รวมถึงการจัดการทางเข้า-ออกสู่ภายนอกอาคาร ให้มีคุณสมบัติและจำนวนตามเกณฑ์ด้านบน และจัดให้มีอักษรเบรลล์ (Braille) ประกอบที่ป้ายต่างๆ ที่จำเป็นของอาคาร และต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อย่างน้อยร้อยละ 3 ของช่องจำนวนที่จอดทั้งหมด และที่จอดรถนี้ต้องใกล้ทางเข้าอาคาร และมีระบบตรวจสอบสิทธิในการใช้ที่จอดรถเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น

ส่วนอาคารประเภทที่พักอาศัยต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ห้องอาบน้ำและห้องครัว ให้มีคุณสมบัติและจำนวนตามเกณฑ์ด้านบน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบนแบบอาคาร ภาพถ่ายและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่างๆ ได้รับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และป้ายต่างๆ ตามที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 4	ความงามและการออกแบบ (Beauty & Design)	1 คะแนน
------	---------------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อการออกแบบอาคารที่ดี จัดสรรพื้นที่การใช้สอยที่เหมาะสม การสร้างประสบการณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ ค่านิยมหลักทางวัฒนธรรม สามารถส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณ์ต่อผู้อยู่อาศัย และการรวมองค์ประกอบการออกแบบและงานศิลปะเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบสามารถสร้างความรื่นรมย์ให้กับผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด (1 คะแนน)

พื้นที่ใช้งานประจำต้องออกแบบให้ได้ตามข้อกำหนดดังนี้ (1 คะแนน)

- สัดส่วนของห้อง ต้องมีความสูงของห้องที่เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน ได้ประโยชน์ใช้สอย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
 - ห้องต้องมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.70 ม.
 - ห้องที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งกว้างมากกว่า 9 ม. ต้องมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.75 ม. และทุกๆ 20 ม. ต้องเพิ่มความสูงห้องอีก 1 ม.
 - ถ้าความสูงจากฝ้าถึงเพดานไม่ได้ตามที่กำหนด จะต้องจัดทำเอกสารบรรยาย แสดงถึงการสร้างประสบการณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ วัฒนธรรม หรือศิลปะ ที่สามารถส่งผลเชิงบวก ของพื้นที่ใช้งานนั้นๆ ที่เกิดต่ออารมณ์ผู้ใช้อาคาร
- จะต้องมีการตกแต่งด้วยงานศิลปะ การใช้สี หรืองานตกแต่ง จะเป็นงานติดตั้งที่ผนัง พื้น หรือ แขนงติดฝ้าเพดาน ที่ทางเข้า โถงต้อนรับ และพื้นที่ที่มากกว่า 28 ตร.ม. ด้วยงานศิลปะอย่างน้อย 1 ชิ้น

สำหรับอาคารพักอาศัย ห้องต้องมีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานอย่างน้อย 2.40 ม. ยกเว้นห้องเก็บของ หรือห้องที่มีการใช้งานน้อยครั้ง

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคาร และรายละเอียดความสูงของห้อง งานศิลปะที่ติดตั้ง เพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่ที่ใช้งานประจำส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

- แบบอาคารแสดงความกว้าง และความสูงของห้อง และรายงานการติดตั้งงานศิลปะตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ

AD 5	การเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ (Access to View)	1 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้รับทัศนียภาพที่ดีและแสงธรรมชาติที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายไม่รู้สึกอึดอัด สามารถส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณ์ของผู้อยู่อาศัย

ข้อกำหนด

อาคารต้องออกแบบพื้นที่ใช้งานประจำและโถงอาคาร ให้ได้ตามข้อกำหนดดังนี้ (1 คะแนน)

1. Direct Line of Sight (DLS) Indicator ไม่น้อยกว่า 75% ของพื้นที่
2. หน้าต่างต้องสามารถรับแสงธรรมชาติ และมีทัศนียภาพที่ดี เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ การเคลื่อนไหวของคนหรือองค์ประกอบของเมือง

สำหรับอาคารพักอาศัย 75% ของพื้นที่ใช้งานประจำ จะต้องห่างจากช่องเปิดไม่เกิน 7.5 ม.

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อเข้าถึงทิวทัศน์ได้ดี

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. รายงานการเข้าถึงหรือมองเห็นทิวทัศน์ ของช่องเปิดต่างๆ

AD 6	ความเป็นส่วนตัว (Private Space)	1 คะแนน
------	---------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้มีพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว มีสมาธิในการทำงาน ใช้ความคิด ผ่อนคลายหรือได้พักผ่อน

ข้อกำหนด

อาคารต้องติดตั้งม่าน กันสาด ส่วนบังตา หรือจัดรูปแบบอาคาร ซึ่งจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนตัว อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความเป็นส่วนตัวสามารถทำงานได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน

สำหรับสำนักงานที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ 1500 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องจัดพื้นที่เพื่อความเป็นส่วนตัวไม่น้อยกว่า 7 ตร.ม. และพื้นที่ของห้องจะต้องเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.1 ตร.ม. ต่อจำนวนผู้ใช้อาคารประจำ 1 คน โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยเป็นหลายพื้นที่ได้ โดยแต่ละพื้นที่ต้องไม่น้อย 7 ตร.ม. และทุกพื้นที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ (1 คะแนน)

1. อุณหภูมิสีของหลอดไฟที่ 2700-3000 K และสามารถปรับความสว่างได้
2. ค่า NC (Noise Criteria) จากอุปกรณ์ในห้องต้องไม่เกิน 35
3. ต้องจัดให้มีไม้ประดับ เสียงประกอบแนวธรรมชาติ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อน

สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยทุกห้องที่มีช่องแสงสู่ภายนอกอาคาร ต้องติดตั้งม่าน หรือกันสาด หรือ ส่วนบังตา ทั้งนี้รวมถึงระเบียง ด้านนอกอาคาร แต่ไม่รวมห้องน้ำ ห้องเก็บของ และห้องครัว

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร และรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่ได้รับการออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัว

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 7	การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)	4 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการระบายอากาศที่ดี ผู้ใช้อาคารได้รับอากาศบริสุทธิ์ และเพื่อการประหยัดพลังงาน

ข้อกำหนด

จัดให้อาคารมีการวางผังและช่องเปิด ให้มีการใช้ประโยชน์ของการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยกำหนดให้อย่างน้อย 75% ของพื้นที่ใช้งานประจำ รวมถึงทางเดินภายในอาคาร มีช่องเปิดให้ได้ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังนี้ (4 คะแนน)

1. วสท. 031010-60 มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ บทที่ 6 หัวข้อ 6.4 วิธีการระบายอากาศตามธรรมชาติ หน้า 6-18
2. CIBSE AM10, Section 4, Design Calculations, ส่วนการคำนวณการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ASHRAE 62.1 2010 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality – ส่วน Natural Ventilation Procedure

สำหรับอาคารพักอาศัย กำหนดให้ช่องเปิดต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 10% ของพื้นที่ห้อง รวมถึงทางเดินกลางและโถงลิฟต์ ยกเว้น ห้องเก็บของและห้องเครื่อง

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยวิธีคำนวณหรือการจำลองสภาพลมธรรมชาติ โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าช่องเปิดอาคารเพียงพอสำหรับการระบายอากาศโดยธรรมชาติ

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียด การคำนวณหรือการจำลองสภาพ อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 8	แสงสว่างที่มองเห็น (Visual Lighting)	1 คะแนน
------	--------------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้รับแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเพื่อเพิ่มคุณภาพของแสงสว่างภายในให้กับพื้นที่ที่มีการใช้งานประจำ

ข้อกำหนด (1 คะแนน)

ในส่วนพื้นที่ใช้งานประจำ กระจกกรอบอาคารต้องมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ต่ำกว่า 40% และค่า Visible Light Reflectance Indoors ไม่เกิน 15% โดยพื้นที่ใช้งานประจำอย่างน้อยร้อยละ 70 ต้องมีค่าตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor: DF) มากกว่า 2% โดยใช้การจำลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์

อาคารพักอาศัย กระจกกรอบอาคารต้องมีค่า Visible Light Transmittance ไม่ต่ำกว่า 40% สำหรับห้องนอนและห้องพักผ่อน ต้องติดตั้งม่านทึบแสง 100% (Blackout Blinds)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับแสงสว่างที่มองเห็นอย่างพอเพียงตามเกณฑ์

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 9	แสงธรรมชาติ (Daylight)	2 คะแนน
------	------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม ซึ่งถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการปวดตา หรือน้อยเกินไปจะไม่ได้ใช้แสงธรรมชาติเท่าที่ควรจะเป็น

ข้อกำหนด (2 คะแนน)

อาคารต้องออกแบบให้พื้นที่ใช้งานประจำได้รับแสงธรรมชาติที่เหมาะสม จะต้องครอบคลุมพื้นที่ใช้งานประจำอย่างน้อย 55% (1 คะแนน) หรือ 75% ขึ้นไป (2 คะแนน) โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

- ใช้การจำลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาระดับความสว่างด้วยดัชนีชี้วัด Spatial Daylight Autonomy (sDA 300/50%)
- วิธีคำนวณ

$$0.150 < VLT \times WFR < 0.180$$

VLT = Visible Light Transmittance

WFR = Window-to-Floor Area Ratio

ค่า VT ของกระจกต้องไม่น้อยกว่า 40% และพื้นที่ช่องแสงที่นำมาคำนวณต้องสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 0.80 ม. ไม่มีสิ่งกีดขวางให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน และต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดการเกิดแสงปวดตา (Glare Control)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการจำลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ sDA 300/50% หรือ ผลการคำนวณ

AD 10	การควบคุมการเกิดแสงบาดตา (Glare Control)	2 คะแนน
-------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบเพื่อควบคุมการเกิดแสงบาดตาไม่ให้เกิดเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง (Direct Glare) หรือแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนแสง (Reflected Glare) จากวัสดุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนด

- อาคารต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเกิดแสงบาดตาดังต่อไปนี้ (1 คะแนน)
 - ที่หน้าต่างต้องติดตั้งม่านบังแดด โดยผู้ใช้อาคารสามารถปรับเองได้ หรือเป็นระบบอัตโนมัติปรับตามความเข้มของแสงสว่างภายนอก หรืออุปกรณ์บังแดดถาวรที่ติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อลดปริมาณแสงหรือลดการหักเหแสง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดแสงจ้าได้อัตโนมัติ เช่น กระจกปรับแสงอัตโนมัติ
 - โคมไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีอุปกรณ์ลดแสงบาดตาควรให้มีมุมกำบัง (Shielding Angle, α) อย่างน้อยที่ 10° หรือ แสดงการควบคุมแสงบาดตาโดย
 - ลดการกระจายของแสงจากโคมไฟ ด้วยอุปกรณ์ลดแสงบาดตา เช่น Anti-glare หรือ Honeycomb
 - ประเมินแสงบาดตาจากค่า UGR (Unified Glare Rating) ของโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
 - โคมไฟที่ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 5 ม. ค่า UGR ไม่เกิน 19
 - โคมไฟที่ติดตั้งสูงกว่า 5 ม. ค่า UGR ไม่เกิน 22
 - ได้ะทำงานช่วยลดการเกิดแสงสะท้อน (Veiling Reflections) เช่น ใช้วัสดุปิดผิวด้าน หรือหน้าจอลคอมพิวเตอร์ติดฟิล์มกันสะท้อนแสง
- Annual Sunlight Exposure (ASE 1000, 250) ไม่เกิน 10% ของพื้นที่ใช้งานประจำ ยกเว้นพื้นที่โถงทางเข้า (1 คะแนน)

สำหรับอาคารพักอาศัยให้ติดตั้งม่านบังแดดตามข้อกำหนดข้างบน และ ASE 1000, 250 ไม่เกิน 10% (2 คะแนน) ไม่รวมถึงข้อกำหนดโคมไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีอุปกรณ์ลดแสงบาดตา

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเกิดแสงบาดตา มีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

- แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
- เอกสารรายละเอียดการออกแบบ การคำนวณ อุปกรณ์ที่ติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลการจำลองสภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ASE 1000, 250

AD 11	สิทธิในการได้รับแสงสว่าง (Right to Light)	1 คะแนน
-------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการสัมผัสกับแสงธรรมชาติในแต่ละวัน และสร้างมุมมองและวิวทิวทัศน์ของผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด (1 คะแนน)

ต้องออกแบบพื้นที่ใช้งานประจำหรือพื้นที่ทำงานอย่างน้อยร้อยละ 75 ต้องอยู่ห่างจากหน้าต่างหรือโถง (Atrium) ไม่เกินระยะ 7.5 ม. และ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอก หรือภายในโถง (Atrium) ได้

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร และรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบรับแสงธรรมชาติตามเกณฑ์

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดการคำนวณพื้นที่สัมพันธ์กับความสามารถรับแสงธรรมชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 12	อุปกรณ์บังแดดและควบคุมการหรี่แสง (Shading & Dimming)	1 คะแนน
-------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการเกิดแสงสะท้อนจากภายนอกอาคาร และเพิ่มการพึ่งพาแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารมากขึ้น ผ่านการใช้อุปกรณ์บังแดดและการหรี่แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสว่างที่เหมาะสม

ข้อกำหนด (1 คะแนน)

พื้นที่ใช้งานประจำยกเว้น Atrium & Lobby ต้องติดตั้งอุปกรณ์บังแดดช่วยลดแสงสว่างจากภายนอกและติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์บังแดด ที่สามารถปรับความสว่างโดยผู้ใช้อาคาร หรือระบบการควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
2. ผนังด้านที่มี Window-to-Wall Ratio (WWR) มากกว่า 40% ต้องติดตั้งอุปกรณ์บังแดดด้านนอกอาคาร
3. ระบบหรี่แสงอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับบุคคลบริเวณพื้นที่ทำงานและบริเวณที่นั่ง เพื่อหรี่ความสว่างให้เหมาะสม และเมื่อไม่มีผู้ทำงานระบบจะหรี่ไฟลงที่ 20% หรือปิด ยกเว้นไฟประเภทไฟตกแต่งยังคงเปิดไว้

สำหรับอาคารพักอาศัยให้ติดตั้งม่านบังแดด ที่สามารถปรับความสว่างโดยผู้ใช้อาคาร หรือระบบการควบคุมการทำงานอัตโนมัติ และต้องติดตั้งม่านทึบแสง 100% (Blackout Blinds) สำหรับห้องนอนและห้องพักผ่อน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

AD 13	การเปิด-ปิดหน้าต่าง (Operable Window)	1 คะแนน
-------	---------------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดี โดยจัดให้มีช่องเปิดที่มีขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยลดการพึ่งพาระบบกลเพียงอย่างเดียว ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ภายในอาคาร

ข้อกำหนด (1 คะแนน)

พื้นที่ใช้งานประจำต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิดที่สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้ โดยช่องเปิดสามารถถ่ายเทลมได้ดีและสามารถลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 900 ppm (วัดที่ระดับ ความสูง 1.2-1.8 ม. จากพื้นห้อง) หรือเป็นระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติที่ต้องมีตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และค่าฝุ่นละอองภายนอก เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด ช่องเปิด

สำหรับอาคารพักอาศัยต้องมีช่องเปิดอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ใช้งานประจำ และอาคารสูง (อาคารที่สูงตั้งแต่ 23 ม.) อย่างน้อย 50% ของช่องเปิดดังกล่าวต้องติดตั้งมุ้งลวดกันแมลง

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร และรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้มีช่องเปิดตามที่กำหนด มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติตามข้อกำหนด

AD 14	ความน่าสบายด้านเสียง (Acoustic Comfort)	2 คะแนน
-------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการควบคุมการเกิดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร ลดผลกระทบที่จะรบกวนผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด

ต้องออกแบบอาคารให้มีระดับเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 50 dBA โดยเสียงรบกวนส่วนใหญ่มาจากการจราจร เครื่องจักร เครื่องยนต์

สำหรับอาคารพักอาศัยหรือห้องพักโรงแรม ต้องออกแบบอาคารมีระดับเสียงรบกวนจากภายนอกไม่เกิน 40 dBA

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคาร และรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบให้มีระดับเสียงรบกวนไม่เกิน ข้อกำหนด มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และวัสดุป้องกันเสียงต่างๆ

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจสอบระดับเสียงรบกวนที่ออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน

AD 15	ระดับก้องกังวานที่เหมาะสม (Reverberation Time)	2 คะแนน
-------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการใช้วัสดุสะท้อนเสียง กระจายเสียง และดูดซับเสียงที่เหมาะสมต่อผู้ที่ใช้อาคาร เพราะหากเสียงก้องเกินไปหรือน้อยเกินไป จะทำให้การสื่อสารข้อมูลผิดพลาดไปขาดความชัดเจน

ข้อกำหนด

ต้องออกแบบห้องประชุมให้มีระดับก้องกังวาน (Reverberation Time, RT60) ที่น้อยกว่า 0.6 วินาที และในส่วนพื้นที่ใช้งานประจำ RT60 ที่น้อยกว่า 0.5 วินาที หรืออ้างอิง RT60 ที่ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและกลุ่มดนตรี ตามมาตรฐาน DIN 18041-Acoustic Quality in Rooms (2 คะแนน)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้ค่า RT60 ตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจสอบระดับก้องกังวานที่ออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน

AD 16	การกันเสียง (Sound Barrier)	2 คะแนน
-------	-----------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบเพื่อควบคุมเสียงรบกวนจากภายในอาคารเป็นหลัก เช่น เสียงจากทางเดินด้านนอก ห้อง เสียงจากห้องข้างเคียง และลดผลกระทบที่จะรบกวนผู้ใช้อาคารด้วยกัน

ข้อกำหนด

ต้องออกแบบให้ได้ข้อกำหนดดังนี้ (2 คะแนน)

1. ห้องที่ใช้งานประจำ ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (Sound Transmission Class, STC) ต้องไม่น้อยกว่า 40
2. ห้องประชุม ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (STC) ต้องไม่น้อยกว่า 53
3. ประตูที่เชื่อมต่อห้องใช้งานประจำหรือห้องประชุม ต้องมีซีลยางประตู (Door Gaskets หรือ Door Seal) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ช่วยกันเสียง รวมถึงพื้นที่ผนังส่วนที่เจาะอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟและสวิตช์ต้องมีวัสดุป้องกันเสียง
4. สำหรับอาคารที่พักอาศัย ห้องพักผ่อนและห้องนอน ค่าระดับการส่งผ่านของเสียง (STC) ของทุกผนังที่กั้นระหว่างห้อง ต้องไม่น้อยกว่า 53

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าวัสดุอาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบเพื่อกันเสียง

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบวัสดุกันเสียงตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

IM

หมวดการออกแบบภายใน และการใช้วัสดุ (IM)

INTERIOR DESIGN & MATERIALS

หมวด IM มี 17 คะแนน 2 ข้อบังคับ ประกอบด้วย การตกแต่งภายในด้วยวัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตั้งแต่การใช้สีและแสงที่เหมาะสมต่อกิจกรรม และระบบนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ ไปจนถึงการหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก (ตะกั่ว และปรอท) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในกาวยา สี วัสดุยาแนวต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนการใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค หรืออาจเป็นวัสดุที่มีการเคลือบสารต้านจุลชีพ

INTERIOR DESIGN & MATERIALS (IM)		17 (2)
IMp1	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย(VOC Reduction)ขั้นพื้นฐาน	บังคับ
IMp2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality) ขั้นพื้นฐาน	บังคับ
IM 1	การออกแบบพื้นผิวโดยรอบ (Surface Design)	1
IM 2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality)	2
IM 3	แร่ใยหินและสารโลหะหนัก (Asbestos & Heavy Metal)	2
IM 4	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Reduction)	2
IM 5	การลดการใช้สารพิษ (Toxic Materials Reduction)	2
IM 6	การส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างปลอดภัย (Enhanced Materials Safety)	2
IM 7	การควบคุมความชื้น (Moisture Management)	1
IM 8	การลดการเติบโตของจุลชีพที่ผิววัสดุ (Antimicrobial)	2
IM 9	สภาพแวดล้อมที่ทำความสะอาดได้ (Cleanable Environment)	1
IM 10	แสงสว่างที่สัมพันธ์กับระบบร่างกาย (Circadian Lighting)	2

IMp1	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Reduction) ขั้นพื้นฐาน	บังคับ
------	---	--------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุภายในอาคารที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร โดยกำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนด

สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว กาวและวัสดุยาแนว ให้มีคุณสมบัติดังนี้ (ข้อบังคับ)

1. สีทาภายในและวัสดุเคลือบผิว ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคารทั้งหมด ต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หรือ ที่ใหม่กว่า หรือ สีที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวของประเทศไทย
2. กาวและวัสดุยาแนว ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในอาคารทั้งหมด ต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 หรือที่ใหม่กว่า หรือ กาวและวัสดุยาแนวที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวของประเทศไทย

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต และ ข้อมูลปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย
3. เอกสารรับรองค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของวัสดุที่ใช้ ที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

IMp2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality) ขั้นพื้นฐาน	บังคับ
------	--	--------

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้อาคารมีการใช้หลอดไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการให้สีของวัตถุที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถมองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยจำแนกสีได้อย่างถูกต้อง สีของวัตถุที่ถูกต้องช่วยให้วัตถุที่มองเห็นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคุณภาพความเป็นอยู่ภายในอาคารที่ดีขึ้น โดยกำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนด

พื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด ที่มีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีค่า Color Rendering Index (CRI) ≥ 80

หมายเหตุ: ไม่รวมหลอดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ การใช้งานพิเศษอื่น ๆ

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิกหรือวิศวกรหรือมัณฑนากรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในที่ได้ออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ข้อมูลคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับพื้นที่ใช้งานประจำ และพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ ได้แก่ ค่า CRI ที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

IM 1	การออกแบบพื้นผิวโดยรอบ (Surface Design)	1 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้รับปริมาณแสงสว่างภายในอาคารที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้มาจากการสะท้อนแสงของพื้นผิววัสดุภายในอาคาร

ข้อกำหนด

พื้นที่ใช้งานประจำ (Regularly Occupied Spaces) ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุ (Light Reflectance Value, LRV) ของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ให้เป็นดังนี้ (1 คะแนน)

- พื้นที่ทำงานและพื้นที่เรียน (Working and Learning Area)
 - ผนังในแนวตั้ง มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.7 (70%) อย่างน้อย 50% ของพื้นที่ผนังส่วนที่ผู้ใช้อาคารมองเห็น
 - ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.8 (80%) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ฝ้าเพดาน
 - เฟอร์นิเจอร์ (เฉพาะโต๊ะทำงาน แผงกั้น) มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.5 (50%) อย่างน้อย 50% ของพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ ส่วนที่ผู้ใช้อาคารมองเห็น
- ห้องนอน (Bedroom)
 - ผนังในแนวตั้ง มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ผนัง
 - ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ฝ้าเพดาน
- พื้นที่อยู่อาศัย (Living Space) ในอาคารพักอาศัย ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ห้องนอน
 - ผนังในแนวตั้ง มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.6 (60%) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ผนัง
 - ฝ้าเพดาน มีค่า LRV โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.4 (40%) อย่างน้อย 80% ของพื้นที่ฝ้าเพดาน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิกหรือมณฑนากรผู้ออกแบบการใช้วัสดุ และเฟอร์นิเจอร์ ภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ใช้งานประจำได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุผนัง ฝ้าเพดาน และเฟอร์นิเจอร์ที่มีค่าเฉลี่ย LRV และสัดส่วนพื้นที่ตามที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

- แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบตกแต่งภายในที่ได้ออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
- ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สำหรับพื้นที่ใช้งานประจำ คือ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
- ตารางการคำนวณหาค่า LRV โดยเฉลี่ยของผนัง ฝ้าเพดาน และ เฟอร์นิเจอร์ และการคำนวณหาสัดส่วนพื้นที่

IM 2	คุณภาพสีของแสง (Color Quality)	2 คะแนน
------	--------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้อาคารมีการใช้หลอดไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการให้สีของวัตถุที่ถูกต้องสูง เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสามารถมองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้อมโดยจำแนกสีได้อย่างถูกต้อง สีของวัตถุที่ถูกต้องช่วยทำให้วัตถุที่มองเห็นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อบรรยากาศภายในอาคารและคุณภาพความเป็นอยู่ภายในอาคารที่ดีขึ้น

ข้อกำหนด

พื้นที่ใช้งานประจำที่มีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีค่า Color Rendering Index (CRI) ≥ 90
2. มีค่า Color Rendering Index (CRI) ≥ 80 และ ค่า R9 ≥ 50

หมายเหตุ: ไม่รวมหลอดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับงานตกแต่งภายใน ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และการใช้งานพิเศษอื่น ๆ

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิกหรือวิศวกรหรือมัณฑนากรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้หลอดไฟฟ้าตามข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบสถาปัตยกรรมหรือแบบวิศวกรรมหรือแบบตกแต่งภายในที่ได้ออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ข้อมูลคุณสมบัติของหลอดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับพื้นที่ใช้งานประจำ ได้แก่ ค่า CRI และ ค่า R9 ที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

IM 3	แร่ใยหินและสารโลหะหนัก (Asbestos & Heavy Metal)	2 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดจำนวนหรือไม่ใช้วัสดุอาคารที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) และสารโลหะหนัก (Heavy Metal) ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อกำหนด

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นดังนี้ (2 คะแนน)

1. มีแอสเบสตอสไม่เกิน 1% โดยน้ำหนัก
2. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารตะกั่วไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก (100 ppm)
3. ระบบน้ำสำหรับบริโภค ได้แก่ ท่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ อุปกรณ์ระบบประปา และ ก๊อกน้ำ ส่วนที่สัมผัสกับน้ำสำหรับบริโภค ต้องผ่านมาตรฐานของ NSF / ANSI 61 และ NSF / ANSI 372
4. บ้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่าง (Illuminated exit signs) ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สวิตช์ และ รีเลย์ (Electrical relay) ต้องไม่มีสารปรอท
5. หลอดไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีปริมาณสารปรอท (Mercury) ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง และไม่มีการใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ที่บรรจุสารปรอท

<i>Lamp</i>	<i>Maximum content</i>
T-8 fluorescent, eight-foot	10 mg mercury
T-8 fluorescent, four-foot	3.5 mg mercury
T-8 fluorescent, two-and three-foot	3.5 mg mercury
T-8 fluorescent, U-bent	6 mg mercury
T-5 fluorescent, linear	2.5 mg mercury
T-5 fluorescent, circular	9 mg mercury
Compact fluorescent, nonintegral ballast	3.5 mg mercury
Compact fluorescent, integral ballast	3.5 mg mercury
High-pressure sodium, up to 400 watts	10 mg mercury
High-pressure sodium, above 400 watts	32 mg mercury

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุ ที่ระบุถึงปริมาณของแอสเบสตอส สารตะกั่ว และ สารปรอท ที่มีผลการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

IM 4	การลดการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC Reduction)	2 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุภายในอาคารที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด

เฟอร์นิเจอร์ หรือ ฉนวนกันความร้อน หรือ พื้น ให้มีคุณสมบัติดังนี้ (ทำได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน หรือ ทำได้ 2 ข้อขึ้นไป ได้ 2 คะแนน)

1. เฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อใหม่อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้ตามวิธีการทดสอบของ ANSI/BIFMA M7.1-2011 Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture Systems, Components and Seating และได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของ ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard, Sections 7.6.1 and 7.6.2 หรือที่ใหม่กว่า
2. ฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรือที่ใหม่กว่า
3. พื้นที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด อย่างน้อย 75% (โดยราคา) ปริมาณการปลดปล่อยสาร VOC ต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010 หรือที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ : สามารถใช้มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าที่ระบุไว้ด้านบนได้

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต และ ข้อมูลการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มีการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เอกสารรับรองปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของวัสดุที่ใช้ ที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
4. เอกสารแสดงการคำนวณราคาและสัดส่วนราคาของค่าวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

IM 5	การลดการใช้สารพิษ (Toxic Materials Reduction)	2 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่มีสารพิษภายในอาคาร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด

วัสดุที่ใช้ให้มีคุณสมบัติดังนี้ (ทำได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน หรือ ทำได้ 3 ข้อขึ้นไป ได้ 2 คะแนน)

1. สีทาภายนอกและภายในอาคารมีสารแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก (100 ppm) หรือ สีที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
2. วัสดุที่ประกอบด้วยสารหน่วงติดไฟที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบหลัก (Halogenated Flame Retardant) ให้มีปริมาณไม่เกิน 0.01% (100 ppm) วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ หน้าต่าง แผ่นกันน้ำซึม (Waterproof membrane) วงกรอบของประตูหน้าต่าง พื้น ฝ้าเพดาน และวัสดุปิดผนัง ท่อน้ำ สายไฟฟ้า ท่อหุ้มสายไฟฟ้า กล่องรวมสายไฟ (Junction box) ท่อลม ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง เพอร์นิเจอร์ตกแต่ง สิ่งทอและผ้า
3. วัสดุตกแต่งผิวสำเร็จภายในอาคาร ห้ามใช้วัสดุที่มีสาร Isocyanate-Based Polyurethane
4. วัสดุอาคารที่มีสารยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ให้มีปริมาณไม่เกิน 100 ppm วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ กาว เรซิน ฉนวนกันความร้อน เพอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจาก Wood Composite
5. พทาเลต (Phthalate) ที่พบได้ในวัสดุอาคารที่มีส่วนประกอบของพลาสติกพีวีซี (Polyvinyl Chloride) ให้มีปริมาณพทาเลต ไม่เกิน 0.01% (100 ppm) วัสดุอาคารดังกล่าว ได้แก่ พื้น พรม วัสดุปิดผนัง อุปกรณ์บังแดด ม่านกันน้ำ วัสดุส่วนที่ใช้ปิดผิวเพอร์นิเจอร์ ท่อประปา วัสดุกันความชื้น หญ้าเทียม

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีสารเป็นพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต และ ข้อมูลของสารมีพิษที่มีในวัสดุ
3. เอกสารรับรองปริมาณสารมีพิษที่มีในวัสดุที่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่มีผลการทดสอบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

IM 6	การส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างปลอดภัย (Enhanced Materials Safety)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่มีสารพิษภายในอาคาร ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

ข้อกำหนด

1. ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ประกอบของสารที่ใช้ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร อย่างน้อย 5 รายการ(1 คะแนน)
2. การให้ความรู้กับผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารที่ลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การจัดบอร์ดแสดงข้อมูลภายในโครงการ การเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ (1 คะแนน)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/วิศวกร/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้มีการใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ประกอบของสารที่ใช้ที่มีผลต่อสุขภาพ ตรวจสอบเอกสารแสดงการให้ความรู้กับผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารที่ลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารที่จำเป็น

1. เอกสารแสดงการใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ประกอบของสารที่ใช้ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร
2. เอกสารแสดงการให้ความรู้กับผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับการแนวทางการออกแบบของอาคารที่ลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

IM 7	การควบคุมความชื้น (Moisture Management)	1 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมความชื้นภายในอาคาร โดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในส่วนของพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความชื้น ตลอดจนการป้องกันวัสดุที่นำมาใช้ในช่วงการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาความชื้นภายในอาคารหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ข้อกำหนด

การออกแบบอาคารให้มีการเลือกใช้วัสดุ และมีการจัดการในระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากความชื้น ดังนี้ (เลือกอย่างน้อย 3 ข้อได้ 1 คะแนน)

1. ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง มีวิธีการจัดเก็บวัสดุและการห่อหุ้มวัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ (Absorptive Material) เพื่อลดปัญหาการสะสมความชื้นภายในวัสดุ
2. พื้นที่ใช้สอยที่มีโอกาสเกิดสภาพความชื้นสูง เช่น ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ ห้องซักกรีด ให้เลือกใช้วัสดุพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ที่ทนต่อความชื้น (Moisture-tolerant Materials)
3. การป้องกันปัญหาที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำที่วัสดุอาคาร เช่น พื้นหรือผนังของห้องใต้ดินที่มีอุณหภูมิผิวที่ต่ำ ห้องที่มีโอกาสเกิดสภาพความชื้นสูง (ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ ห้องซักกรีด) ห้องที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป
4. เลือกใช้ชนิดของบานเปิดของประตูหน้าต่างที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคารที่ปิดได้สนิท หรือ ทำประตูสองชั้น

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/มณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบทแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันปัญหาความชื้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีแผนการจัดการวัสดุระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดปัญหาความชื้น และได้ดำเนินงานตามแผน

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ภาพถ่ายการจัดเก็บวัสดุและการห่อหุ้มวัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
3. รายชื่อของพื้นที่ใช้สอยที่มีโอกาสเกิดความชื้นสูง และ รายการวัสดุที่ใช้
4. คุณสมบัติของวัสดุในการทนต่อความชื้น ที่ทดสอบโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
5. แบบขยายรายละเอียดของผนัง และ พื้น ในส่วนของห้องที่มีโอกาสเกิดสภาพความชื้นสูง
6. ข้อมูลชนิดของบานเปิดประตูหน้าต่างที่เปิดสู่ภายนอกอาคาร

IM 8	การลดการเติบโตของจุลชีพที่มีชีวิต (Antimicrobial Surfaces)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเลือกใช้อุปกรณ์และการทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคาร ที่ช่วยลดการเติบโตของจุลชีพ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานอาคารต้องสัมผัสกับจุลชีพที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ

ข้อกำหนด

โครงการต้องดำเนินการ ดังนี้ (2 คะแนน)

1. สิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์เปิด-ปิด เคา์นเตอร์ในห้องน้ำหรือในห้องครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ให้มีการเคลือบหรือใช้วัสดุที่สามารถต้านทานการกัดกร่อน และสารต้านจุลชีพที่มีผลการรับรองว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ตู้เก็บของ (Locker) ที่นั่ง และ พื้น ที่อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (Changing Room) ให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีการเคลือบหรือใช้วัสดุที่สามารถต้านทานการกัดกร่อน และสารต้านจุลชีพที่มีผลการรับรองว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีแผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอาคารที่มีการสัมผัสบ่อย และปฏิบัติตามแผน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด ตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช้สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการสัมผัสเป็นประจำ ว่ามีการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ จากแบบอาคารและเอกสารการรับรอง และตรวจสอบแผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยและการปฏิบัติตามแผน

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. รายการวัสดุที่ใช้ของสิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสเป็นประจำ ตู้เก็บของ ที่นั่ง และพื้นที่อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
3. เอกสารรับรองคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในด้านการต้านทานการกัดกร่อน และ การต้านจุลชีพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
4. แผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยและการปฏิบัติตามแผน

IM 9	สภาพแวดล้อมที่ทำความสะอาดได้ (Cleanable Environment)	1 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อลดโอกาสในการได้รับเชื้อโรคจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ โดยการเลือกใช้วัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อกำหนด

โครงการต้องดำเนินการ ดังนี้ (1 คะแนน)

1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอาคารที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์เปิด-ปิด เคา์นเตอร์ในห้องน้ำหรือในห้องครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ต้องใช้วัสดุที่มีพื้นผิวที่เรียบ ไม่มีรอยชำรุด รอยต่อที่เกิดจากการเชื่อมต้อมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่มีร่องรอยแตก และไม่มีซอกมุมที่มือเข้าไปสัมผัสถึงได้ยาก
2. เลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย โดยไม่ใช้พรมปูพื้นแบบติดตั้งแบบถาวรจากผนังถึงผนัง ให้ใช้พรมแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นอกจากนี้ช่วงรอยต่อระหว่างพื้นและผนังต้องมีวัสดุอุดปิด
3. มีแผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอาคารที่มีการสัมผัสบ่อย และปฏิบัติตามแผน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการออกแบบ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด ตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช้สำหรับสิ่งของที่ต้องมีการสัมผัสเป็นประจำ ว่ามีการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่ จากแบบอาคาร และเอกสารการรับรอง ตลอดจนการตรวจสอบแผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ และการปฏิบัติตามแผน

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ และ Detail รอยต่อระหว่างผนังกับพื้น
3. ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดจากสถานที่จริง
4. แผนการดูแลทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอาคารที่มีการสัมผัสบ่อย และการปฏิบัติตามแผน

IM 10	แสงสว่างที่สัมพันธ์กับระบบร่างกาย (Circadian Lighting)	2 คะแนน
-------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้รับปริมาณแสงจากธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ที่เพียงพอ ที่สัมพันธ์กับระบบร่างกายของผู้ใช้

อาคาร

ข้อกำหนด

ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารให้มีลักษณะดังนี้ (2 คะแนน)

1. บริเวณพื้นที่ทำงาน ที่ไม่ใช่ในอาคารพักอาศัย

การจำลองสภาพแสงสว่างภายในอาคารบริเวณพื้นที่ทำงาน จะต้องได้ผลการจำลองที่สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ อย่างน้อยในช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น. โดยในช่วงเวลากลางคืนอาคารมีปริมาณแสงที่ลดลงได้

- บริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด ค่าความส่องสว่างที่ได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 150 Equivalent Melanopic Lux (EML)* โดยวัดปริมาณแสงในแนวตั้งที่ระดับสายตาของผู้ใช้อาคาร ซึ่งสูงจากพื้นผิวโต๊ะทำงาน 45 ซม.
- บริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด ค่าความส่องสว่างที่ได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงอย่างเดียว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 120 EML โดยวัดปริมาณแสงในแนวตั้งที่ระดับสายตาของผู้ใช้อาคาร ซึ่งสูงจากพื้นผิวโต๊ะทำงาน 45 ซม. และต้องผ่านเกณฑ์ในหัวข้อ AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได้ 2 คะแนนจากข้อนี้

2. ในห้องพักอาศัย

การจำลองสภาพแสงสว่างภายในห้องพักอาศัย ได้แก่ ห้องนั่งเล่น (Living Room) ห้องครัว และ ห้องทำงาน จะต้องได้ผลการจำลองที่สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ค่าความส่องสว่างที่ได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 150 EML
- ค่าความส่องสว่างที่ได้จากระบบไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 120 EML และต้องผ่านเกณฑ์ในหัวข้อ AD9 แสงธรรมชาติ (Daylight) โดยได้ 2 คะแนนจากข้อนี้

การวัดปริมาณแสงให้วัดที่บริเวณกึ่งกลางห้อง หันเข้าหาด้านที่เป็นผนัง วัดปริมาณแสงในแนวตั้ง สำหรับห้องนั่งเล่น และ ห้องครัว ให้วัดที่ระดับความสูง 1.40 ม. จากระดับพื้นห้อง ส่วนห้องทำงาน ให้วัดที่ความสูงจากพื้นผิวโต๊ะทำงาน 45 ซม.

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก/มัณฑนากรผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบทอาครและรายละเอียดการออกแบบ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด ตรวจสอบรายการวัสดุที่ใช้ และผลการจำลองแสงภายในอาคาร และรายการคำนวณค่า Equivalent Melanopic Lux (EML)

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งดวงโคม ขนาด และตำแหน่งของช่องแสง
3. รายการคุณสมบัติของดวงโคมและหลอดไฟ และวัสดุ เช่น Visible Reflectance, Visible Transmittance
4. ผลการจำลองแสงภายในอาคาร และรายการคำนวณค่า Equivalent Melanopic Lux (EML)
5. ผลการตรวจวัดจากสถานที่จริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมินว่าจำเป็นหรือไม่)

* Equivalent Melanopic Lux (EML) หมายถึง การวัดแสงที่ใช้ในการหาปริมาณแหล่งกำเนิดแสงที่จะกระตุ้นการตอบสนองต่อแสงของเมลานีโอบซิน (Melanopsin) ซึ่งอยู่ที่เรตินา

EE

หมวดระบบสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING

หมวด EE มี 30 คะแนน 1 ข้อบังคับ ประกอบด้วยการออกแบบเพื่อสุขภาวะในแบบ Active Design ด้วยระบบวิศวกรรมอาคารด้านต่าง ๆ ที่ช่วยควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพักอาศัยอย่างสุขสบายและมีอนามัย หมวดนี้จะมีข้อบังคับที่ต้องผ่าน (Prerequisite) คือการออกแบบระบบปรับอากาศที่ผ่านมาตรฐานการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาภายในอาคารในปริมาณที่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย และทำงานของผู้ใช้อาคาร ซึ่งผลสำเร็จของการออกแบบดังกล่าวนี้จะต้องผ่านการพิสูจน์โดยทำการตรวจคุณภาพอากาศเพื่อวัดค่าปริมาณสารพิษที่อยู่ในอาคาร ที่จะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานสำหรับสารเจือปนชนิดต่าง ๆ เช่น ปริมาณฝุ่น PM2.5, PM10, CO₂, CO, TVOC, และฟอร์มาลดีไฮด์ สำหรับความน่าสบายทางอุณหภูมิ นอกจากจะต้องออกแบบให้มีมาตรฐานอุณหภูมิอากาศ ความชื้นที่เหมาะสมแล้ว อาคารยังต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร และทำแบบสอบถามความน่าสบาย (Comfort Survey) กับผู้ใช้อาคารด้วย นอกจากนี้ หมวดนี้ยังพยายามส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตั้งแต่การใช้ท่อน้ำที่ปลอดสารตะกั่ว การใช้เครื่องกรองน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน NFS การดูดอากาศเสียไปทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศด้วย HEPA filter หรือ UVGI ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ รวมทั้งการเลือกอุปกรณ์ปรับอากาศที่ลดเสียงรบกวน

ENVIRONMENTAL SYSTEM & ENGINEERING (EE)		30(1)
EEp1	มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)	บังคับ
EE 1	ความน่าสบายอุณหภูมิ (Thermal Comfort)	4
EE 2	การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ (Olfactory Comfort)	2
EE 3	คุณภาพน้ำ (Water Quality)	5
EE 4	การระบายอากาศเสียจากการก่อสร้าง (Air Flush Out)	2
EE 5	การกรองอากาศภายนอกก่อนเข้าอาคาร (Outdoor Air Filtration)	2
EE 6	การป้องกันการรั่วซึมของอากาศ (Air Leakage)	2
EE 7	การระบายอากาศโดยตรงบางพื้นที่ (Direct Source Ventilation)	2
EE 8	ระบบควบคุมอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)	3
EE 9	การเพิ่มปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)	3
EE 10	การฟอกอากาศ (Air Purification)	3
EE 11	การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบอาคาร (Noise Reduction)	2

ในส่วนของระบบปรับอากาศ อาคารสาธารณะจะต้องผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำตาม ASHRAE 62.1 (2010) หรือ วสท.031010-60 ทั้งส่วนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ส่วนอาคารพักอาศัยจะต้องผ่านมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010) เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารจะต้องทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อหาปริมาณสารเจือปนในอากาศให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทำการตรวจวัด PM_{2.5} (ไม่เกิน 25 µg/m³), PM₁₀ (ไม่เกิน 50 µg/m³), CO (ไม่เกิน 9 PPM), CO₂ (ไม่เกิน 1,100 PPM), O₃ (ไม่เกิน 51 PPB), TVOC (ไม่เกิน 500 µg/m³), และฟอร์มัลดีไฮด์ (ไม่เกิน 27 PPB) อาคารปรับอากาศที่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (outdoor air) ผ่านระบบปรับอากาศจะต้องติดตั้งแผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 เป็นขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด PM_{2.5} ได้ในช่วงเวลาที่อากาศภายนอกมีมลภาวะสูง

EEp1	มาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน (IAQ Standard)	บังคับ
------	--	--------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ปราศจากสารเจือปน และส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัย

ข้อกำหนด

อาคารสาธารณะจะต้องผ่านการออกแบบตามมาตรฐานอัตราการระบายอากาศขั้นต่ำตาม ASHRAE 62.1 (2010) หรือ วสท. 031010-60 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ทั้งส่วนปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ และส่วนอาคารพักอาศัย จะต้องผ่านมาตรฐาน ASHRAE 62.2 (2010)

เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารจะต้องทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อหาปริมาณสารเจือปนในอากาศให้ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน โดยทำการตรวจวัด PM_{2.5} (ไม่เกิน 25 µg/m³), PM₁₀ (ไม่เกิน 50 µg/m³), CO (ไม่เกิน 9 PPM), CO₂ (ไม่เกิน 1,100 PPM), O₃ (ไม่เกิน 51 PPB), TVOC (ไม่เกิน 500 µg/m³), และฟอร์มัลดีไฮด์ (ไม่เกิน 27 PPB)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก วิศวกรเครื่องกลผู้ออกแบบอาคาร หรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ หน้าต่างที่มีขนาดและระยะเพียงพอ โดยนอกจากนี้ เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารจะต้องทำการตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อนำผลมาแสดง การวัดค่าคุณภาพอากาศสามารถดำเนินการได้ก่อนการเข้าใช้อาคาร ยกเว้น CO₂ จะต้องทำการตรวจวัดขณะมีผู้ใช้อาคาร

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้าง รายการคำนวณ และรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจคุณภาพอากาศที่ออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน

EE 1	ความน่าสบายเชิงอุณหภูมิ (Thermal Comfort)	4 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความน่าสบาย มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี

ข้อกำหนด

พื้นที่ปรับอากาศจะต้องผ่านการออกแบบเพื่อความน่าสบายเชิงอุณหภูมิตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 2013 หรือ ISO 7730 หรือ EN 15251:2007 หรือมีการออกแบบพื้นที่ไม่ปรับอากาศโดยคำนึงถึงการป้องกันความร้อน การระบายอากาศตามธรรมชาติโดยมีการสับพัดประสิทธิภาพของอาคารด้วยการวัดค่าจริงจากอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการทำแบบสอบถามประเมินความน่าสบายของผู้ใช้อาคาร โดยให้ผู้ใช้อาคารประจำรู้สึกในเขตน่าสบาย (ค่า PMV ระหว่าง -1 และ +1) เป็นจำนวนอย่างน้อย 75% ของผู้ใช้อาคารประจำทั้งหมด

แนวทางการตรวจประเมิน

สำหรับพื้นที่ปรับอากาศ ให้วิศวกรเครื่องกลผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามมาตรฐานความน่าสบายที่อ้างถึง และสำหรับพื้นที่ไม่ปรับอากาศ ให้สถาปนิก ยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความน่าสบาย จากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การป้องกันความร้อน การระบายอากาศธรรมชาติที่เพียงพอ เป็นต้น และให้เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารทำการประเมินความน่าสบายของการใช้งานอาคารผ่านการทำแบบสอบถามความน่าสบาย (Comfort Survey)

เอกสารที่จำเป็น

1. รายงานผลการออกแบบตามมาตรฐานความน่าสบายที่อ้างถึง รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางด้านความน่าสบาย เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ความเร็วลม เป็นต้น
3. ผลการประเมินความรู้สึกสบายของผู้ใช้อาคาร (Comfort Survey) ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานหลัก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนอย่างน้อย 30% ของผู้ใช้อาคาร

EE 2	การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ (Olfactory Comfort)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากการมีกลิ่นรบกวน เพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัย

ข้อกำหนด

ห้องภายในและภายนอกอาคารที่เป็นแหล่งของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่สามารถแพร่กระจายไปทำการรบกวน ได้แก่ ห้องเก็บขยะ ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ห้องน้ำสาธารณะ ห้องครัวในอาคารสาธารณะ จะต้องมีการออกแบบด้วยผนังที่ปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ช่วยปิดประตู (Self-closing Door) มีพัดลมดูดอากาศที่สามารถสร้างความดันอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ด้วยพัดลมดูดอากาศที่มีอัตราการระบายอากาศอย่างน้อย 2.5 ลิตร/วินาที ต่อพื้นที่ห้อง 1 ตร.ม. หรือสามารถสร้างความดันอากาศแตกต่างได้ 5 Pascal หากเป็นห้องน้ำสาธารณะภายในอาคารที่ไม่มีประตูปิด จะต้องยืนยันว่ามีการเปิดเครื่องพัดลมระบายอากาศห้องน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมิให้กลิ่นไหลออกมาสู่พื้นที่ส่วนอื่น ๆ ในเวลากลางคืนหรือเวลาที่ปิดบริการ หากเป็นห้องเก็บขยะเปียก จะต้องมีการปรับอากาศภายในไม่เกิน 20 °C หรือใช้เทคนิควิธีที่กันกลิ่นได้ (1 คะแนน)

หากเป็นครัวในโรงอาหารของอาคารสาธารณะจะต้องติดตั้งเครื่องบำบัดกลิ่นและควันจากการทำอาหารที่มีประสิทธิภาพ 95% ตาม ASHRAE 52.2 เช่น ติดตั้ง Electrostatic Air Cleaning เป็นต้น (1 คะแนน)

ต้องทำแบบสอบถามผู้ใช้อาคารด้านกลิ่นรบกวน (Olfactory Comfort Survey) และอธิบายมาตรการการแก้ไข ปัญหา (Corrective Action) ถ้าหากมีผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหากลิ่นรบกวนเกิน 10%

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก วิศวกรเครื่องกลผู้ออกแบบอาคาร หรือที่ปรึกษาโครงการยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการป้องกันกลิ่นรบกวน และการออกแบบระบบดูดอากาศ ระบบกักอากาศ และระบบบำบัดกลิ่น ตามข้อกำหนด และให้เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับกลิ่นรบกวน ผ่านการทำแบบสอบถาม (Olfactory Comfort Survey)

เอกสารที่จำเป็น

1. รายงานผลการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารเกี่ยวกับกลิ่นรบกวน (Olfactory Comfort Survey) ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานหลัก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนอย่างน้อย 30% ของผู้ใช้อาคาร

EE 3	คุณภาพน้ำ (Water Quality)	5 คะแนน
------	---------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่มีคุณภาพที่ดีต่อการอยู่อาศัย และการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัย

ข้อกำหนด

น้ำใช้ในอาคารที่ผู้ใช้อาคารมีโอกาสสัมผัสได้ (Human Contact) ได้แก่ น้ำเพื่อการรดน้ำต้นไม้ น้ำในสระน้ำหรือตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม น้ำใช้ชำระล้างพื้นที่ถนนภายนอกอาคาร น้ำใช้ซักผ้า และน้ำที่ใช้ราดส้วมในห้องน้ำ จะต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยกำหนดปริมาณสารแขวนลอย และการปราศจากเชื้อโรค Coliform ทั้งนี้อาคารจะต้องติดตั้งระบบกรองน้ำแบบถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) (1 คะแนน)

น้ำใช้ในอาคารที่ผู้ใช้อาคารมีโอกาสใช้บริโภค (Human Consumption) ได้แก่ น้ำที่ดื่มกิน ล้างอาหาร และล้างถ้วยชามอาหาร ต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำ โดยผ่านข้อกำหนดการเจือปนของปริมาณสารโลหะหนัก สารอินทรีย์ (Organic) สารประกอบยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี ทั้งนี้อาคารจะต้องติดตั้งระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) NSF/ANSI 53 หรือ 58 เพื่อลดสารตะกั่วและทองแดง โดยแผ่นกรองได้มาตรฐาน NSF42 หรือ EN 13443-2 และหากมีระบบ UV จะต้องผ่าน NSF/ANSI 55 (Class A or B) และท่อน้ำดื่มจะต้องเป็นชนิดไร้สารตะกั่ว (Lead-Free) (2 คะแนน)

อาคารสาธารณะจะต้องจัดเตรียมเครื่องจ่ายน้ำดื่ม (Water Dispenser) ให้ผู้ใช้อาคารที่ได้มาตรฐาน NSF53 หรือ 58 อย่างน้อย 1 จุดต่อชั้น อาคารพักอาศัยรวมจะต้องจัดเตรียมเครื่องกรองน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน NSF53/58 ให้ 1 ชุดต่อ 1 หน่วยพักอาศัย (2 คะแนน)

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้สถาปนิก วิศวกรเครื่องกลผู้ออกแบบอาคาร หรือที่ปรึกษาโครงการ ยืนยันว่าได้ออกแบบตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยแนบบแบบอาคารและรายละเอียดที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ของผู้อยู่อาศัย มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ เครื่องจ่ายน้ำดื่ม และการใช้ท่อน้ำดื่มแบบไร้สารตะกั่ว โดยนอกจากนี้ เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคารทำการตรวจคุณภาพน้ำเพื่อนำผลมาแสดง

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างและรายงานผลการออกแบบตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ออกแบบหรือที่ปรึกษาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์และใบรับรอง โดย NSF ของเครื่องกรองน้ำและเครื่องจ่ายน้ำดื่มที่ใช้
3. เอกสารใบรับรองการทดสอบท่อน้ำดื่มว่าเป็นแบบไร้สารตะกั่ว Lead Free
4. ผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ออกให้โดยสถาบัน หน่วยงาน หรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน

EE 4	การระบายอากาศเสียจากการก่อสร้าง (Building Flush Out)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการก่อสร้างที่คำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปราศจากสารเจือปนในช่วงก่อสร้างที่จะหลงเหลือสะสมตกค้างไปถึงผู้ใช้อาคารเมื่อย้ายเข้าอาคาร

ข้อกำหนด

ในการก่อสร้างอาคารใหม่หรือปรับปรุงใหม่ หลังจากติดตั้งระบบปรับอากาศแล้ว และมีการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนที่จะให้ผู้ใช้อาคารย้ายเข้าใช้อาคาร จะต้องทำการถ่ายอากาศ (Flush Out) ที่สกปรกออกทั้งหมดก่อน โดยต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศชั่วคราว หรือเดินเครื่องพัดลมดูดอากาศในระบบปรับอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนเริ่มใช้อาคาร โดยกำหนดให้ระบายอากาศด้วยปริมาณขั้นต่ำที่ 14,000 ft³ ต่อพื้นที่อาคาร 1 ft² หรือ 4,266 m³ ต่อ 1 m² โดยทั้งนี้ ช่วงเวลาที่สามารถทำการถ่ายอากาศนี้ จะต้องเป็นเวลาที่ฝนไม่ตก และต้องสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในอาคารได้ที่ไม่เกิน 60 % เพื่อมิให้เกิดความชื้นและปัญหาเชื้อราในอาคารได้ในภายหลัง

ถ้าต้องย้ายเข้าอาคารก่อน ก่อนย้ายเข้าต้องระบายอากาศด้วยอัตรา 3,500 ft³/พื้นที่อาคาร 1 ft² และเมื่อย้ายเข้าแล้วต้องระบายอากาศด้วยอัตรา 0.3 cfm /พื้นที่อาคาร 1 ft² และต้องเปิดระบายอากาศ 3 ชั่วโมงก่อนเข้าทำงานทุกวัน จนกว่าจะได้ครบ 14,000 ft³ ต่อพื้นที่อาคาร 1 ft²

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการทำรายการคำนวณ ถ่ายรูปกิจกรรมหน้างานก่อสร้าง ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการถ่ายอากาศดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ได้รับการถ่ายอากาศ มีการตรวจวัดและบันทึกระดับความชื้นในอากาศขณะดำเนินการ

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้าง รายการคำนวณปริมาณการถ่ายอากาศที่อาคารต้องการ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการถ่ายอากาศ
2. รายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนด รับรองโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือที่ปรึกษาโครงการ โดยประกอบด้วยวันเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง และภาพถ่ายกิจกรรมการดำเนินการ รวมทั้งความชื้นสัมพัทธ์ในอาคารขณะดำเนินการ

EE 5	การกรองอากาศภายนอกก่อนเข้าอาคาร (Outdoor Air Filtration)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบที่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศจากสิ่งเจือปนภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายในอาคาร

ข้อกำหนด

อาคารปรับอากาศที่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (Outdoor Air) ผ่านระบบปรับอากาศจะต้องติดตั้งแผ่นกรองอากาศชนิด MERV 14 (Minimum Efficiency Reporting Value ความละเอียดระดับ 14) เป็นขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด PM2.5 ได้ในช่วงเวลาที่อากาศภายนอกมีมลภาวะสูง โดยสามารถเปลี่ยนเป็น MERV 11 ได้ในช่วงเวลาที่อากาศภายนอกมีค่า PM2.5 ต่ำกว่า $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ สำหรับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบอื่นที่ไม่สามารถติดตั้งแผ่นกรองชนิดนี้ได้ อาจติดตั้งเครื่องกรองอากาศภายในห้องที่มีการใช้งานประจำเป็นการทดแทนได้ (1 คะแนน)

ทางเข้าหลัก (Main Entrance) ของอาคารจะต้องออกแบบให้เป็นประตู 2 ชั้นแบบ Vestibule (ห้องแยกเชื่อมระหว่างประตูทางเข้าอาคารและภายนอกอาคาร) ที่มีระยะ 3 ม. โดยภายในมีการติดตั้งพรมดักฝุ่นที่สามารถทำความสะอาดได้ทุกสัปดาห์ ทางเข้ารอง (Sub Entrance) ทางเข้าบริการ ทางเข้าที่มีการขนของ ต้องติดตั้งพรมดักฝุ่นที่มีระยะเดิน 3 ม. ตลอดความกว้างของทางเข้า สำหรับอาคารที่มีชั้นใต้ดินเปิดโล่งและมีทางเข้าโรงลิฟต์-บันไดที่สามารถขึ้นสู่อาคารชั้นบนหรือลงชั้นใต้ดินที่เป็นส่วนจอดรถ ไม่จำเป็นต้องมีพรมดักฝุ่น แต่จะต้องมีประตูปิดโรงลิฟต์-บันไดกันไม่ให้อากาศภายนอกสามารถไหลเข้าสู่ภายในลิฟต์ได้ (1 คะแนน)

ทั้งนี้ โรงลิฟต์-บันไดที่เปิดสู่ชั้นจอดรถ นอกจากจะต้องมีประตูกันแล้ว จะต้องมีพรมดักฝุ่นที่มีระยะเดิน 2 ม.

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการกรองอากาศดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างแสดงการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ MERV 14 ที่เครื่องปรับอากาศ
2. แบบก่อสร้าง และภาพถ่ายแสดงประตู 2 ชั้นที่ทางเข้าหลัก พรมดักฝุ่นที่ทางเข้ารองต่าง ๆ และการกันโรงลิฟต์-บันไดในตำแหน่งที่เกณฑ์กำหนด

EE 6	การป้องกันการรั่วซึมของอากาศ (Air Leakage)	2 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบที่สามารถควบคุมจุดรั่วซึมที่จะทำให้สิ่งเจือปนภายนอกรั่วไหลเข้ามาสู่ภายในอาคาร หรืออาจมีกลิ่นจากการทำอาหาร และควันบุหรี่รั่วไหลระหว่างห้อง

ข้อกำหนด

พื้นที่ปรับอากาศในอาคารสาธารณะ จะต้องทำการทดสอบเพื่อประกันประสิทธิภาพของเปลือกอาคาร (Envelope Commissioning) ตามข้อกำหนดใน ASHRAE Guideline 0-2013 และ National Institute of Building Sciences (NIBS) Guideline 3-2012

สำหรับอาคารพักอาศัยรวมที่ไม่สามารถควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยสูบบุหรี่ในพื้นที่พักอาศัยหรือระเบียงห้องพักที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล (เช่น อาคารคอนโดมิเนียมพักอาศัย) จะต้องทำการทดสอบค่าการรั่วซึมของเปลือกอาคาร โดยใช้ Blower Door (ประตูอัดแรงดันลม) ตามมาตรฐาน ASTM E779 – 03 หรือ ASTM E1827-11 หรือใช้วิธีทดสอบ Tracer Gas Decay โดยกำหนดให้ผ่านค่าการรั่วซึมสูงสุดไม่เกิน 0.23 CFM/ft^2 (1.17 ลิตรต่อวินาที/ตร.ม.) ของพื้นที่กรอบอาคาร (Enclosure Area - พื้นที่ผนัง เพดาน และพื้นรวมกันทุกด้าน) ที่ความดันทดสอบอ้างอิง 50 ปาสกาล

สำหรับอาคารพักอาศัยรวมที่สามารถออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในพื้นที่หน่วยพักอาศัยและระเบียงห้องพักได้ จะต้องติดตั้งระบบเติมอากาศภายนอก (Outdoor Air System) ที่สามารถสร้างความดันอากาศเป็นบวกภายในห้องพักได้อย่างน้อย 5 ปาสกาลเมื่อเทียบกับความดันอากาศภายนอก โดยไม่ต้องทำการทดสอบค่าการรั่วซึม

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการทดสอบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการทดสอบ ภาพถ่ายการทดสอบ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร
2. รายงานผลการดำเนินการทดสอบการรั่วซึมของอากาศผ่านเปลือกอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด

EE 7	การระบายอากาศโดยตรงจากแหล่งกำเนิด (Direct Source Ventilation)	2 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบให้สามารถดูดอากาศเสียโดยตรงที่แหล่งกำเนิดของมลพิษ และความชื้น ออกไปนอกอาคารทันทีโดยไม่ให้แพร่กระจายไปส่วนอื่นของอาคาร

ข้อกำหนด

สำหรับอาคารสาธารณะ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องแยกห้องจากห้องทำงาน และมีเครื่องดูดอากาศเสียตรงจากเครื่อง (Exhaust Hood) ขนาดไม่น้อยกว่า $1,000 \text{ m}^3/\text{hr}$. และในกรณีที่มีการติดตั้งพัดลมเติมอากาศ (Makeup Air) จะต้องควบคุมความเร็วลมจากพัดลมเติมอากาศ ของ Makeup Air ที่ส่งไปยังเครื่องดูดอากาศเสียมีไม่เกิน 0.25 m/s เพื่อให้สามารถพาของเสียในอากาศออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของห้อง ในส่วนของห้องน้ำในอาคารสาธารณะ จะต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศแยกบนทุกตำแหน่งที่มีโถส้วม 1 จุดต่อ 1 โถส้วม หรือใช้พัดลมรวมแต่มีหัวดูดอากาศออกที่ทุกโถส้วม หรือใช้ Slot Exhaust

สำหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก เป็นต้น ห้องน้ำ ห้องซักล้างและห้องครัวภายในอาคารหรือภายในห้องชุดพักอาศัย จะต้องมียระบบระบายอากาศออกทั้งสู่ภายนอกอาคารผ่านระบบท่อดูดอากาศ (Exhaust Duct) โดยไม่ให้ใช้พัดลมดูดอากาศไปปล่อยบนฝ้าเพดานห้อง สำหรับห้องครัวที่มีเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าทำอาหาร ปากของท่อดูดจะต้องสูงจากหัวเตาไม่เกิน 1.2 ม. และมีเครื่องดูดอากาศออกที่มีขนาดไม่น้อยกว่า $1,200 \text{ m}^3/\text{hr}$. ที่มีแผ่นกรองน้ำมันและแผ่นกรองคาร์บอน สำหรับห้องน้ำในหน่วยพักอาศัย จะต้องติดตั้งระบบควบคุมพัดลมดูดอากาศให้สามารถเดินเครื่องพัดลมต่ออีกอย่างน้อย 20 นาที หลังจากผู้อยู่อาศัยอาบน้ำแล้วเสร็จ ยกเว้นห้องน้ำในหน่วยพักอาศัยที่มีขนาดช่องเปิดที่สามารถระบายอากาศสู่ด้านนอกอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการทดสอบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดการทดสอบ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งห้องที่ต้องมีพัดลมดูดอากาศจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และแนวท่อดูดอากาศ (Exhaust Duct) ที่ส่งออกข้างนอกอาคารโดยตรง
2. รายละเอียดอุปกรณ์พัดลมดูดอากาศ กำลังของพัดลม และระยะการติดตั้งที่ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยมลพิษหรือเตาประกอบอาหาร
3. รายละเอียดของการติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลาปิด กับระบบดูดอากาศในห้องน้ำอาคารชุดพักอาศัย

EE 8	ระบบควบคุมอากาศภายนอกอาคาร (Outdoor Air System)	3 คะแนน
------	---	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาสู่พื้นที่ใช้งานโดยตรงผ่านระบบควบคุมความชื้นและความร้อนอย่างเหมาะสม

ข้อกำหนด

สำหรับอาคารสาธารณะที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จะต้องติดตั้งระบบ Dedicated Outdoor Air System (DOAS) หรือระบบเติมอากาศบริสุทธิ์โดยตรงเข้าสู่พื้นที่ปรับอากาศโดยแยกจากระบบทอลมกลับ และในแต่ละพื้นที่ปรับอากาศแต่ละโซนจะต้องติดตั้งเครื่องวัดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ระบบ DOAS นี้จะต้องสามารถควบคุมความชื้นและความร้อนได้อย่างเหมาะสมด้วยระบบ Pre Cool หรือ Heat Recovery และจะต้องสามารถควบคุมอัตราการเติมอากาศให้สามารถรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในทุกโซนได้ไม่เกิน 900 PPM อาคารสาธารณะที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน สามารถใช้ติดตั้งเครื่อง Energy Recovery Ventilator (ERV) ทดแทนได้

สำหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก เป็นต้น จะต้องติดตั้งระบบ ERV ในห้องนอนทุกห้อง (ห้องนั่งเล่นได้รับการยกเว้น) โดยระบบ ERV ที่เลือกใช้จะต้องมีระบบปรับปริมาณการไหลของอากาศอัตโนมัติด้วยเครื่องตรวจจับปริมาณก๊าซ CO₂

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของอุปกรณ์ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งห้อง และไดอะแกรมของระบบ DOAS ที่ติดตั้ง
2. รายละเอียดอุปกรณ์ DOAS หรือ ERV ที่ติดตั้ง
3. ผลการตรวจวัดค่า CO₂ ในพื้นที่ปรับอากาศทุกโซน (สำหรับอาคารสาธารณะ)

EE 9	การเพิ่มปริมาณอากาศจากภายนอก (Increased Ventilation)	3 คะแนน
------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบให้สามารถเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารมากกว่ามาตรฐานทั่วไป

ข้อกำหนด

สำหรับอาคารสาธารณะที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จะต้องออกแบบให้แต่ละโซนปรับอากาศสามารถได้รับปริมาณอากาศบริสุทธิ์มากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.1-2010 อย่างน้อย 30% (ได้ 2 คะแนน) หรืออย่างน้อย 40% (ได้ 3 คะแนน)

สำหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก เป็นต้น จะต้องติดตั้งระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ หรือติดตั้งเครื่อง ERV ในห้องนอนทุกห้อง (ห้องนั่งเล่นได้รับการยกเว้น) โดยระบบ ERV ที่เลือกใช้จะต้องมีระบบปรับปริมาณการไหลของอากาศอัตโนมัติด้วยเครื่องตรวจจับปริมาณก๊าซ CO₂ และมีขนาดที่รองรับอัตราการระบายได้มากกว่ามาตรฐาน ASHRAE 62.2-2010 อย่างน้อย 30% จะได้ 1 คะแนน ถ้าห้องน้ำในหน่วยพักอาศัยมีประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิดที่สามารถเปิดระบายอากาศสู่ด้านนอกอาคารได้ จะได้ 1 คะแนน และถ้าประตูออกสู่ระเบียง ด้านนอกทุกบาน และพื้นที่หน้าต่างมากกว่า 50% (ของพื้นที่หน้าต่างทั้งหมด) เป็นบานที่เปิดปิดได้และติดตั้งมุ้งลวดกันแมลงจะได้ 1 คะแนน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของอุปกรณ์ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งห้อง และระบบเติมอากาศที่ติดตั้ง
2. รายการคำนวณตาม ASHRAE 62.1 หรือ 62.2
3. รายละเอียดอุปกรณ์เติมอากาศ หรือ ERV ที่ติดตั้ง
4. รายละเอียดประตูหน้าต่าง ห้องน้ำ บานมุ้งลวดกันแมลง

EE 10	การฟอกอากาศ (Air Purification)	3 คะแนน
-------	--------------------------------	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบฟอกอากาศเพื่อขจัดสิ่งสกปรกในอากาศ

ข้อกำหนด

สำหรับอาคารสาธารณะที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีการติดตั้งระบบกรองอากาศแบบถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ในเครื่องเป่าลมเย็น (Air Handling Unit) จะได้ 2 คะแนน และหากติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในคอยล์น้ำเย็นในเครื่องเป่าลมเย็น หรือ AHU จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน

สำหรับอาคารพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก หรืออาคารที่ไม่มีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มีเครื่อง AHU จะต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) ที่มีขนาดเหมาะสมต่อขนาดของห้องตามข้อมูลผู้ผลิต ซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี้จะต้องมีส่วนประกอบของแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ และมีแผ่นกรองอากาศละเอียดชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) สามารถดักจับฝุ่นที่มีอนุภาคเล็กอย่างน้อยที่ 0.3 ไมครอน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของอุปกรณ์ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งห้อง และระบบฟอกอากาศที่ติดตั้ง
2. รายละเอียดเครื่องฟอกอากาศ ขนาดที่ใช้เทียบกับขนาดห้อง และชนิดของแผ่นกรองที่ผ่านตามเกณฑ์

EE 11	การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบอาคาร (Noise Reduction)	2 คะแนน
-------	--	---------

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารมีการออกแบบให้มีระบบอาคารที่ไม่สร้างเสียงรบกวน

ข้อกำหนด

สำหรับอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise Level) รวมถึงเสียงที่เกิดจากระบบปรับอากาศ (วัดในเวลาที่ไม่มีคนทำงาน และช่วงกลางคืนที่มีเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารน้อย) ระดับเสียงสูงสุดภายในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นไปตามนี้

- สำนักงานเปิดโล่ง (Open Office) = 50 dBA
- สำนักงานแบบปิดกันห้อง (Enclosed Office) = 45 dBA
- ห้องประชุม (Conference Room) = 40 dBA
- ที่พักอาศัย (Living Space) = 45 dBA
- ห้องนอน (Sleeping Space) = 40 dBA

สำหรับอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระดับเสียงสูงสุดของเครื่อง Fan Coil Unit และเครื่อง ERV คือ 45 dBA ระดับเสียงสูงสุดของ Condensing Unit ที่วางภายนอกอาคารคือ 55 dBA โดยวัดที่ระยะห่าง 1 ม.

หากเครื่องเป่าลมเย็นทั้ง AHU และ FCU เป็นระบบ EC Fan Motor (EC = Electronically Commutation) จะได้คะแนนพิเศษ (Innovation) อีก 1 คะแนน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้โครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดการออกแบบดังกล่าว โดยแนบแบบอาคารและรายละเอียดของอุปกรณ์ รายการคำนวณที่จำเป็นเพื่ออธิบายและยืนยันว่าพื้นที่อาคารส่วนต่าง ๆ ผ่านการออกแบบตามเกณฑ์ข้อกำหนด

เอกสารที่จำเป็น

1. แบบก่อสร้างอาคาร แสดงตำแหน่งห้อง และระบบปรับอากาศที่ติดตั้ง
2. รายละเอียดอุปกรณ์ ค่าการทดสอบเสียงของอุปกรณ์ที่ผ่านตามเกณฑ์

SI

หมวดนวัตกรรม

(SOOK Innovation)

หมวดนวัตกรรม (SOOK Innovation) นี้ เป็นหมวดพิเศษที่ใช้ทำคะแนนเพิ่มเติมจากหมวดหลัก เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสูงกว่าปกติ หรือ เป็นเกณฑ์นำร่อง (Pilot Credit) หรือ นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคาร โดยสามารถเลือกทำคะแนนในหัวข้อนี้ได้ไม่เกิน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เช่น ถ้าทำคะแนนในทุกหมวดหลัก ได้ 65 คะแนน และเลือกทำคะแนนในหมวดนี้ได้อีก 10 คะแนน จะมีคะแนนรวมเป็น 75 คะแนน ซึ่งสามารถผ่านการประเมินมาตรฐานเป็นสุขได้ในระดับที่สูงขึ้น

SI 1-10	นวัตกรรมสุขภาวะ (SOOK Innovation)	1-10 คะแนน
---------	-----------------------------------	------------

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออกแบบหรือนำเสนอ ให้อาคารมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่กำหนด และให้มีการเสนอแนวคิดทางด้านอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ในประเด็นที่สร้างสรรค์และไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้

ข้อกำหนด

ดำเนินการตามทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1

ดำเนินการตามหัวข้อคะแนนพิเศษที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อคะแนนต่างๆ ในมาตรฐานฉบับนี้

ทางเลือกที่ 2

หัวข้อที่มีประเด็นเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร (Pilot Credit) ที่สามารถทำคะแนนได้ หัวข้อละ 1 คะแนน

- Outdoor Activity Promotion: จัดหาชุดม้านั่ง โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องกีดน้ำดื่มที่ภายนอกอาคาร
- Walking Meeting: จัดเส้นทางเดินภายใน และ/หรือ ภายนอกอาคารที่ได้ร่มเงา กันฝนและได้รับแสงสว่างเพียงพอให้ผู้ใช้อาคารสำหรับการยืน-เดินคุย หรือเดินประชุมแบบ Walking Meeting เป็นระยะทางยาวอย่างน้อย 500 ม.
- Outdoor Smoking Facility: จัดเตรียมห้องสูบบุหรี่ภายนอกอาคาร เป็นห้องปิด มีพัดลมดูดอากาศเพื่อสร้างความดันลบ และมี HEPA Filter เพื่อกรองควันบุหรี่ก่อนปล่อยออกสู่อากาศภายนอก ต้องห่างอย่างน้อย 10 ม. จากช่องเปิดอาคาร และพื้นที่ที่มีผู้ใช้เพื่อสันทนการ เช่น สวน และลานออกกำลังกาย
- Farmer Market: จัดพื้นที่ภายนอกอาคาร เปิดเป็นตลาดนัดขายอาหารสด ผัก ผลไม้ และ/หรืออาหารเพื่อสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 เดือน
- ตู้ปัน SOOK: โครงการมีการจัดตู้ปันสุขให้แก่ชุมชน
- Shared Community Facilities: โครงการมีสาธารณูปโภคที่ให้ชุมชนสามารถใช้บริการได้ เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามหญ้าพักผ่อน หอประชุม ห้องละหมาด ห้องสวดมนต์
- ที่จอดรถมีป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เกิน 2 นาที มีบทลงโทษปรับเจ้าของรถที่ละเมิด
- Bicycle Storage: มีที่เก็บจักรยาน 5% ของผู้ใช้อาคารประจำ และ 2.5% ของ Peak Visitor ห่างจากทางเข้าอาคารไม่เกิน 200 ม.
- Space Management: โครงการจัดตู้ Locker ให้พนักงาน พื้นที่อย่างน้อย 1 ตร.ฟ. สูง 1 ฟุต ต่อ 1 คน
- Quiet Space: โครงการจัดพื้นที่สงบให้ผู้ใช้อาคาร 0.1 ตร.ม. ต่อคน น้อยสุด 7 ตร.ม. และมากที่สุด 70 ตร.ม. ใช้เป็นห้องนั่งที่สามารถนั่งสมาธิ ทำงานโดยสงบได้ โดยระบบปรับอากาศในห้องนี้ต้องมีค่า NC ไม่เกิน 30

- Mindful Eating: ส่งเสริมความสะดวกแก่พนักงานที่นำอาหารมาทานเองในที่ทำงาน โดยโครงการจัดที่นั่งทานอาหารและอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้อุ่น จานชามช้อน มีด ตู้อบ และอ่างล้างจานให้พนักงาน 25% เป็นอย่างน้อย พื้นที่โรงอาหารสามารถนำมาใช้ได้ ถ้าพนักงานสามารถนำอาหารมาทานเองและมีอุปกรณ์ให้ครบ
- Healthy Food: โรงอาหารของโครงการมีอย่างน้อย 1 ร้าน เป็นร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นผัก ผลไม้สด เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยกว่า 1g/16 ML อาหารที่ไม่มีไขมันทรานส์ อาหารที่ไม่ใช่ อาหารแปรรูป (Processed Food)
- ห้องสวดมนต์ ห้องละหมาด: โครงการจัดห้องสวดมนต์ และห้องละหมาดให้ผู้ใช้อาคารอย่างละ 1 ห้อง
- Fitness Equipment: โครงการจัดห้องออกกำลังกายให้พนักงาน โดยมีอุปกรณ์ประเภท Cardiorespiratory (เช่น ลู่วิ่ง หรือจักรยาน) จำนวน 1% ของผู้ใช้อาคาร และอุปกรณ์ Muscle Strengthening (เช่น อุปกรณ์ยกน้ำหนัก) จำนวน 1% ของผู้ใช้อาคาร
- WWR: อาคารพักอาศัย ออกแบบมีค่า WWR 20-40% สำหรับห้องนอน และ WWR 30-60% สำหรับห้องนั่งเล่น รับแขก
- Natural Ventilation: ทางเดินกลางในอาคารพักอาศัยรวมแบบคอนโดมิเนียม ได้รับการระบายอากาศธรรมชาติ ที่มีค่า Air Change Rate ไม่ต่ำกว่า 15 ACH โดยการคำนวณ หรือใช้การจำลอง CFD
- Hand Washing: มีที่กักเจลแอลกอฮอล์ให้ที่ประตูทางเข้าอาคาร และทางเข้าลิฟต์ และอ่างล้างมือในห้องน้ำต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 x 23 ซม. และมีระยะห่างระหว่างปากก๊อกน้ำ ถึงสะดืออ่าง (Water Column) ไม่น้อยกว่า 25 ซม.
- Kitchen sink: โครงการพักอาศัยมีอ่างล้างในครัวแบบอ่างคู่ มีก๊อกน้ำแบบหมุนได้ระหว่าง 2 อ่าง และมี Water Column ไม่น้อยกว่า 25 ซม.
- Cold Storage: โครงการพักอาศัยแต่ละยูนิตมีตู้เย็นที่มีส่วนแช่แข็ง และส่วนแช่อาหารสดได้ มีความจุอย่างน้อย 20 ลิตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน
- Stairs Use Promotion: บันไดหลักของอาคาร มีขนาดลูกตั้งไม่เกิน 15 ซม. ขนาดลูกนอนไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีหน้าต่างหรือช่องเปิดขนาดอย่างน้อย 1 ตร.ม. สามารถมองออกสู่ภายนอกอาคาร หรือสู่ภายในคอร์ทของอาคารได้ และมีการส่งเสริมการใช้บันไดโดยมีเสียงดนตรี งานศิลปะ หรือต้นไม้กระถาง
- Footfall Noise Reduction: โครงการพักอาศัยมีทางเดินกลางหน้าห้องพักด้วยวัสดุลดเสียงรบกวนจากการเดิน เช่น พรม พื้นไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยางชนิดไวนิลเทียม หรือวัสดุปูพื้นที่มีค่า IIC ไม่น้อยกว่า 50
- HEPA Filter: อาคารพักอาศัยที่ใช้ระบบแอร์ Split type ที่ไม่สามารถติดตั้งแผ่นกรองขนาด MERV 13 ได้ เจ้าของอาคารสามารถจัดหาเครื่องกรองอากาศแบบตั้งพื้นที่มี HEPA Filter ให้ห้องนอนละ 1 เครื่อง ส่วนอาคารหรือพื้นที่ที่ไม่ใช่พักอาศัยที่ใช้ระบบแอร์ Split type ก็สามารถติดตั้ง HEPA Filter ได้ตามขนาดเครื่องที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
- IAQ Real Time Display: อาคารติดตั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และ CO₂ โดยแสดงผลให้ผู้ใช้อาคารเห็นด้วยจอขนาดไม่เล็กกว่า 13 x 15 ซม. กำหนดให้มี 1,000 ตร.ม. ต่อจุด หรืออย่างน้อยขึ้นละ 1 จุด

- Clean Elevator: โครงการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทำงานตลอดเวลาภายในลิฟต์สัญจร
- Helipad from Drone: โครงการจัดเตรียม Helipad สำหรับการใช้โดรนขนส่งพัสดุ หรืออาหาร บนยอดอาคาร

ทางเลือกที่ 3

นำเสนอหัวข้อใหม่ที่มีประเด็นเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ หัวข้อละ 1 คะแนน

แนวทางการตรวจประเมิน

ให้ศึกษาแนวโน้มการทำคะแนนพิเศษในหัวข้อคะแนนต่างๆ และศึกษาประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารตามที่เกณฑ์ที่ระบุไว้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทยในการทำคะแนน ในอนาคตหากหัวข้อที่นำเสนอผ่านในหมวดนวัตกรรมและมีประกาศการรับรอง ทางผู้เข้าร่วมประเมินอื่นๆ สามารถนำมายื่นทำคะแนนในหมวดนวัตกรรมได้โดยตรง

เอกสารที่จำเป็น

1. แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะที่ดี
2. รายละเอียดของเทคนิค อุปกรณ์ วัสดุ หรือผลการทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา