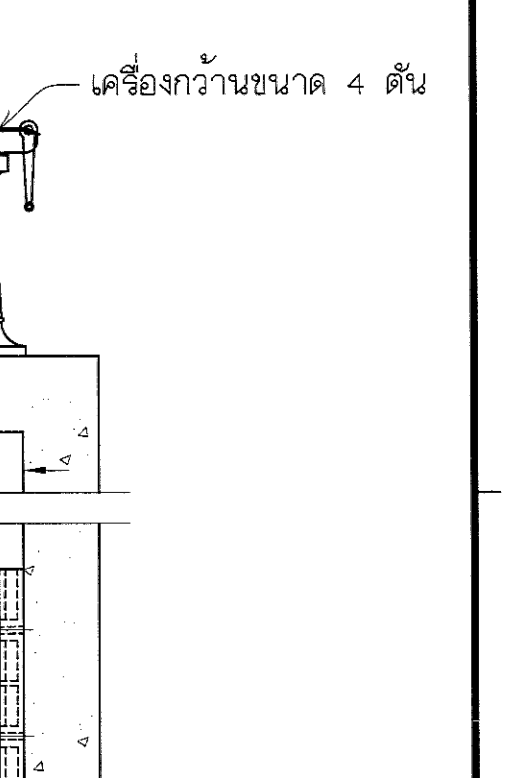


1. มิติต่างๆเป็นมิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
 2. เชื่อมทุกแห่งขนาด 6 มิลลิเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
 3. แผ่นเหล็กให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.1499-2541 ชั้นคุณภาพ SM400B เหล็กหล่อเทาให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.536-2527 ชั้นคุณภาพ GCI 250
 4. ลักกัณยและเหตุผลลิกยให้เ้าคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.171-2530 ชั้นลม่ปติ 8.8
เป็นลเกียให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.672-2530 ประเภท 1 ชั้นผลิตด้นท A หรือ B แบป 1 ชั้นลม่ปติ 8.8
แหวนรองแบบลกรึงให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.259-2521
 5. แผ่นทองเหลืองกันน้ำั่วให้มีคุณลม่ปิตตามมาตรฐาน ASTM B 22 ALLOY C 48500
 6. การเคลือบสีบานระบาย ต้องเตรียมพื้นผิวเหล็กโดยวิธีพ่นทรายหรือพ่นด้วยเม็ดโลหะ
ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP-10 ก่อนรองพื้น
- สีรองพื้นกับลวมิใช่อ่อนอากิซิงค์ (สังกะสีเหลว) ทาหรือพ่นให้ด้ความหนาไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน
สีท้นหน้าใช้ MASTIC EPOXY (COLOR) ซิดคมีเนื้อสีล่งและใช้กับงานได้น้ำได้
- ทาหรือพ่นให้ด้ความหนาไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน
7. ทองเหลือง และผิวหน้าเหล็กที่ติดกับคอนกรีตไม่ต้องเคลือบสี
 8. เหล็กกันยงซิดเพลลาส์ให้ใช้ตามมาตรฐาน AISI 304
 9. น้ำหนักบานประมาณ 700 กิโลกรัมต่อ 1 บาน




สิทธิพนักษ์ฉนวนใยหินอานาซิติก (สังกะสีเหลว) ทาทหรือพ่นให้ด้ความหนาไม้น้อยกว่า 75 ไมครอน
สิทท์พนักษ์ MASTIC EPOXY (COLOR) ชนิดมีเนื้อสีลึกลงและใช้กับงานได้น้ได้
ทาหรือพ่นให้ด้ความหนาไม้น้อยกว่า 200 ไมครอน

แบบประกอบ


หมายเลขแบบ

1. แบบเครื่องกว้านขนาด 4 ตัน

ಖ್ಯ09-02-008

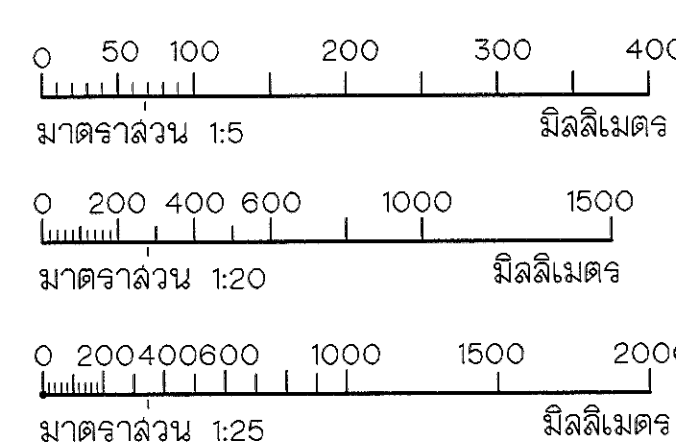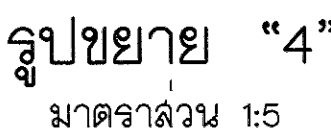

กรมชลประทาน			
แบบมาตรฐาน			
บานระบายและเครื่องกลไก			
บานฝาท่อรับน้ำทางเดียวขนาด 2.25ม. x 2.00ม.			
รับน้ำสูงไม่เกิน 3.00 เมตร			
รายละเอียดบานระบายและการติดตั้งเครื่องกลไก			
ออกแบบ	คณะทำงานที่ ๑	เล่นอ	ก.ว.อบ
เขียน	คณะทำงานที่ ๑	सान	พล.อบ
ฉีก	คณะทำงานที่ ๑	เทียนชอบ	จ.ธว.
ตรวจ	คณะทำงานที่ ๑	อนันต์	อ.ธช.
คณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน กรมชลประทาน		27 ธ.ค. 52 วันที่	มธ 09-05-007

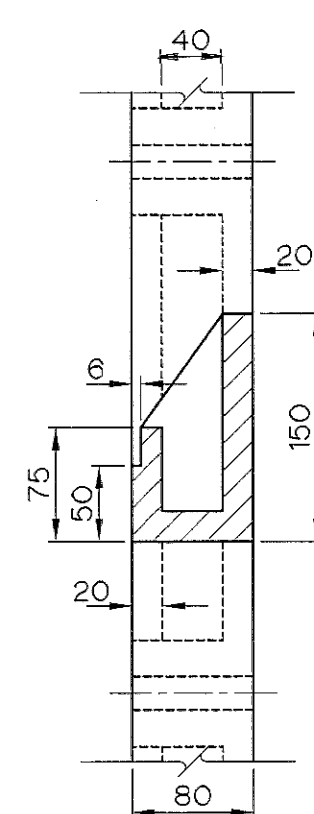


กรมชลประทาน				
แบบมาตรฐาน				
บานระบายและเครื่องกลไก				
บานฝาท่อรับน้ำทางเดียวขนาด 2.25ม. x 2.25ม.				
รับน้ำสูงไม่เกิน 3.00 เมตร				
รายละเอียดบานระบายและการติดตั้งเครื่องกลไก				
เอกภาพ	คณะทำงานที่ ๑	เลขที่		ก.ว.อ.
เขียน	คณะทำงานที่ ๑	ผ่าน		ส.ล.อ.
ฉีก	คณะทำงานที่ ๑	เห็นชอบ		อ.อ.ว.
ตรวจ	คณะทำงานที่ ๑	อนุมัติ		อธิบดี

คณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน
กรมชลประทาน

27 ก.ค. 52

วันที่

มธ 09-05-008

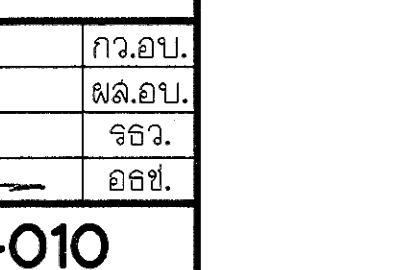

ឧត្ត09-02-010

กรมชลประทาน

แบบมาตรฐาน

บานระบายและเครื่องกลไก

บานฝาท่อรับน้ำทางเดียวขนาด 2.50ม.×2.50ม.

รับน้ำสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

รายละเอียดบานระบายและการติดตั้งเครื่องกว้าน


ออกแบบ	คณะทำงานที่ ๑	เลนอ		กว.อบ.
เขียน	คณะทำงานที่ ๑	ผาน		ผล.อบ.
ฉีก	คณะทำงานที่ ๑	เห็นชอบ		ธธว.
ตรวจ	คณะทำงานที่ ๑	อนุมัติ		อธช.

คณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน กรมชลประทาน

27 มี.ค. 52 วันที่


มธ09-05-010

A

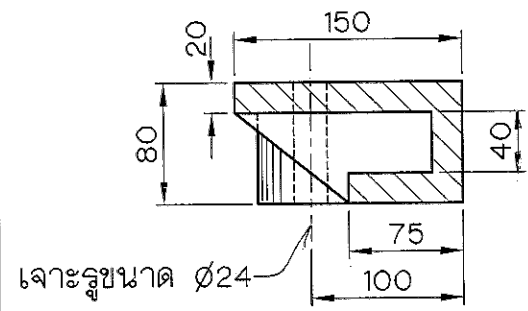

รูปตัด ข-ข
มาตราส่วน 1:5


B

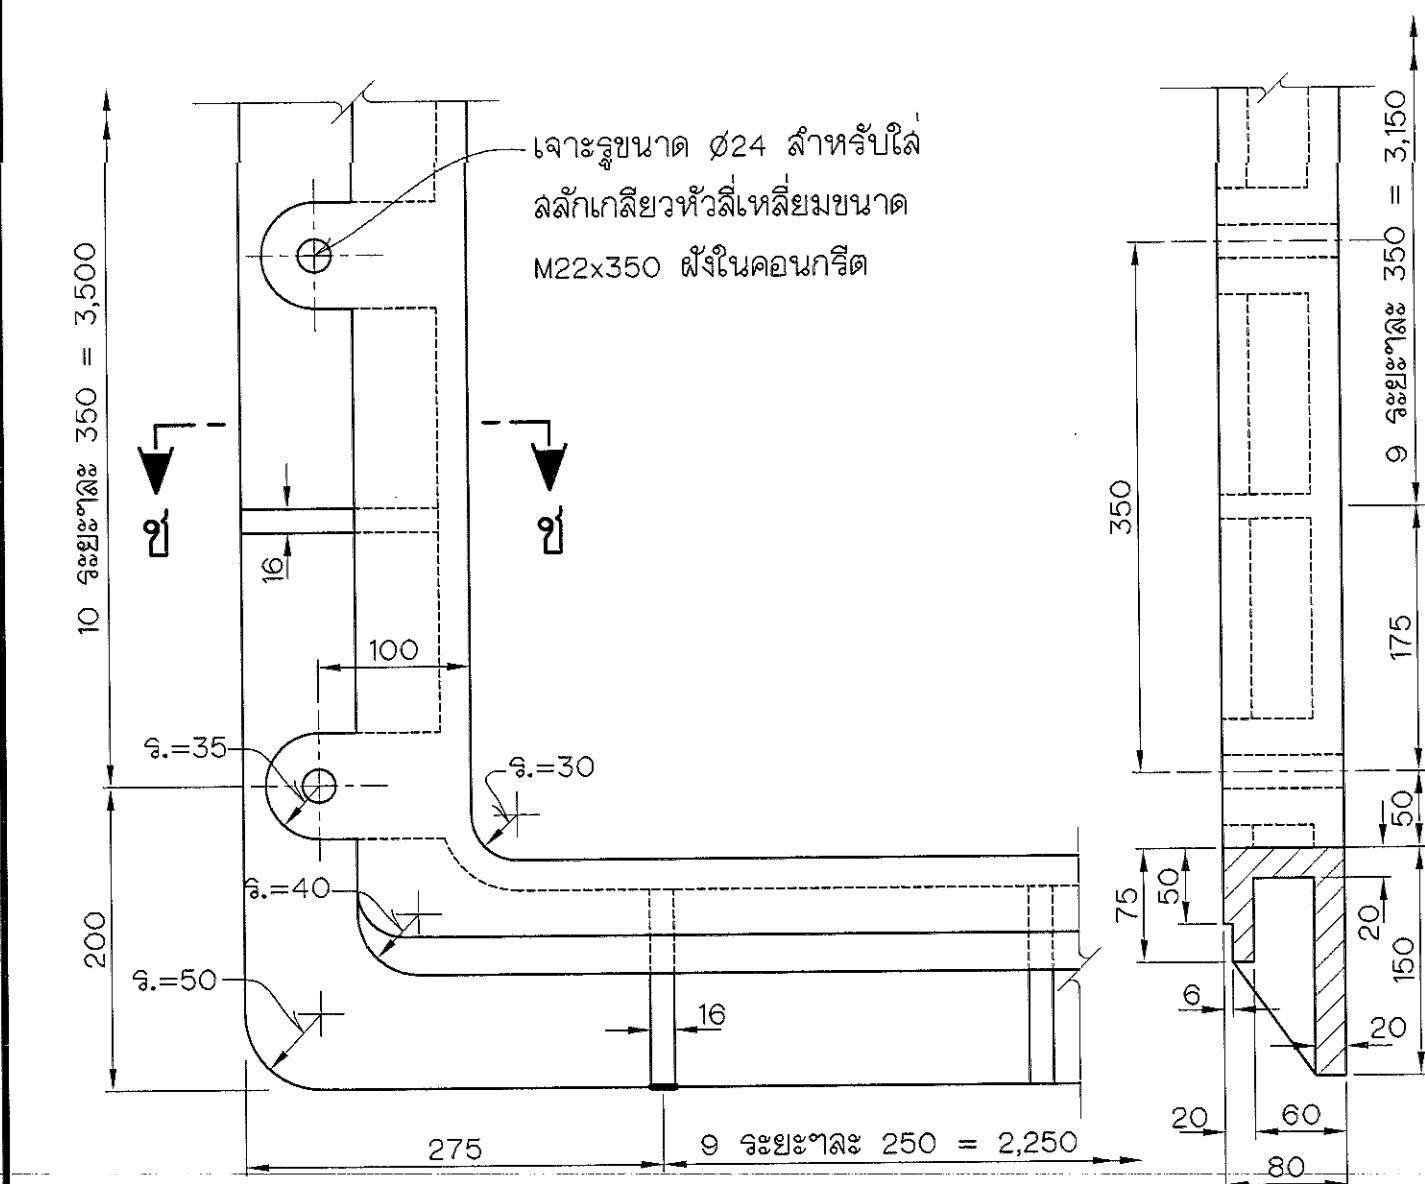

รูปขยาย "1"
มาตราส่วน 1:5


รูปขยาย "3"
มาตราส่วน 1:5

C

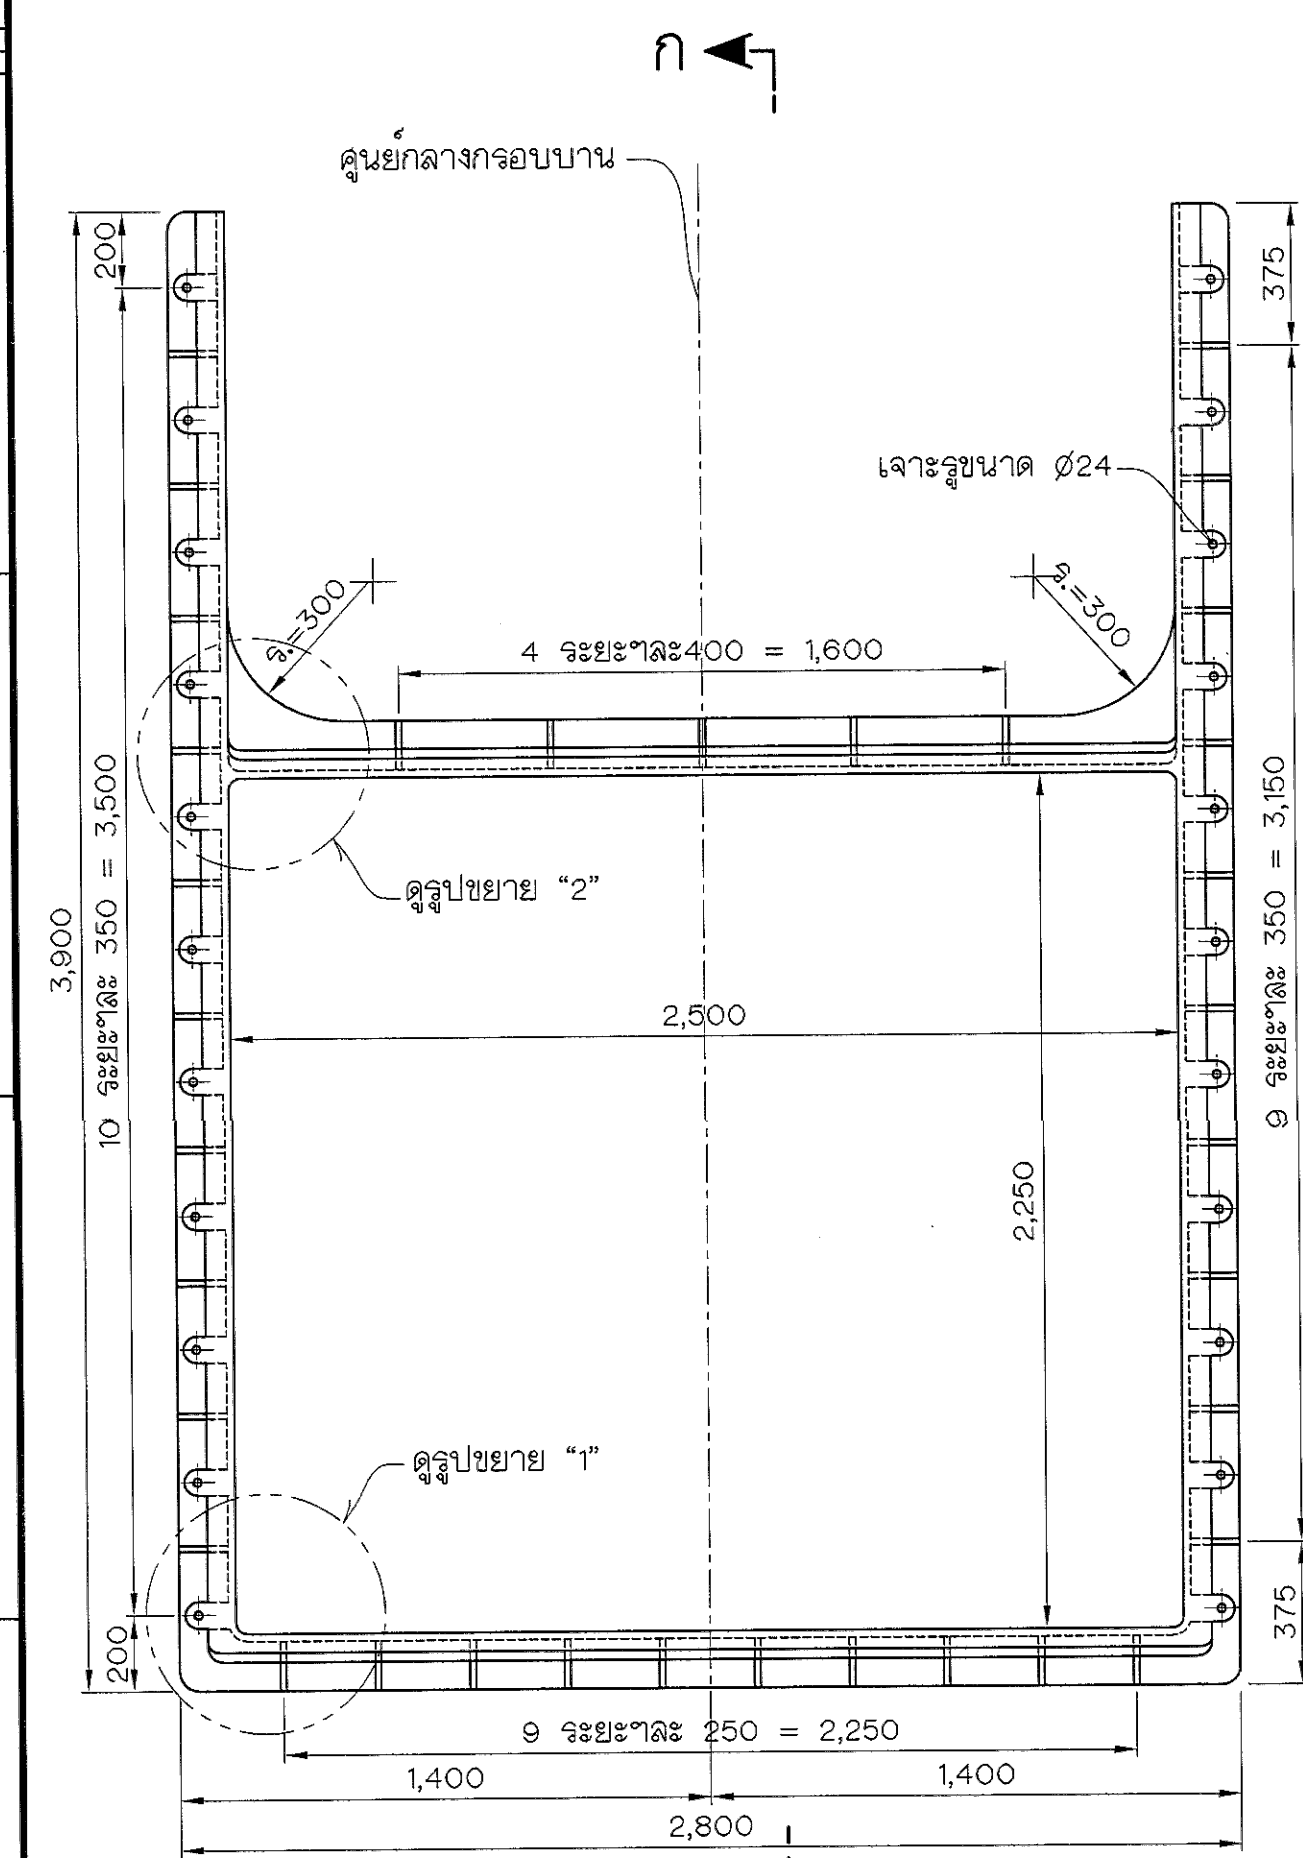


กรอบบาน
เหล็กหล่อเทา
มาตราส่วน 1:20

H

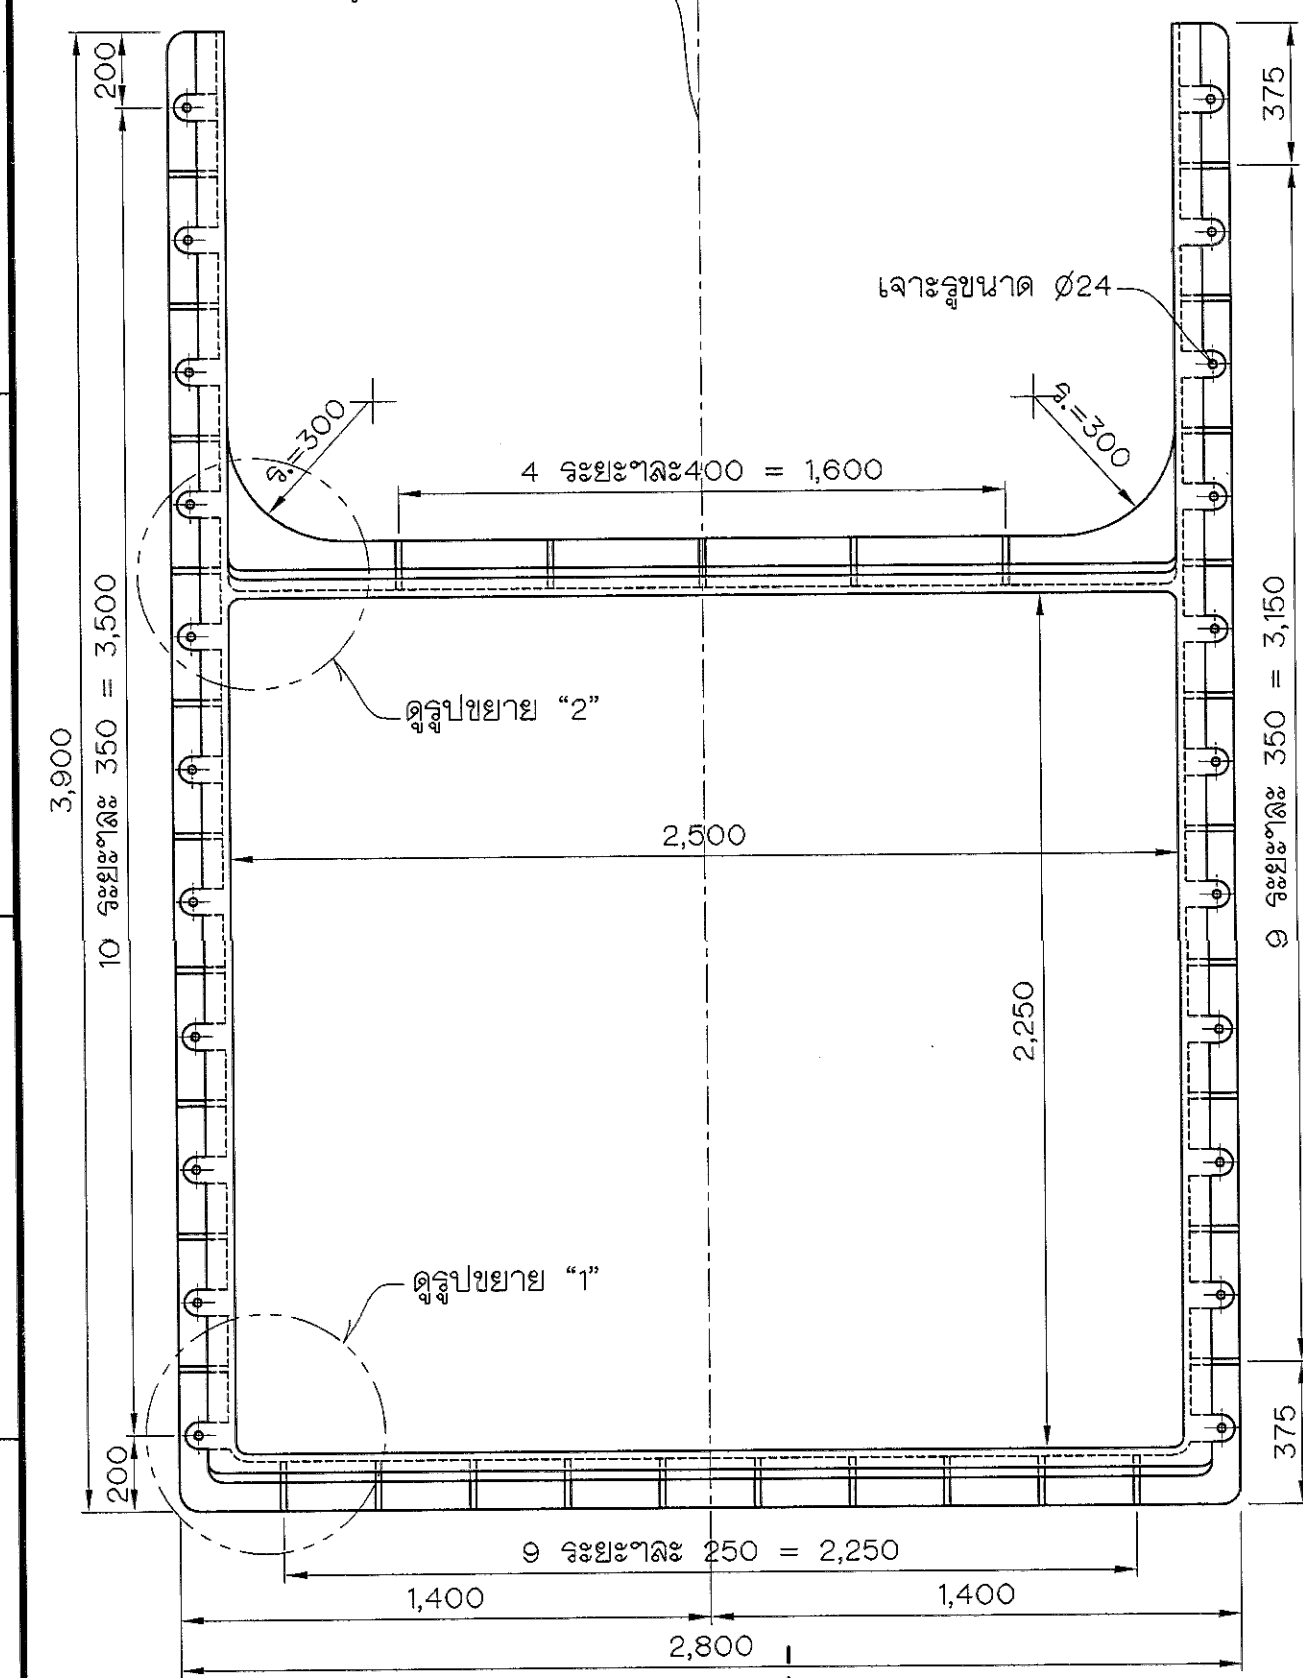


รูปตัด ก-ก
มาตราส่วน 1:20


E

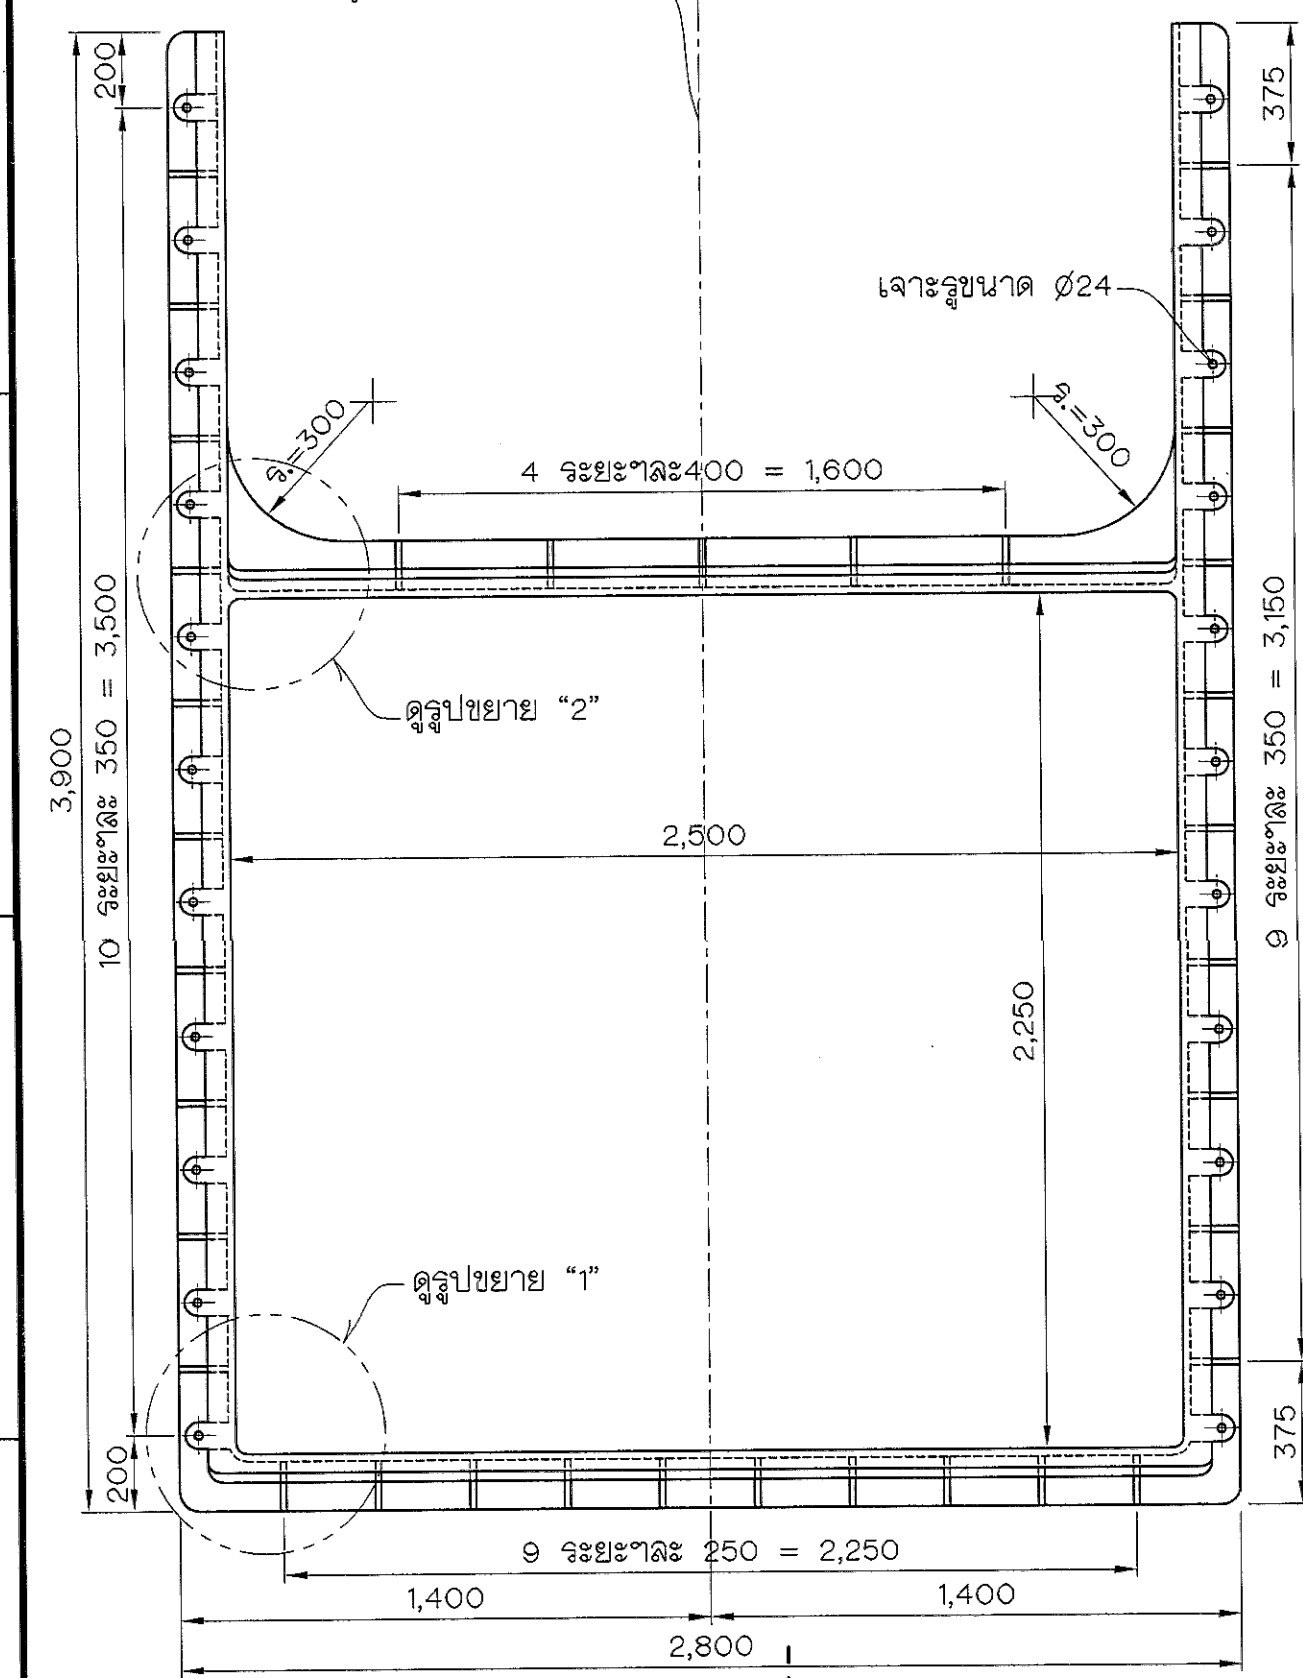


F

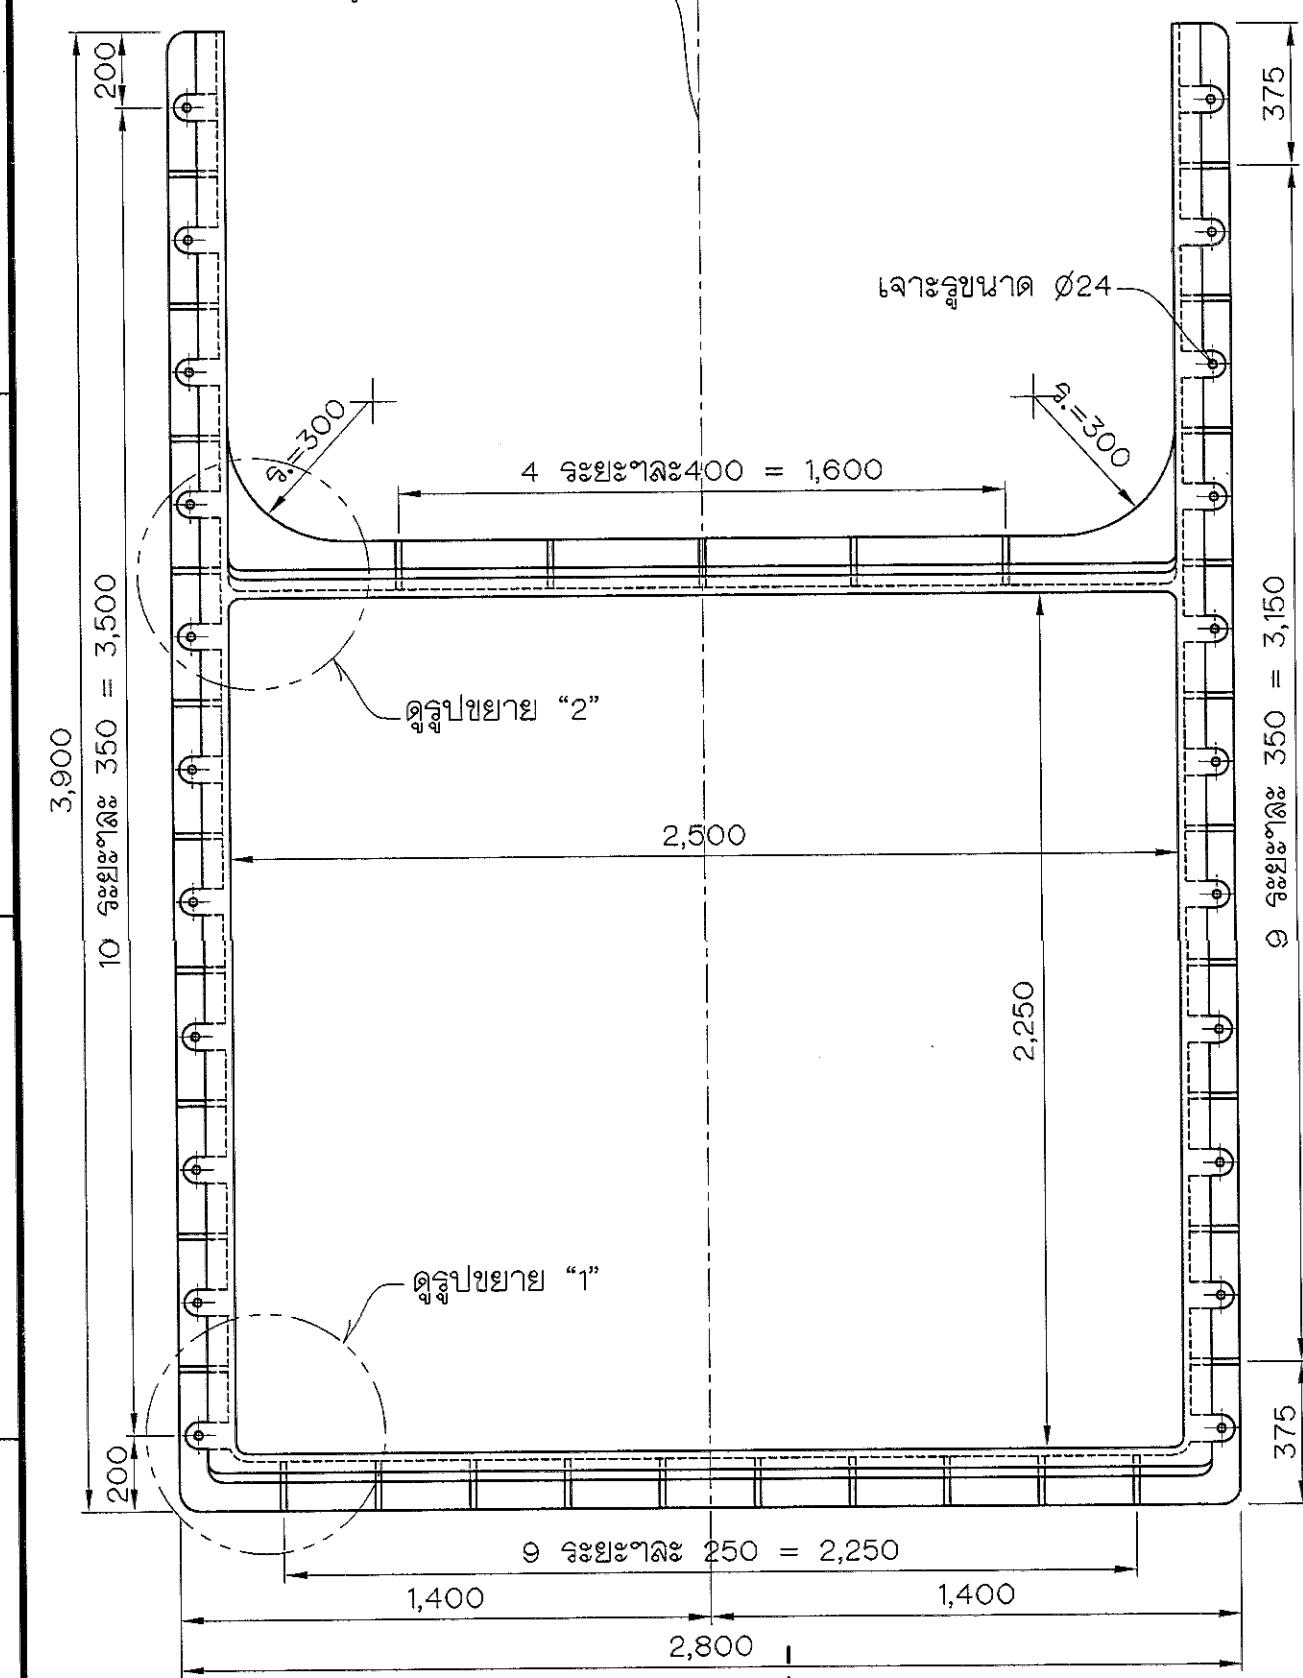


G

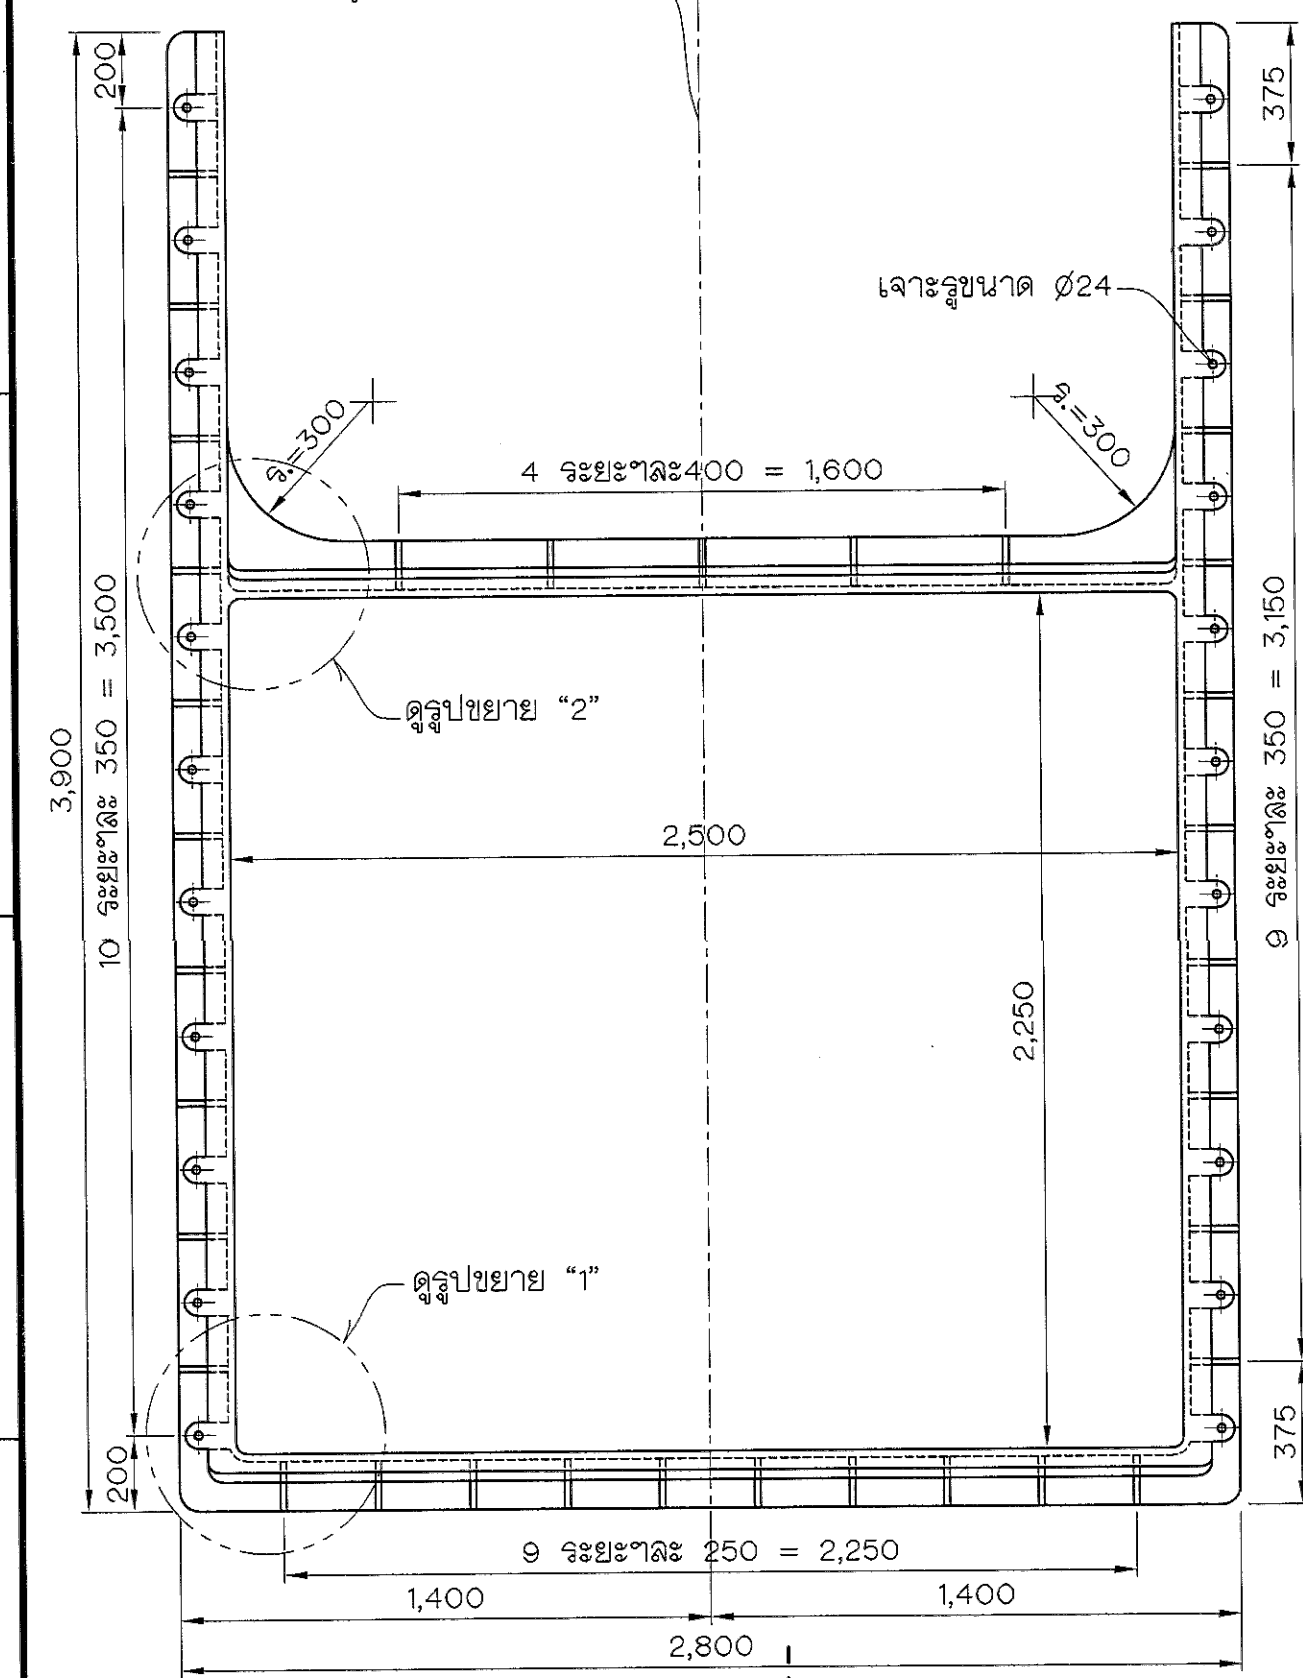


H

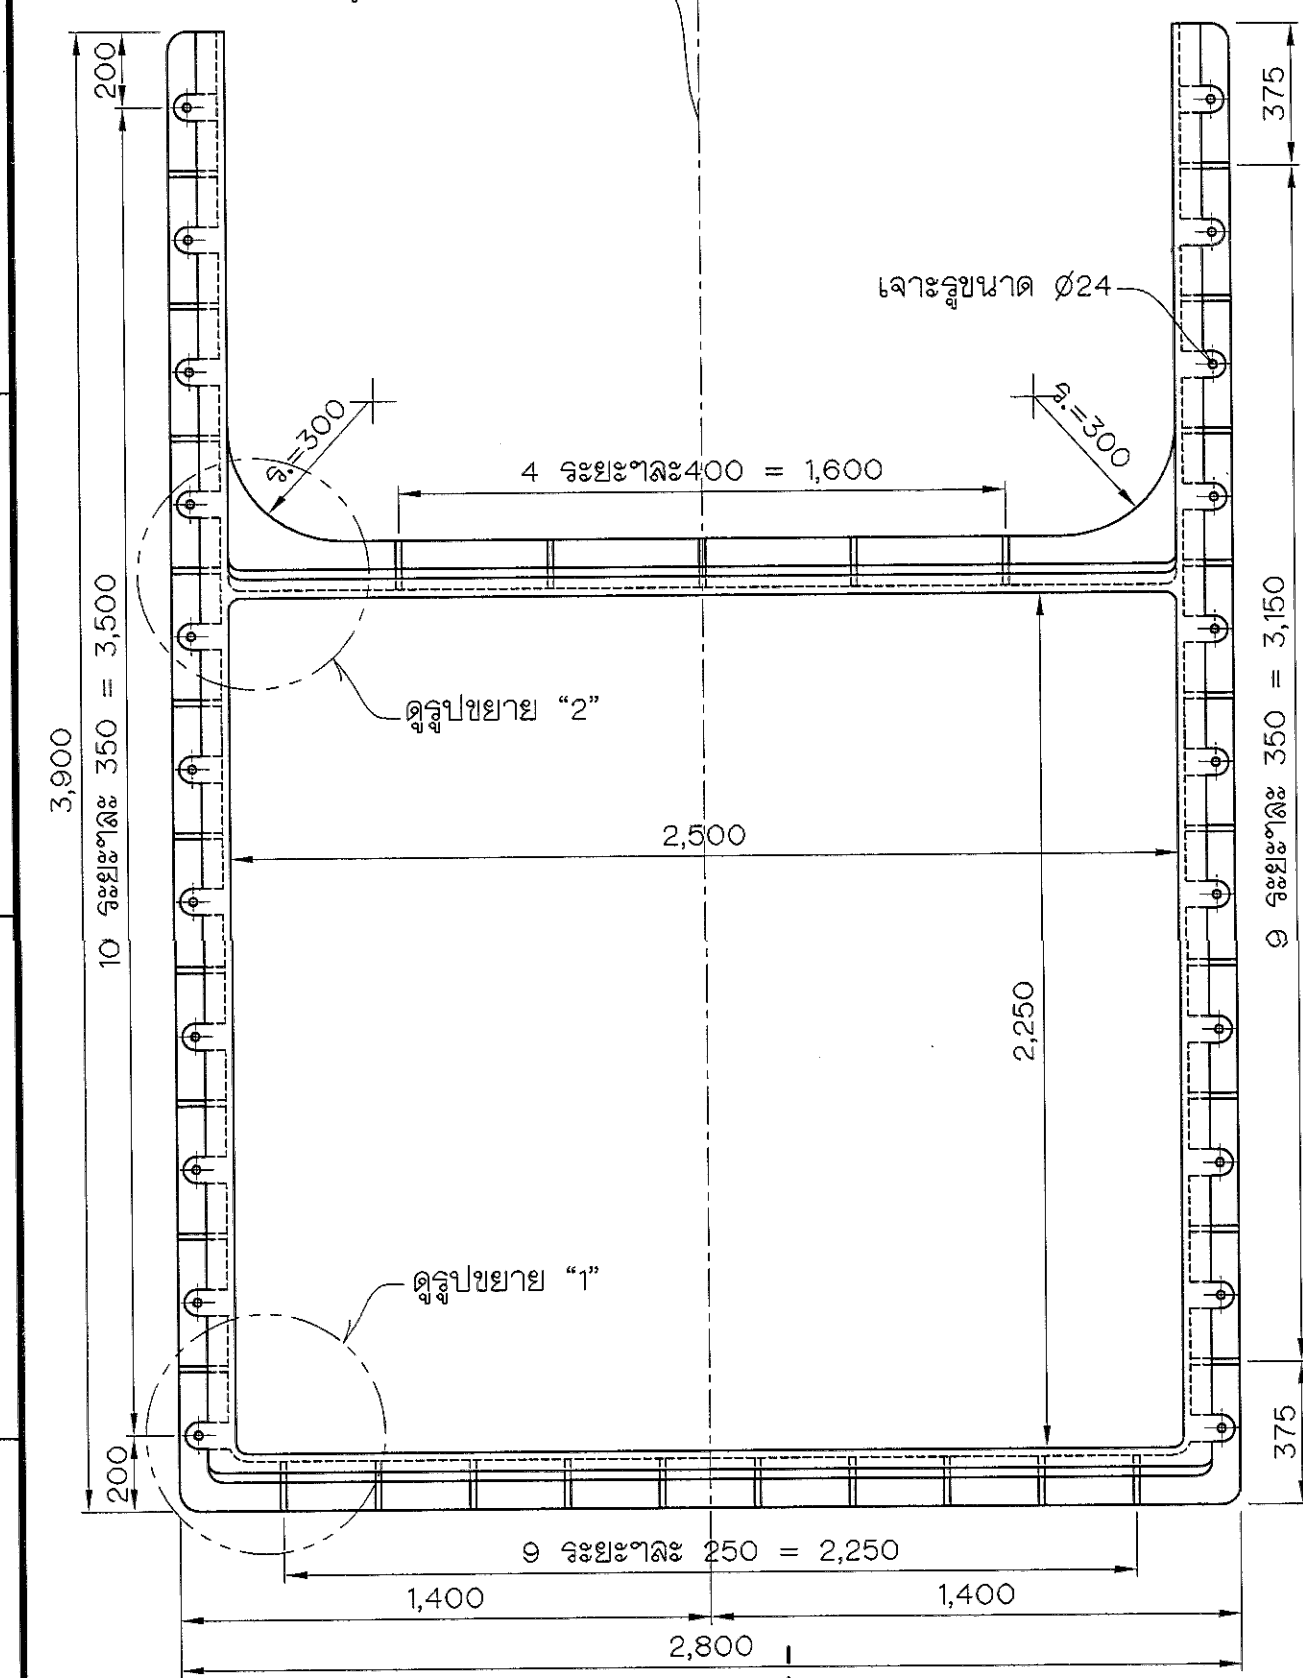


I

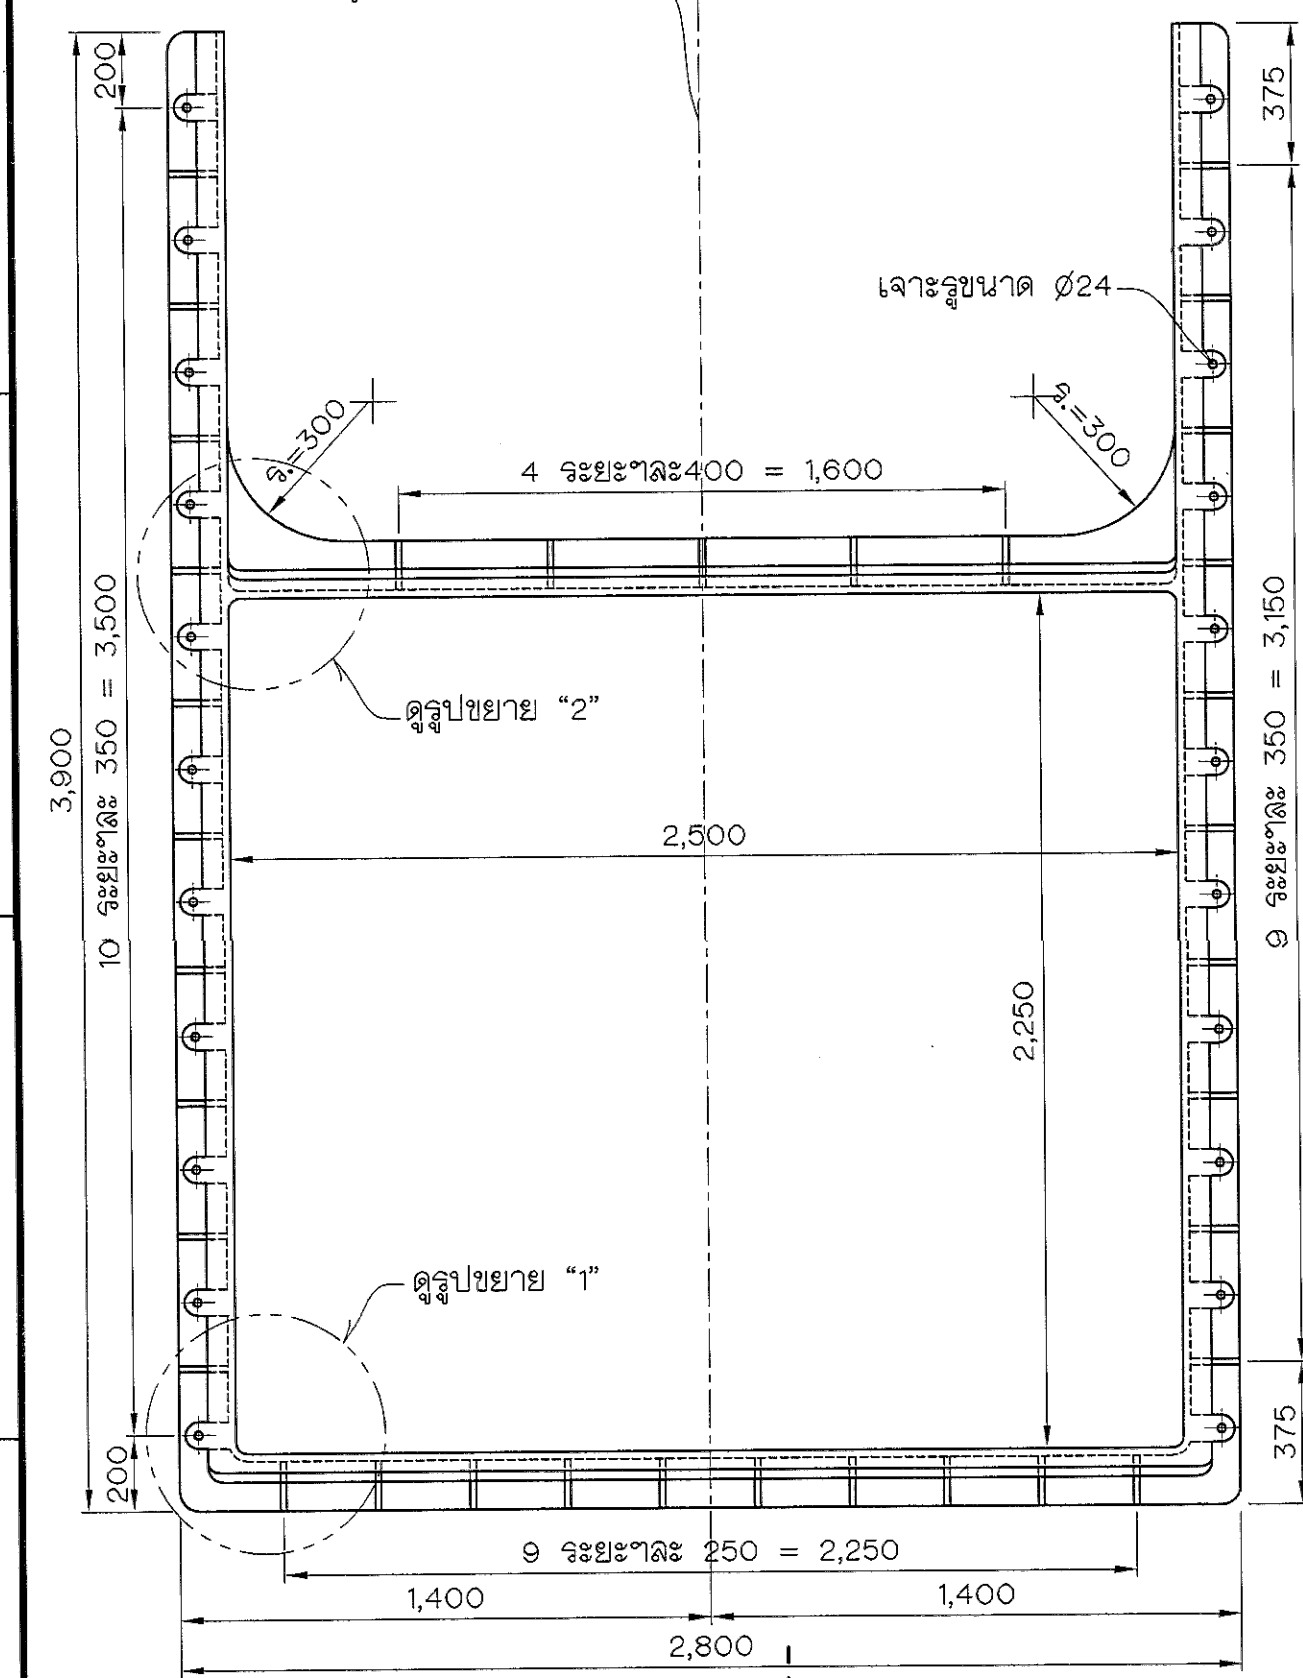


J

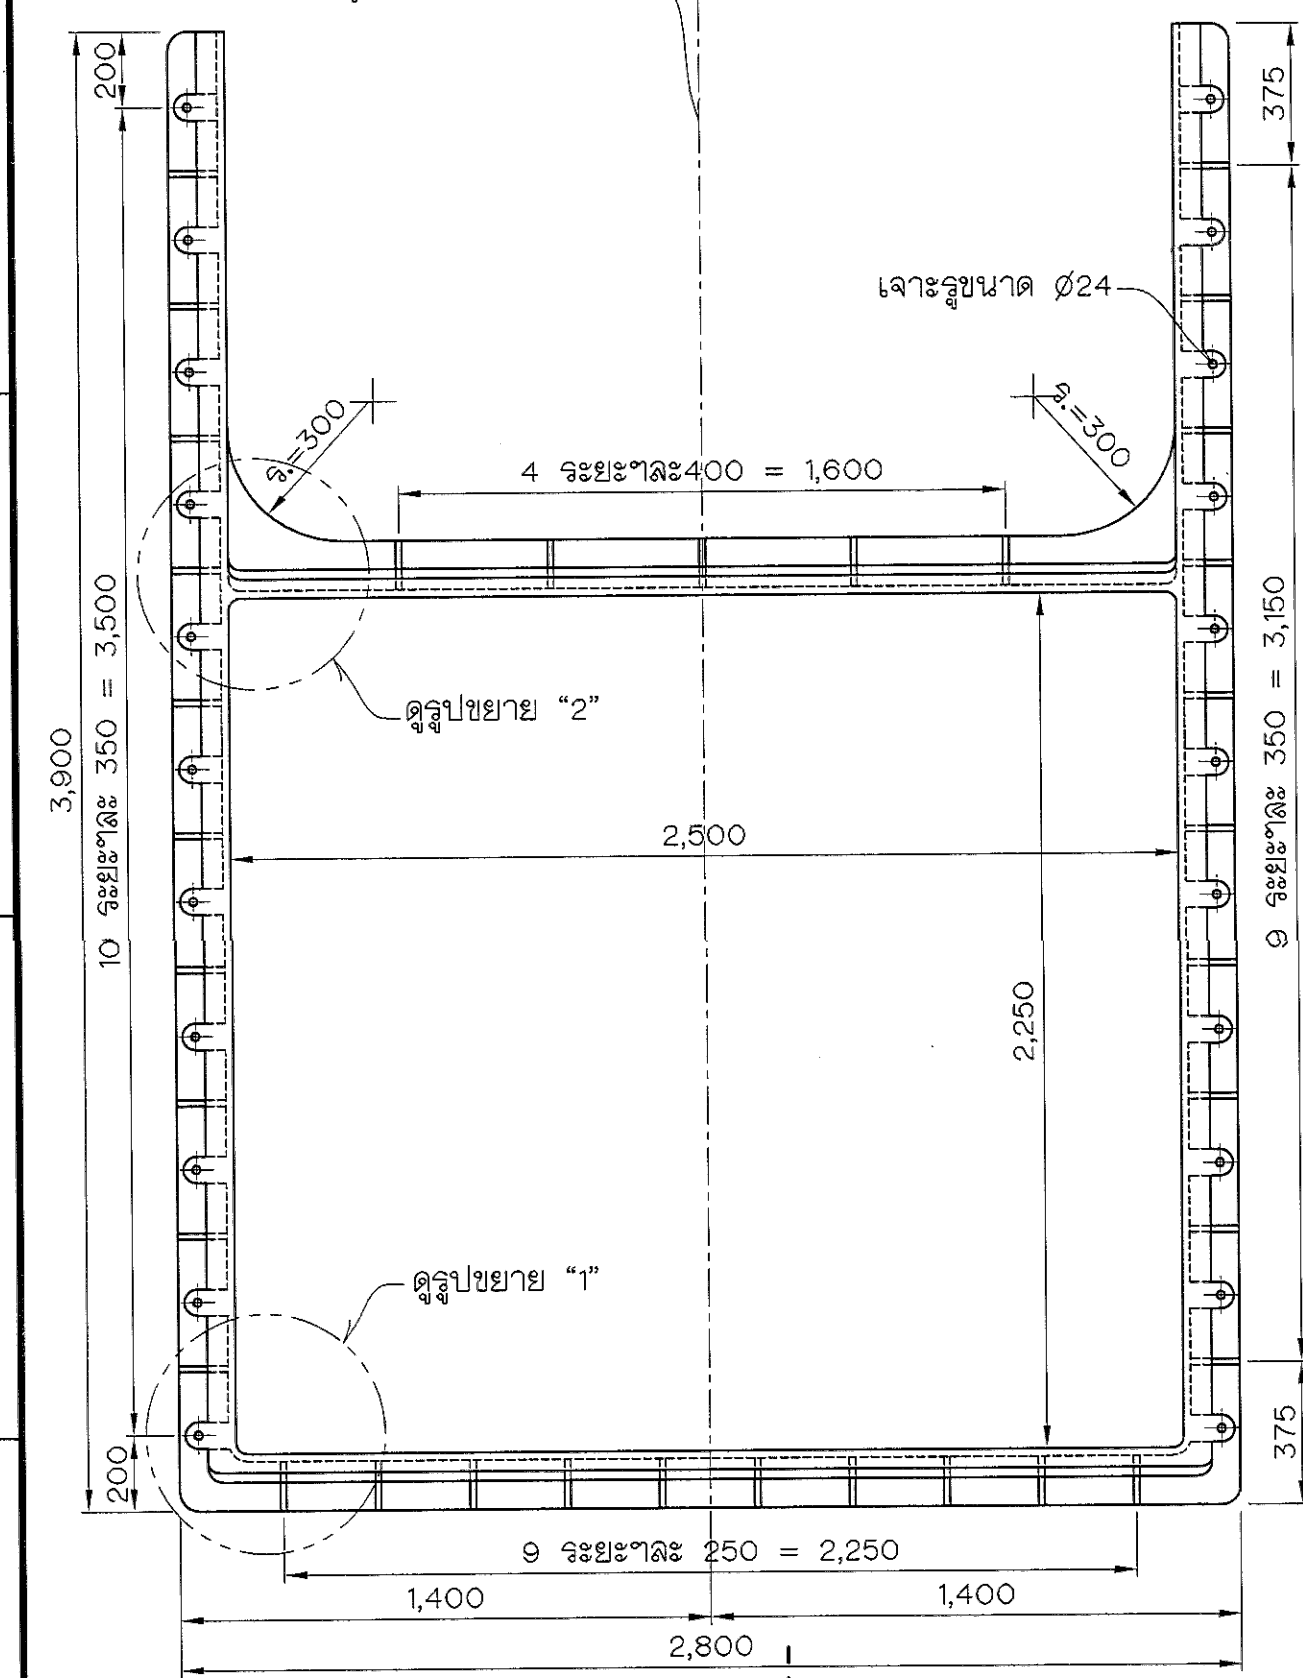


K

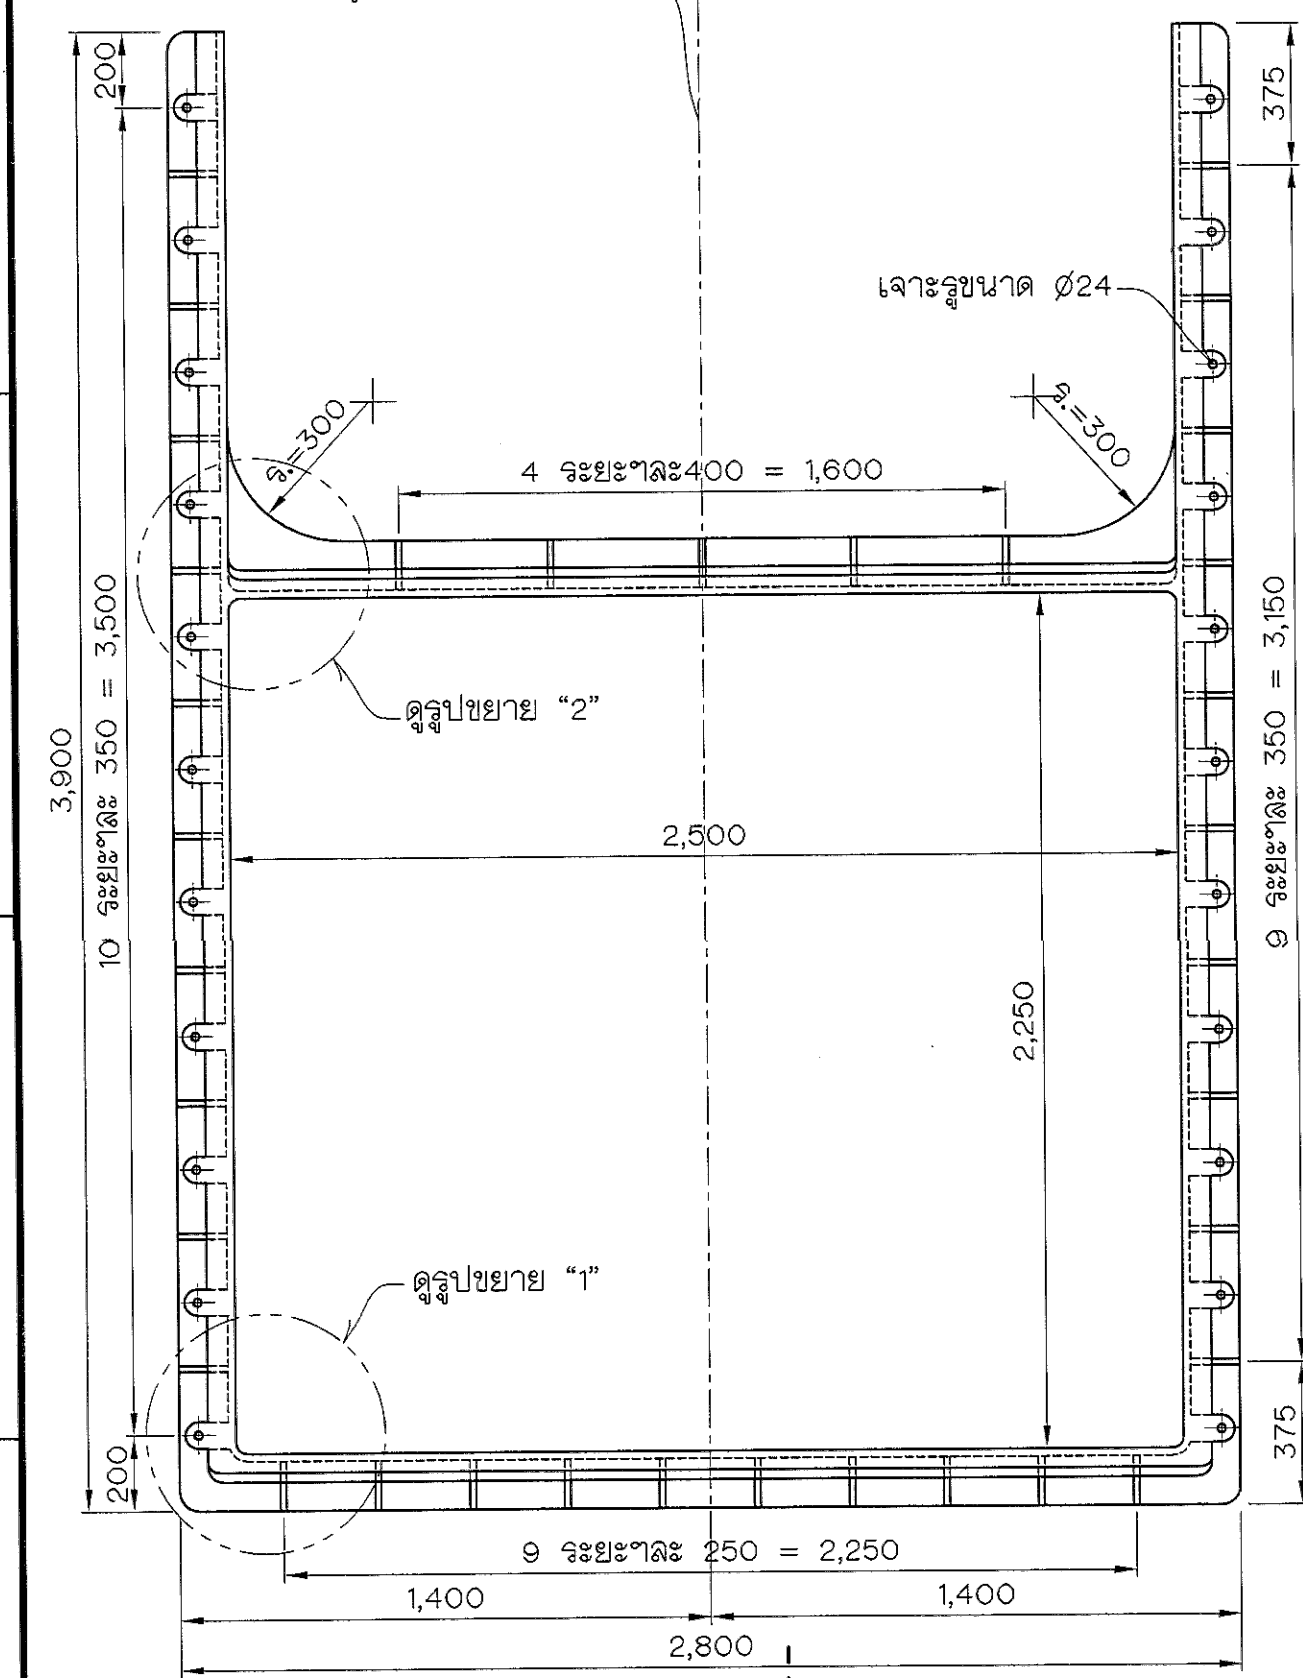


L

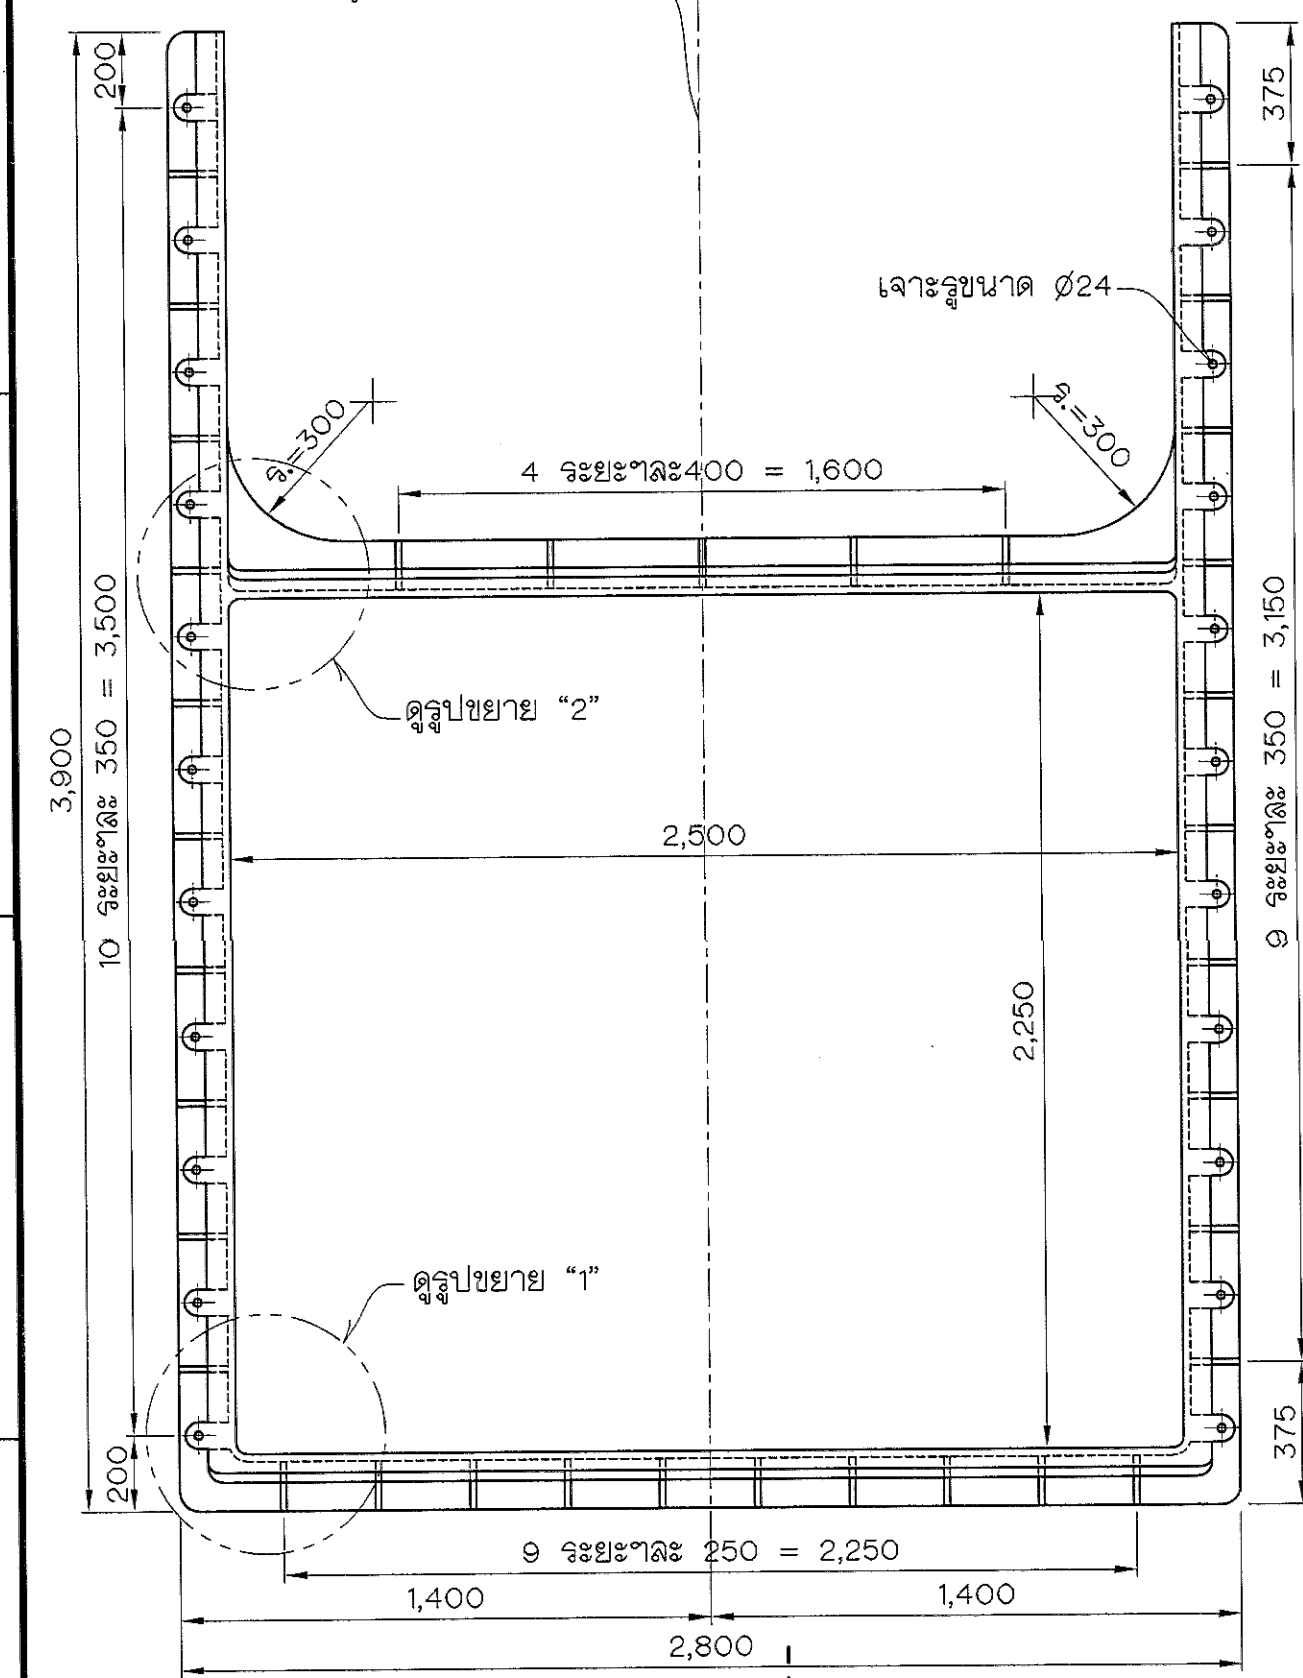


M

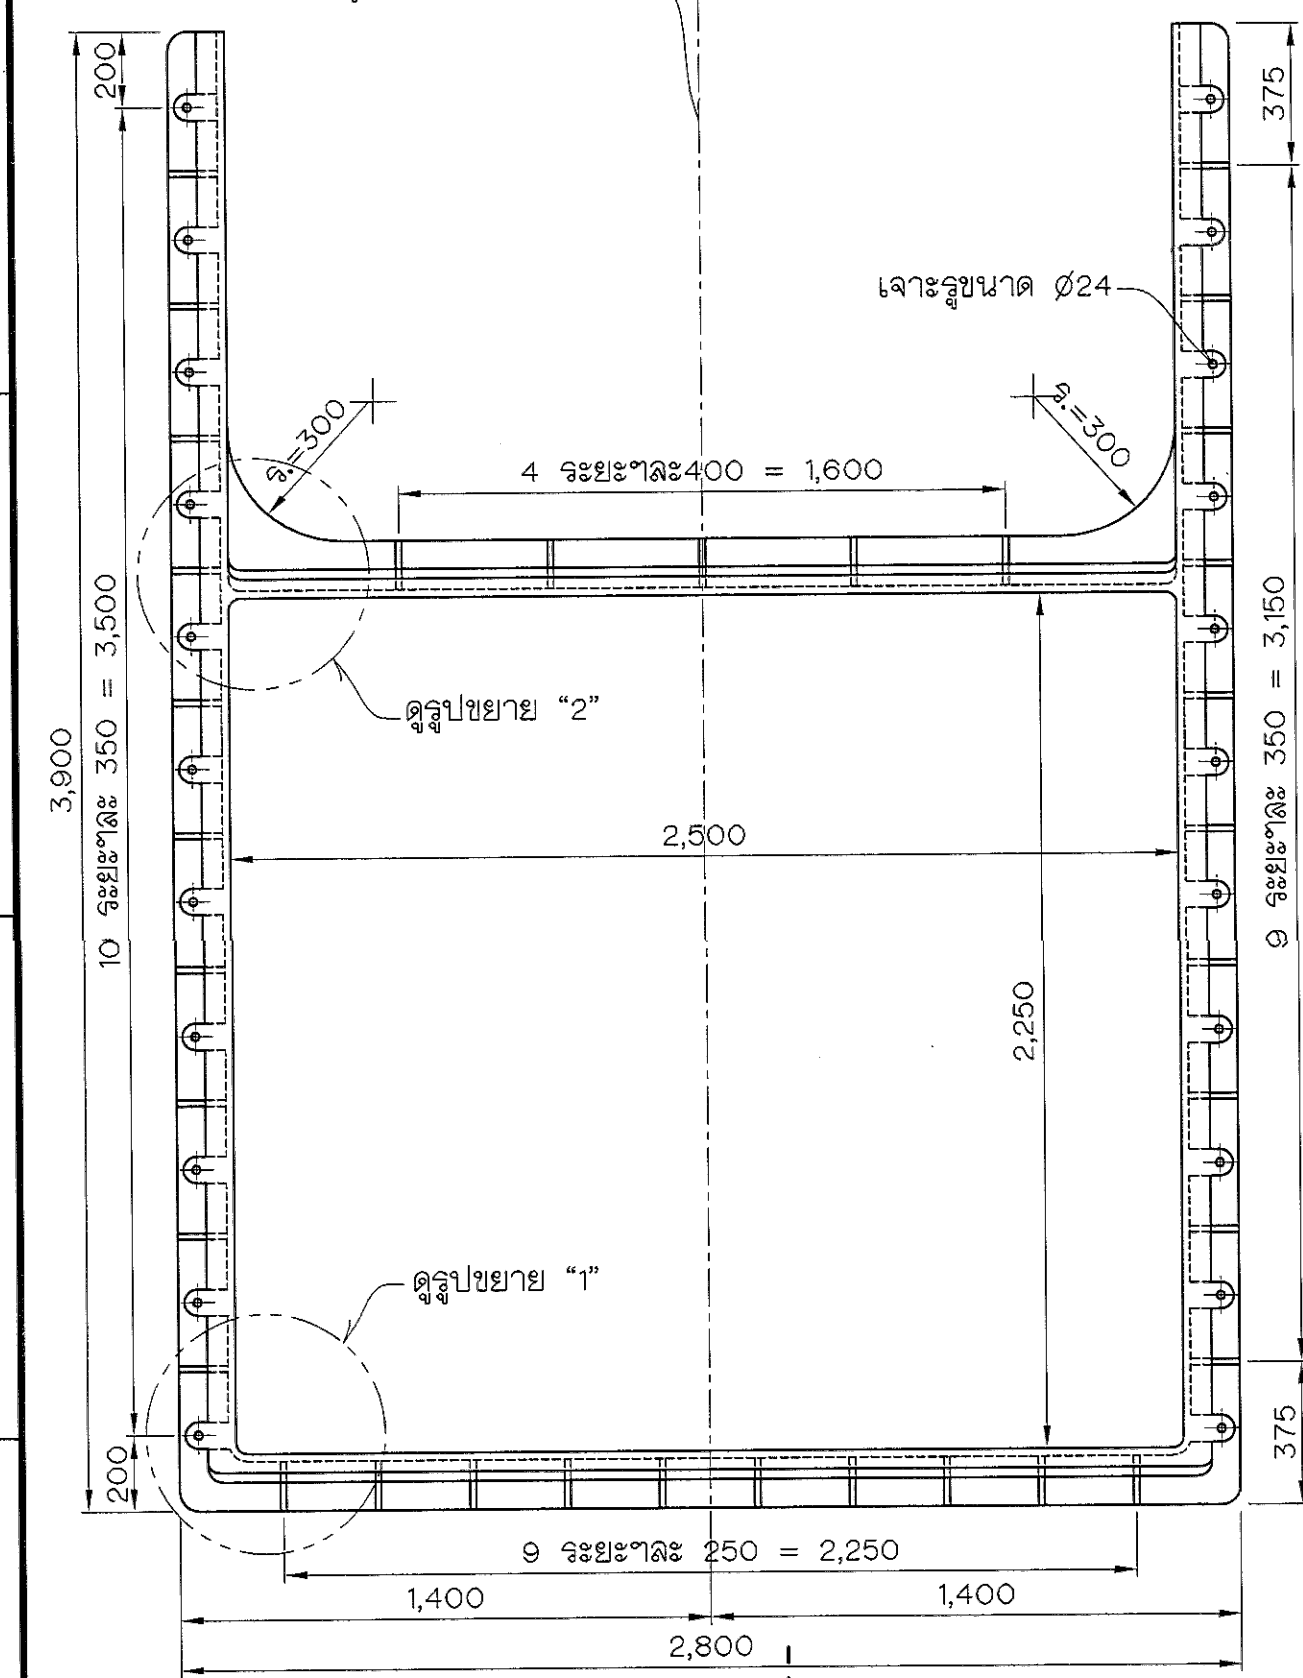


N

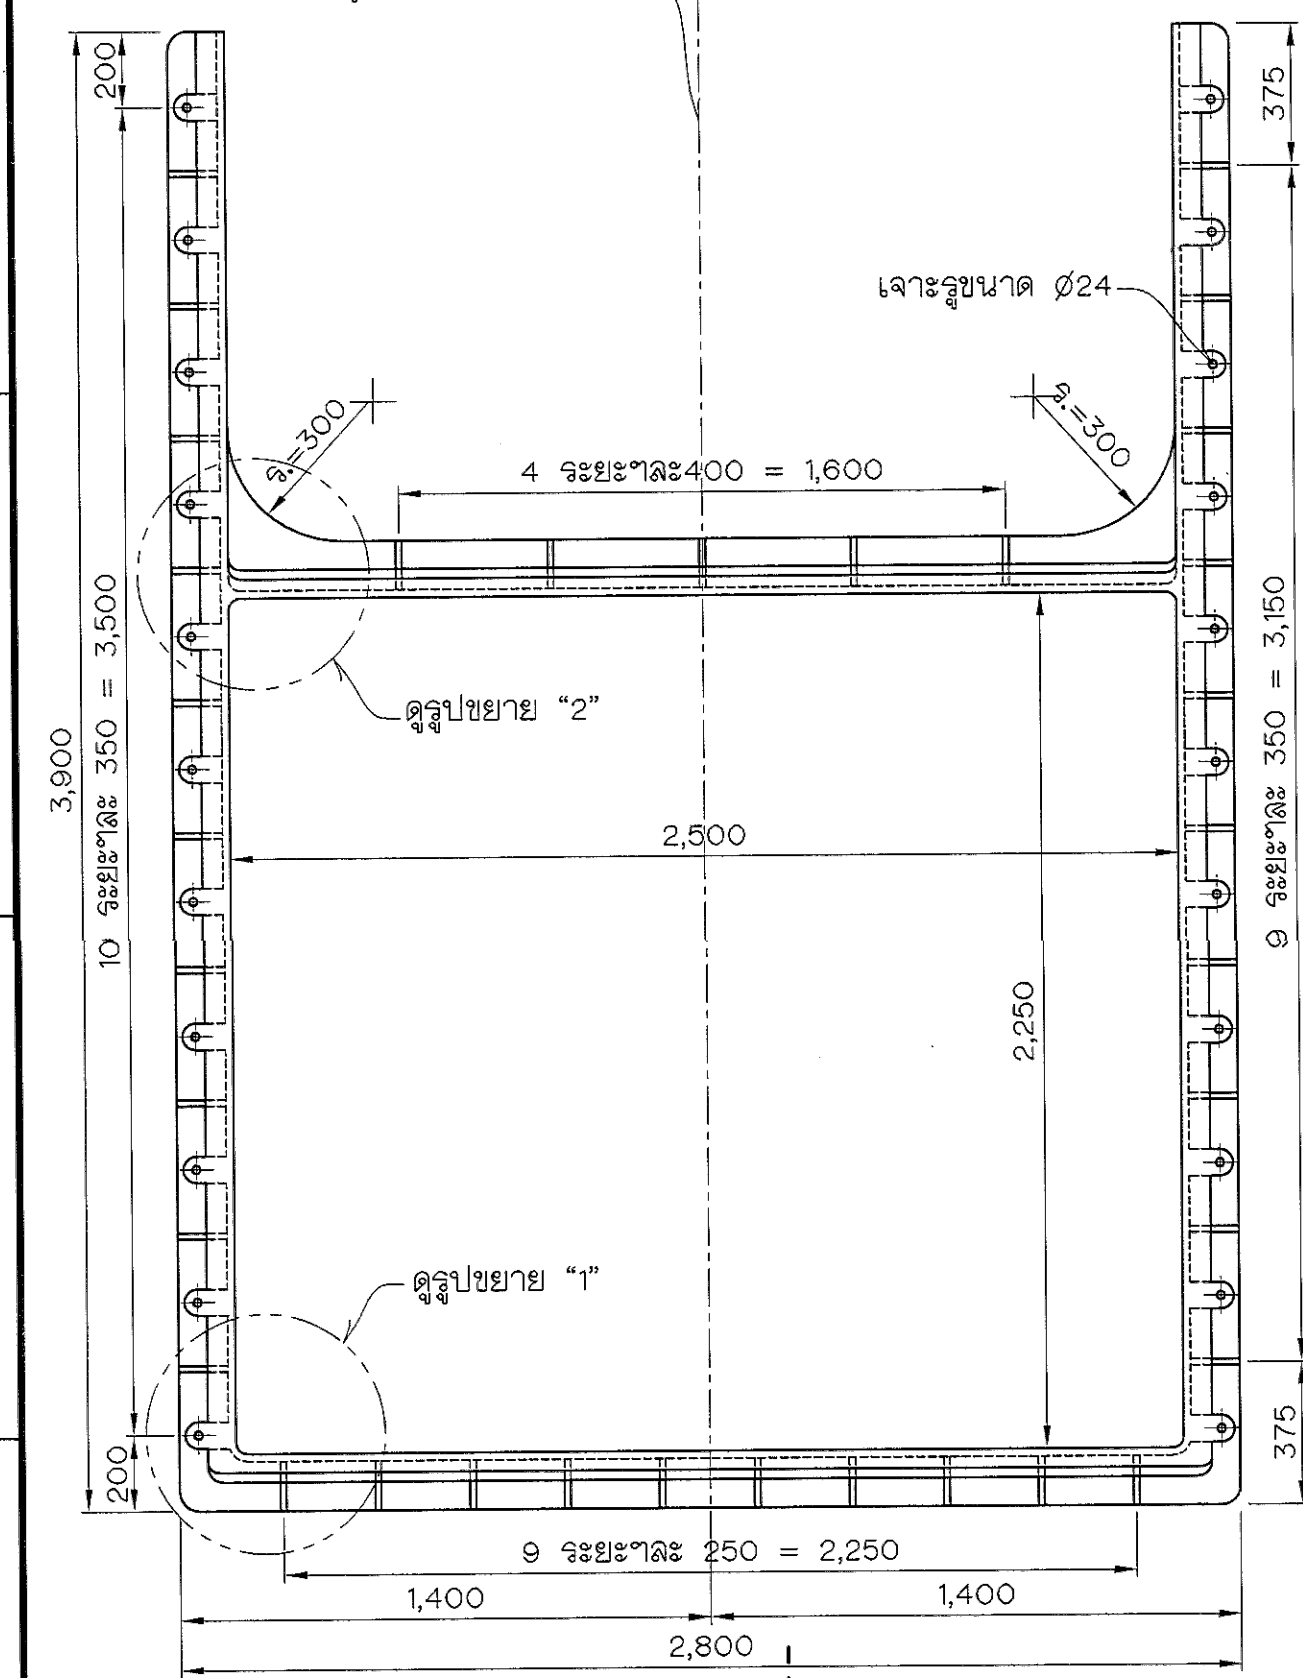


O

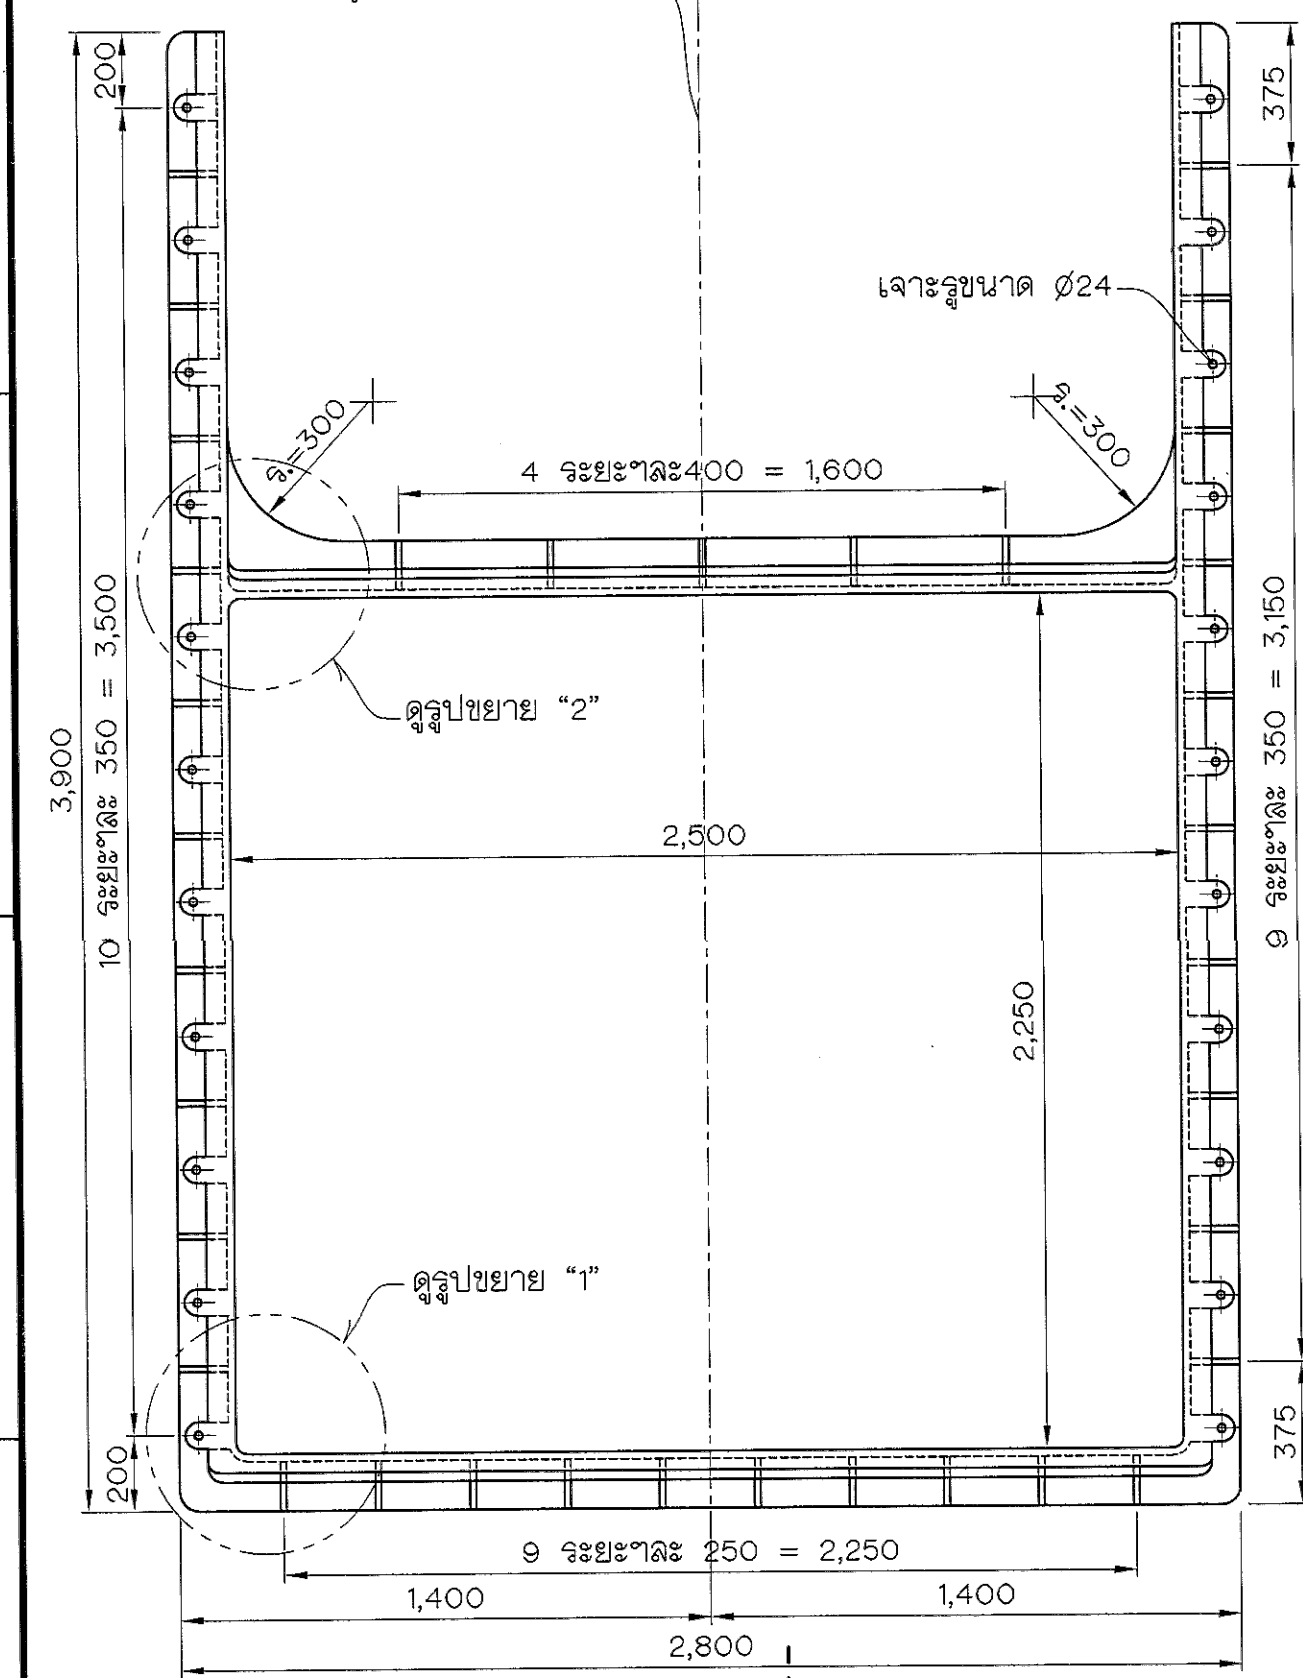


P

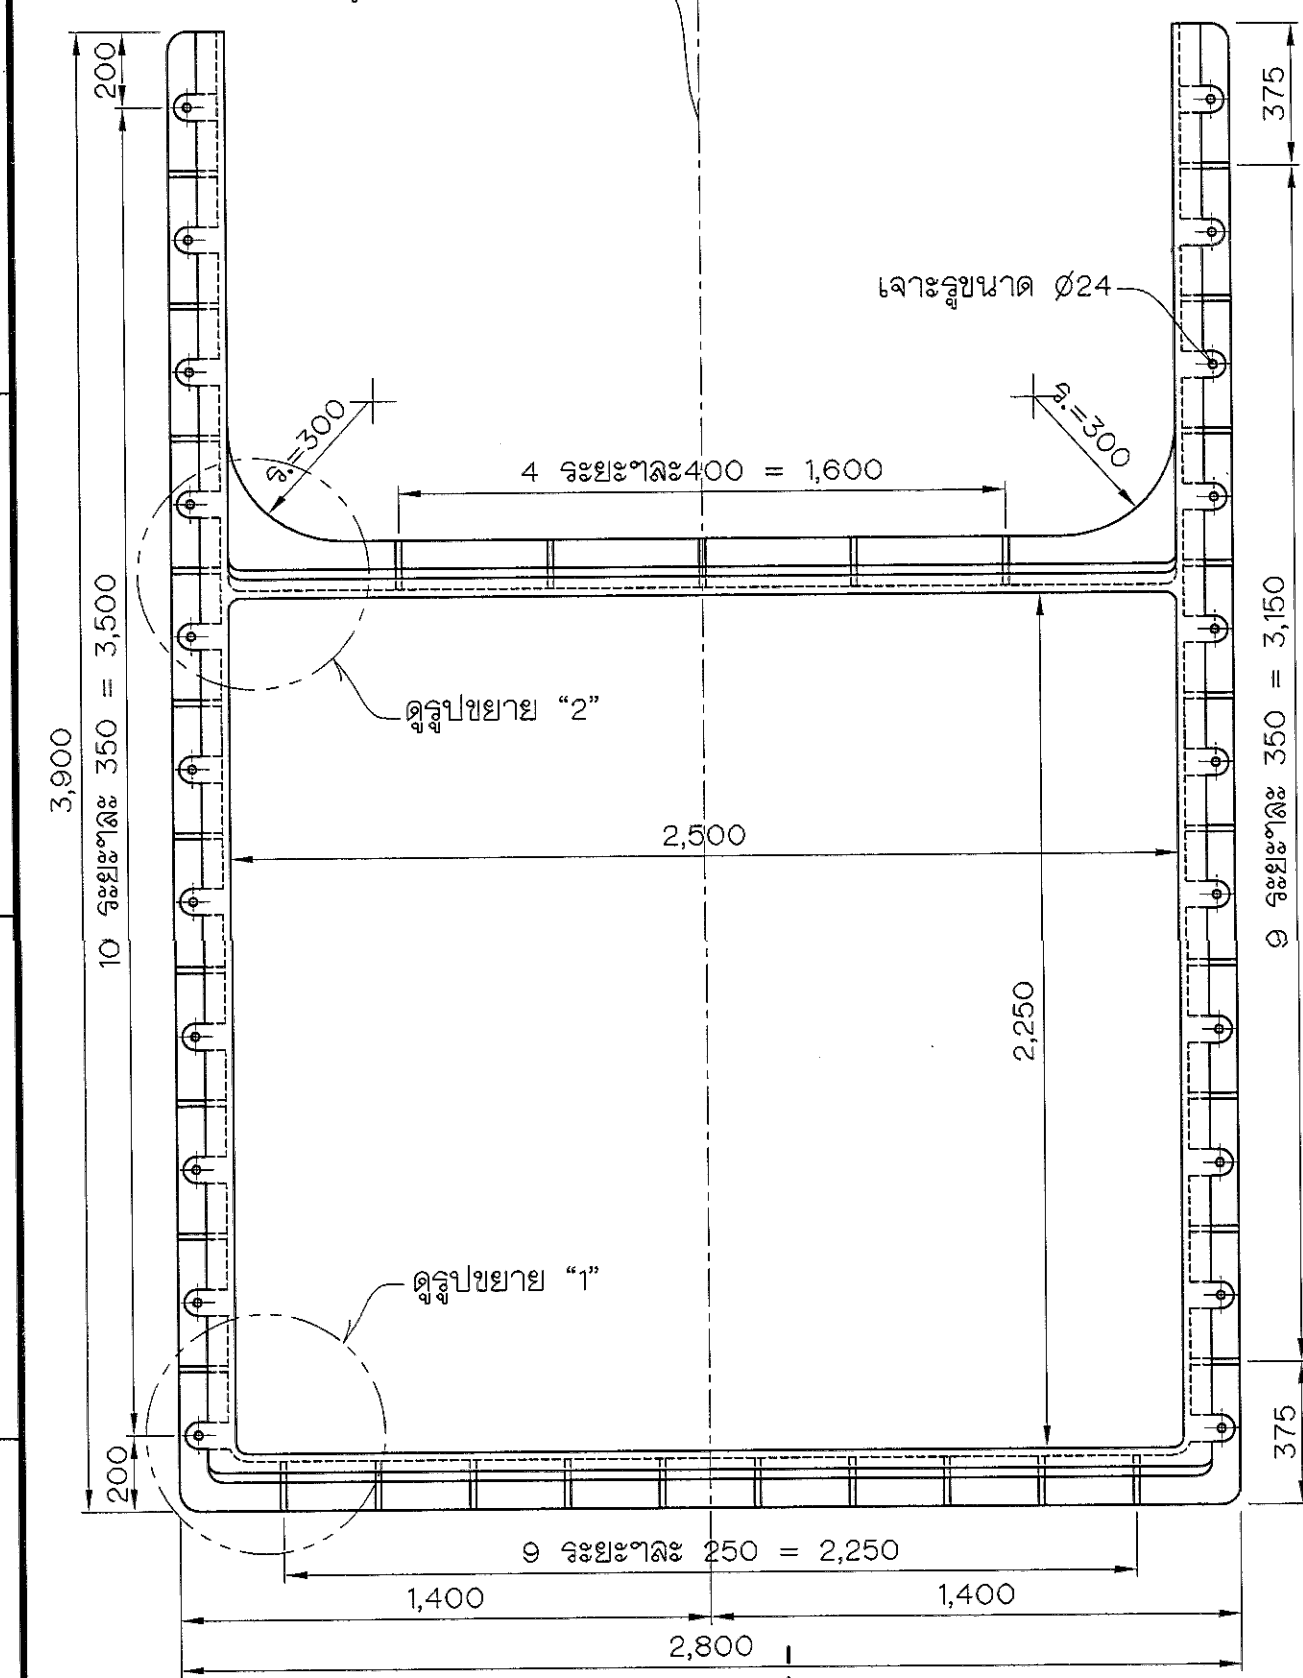


Q

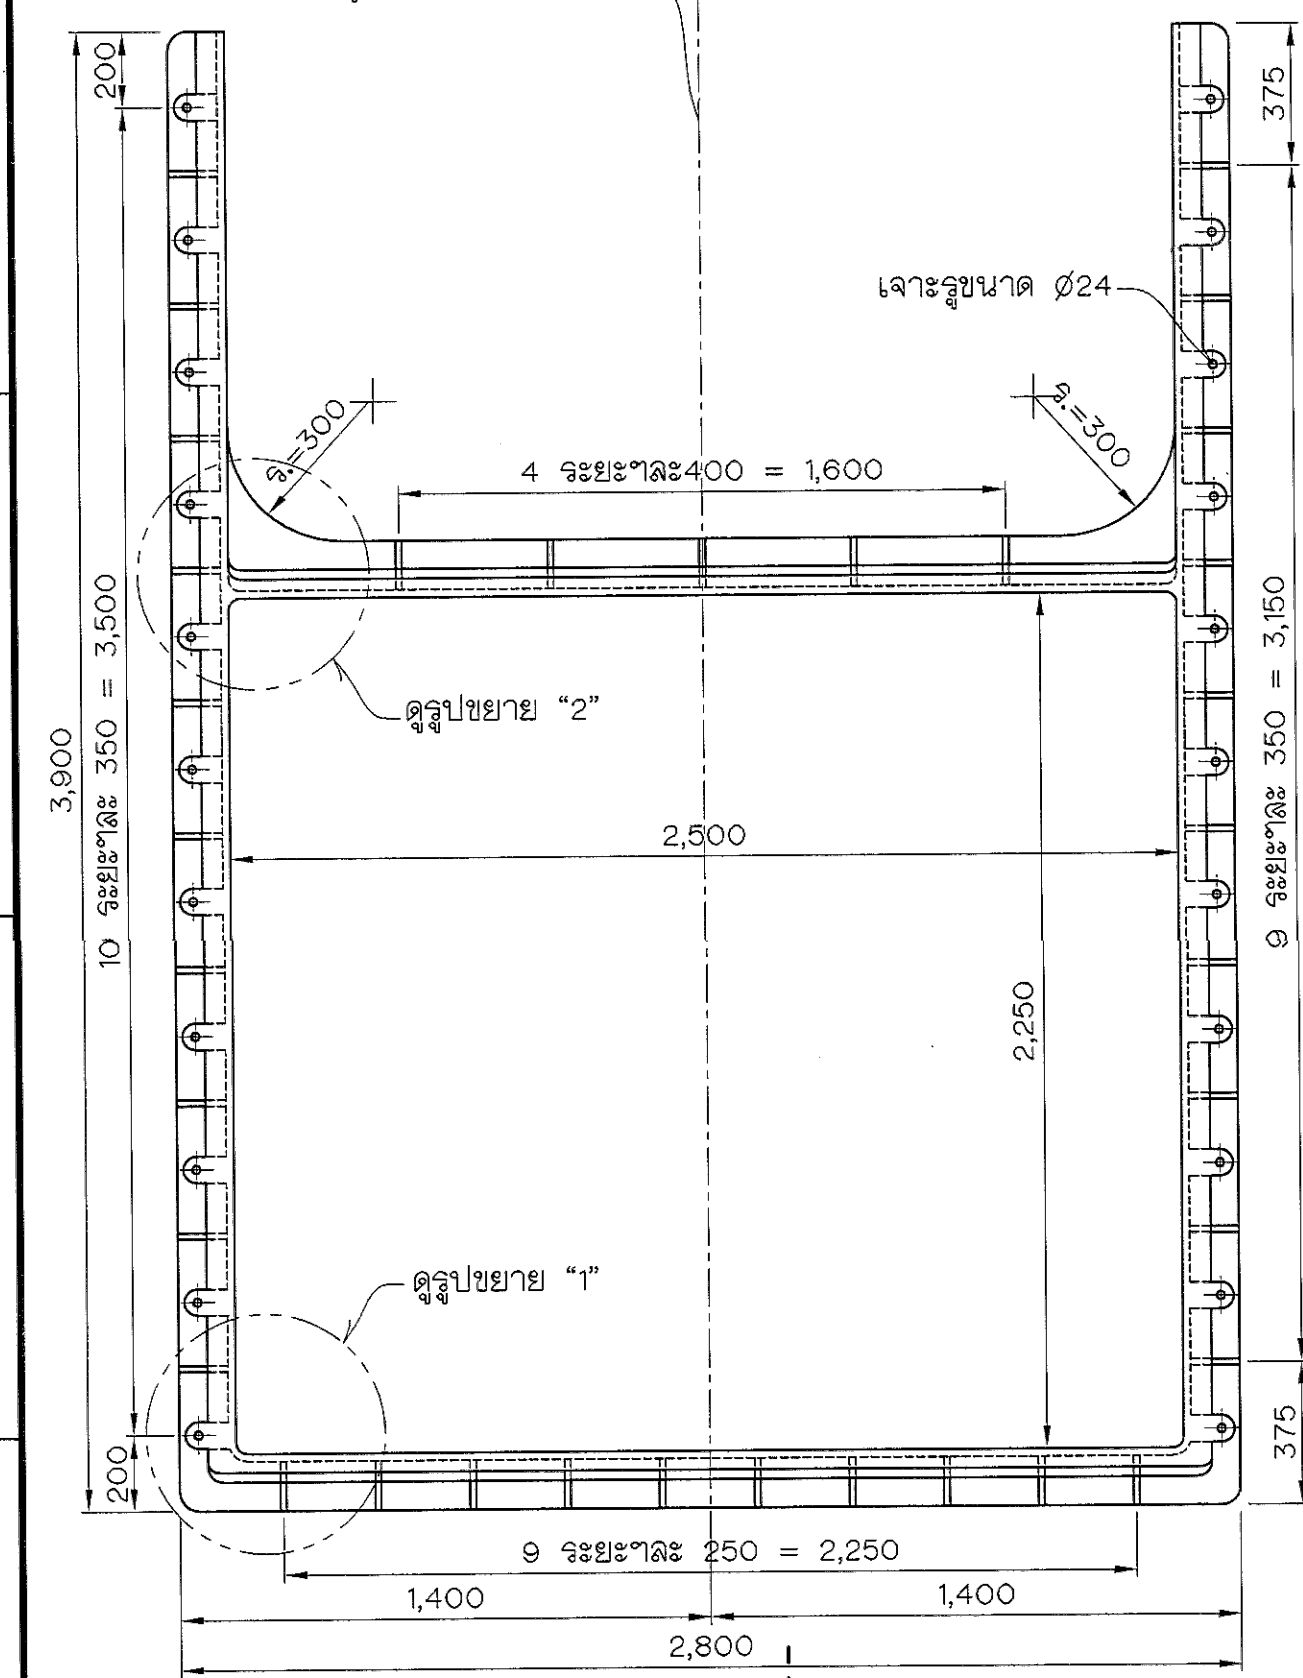


R

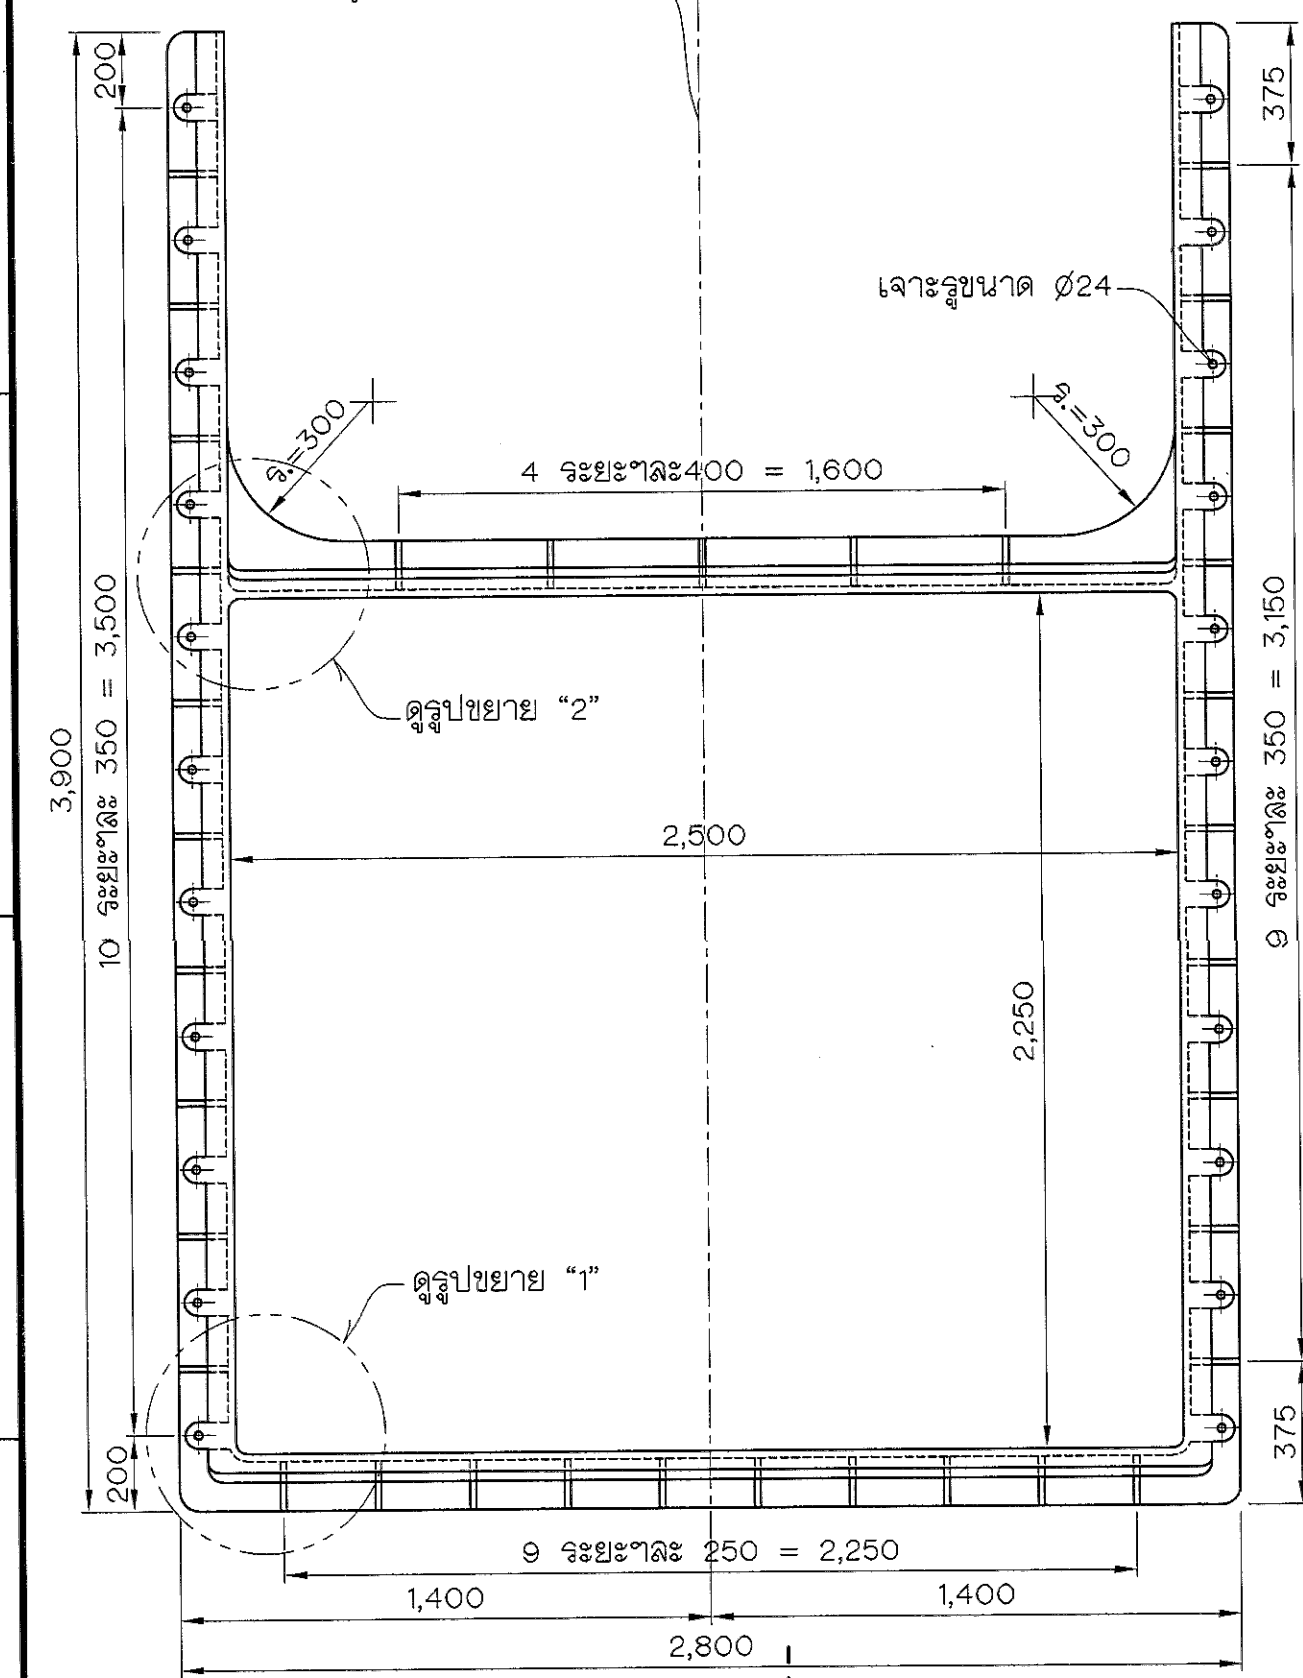


S

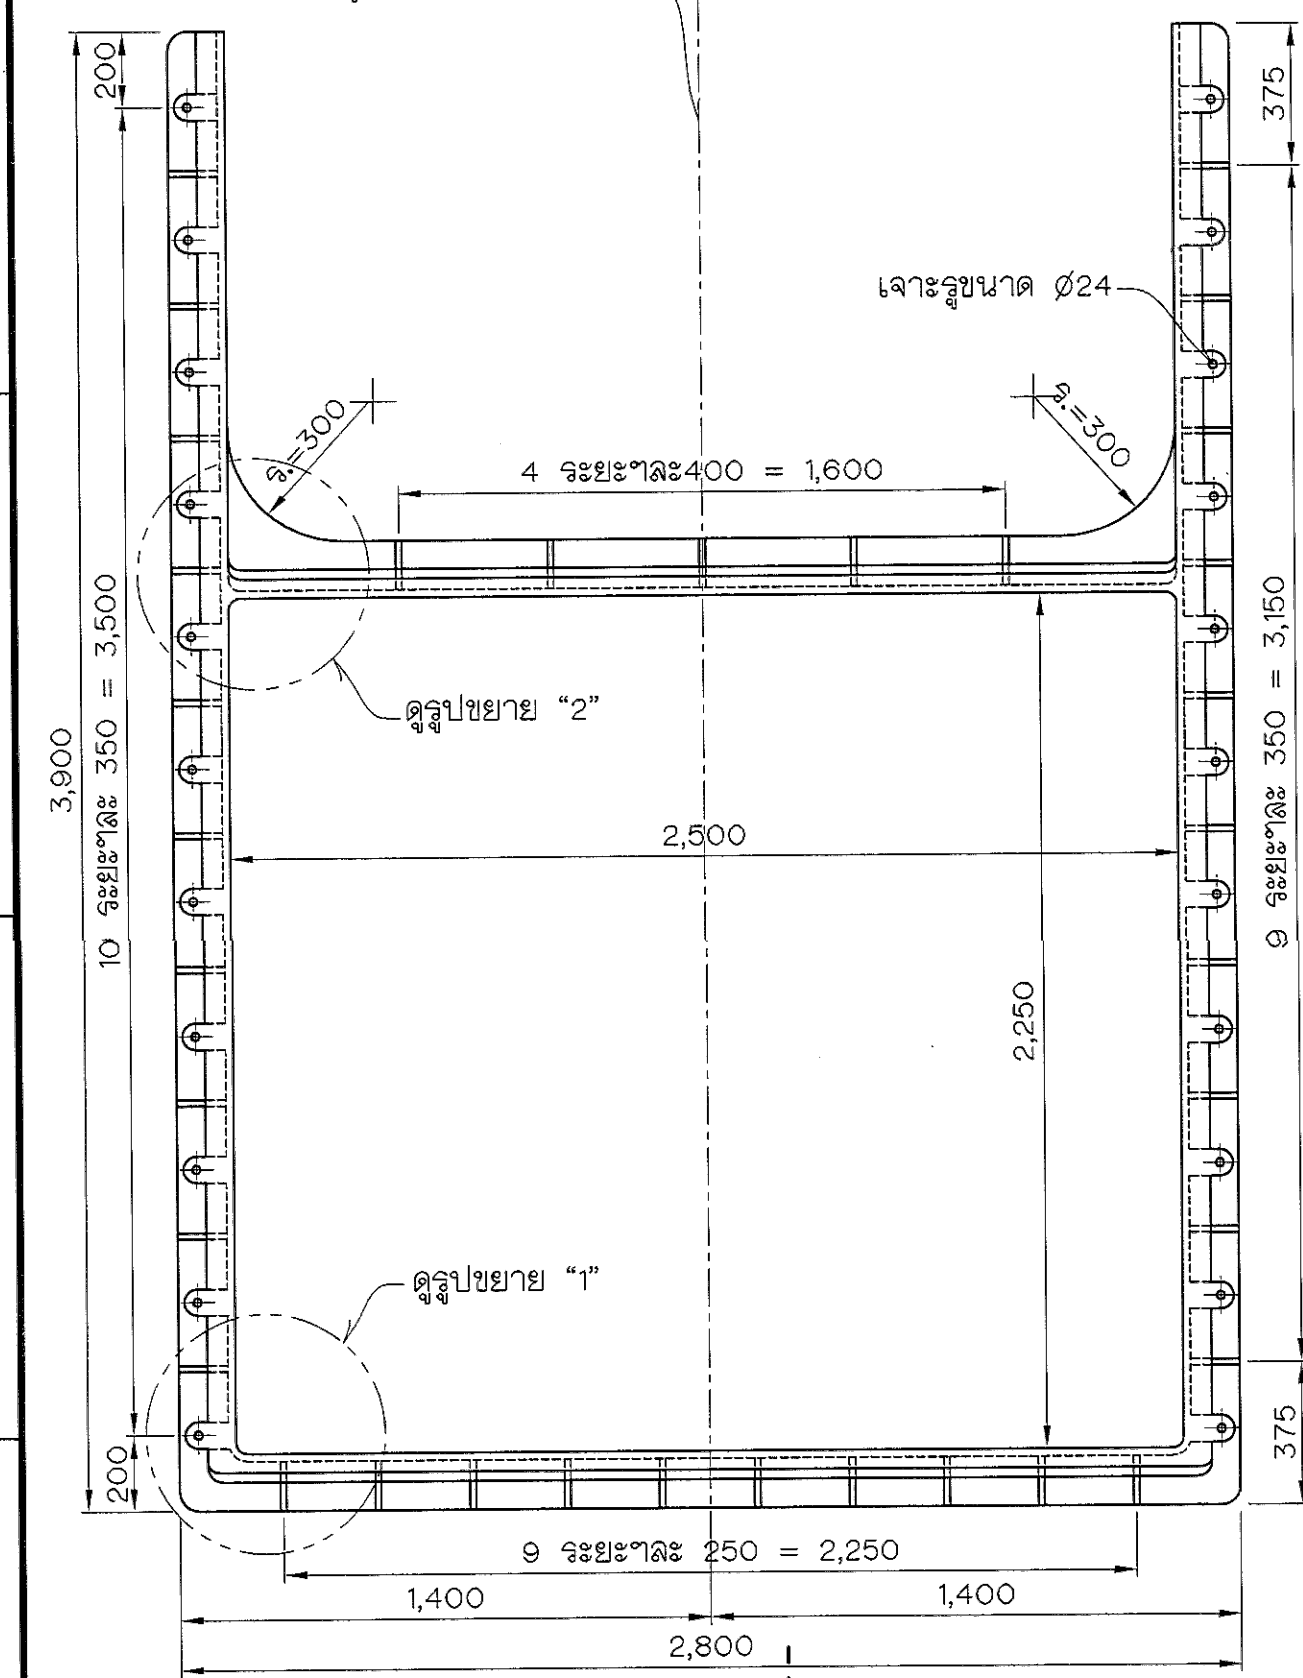


T

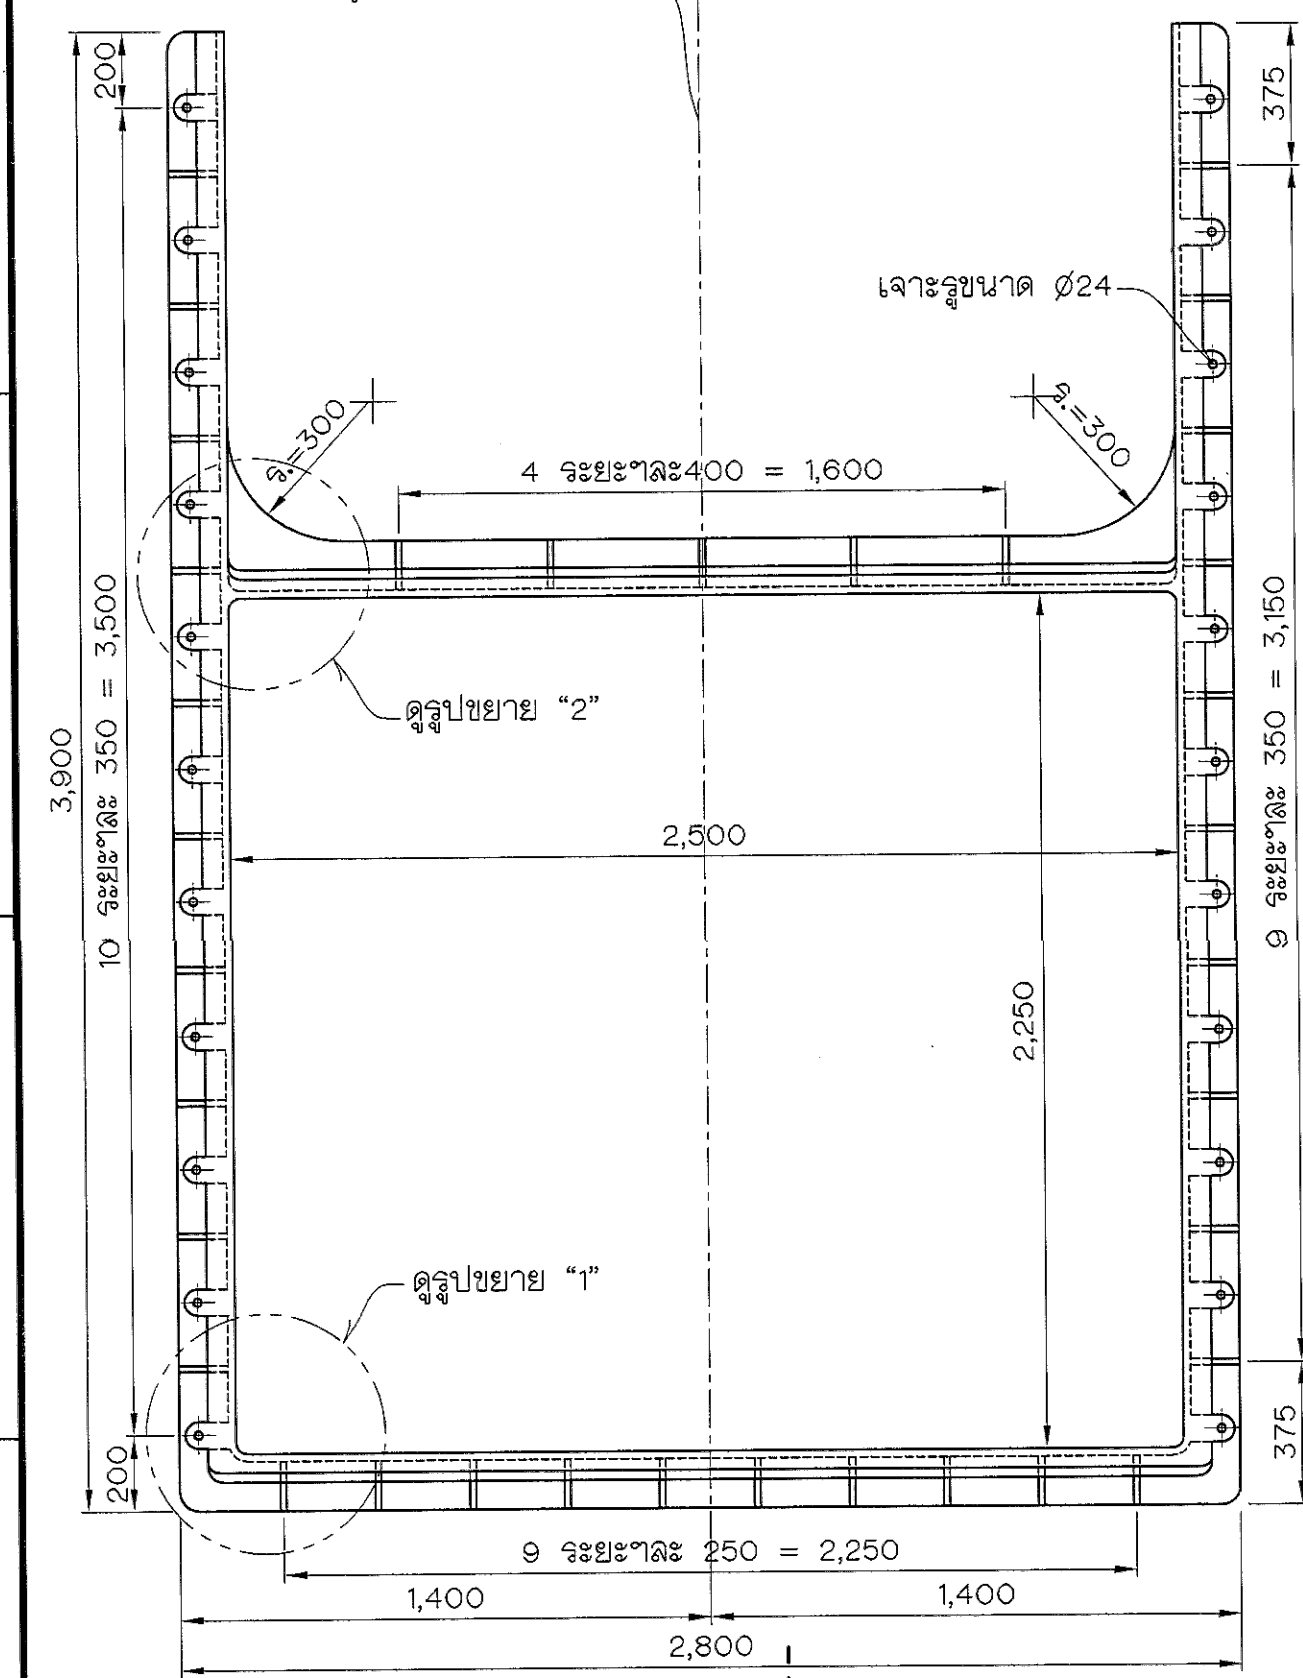


U

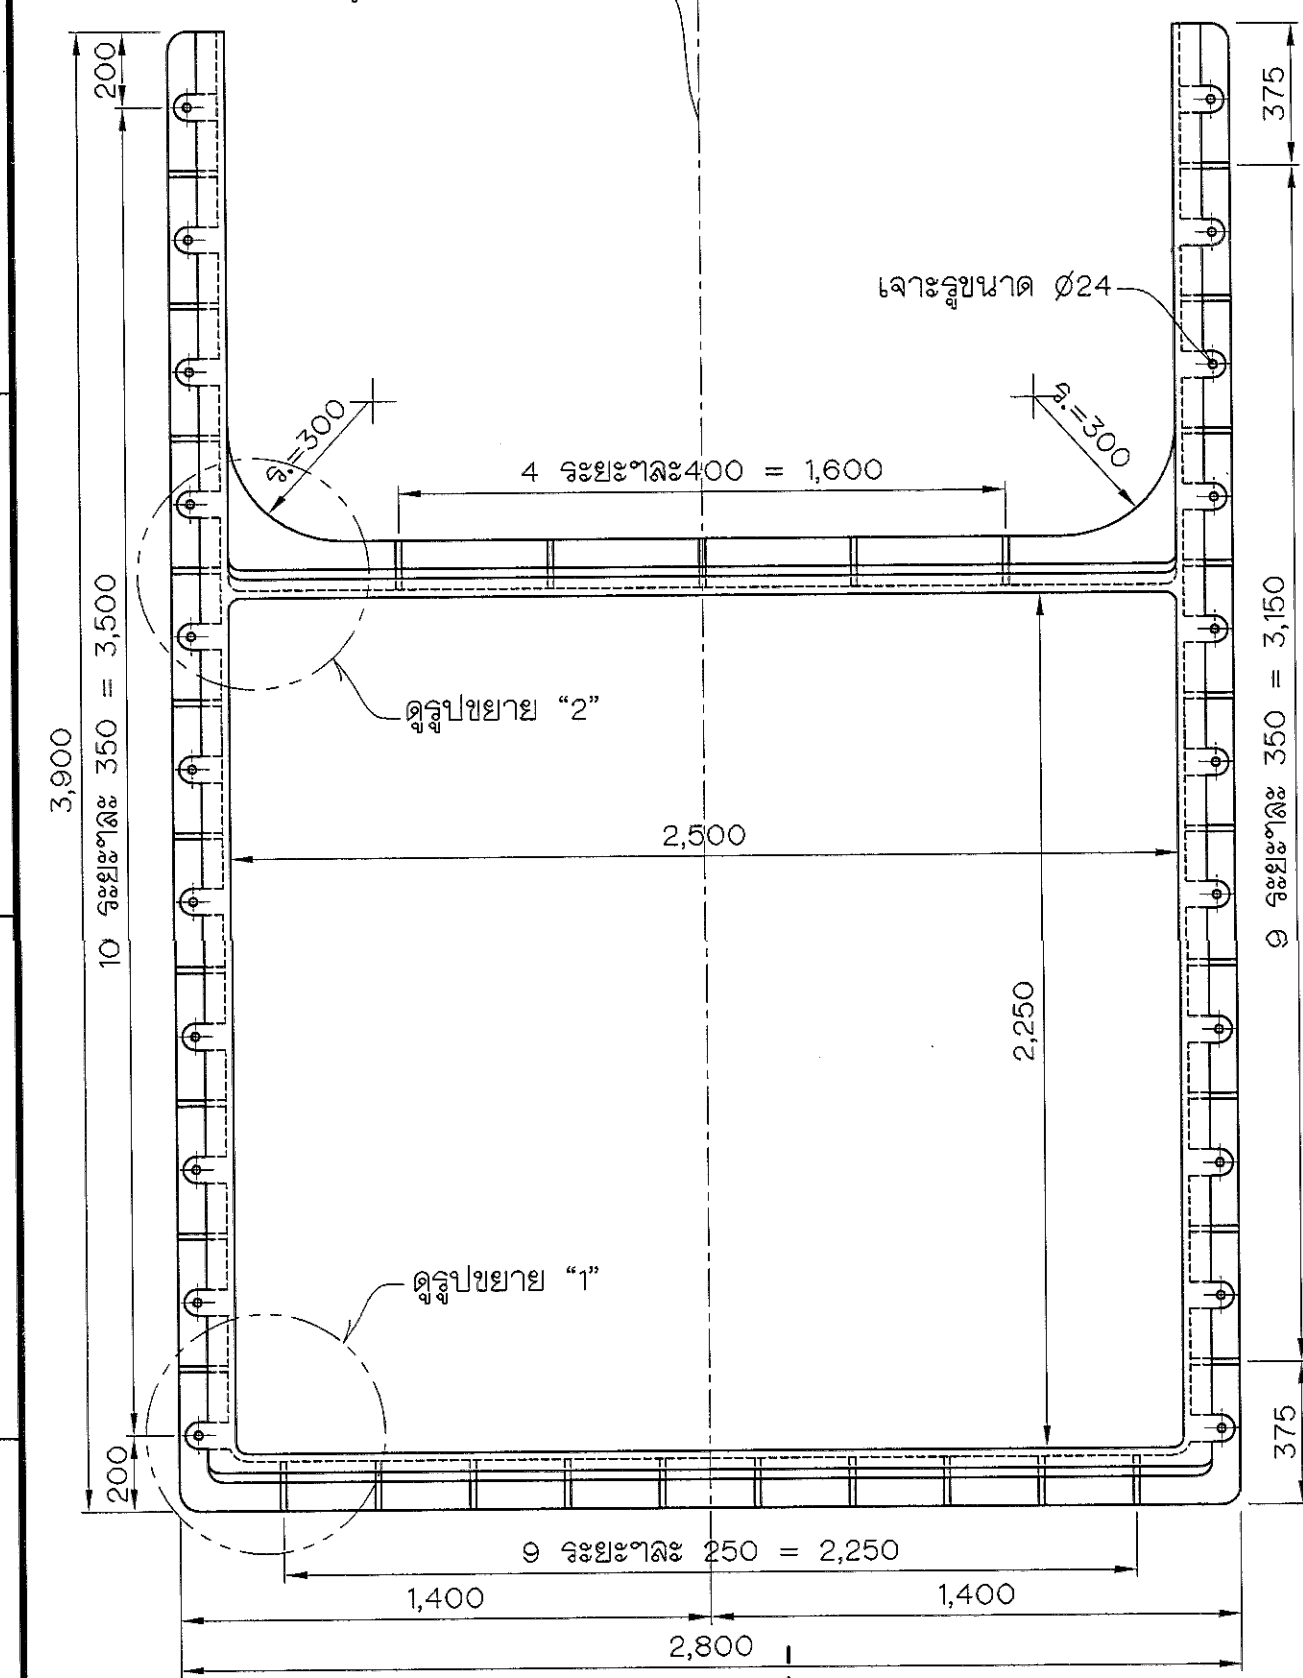


V

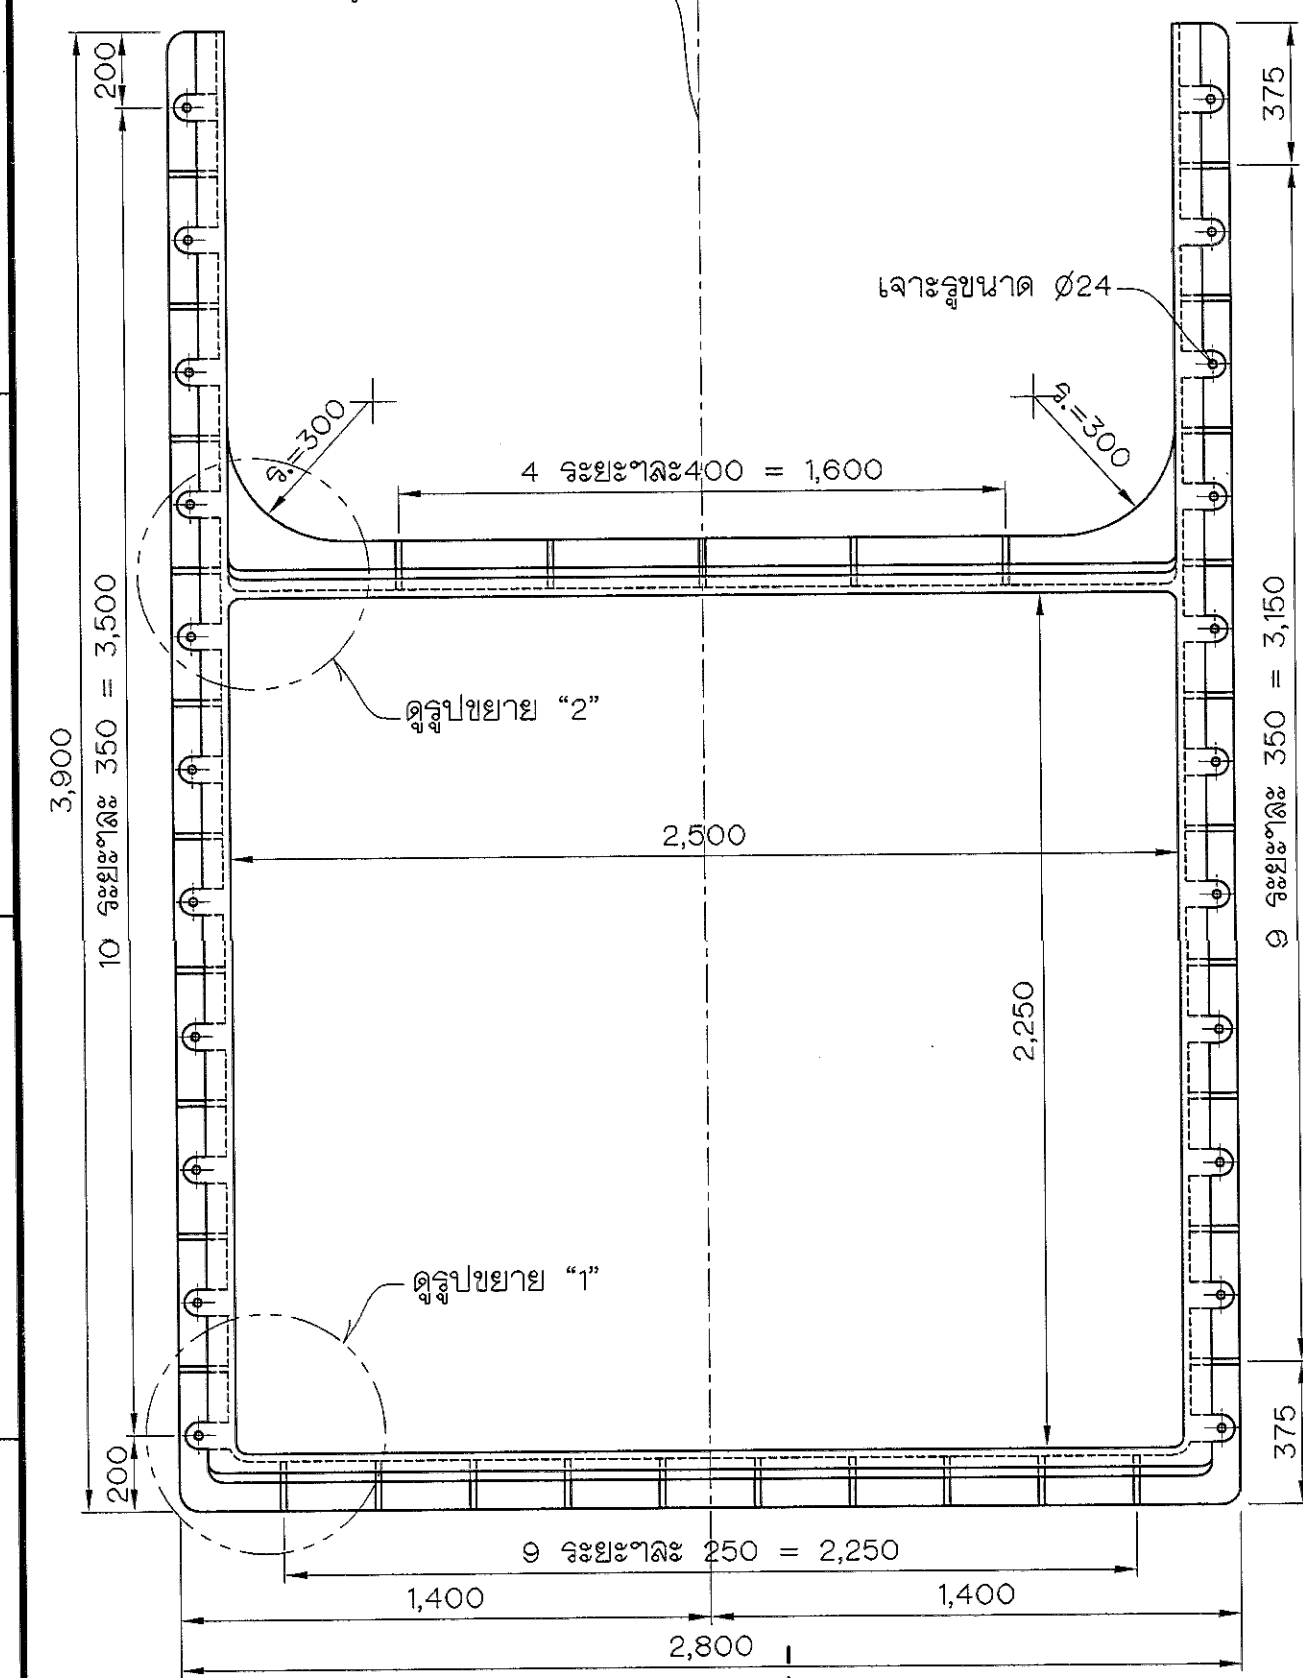


W

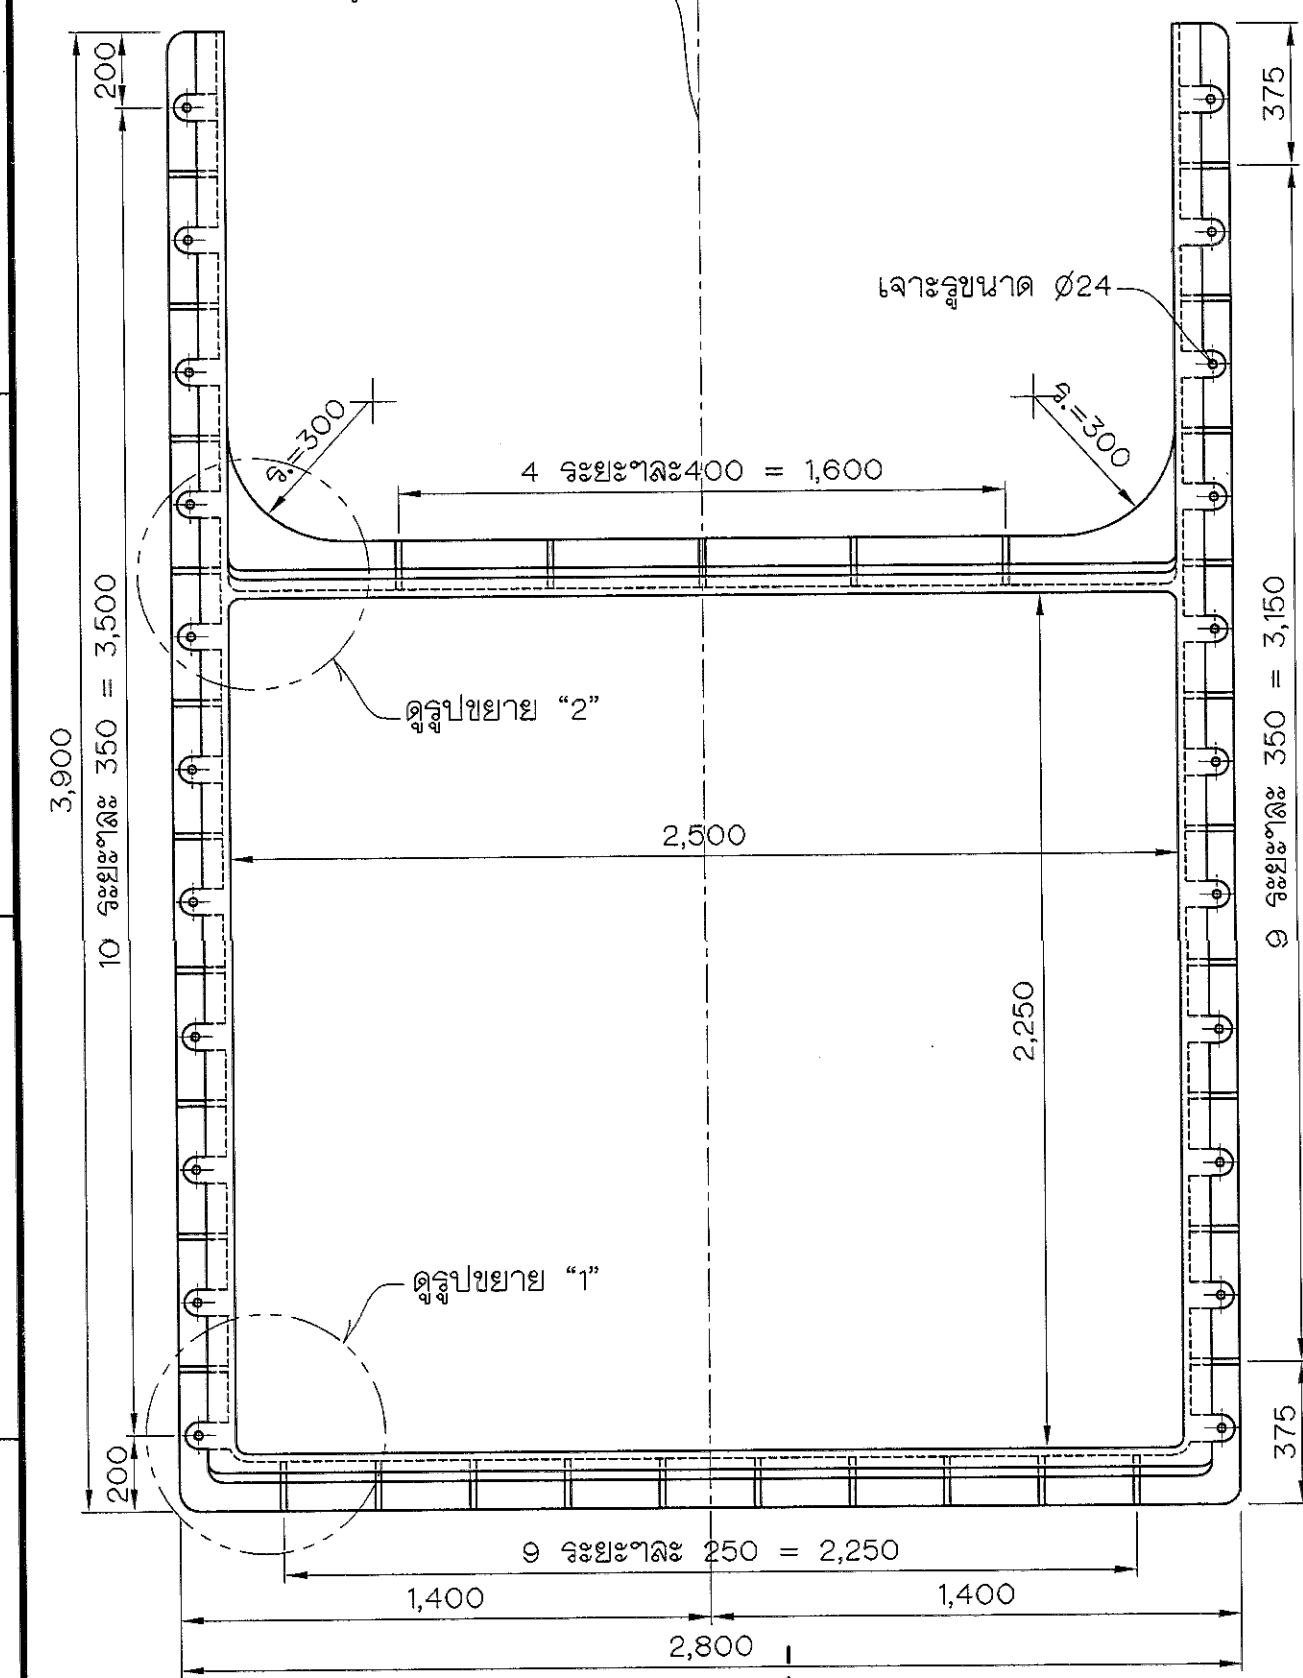


X

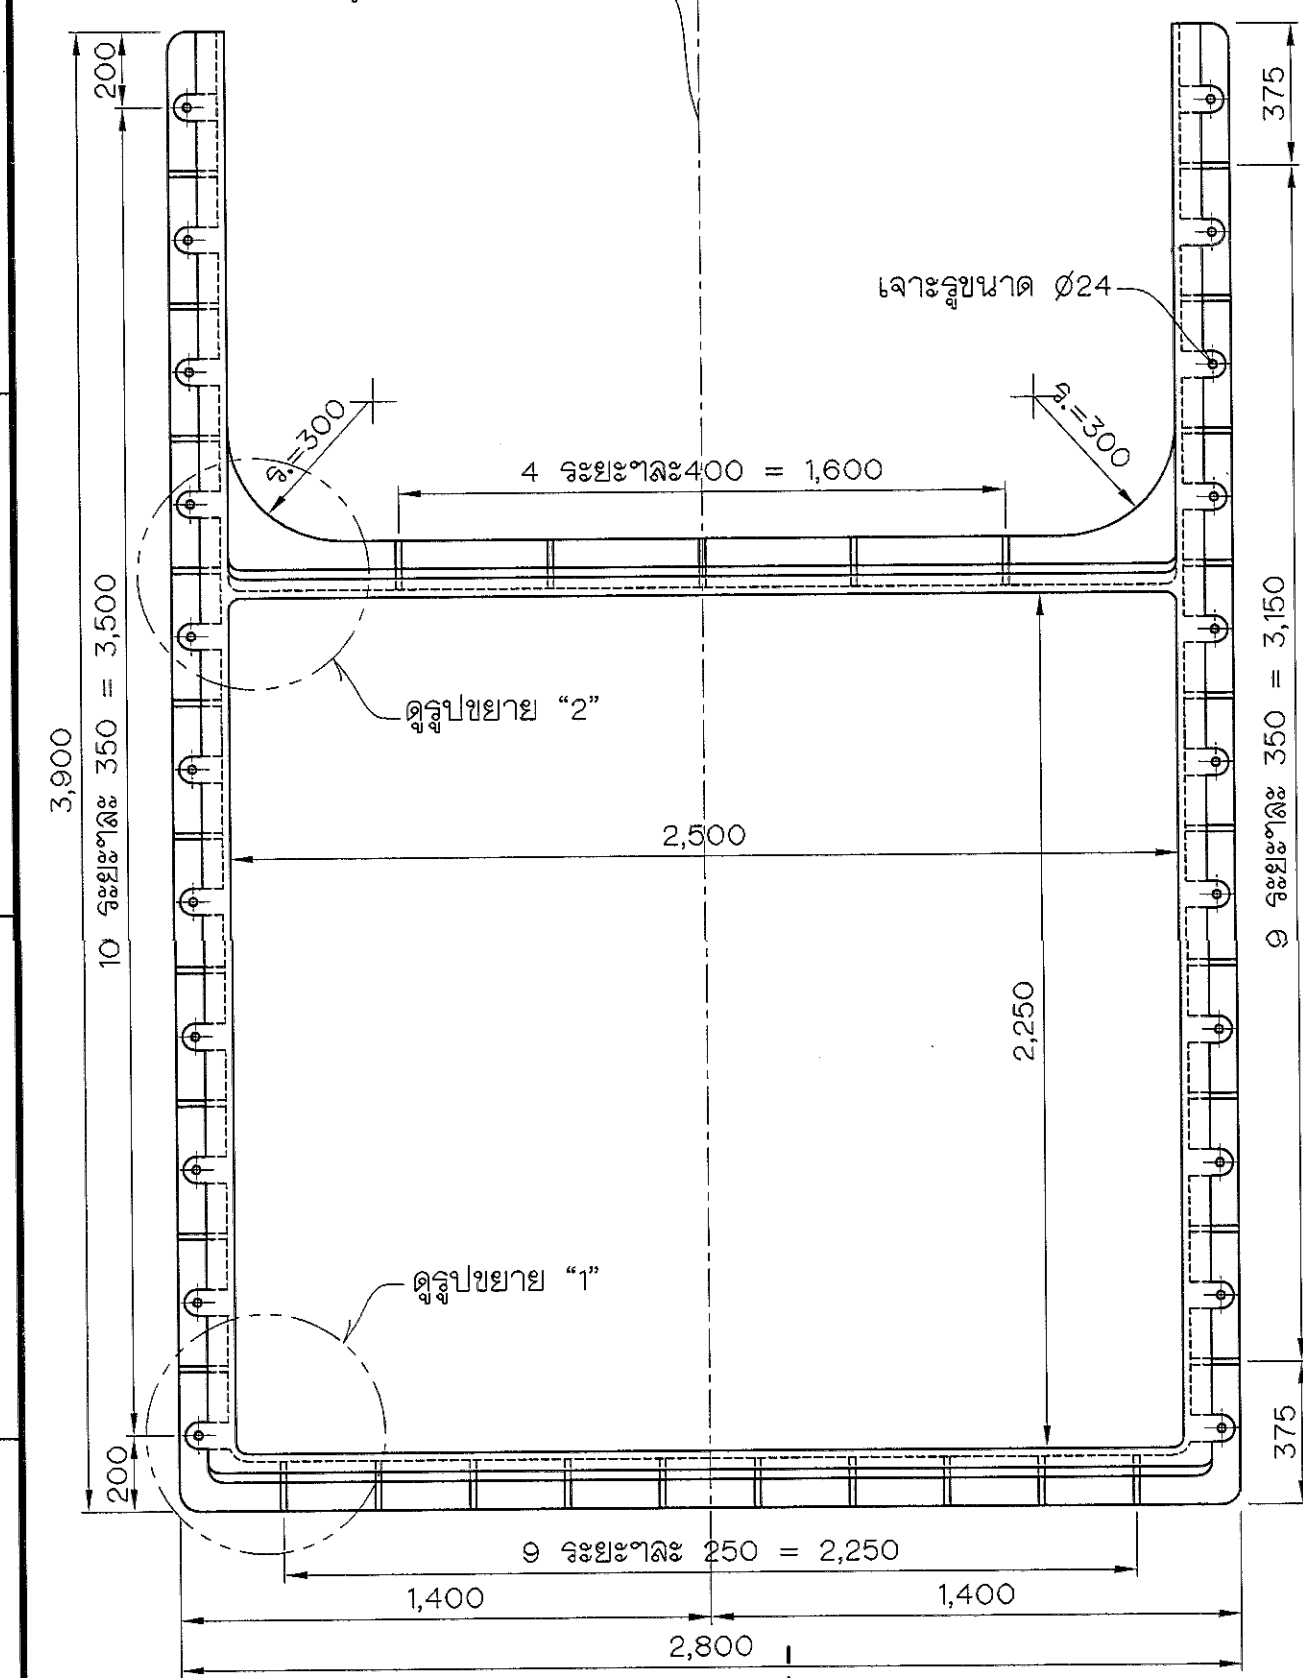


Y

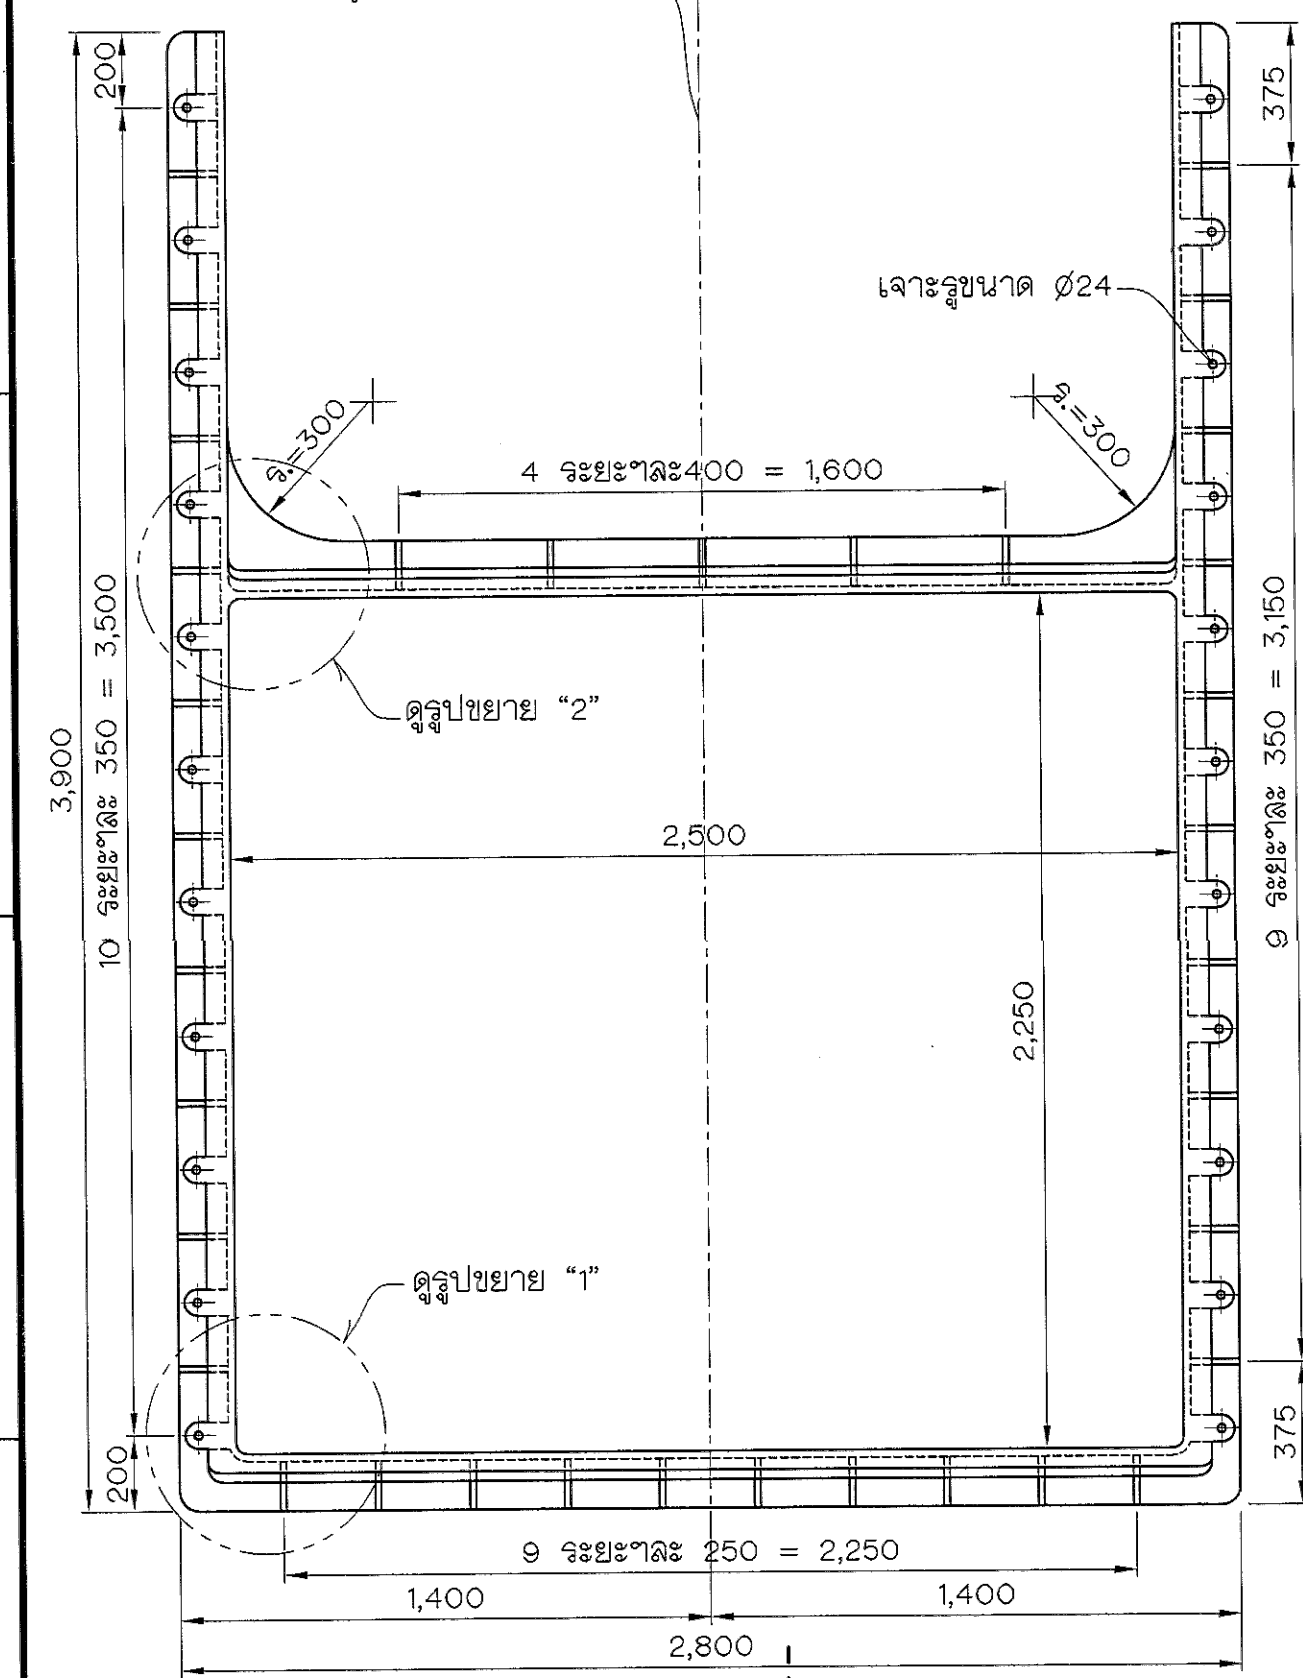


Z

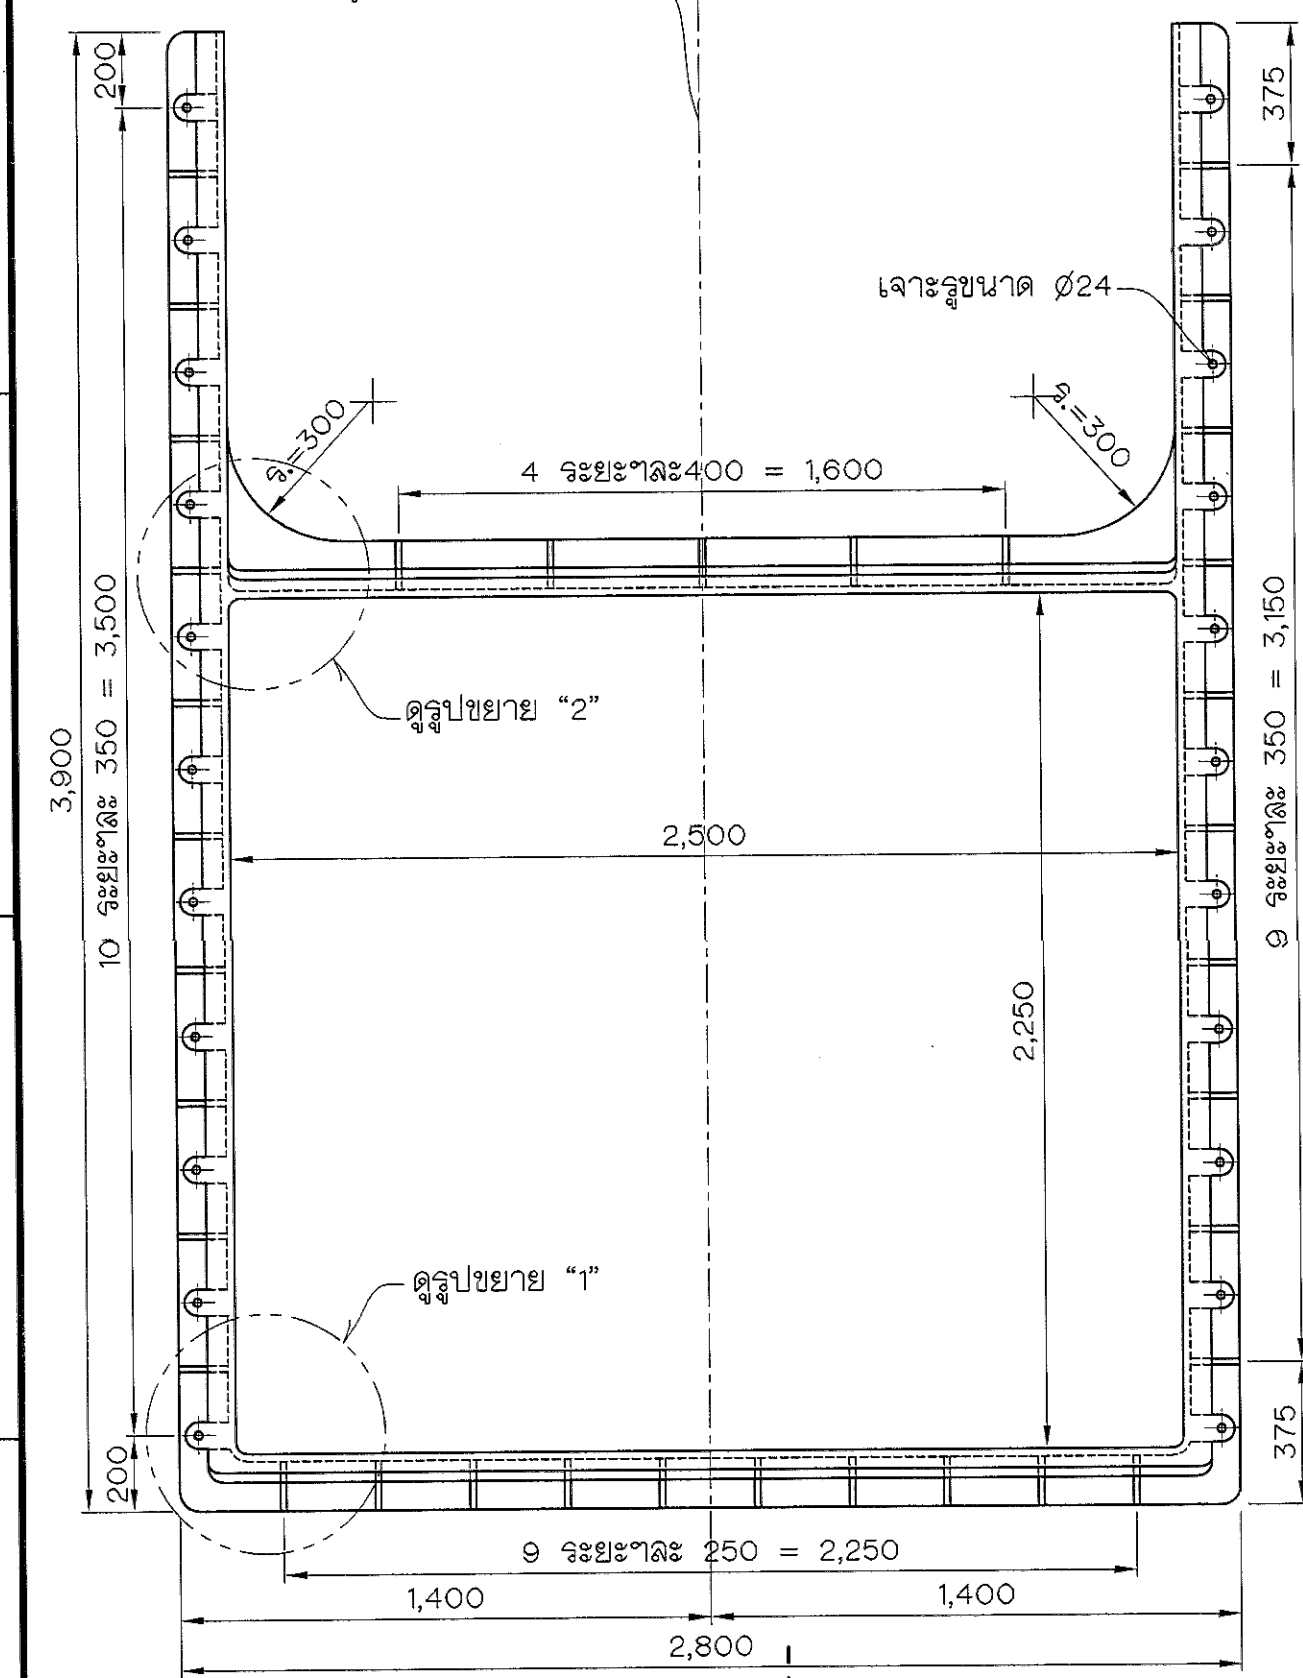


AA

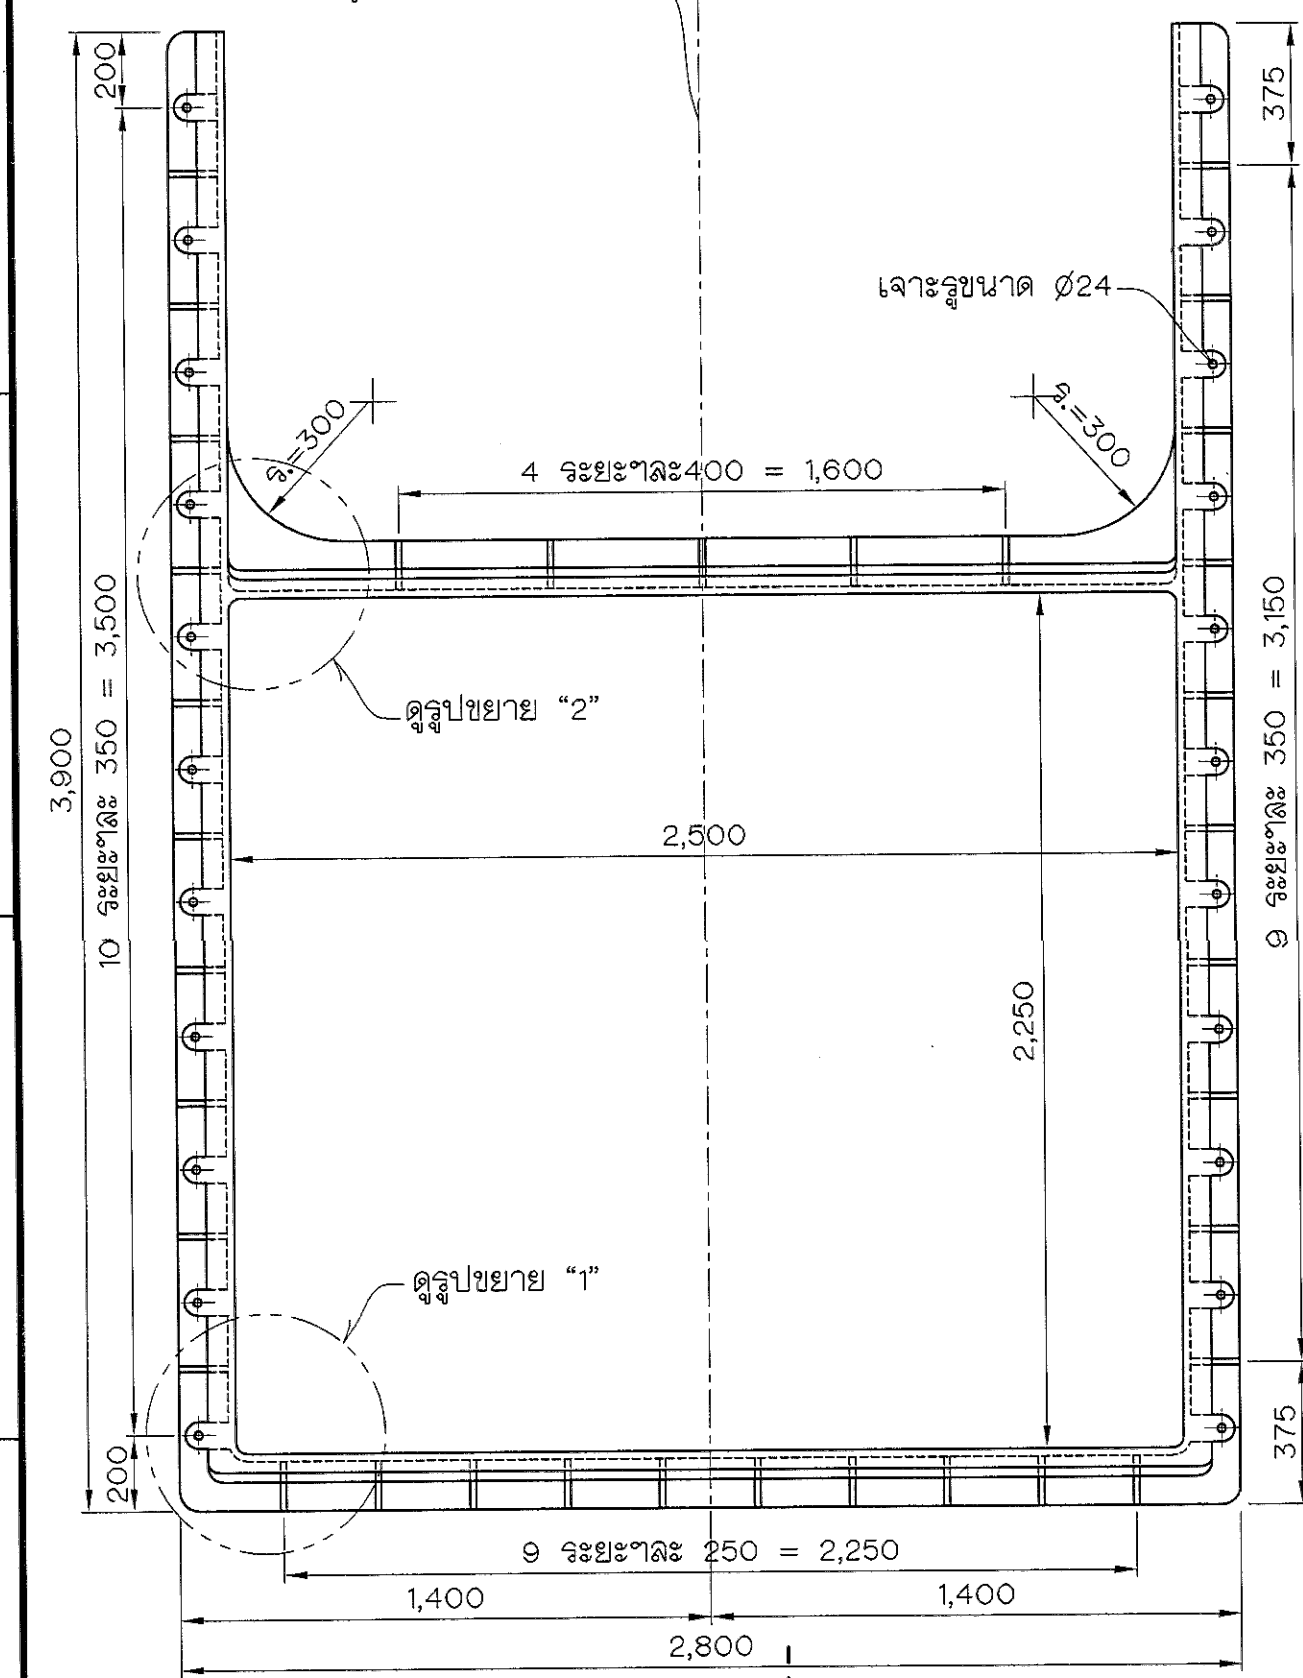


AB

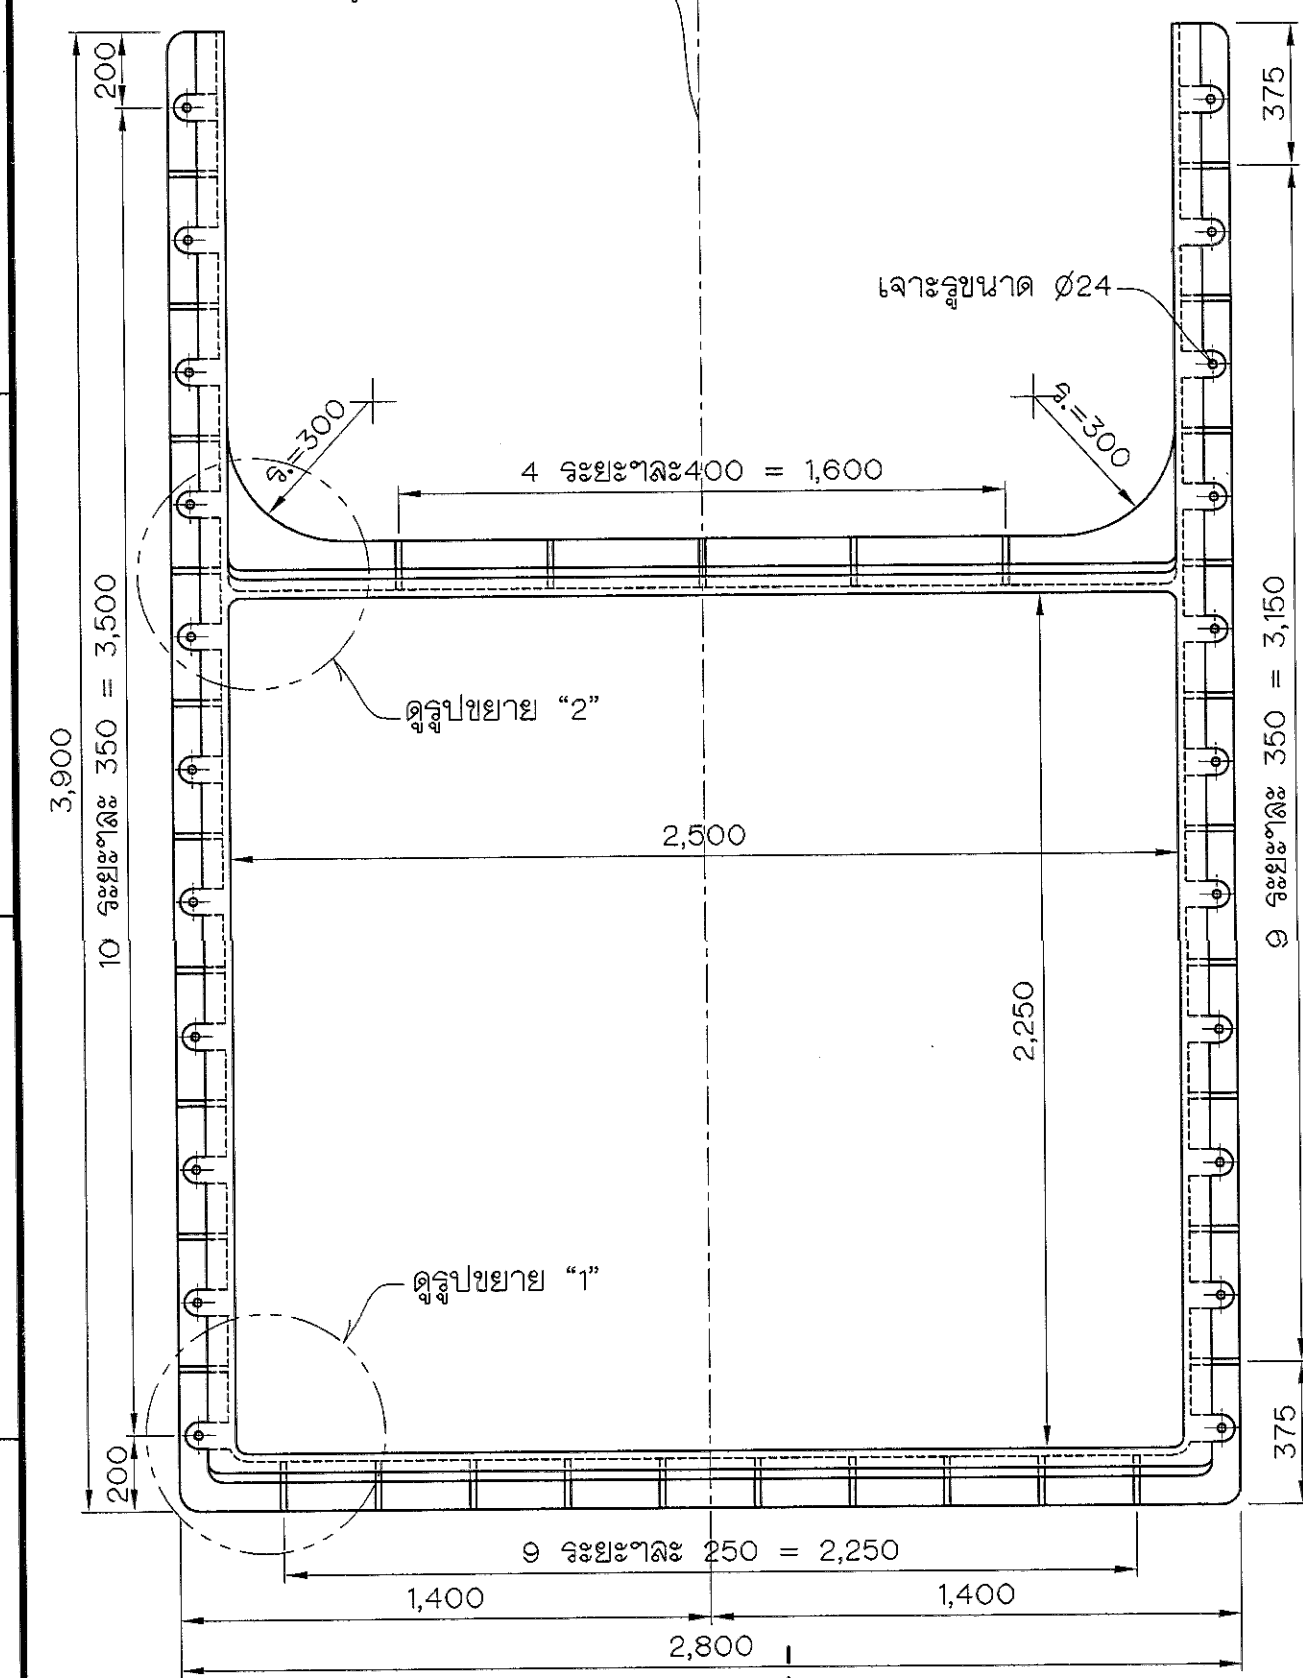


AC

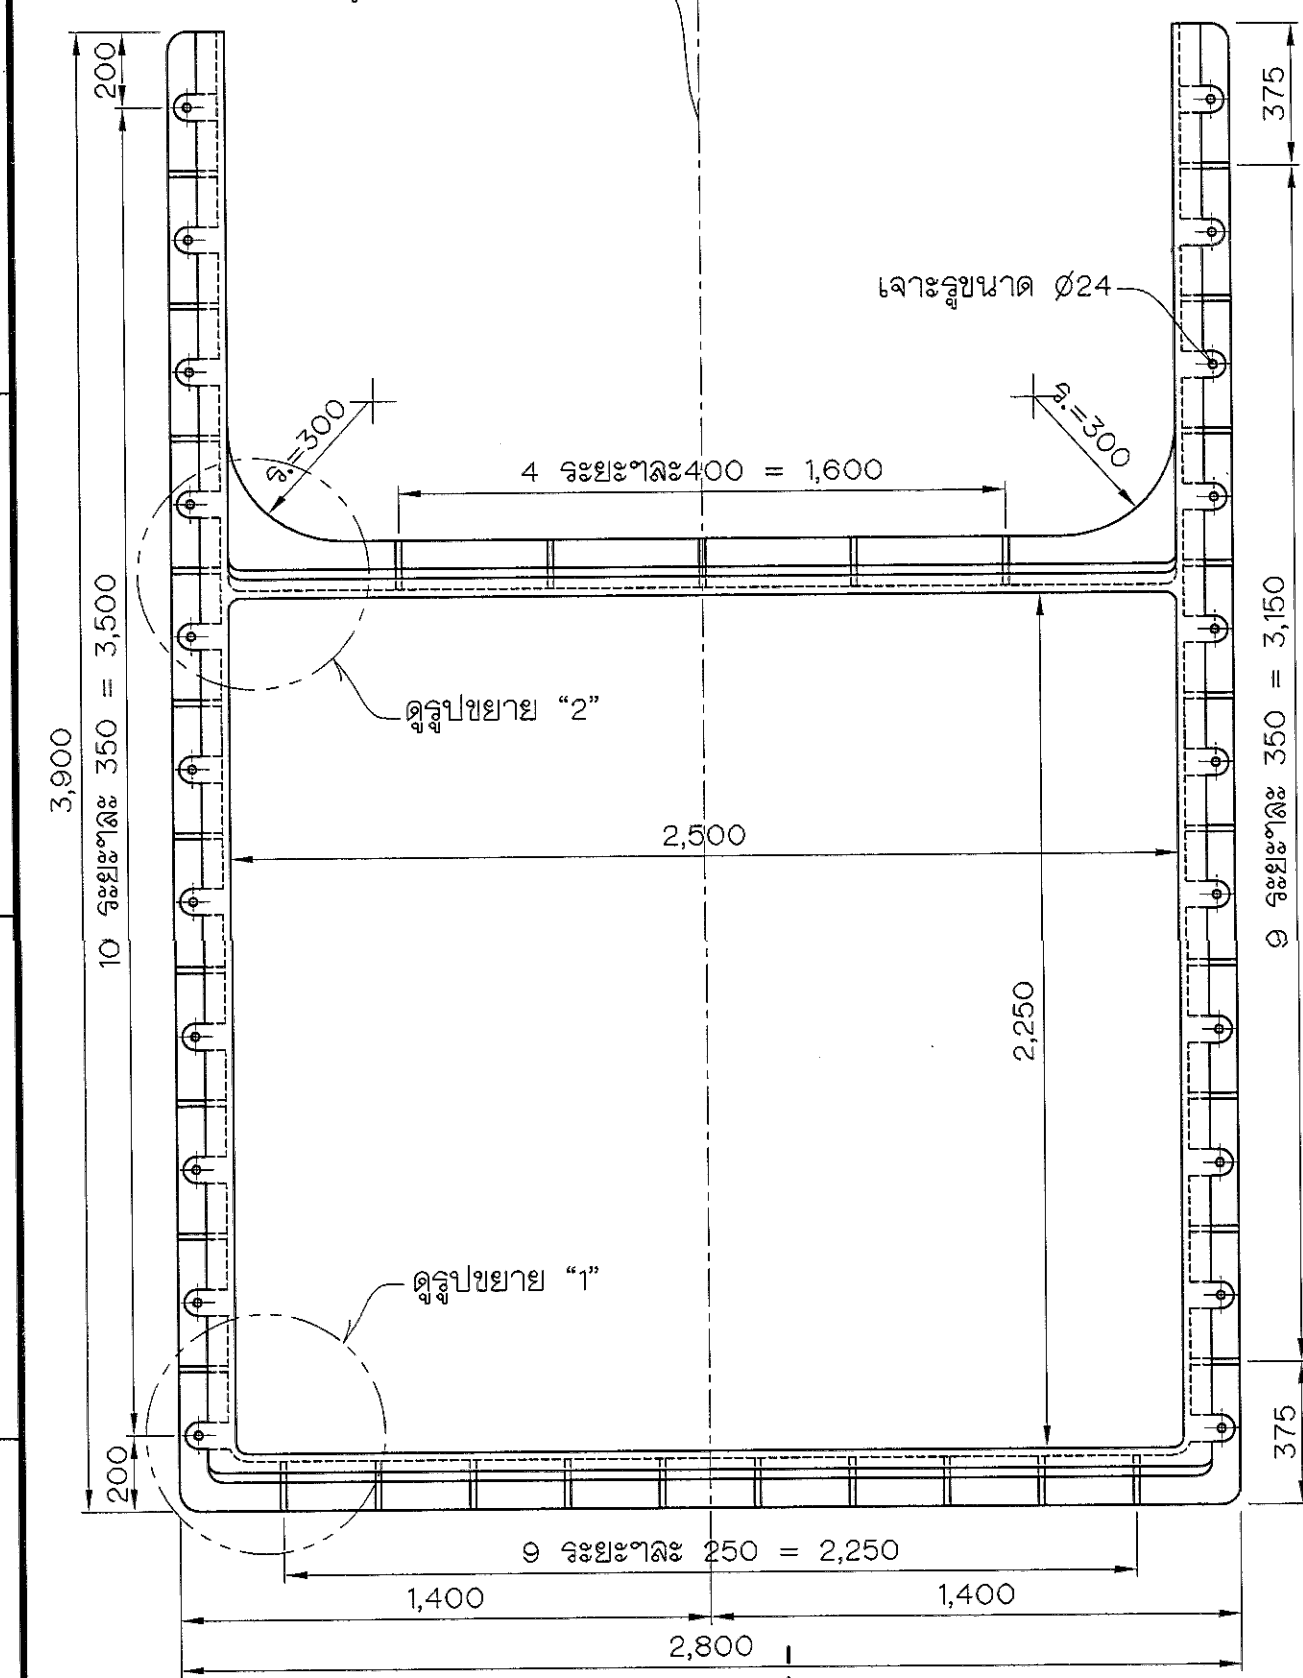


AD

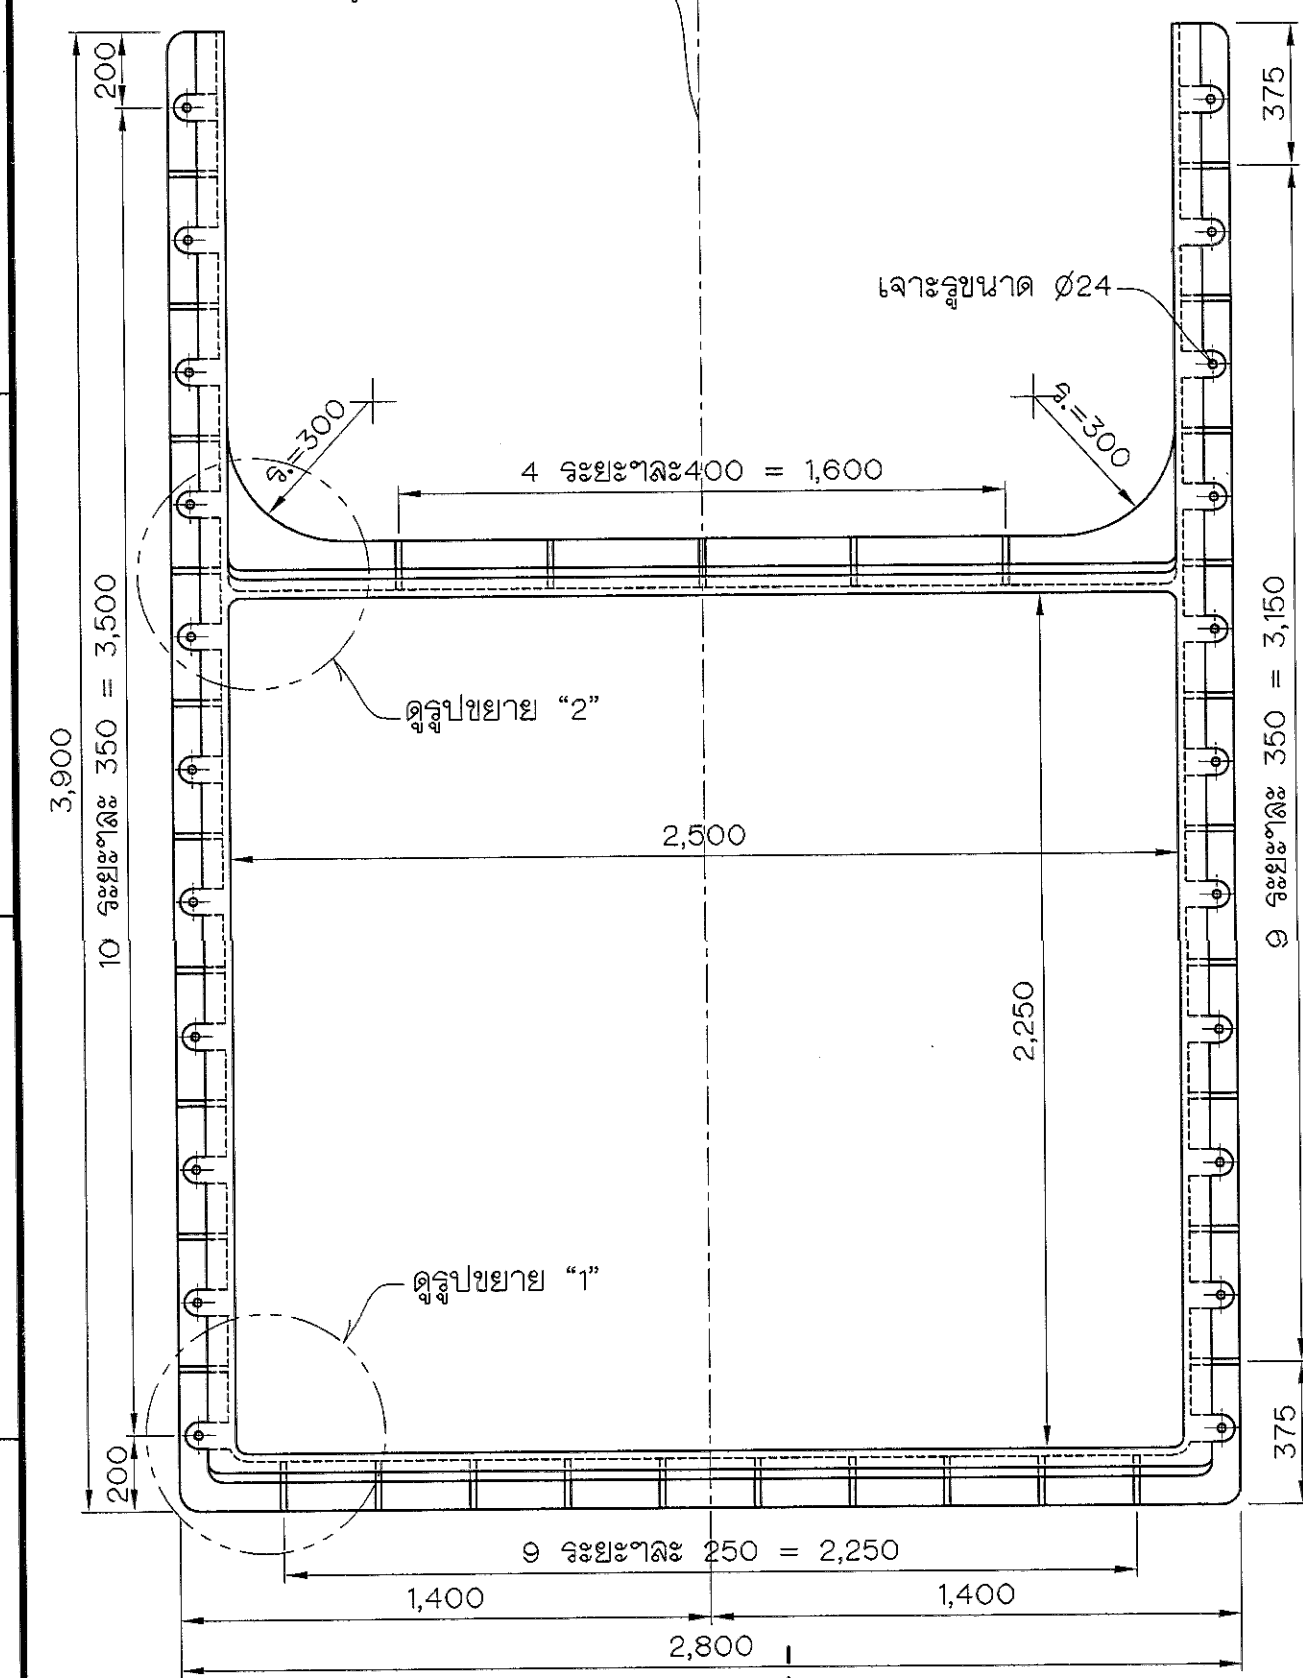


AE

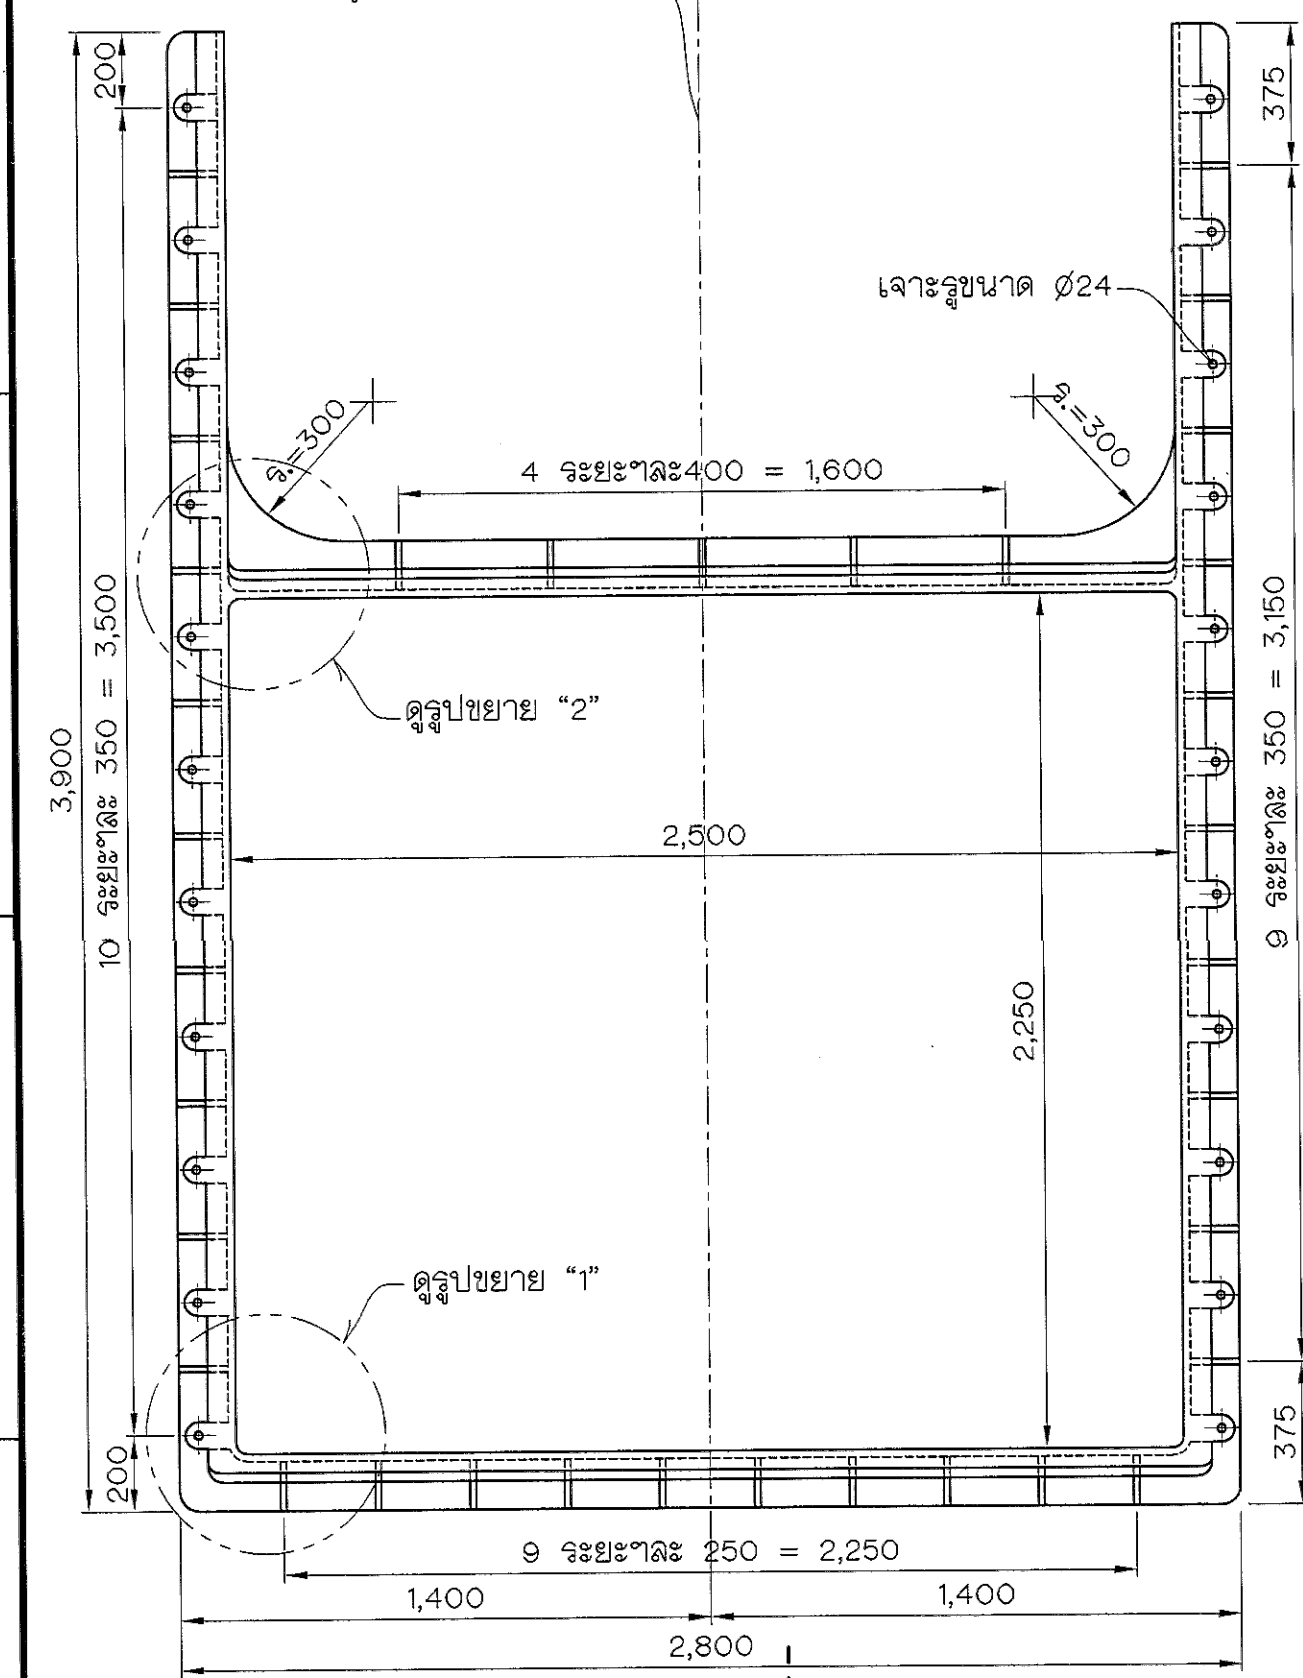


AF

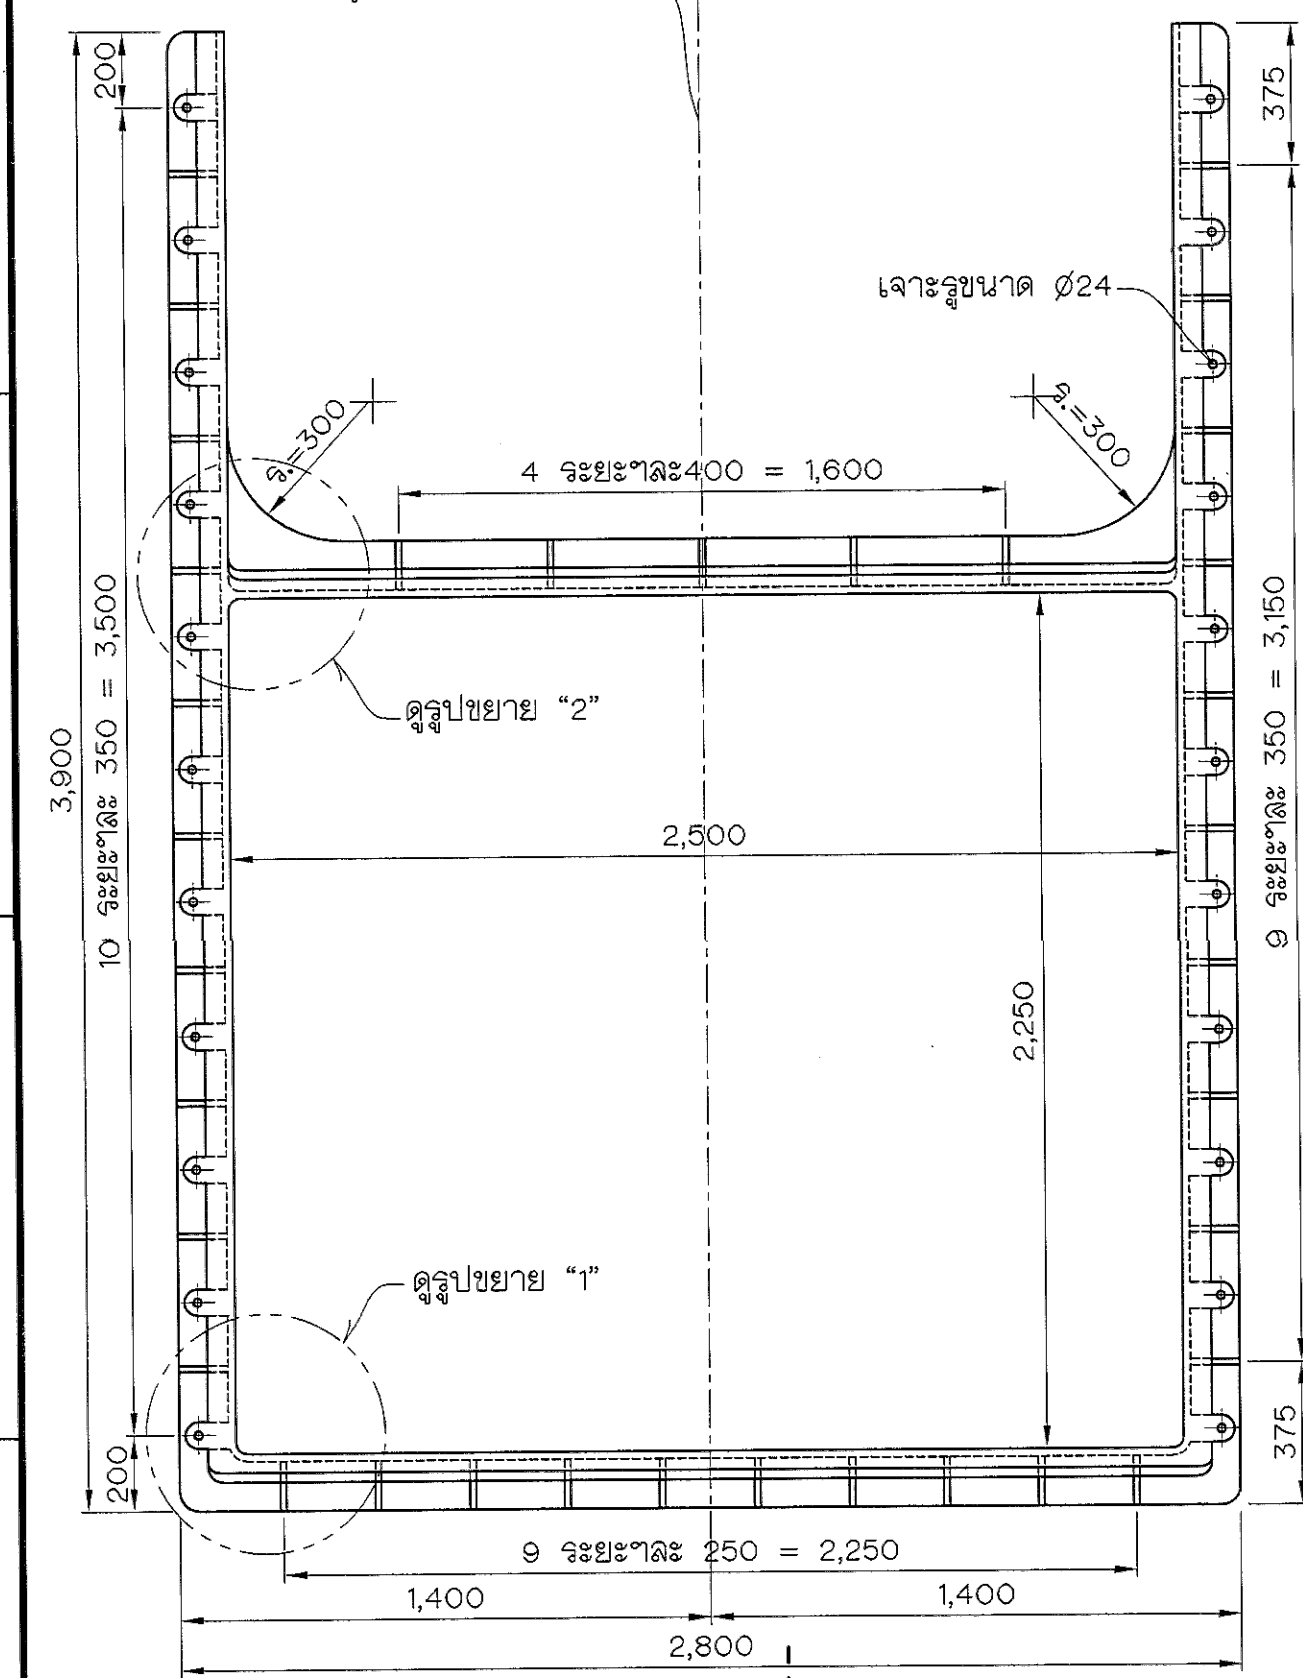


AG

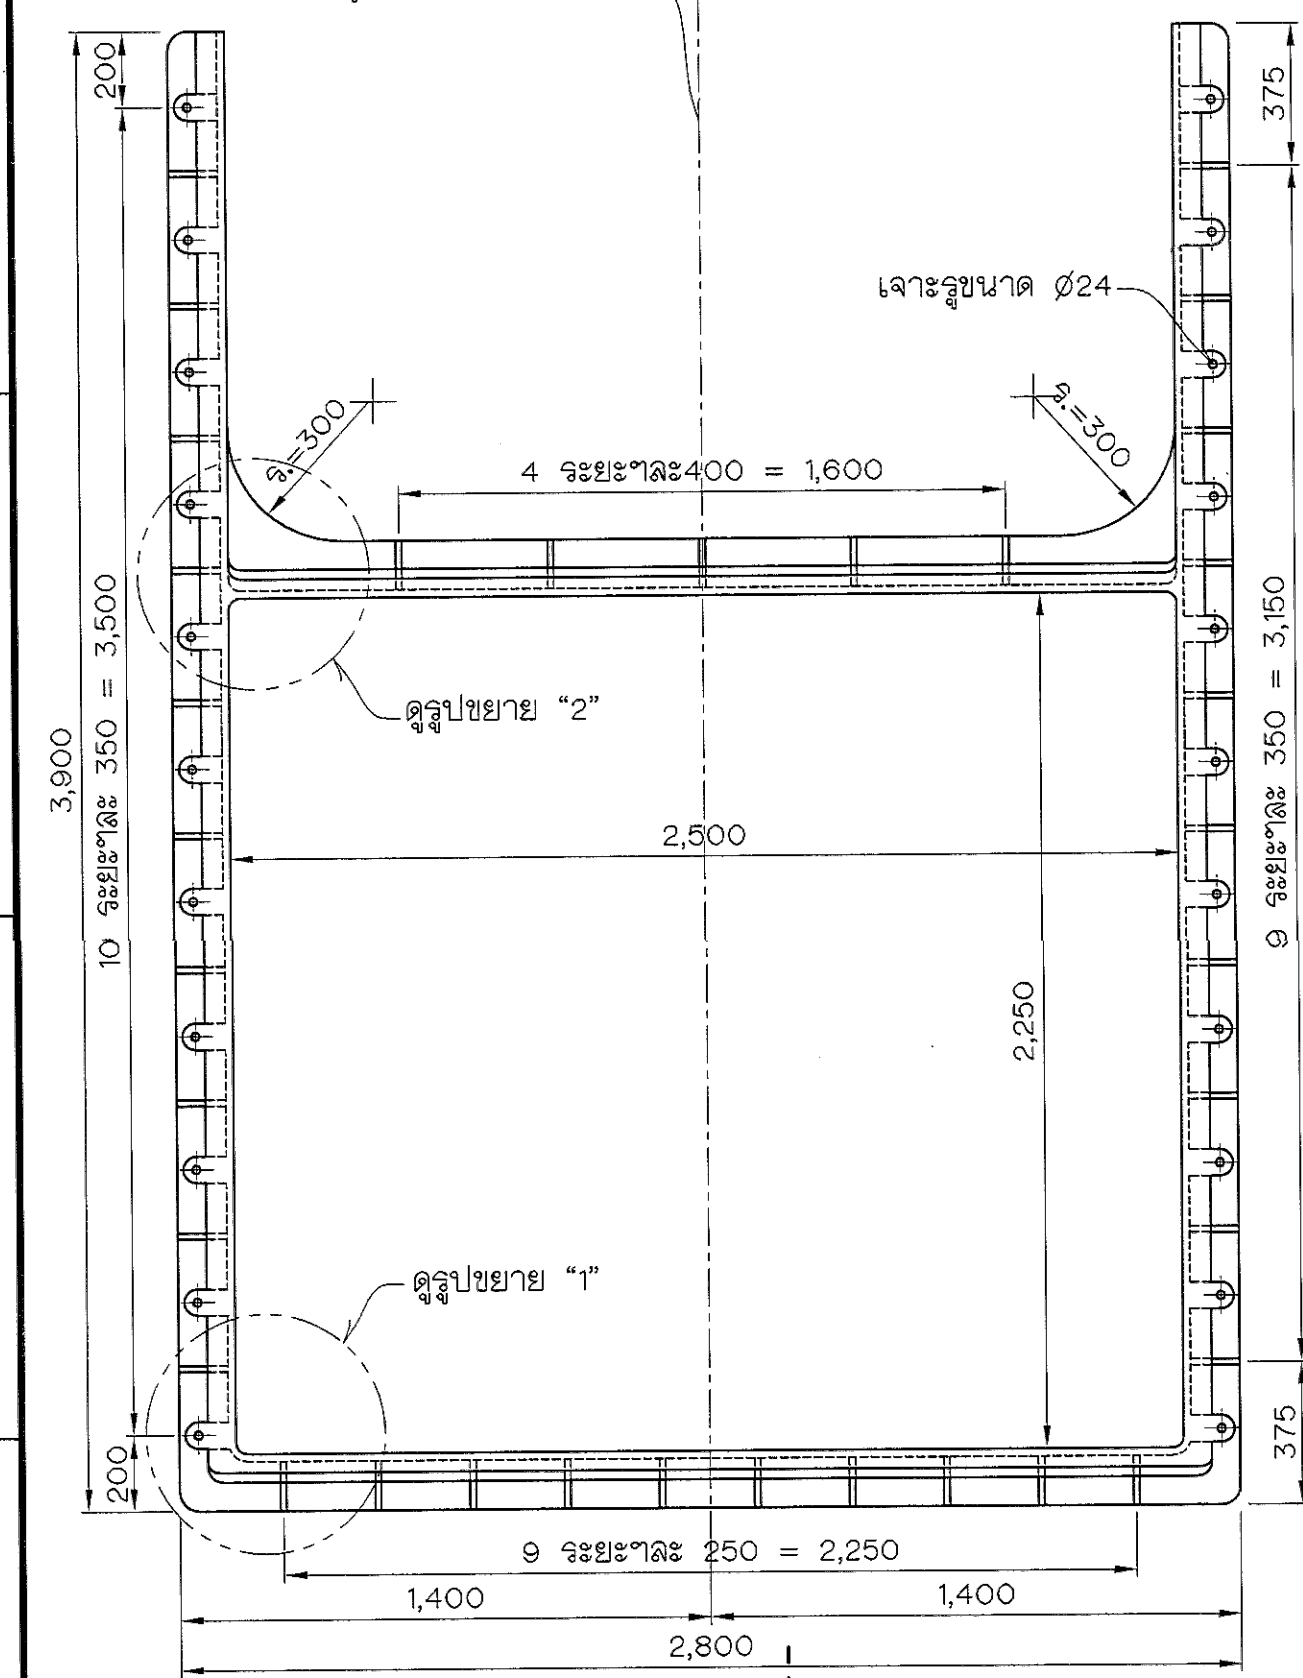


AH

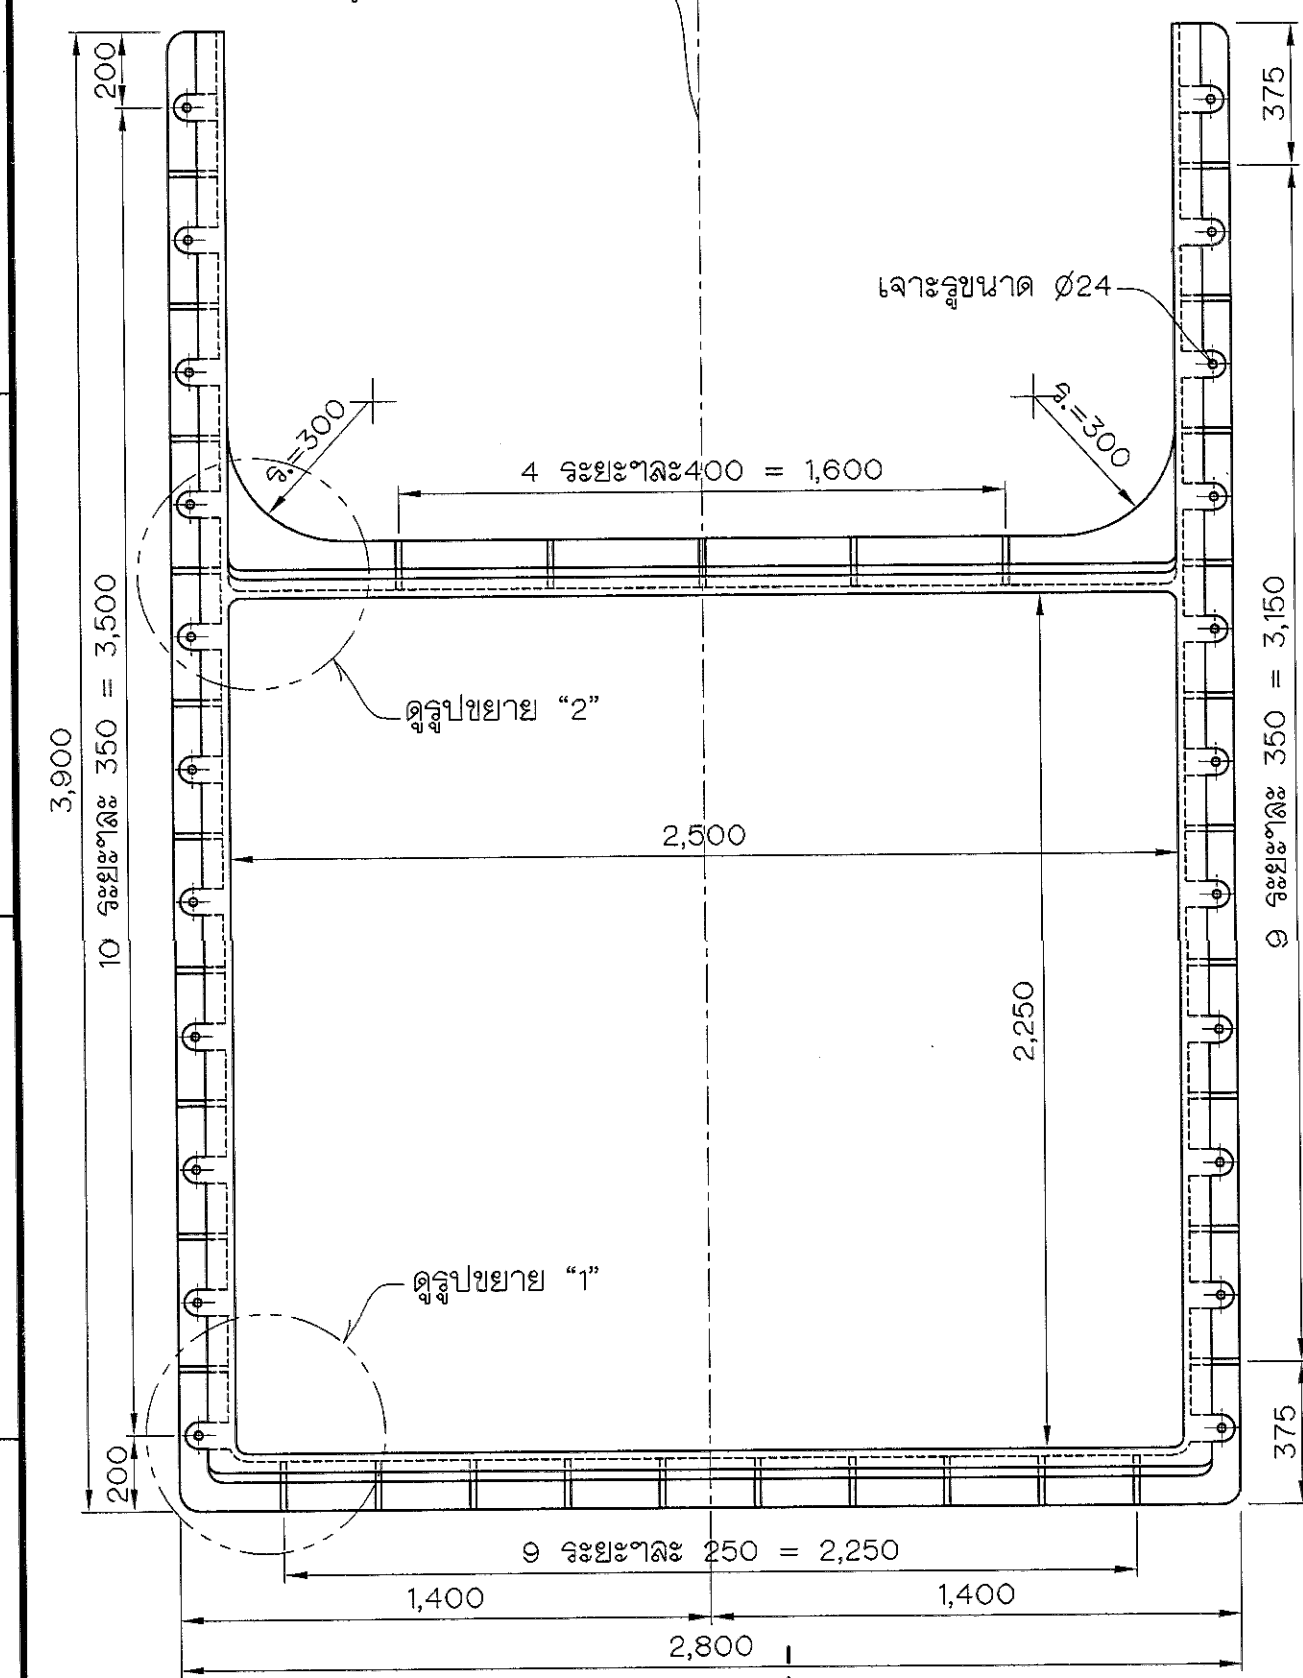


AI

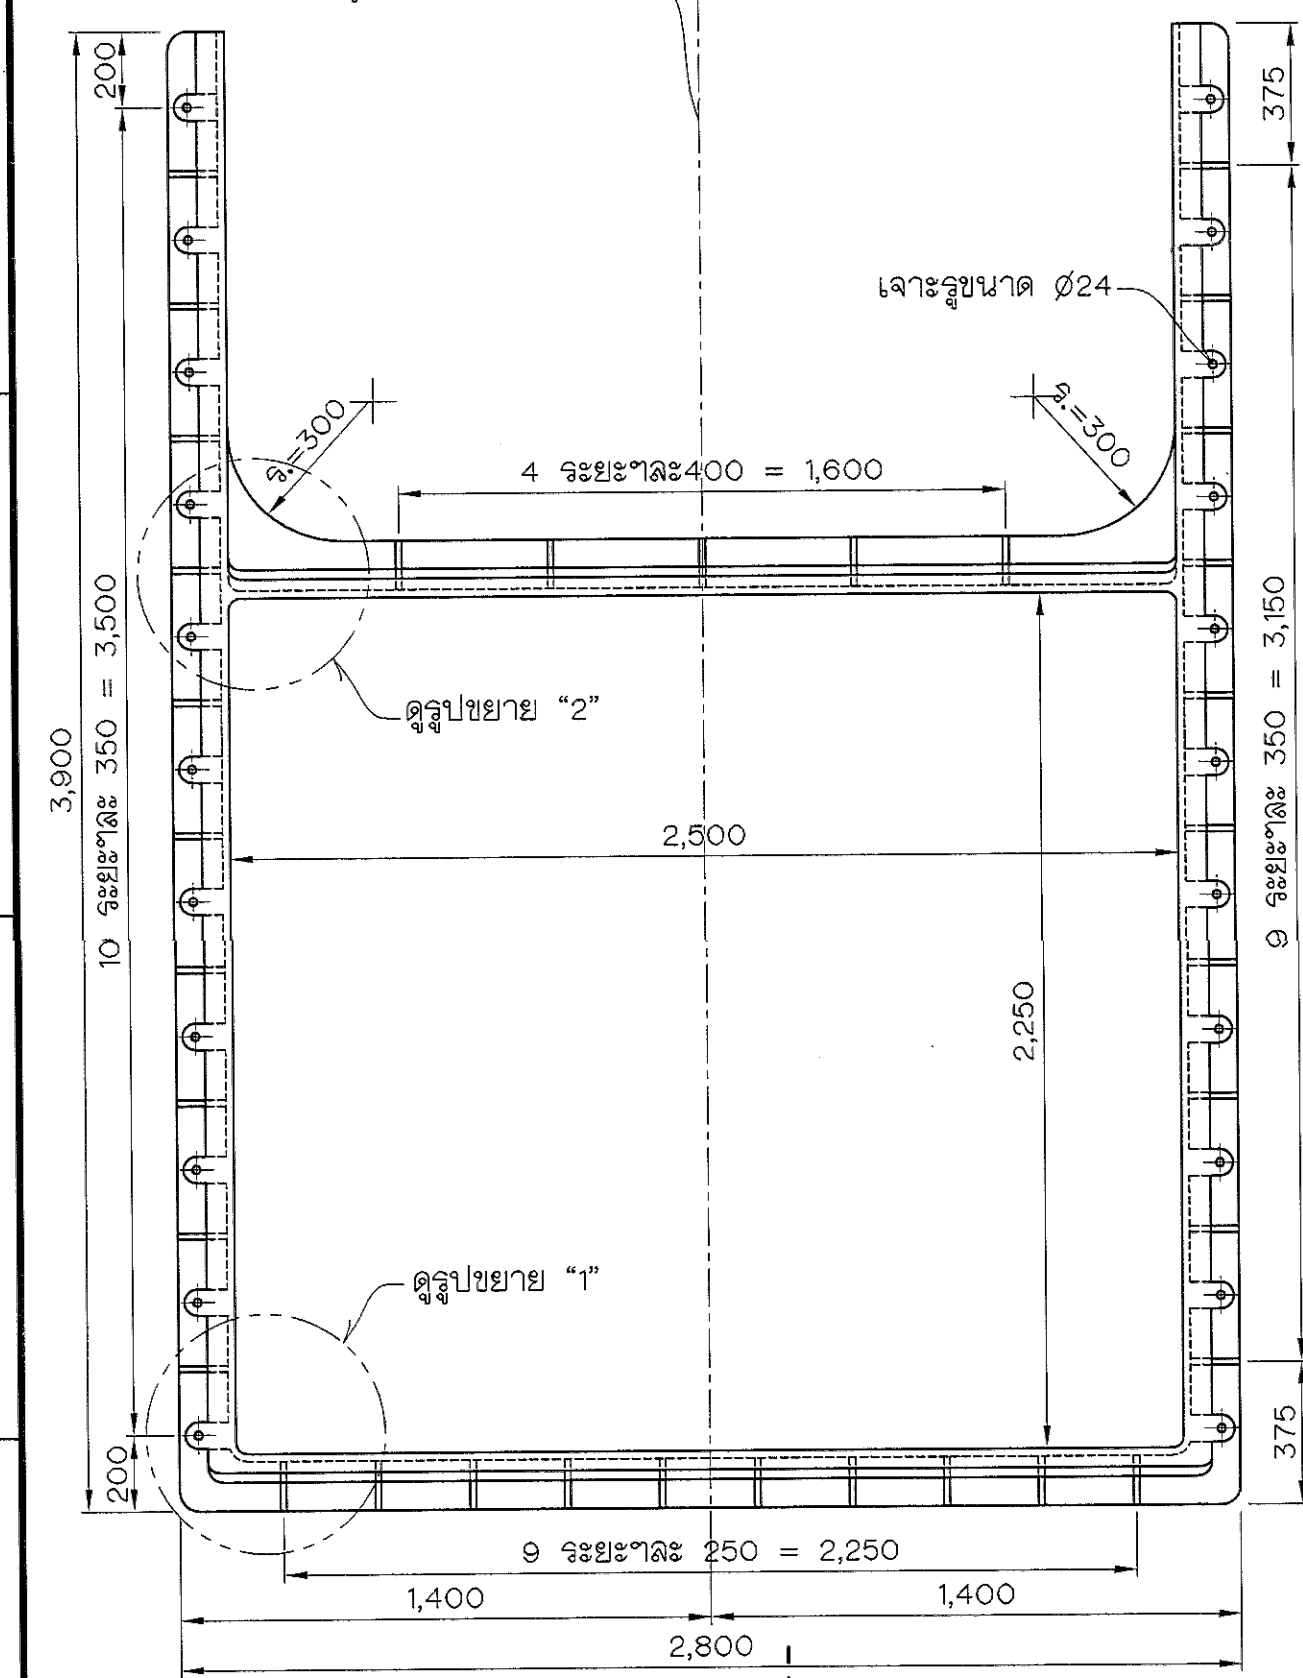


AJ

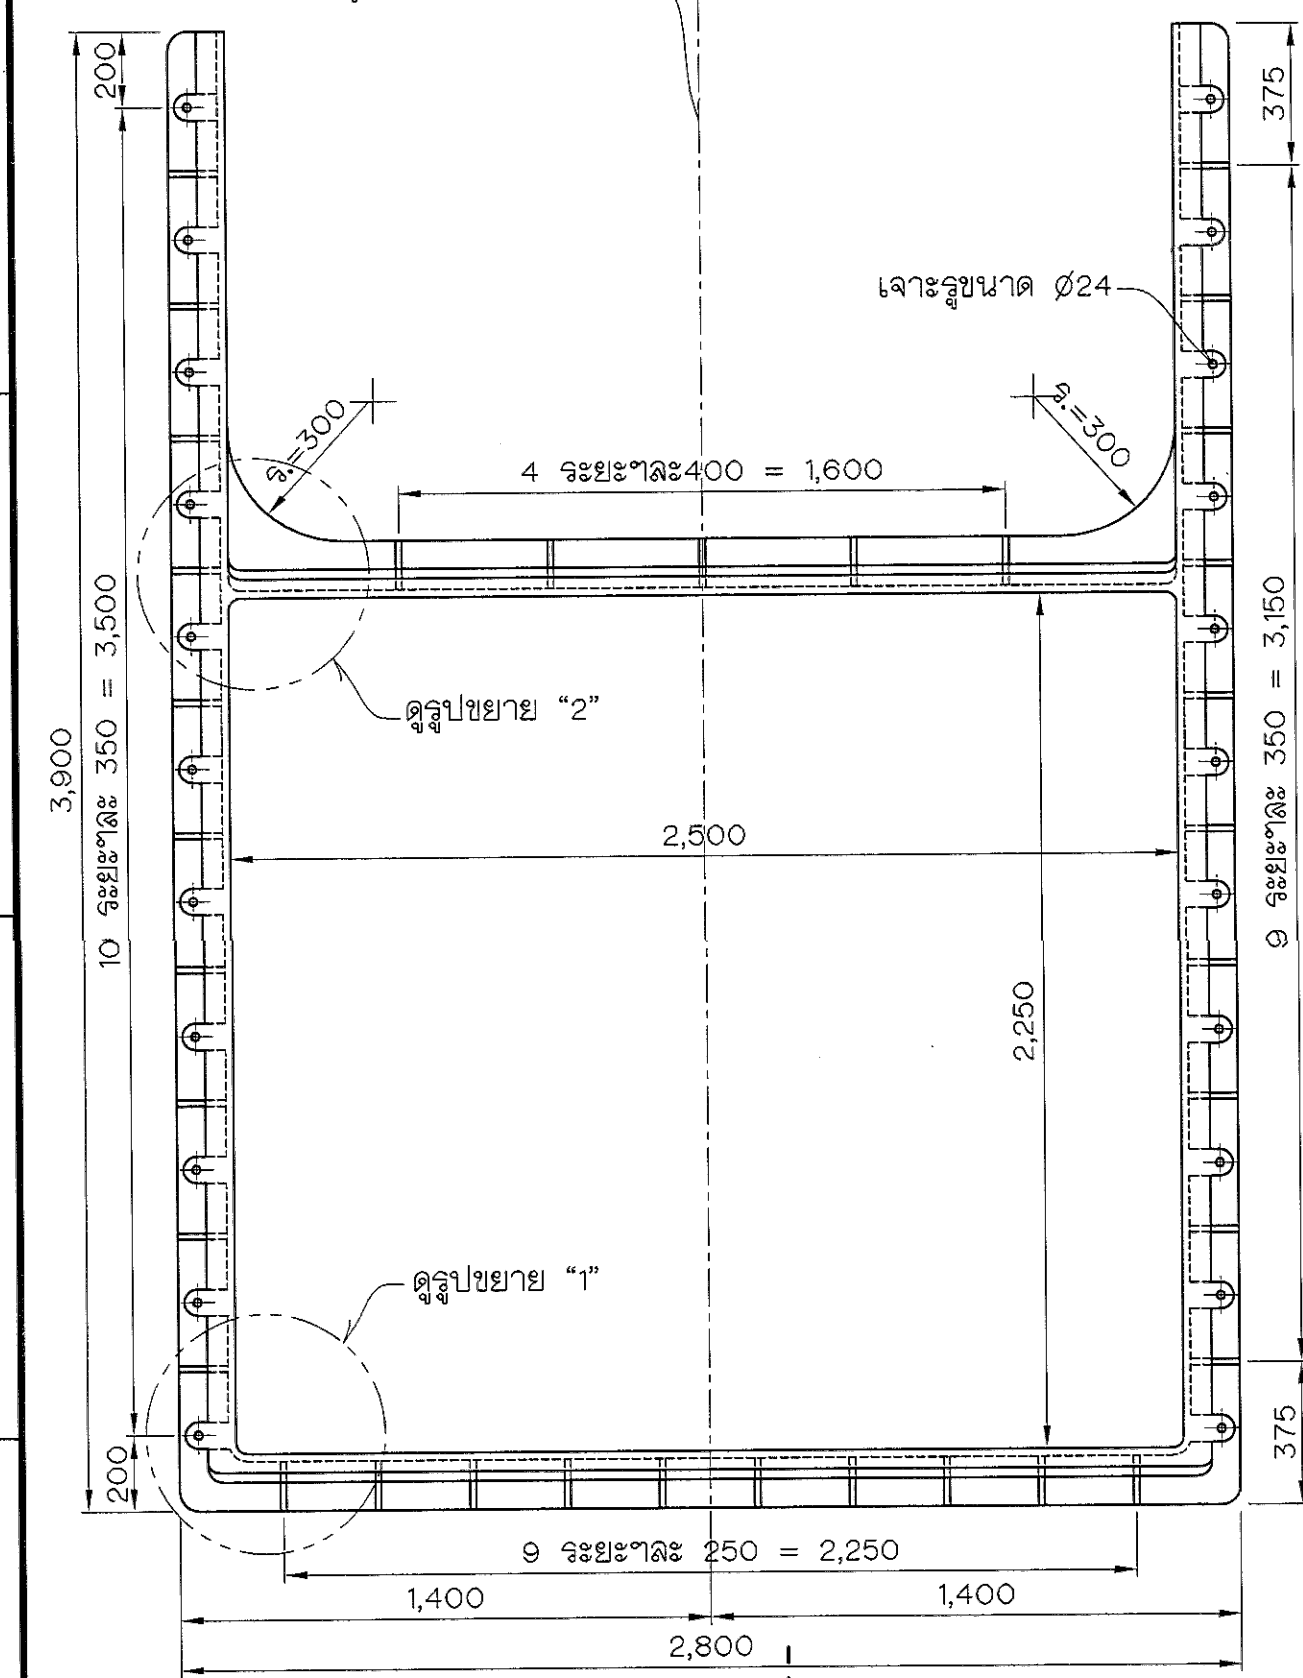


AK

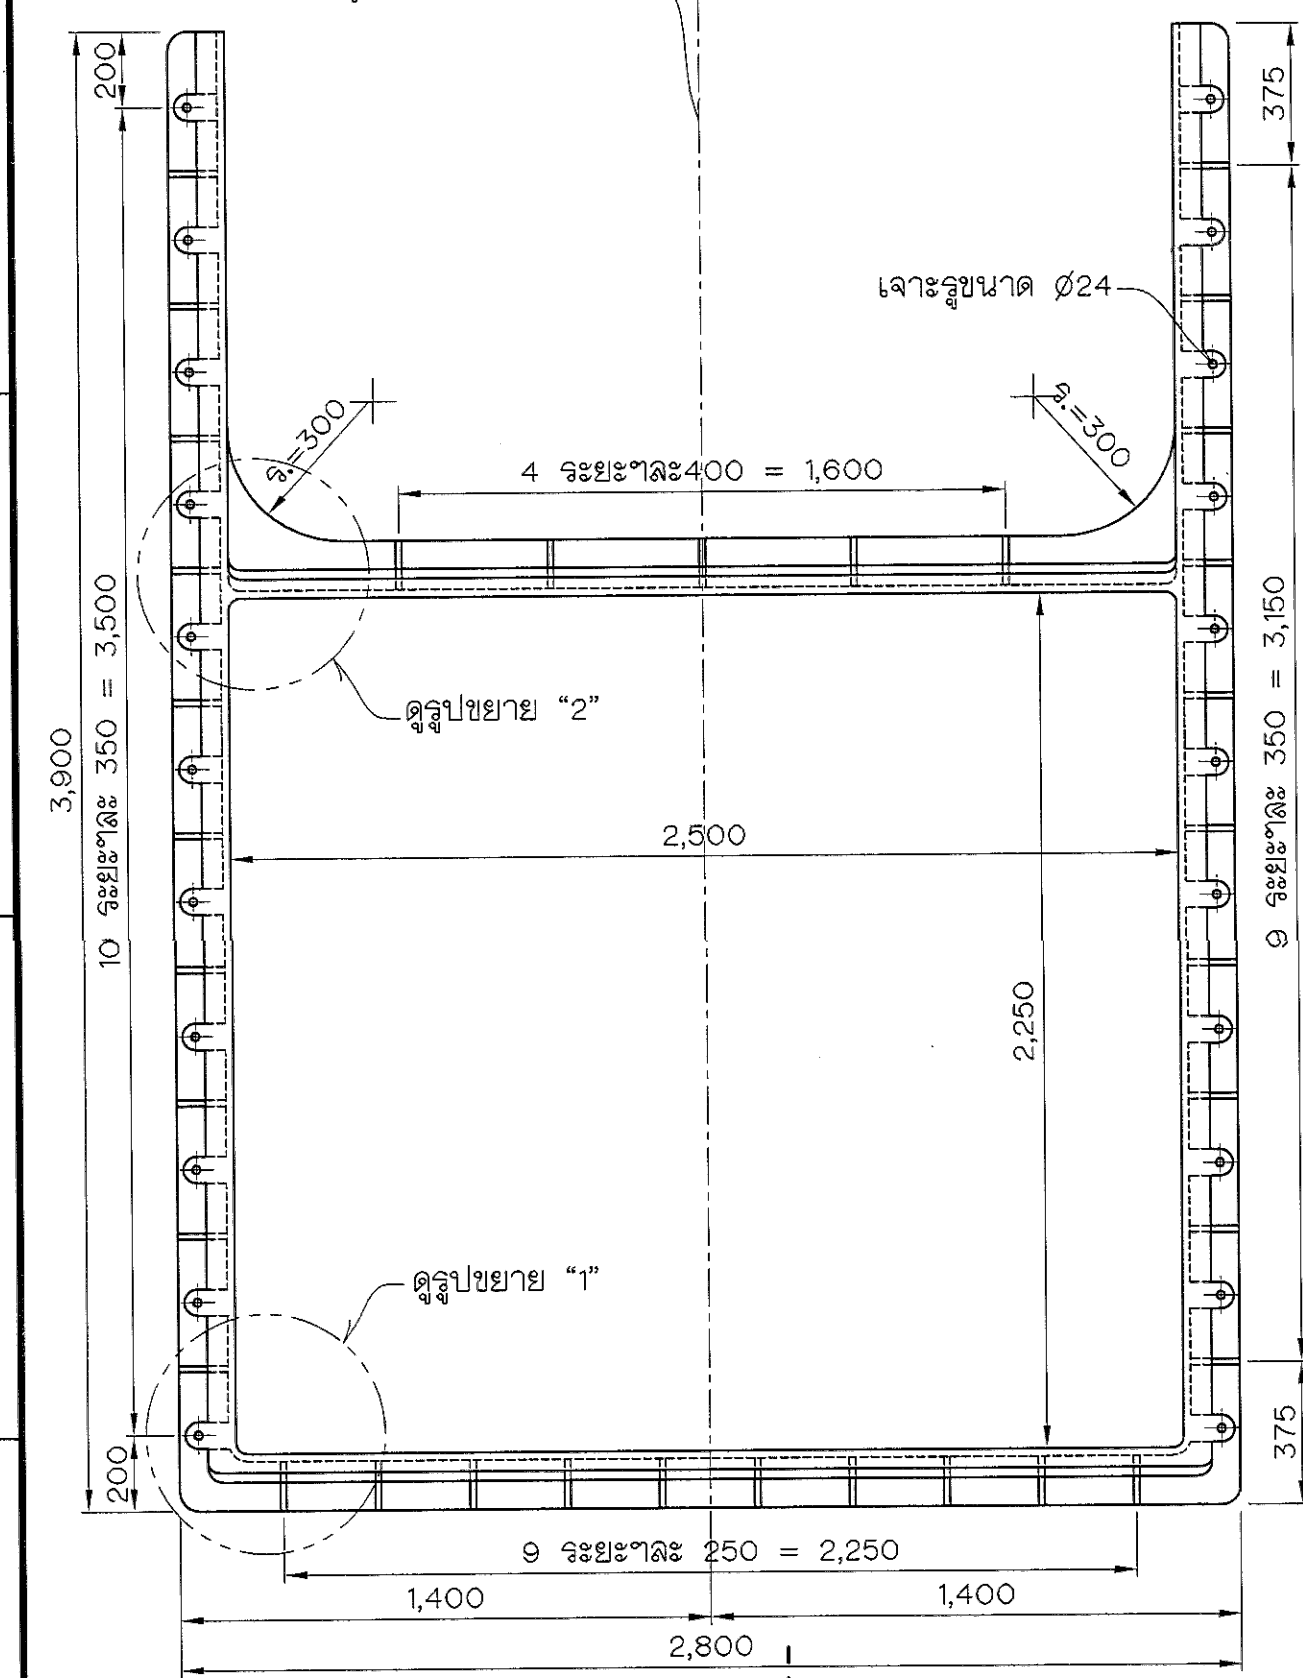


AL

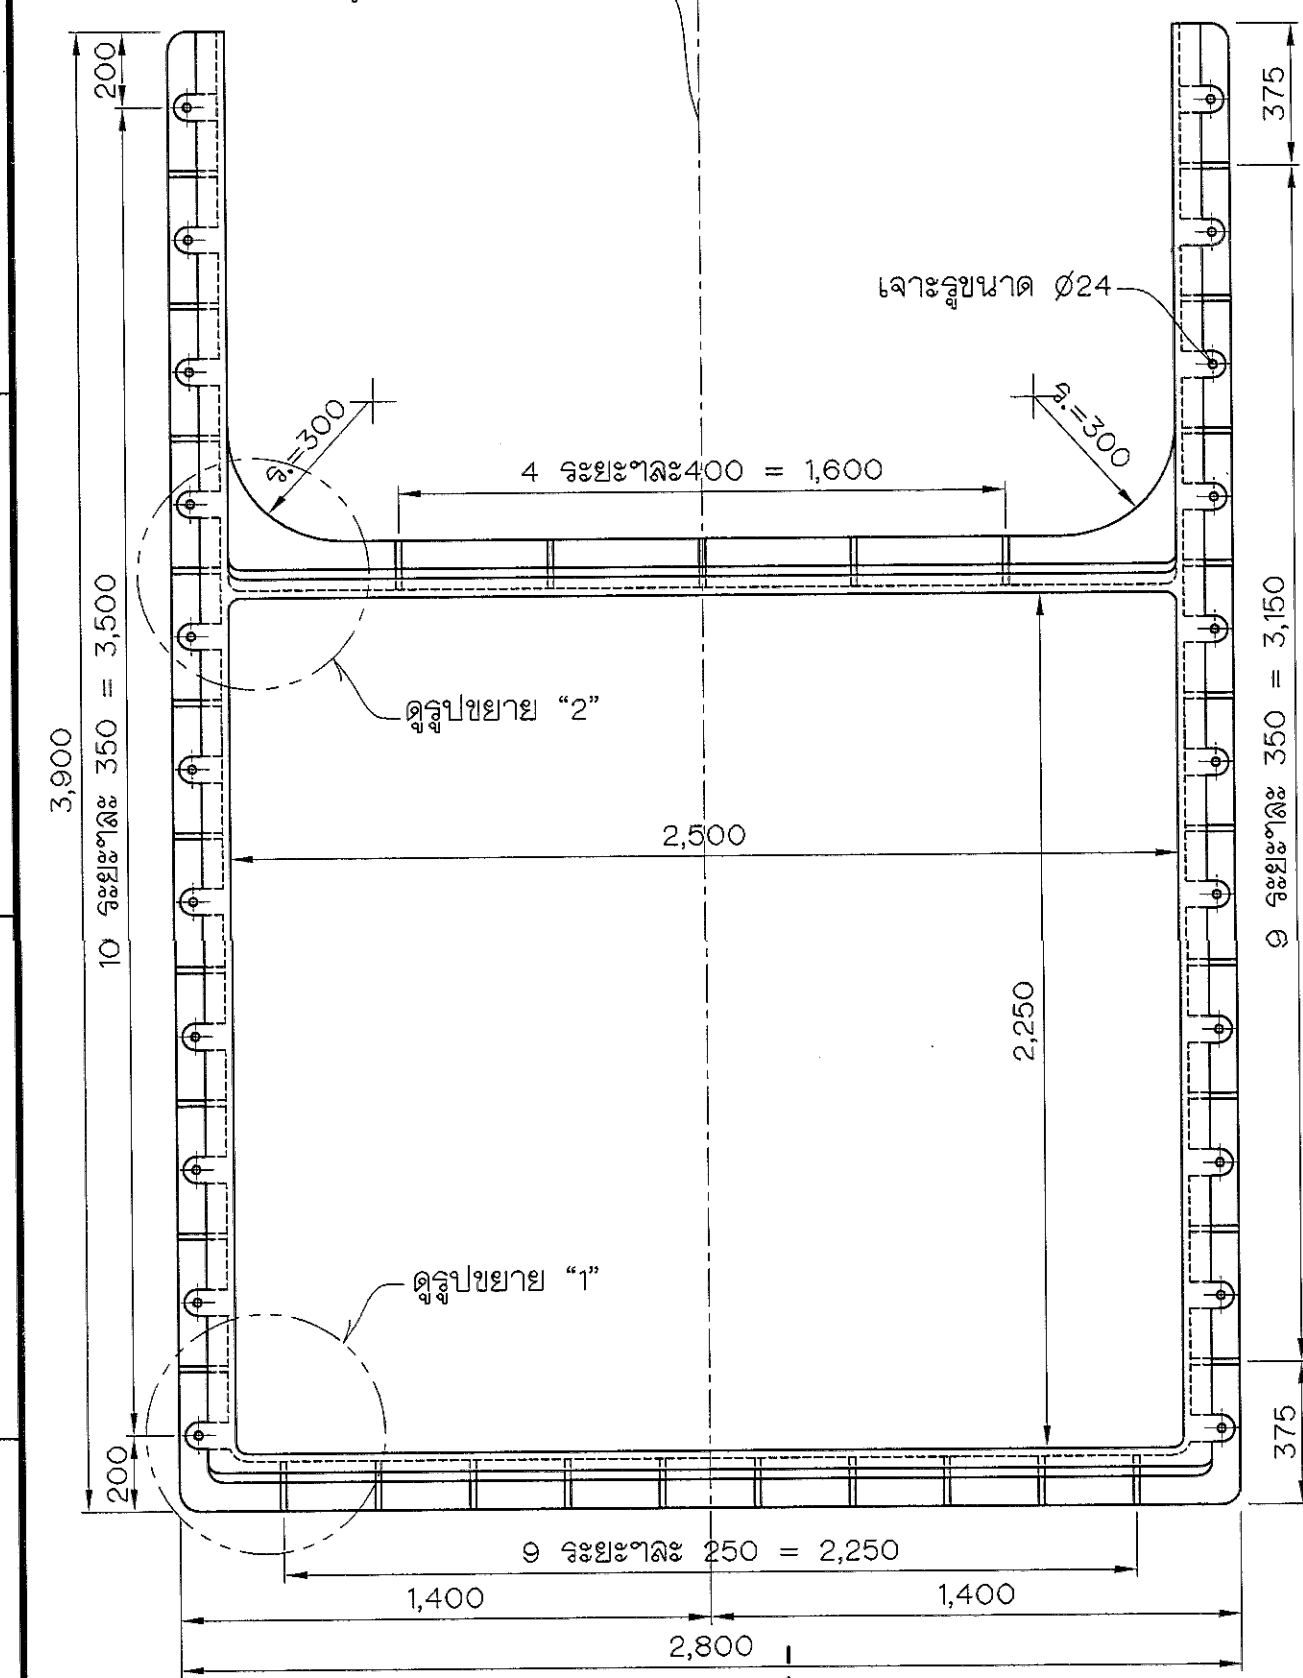


AM

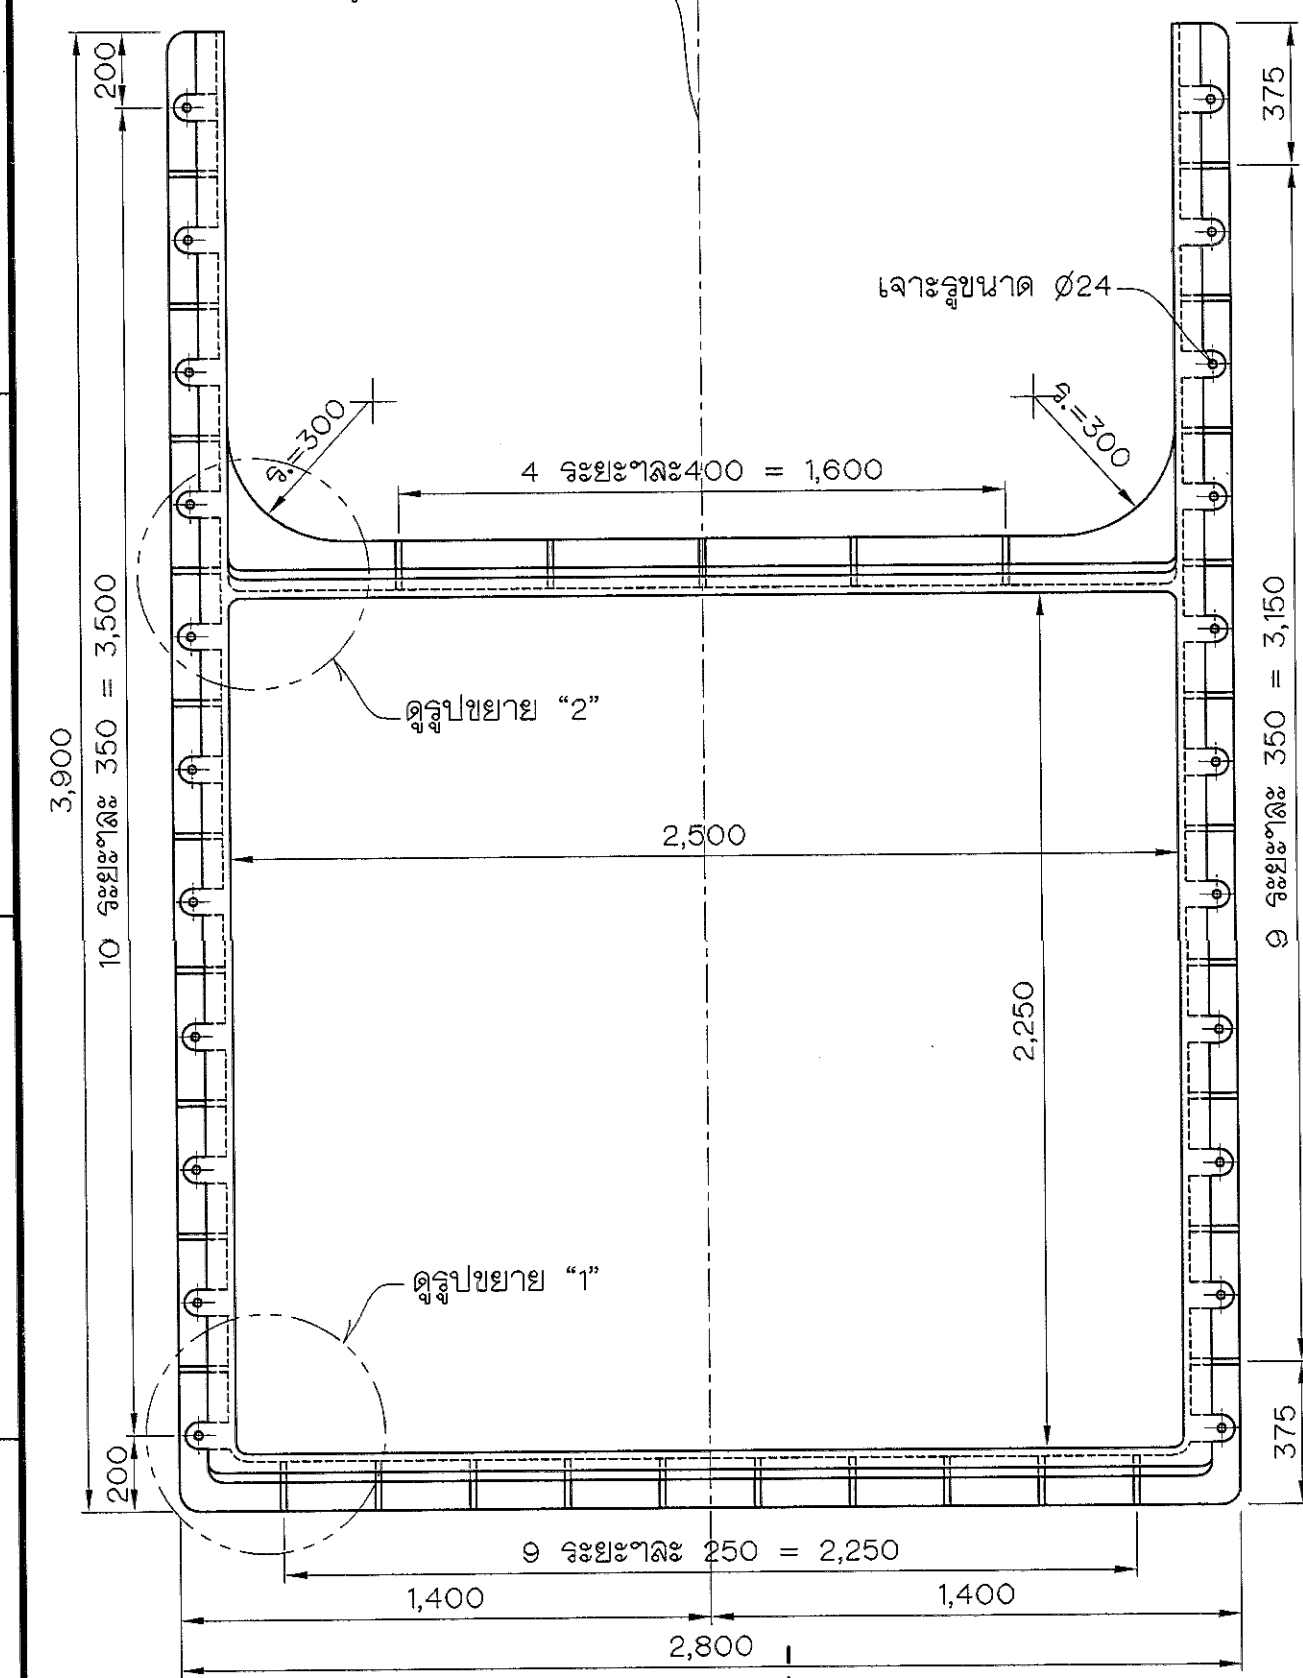


AN

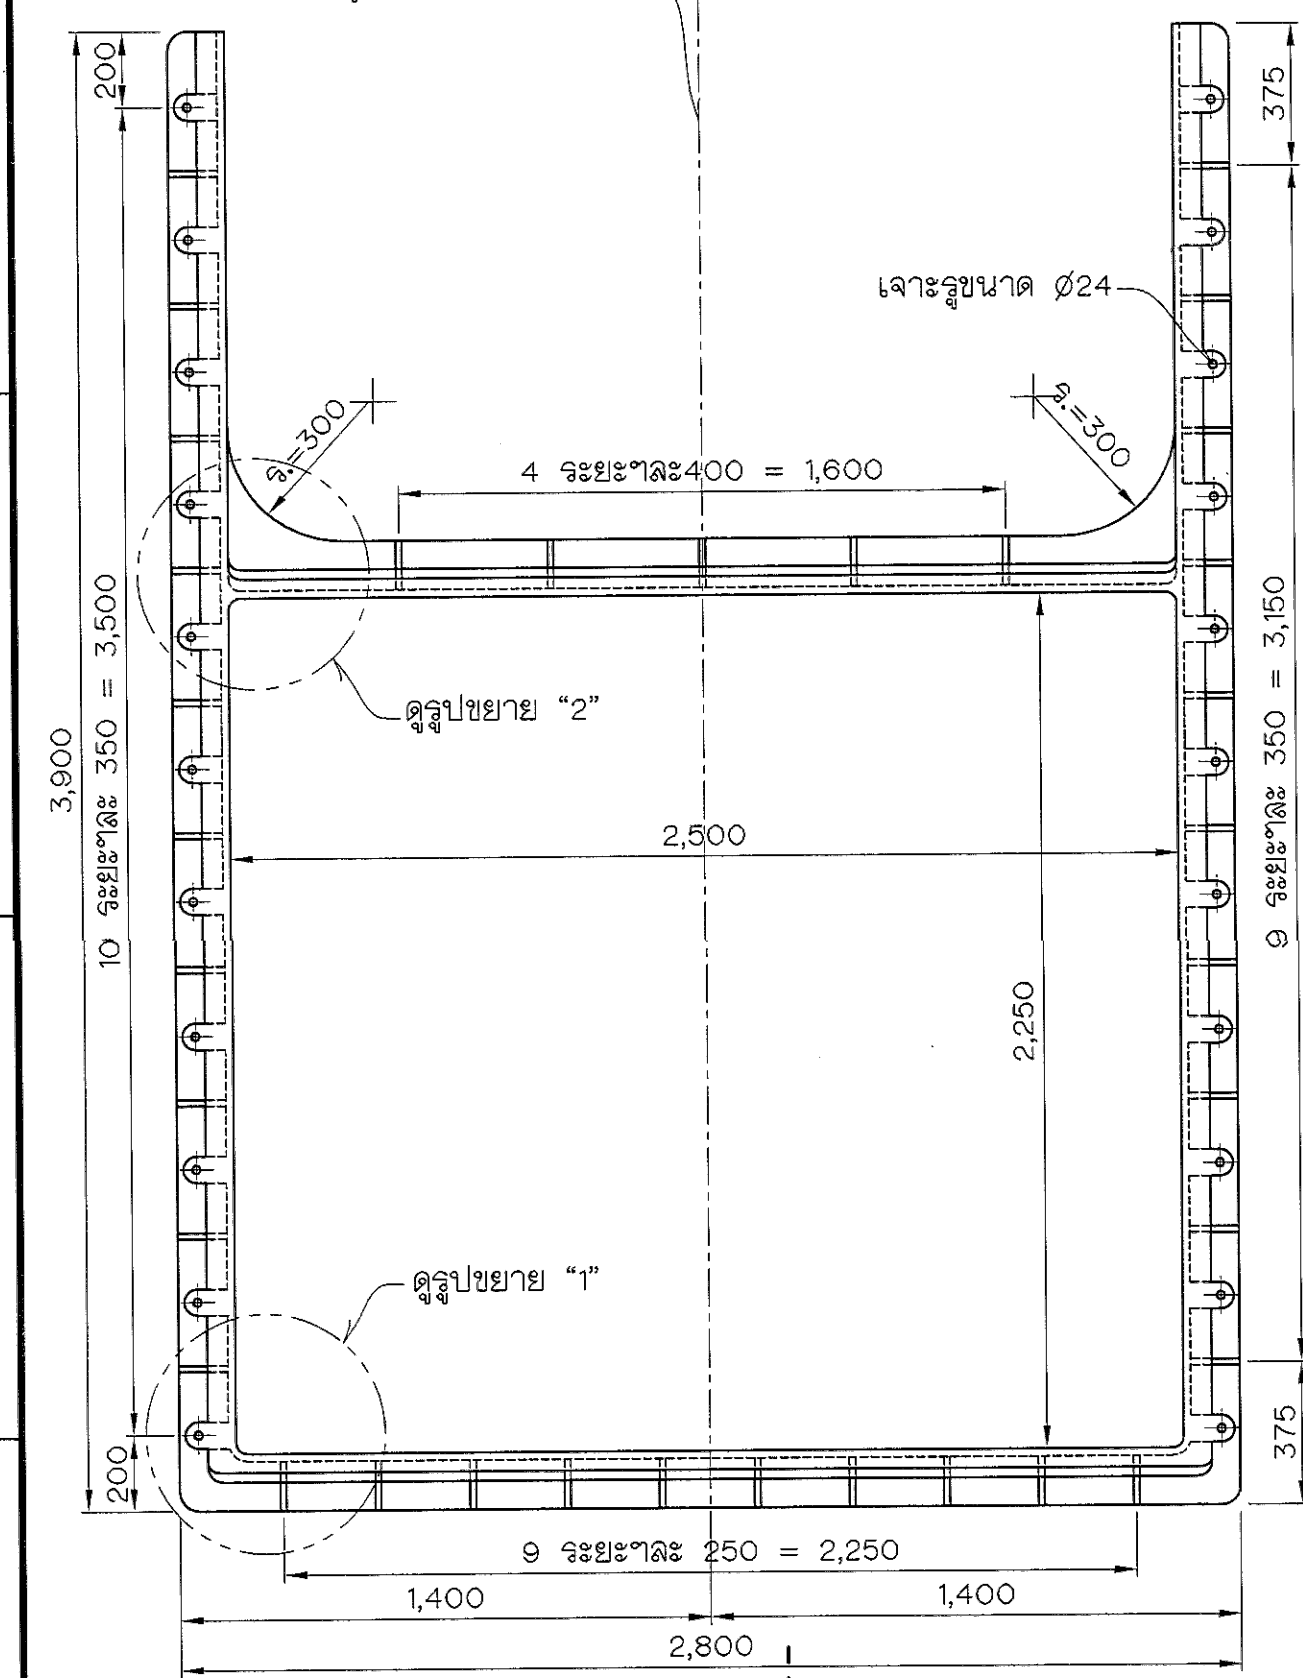


AO

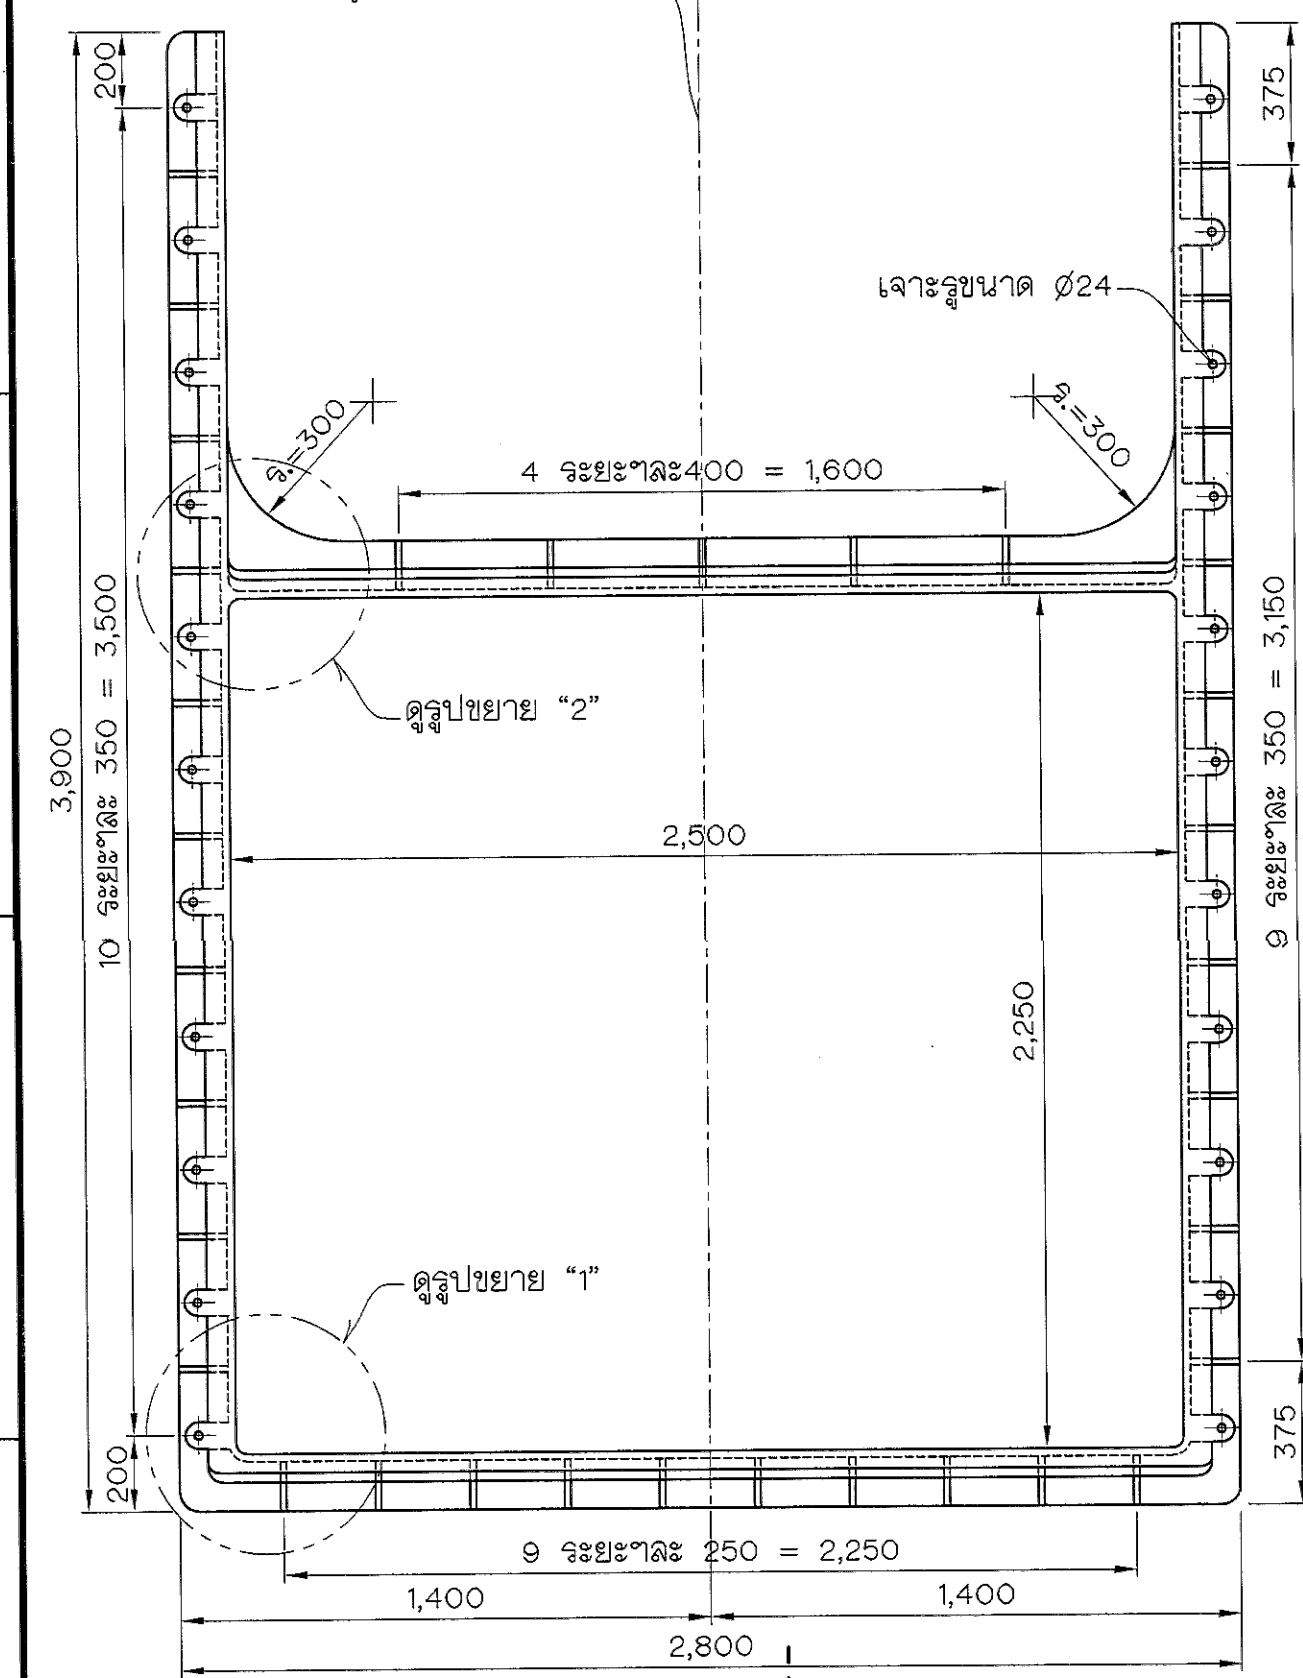


AP

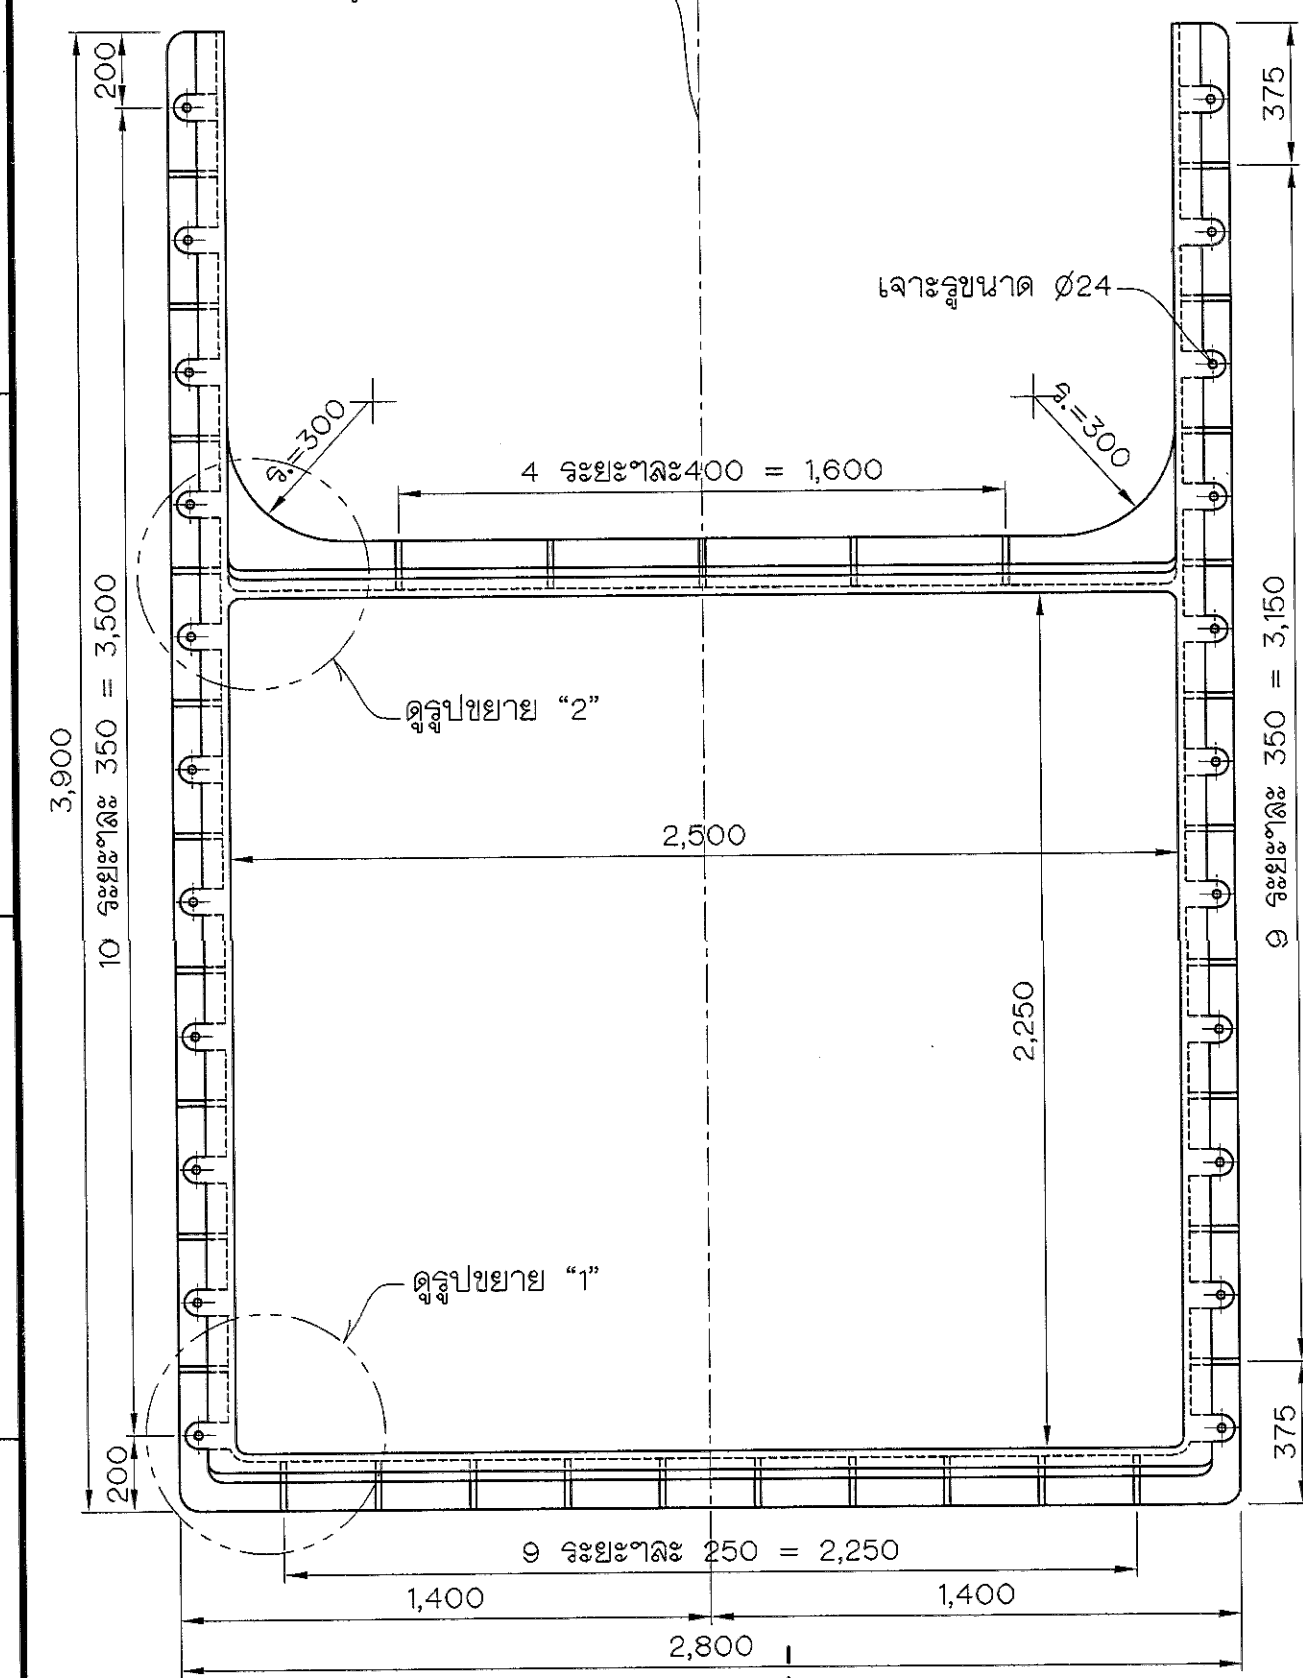


AQ

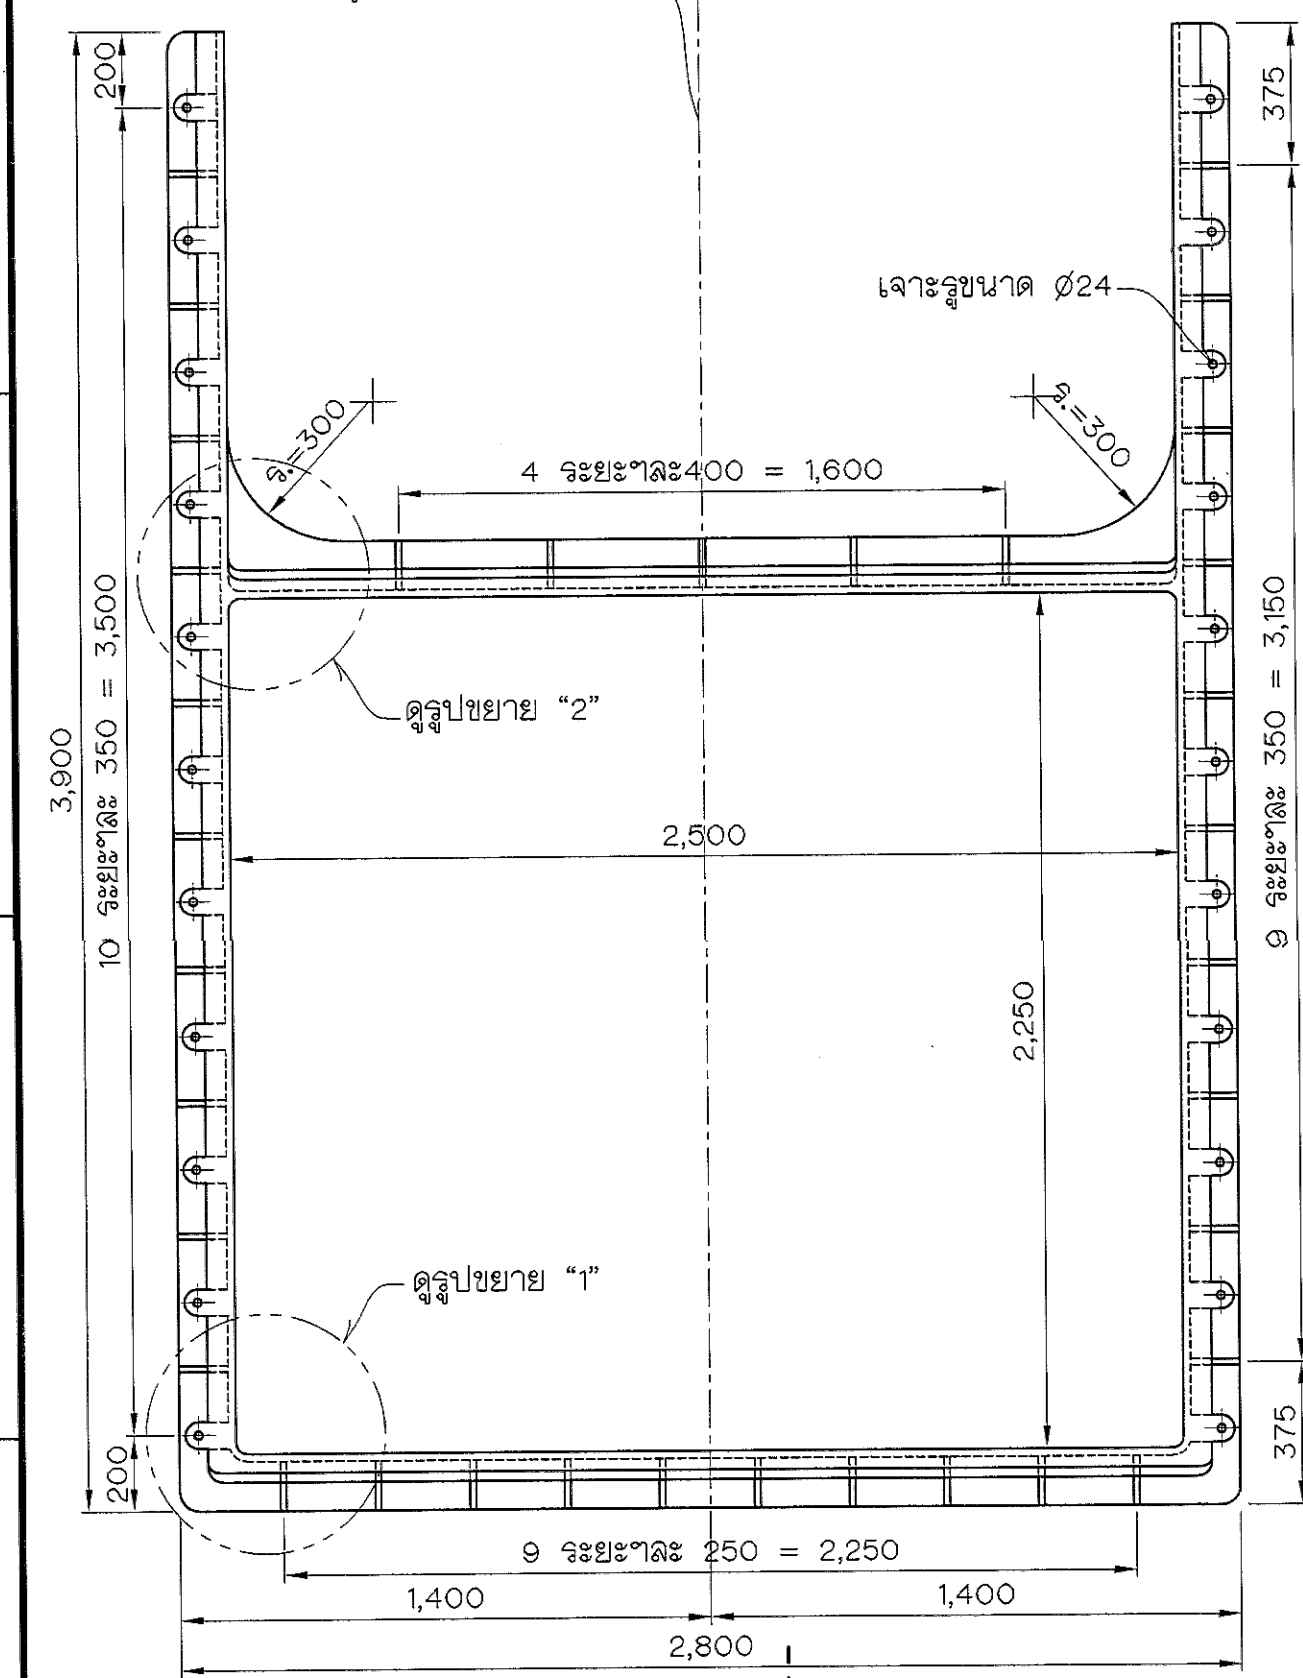


AR

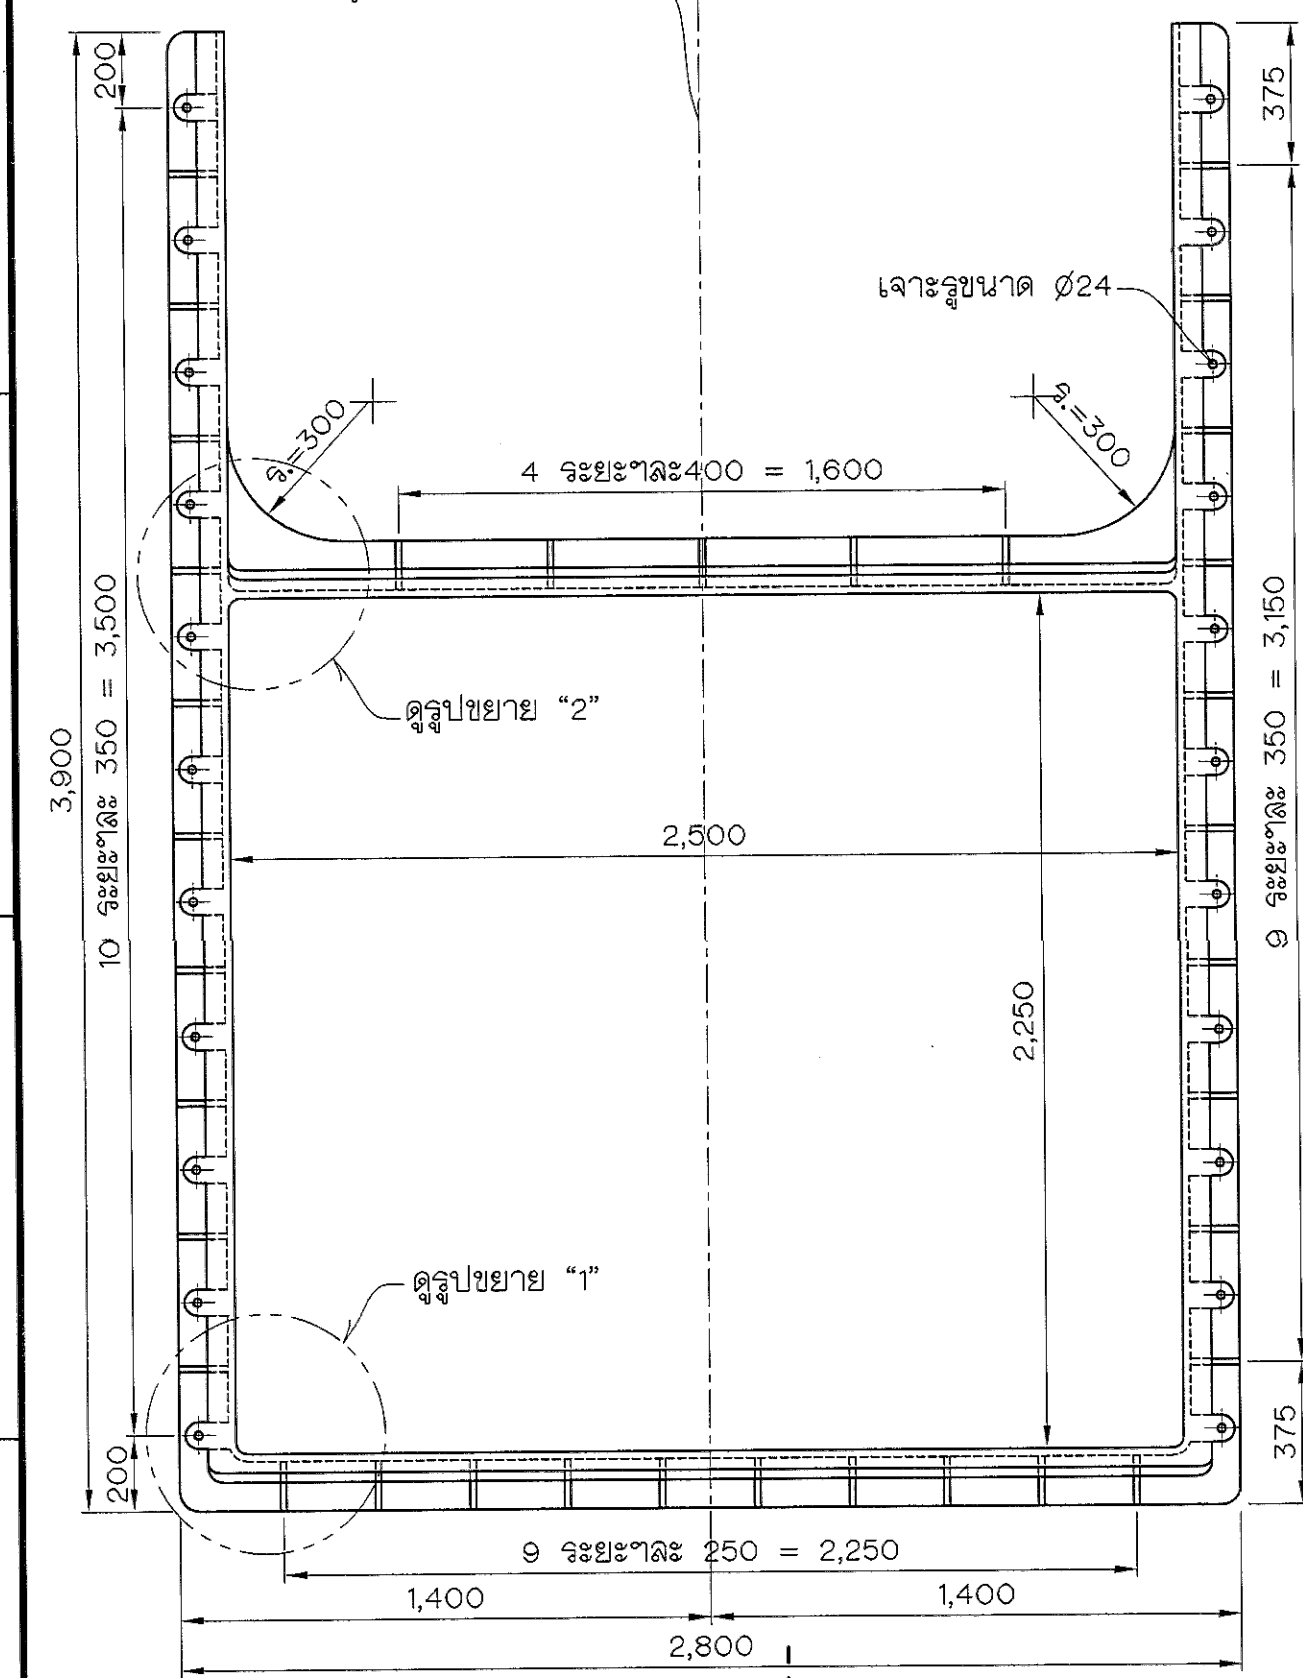


AS

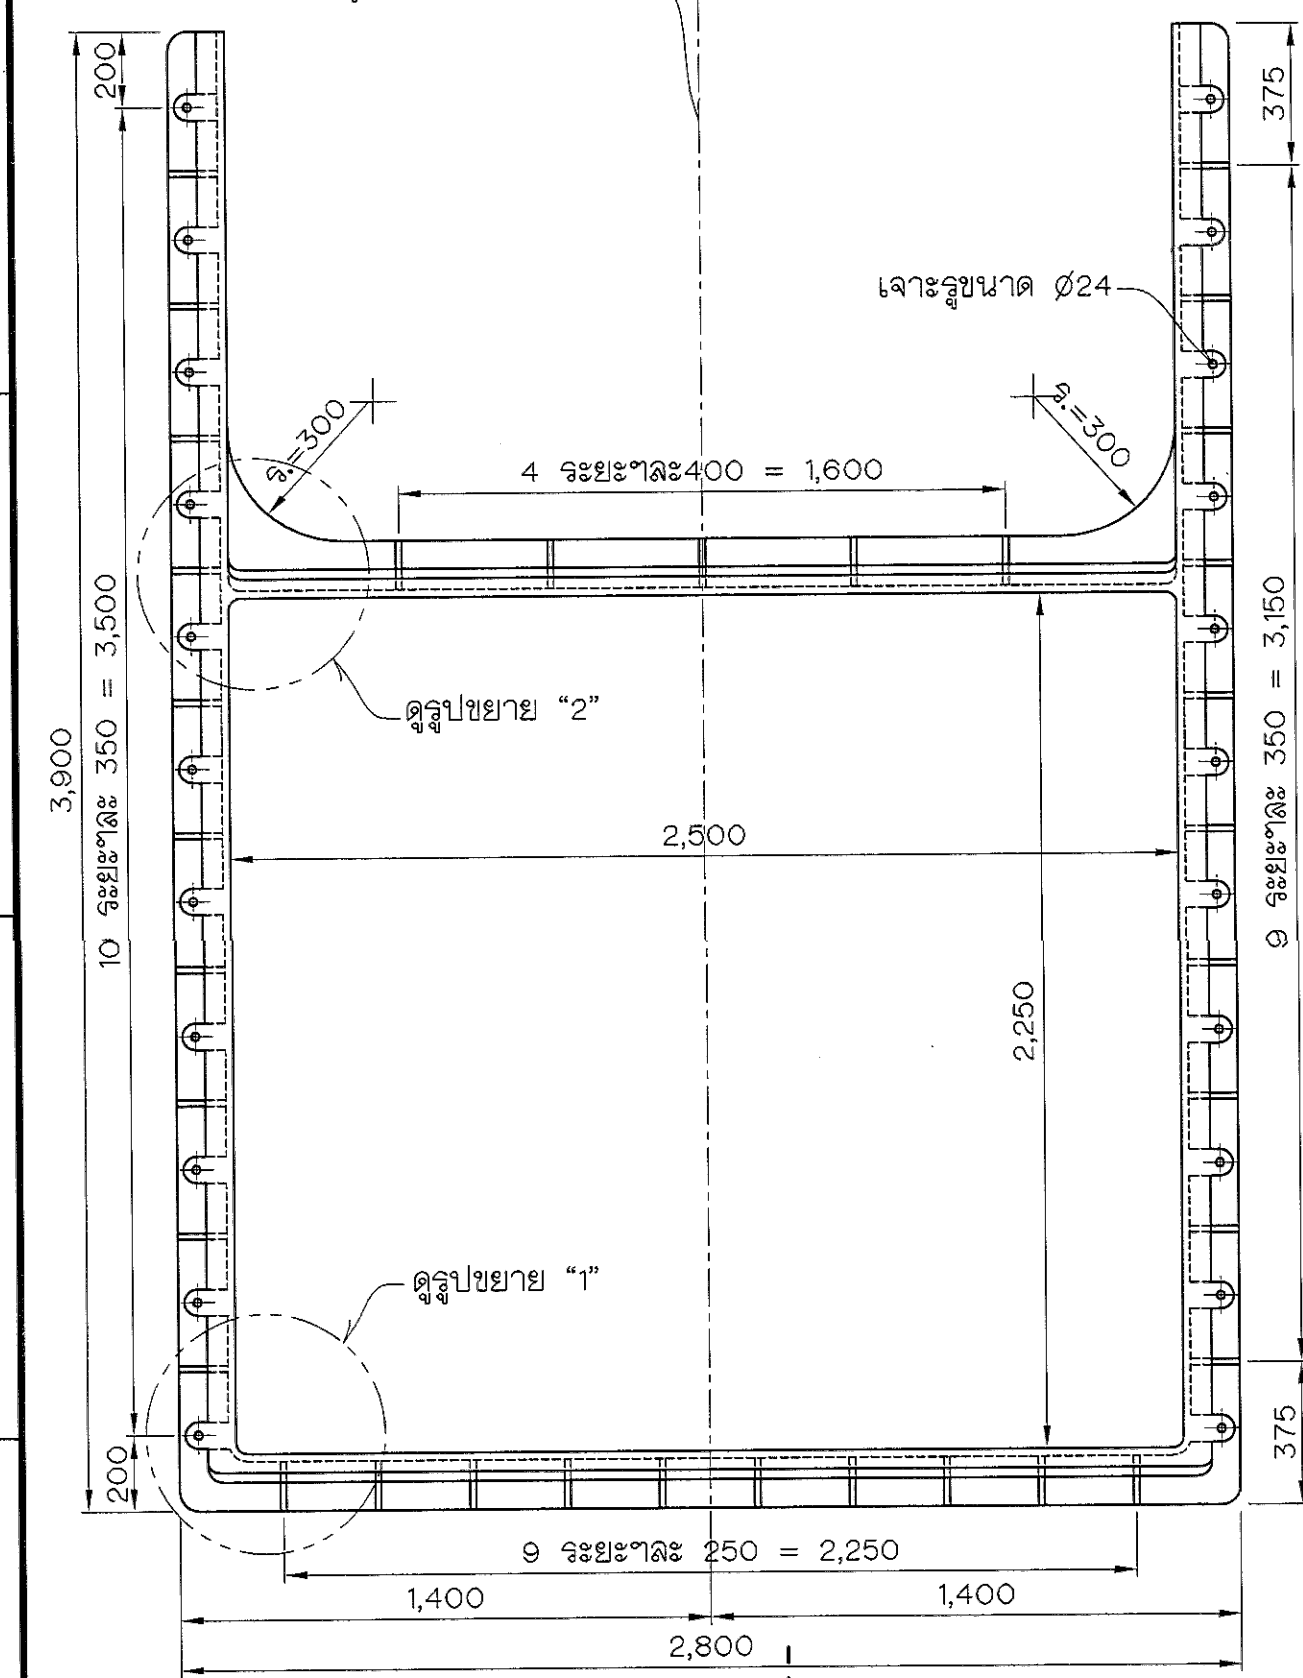


AT

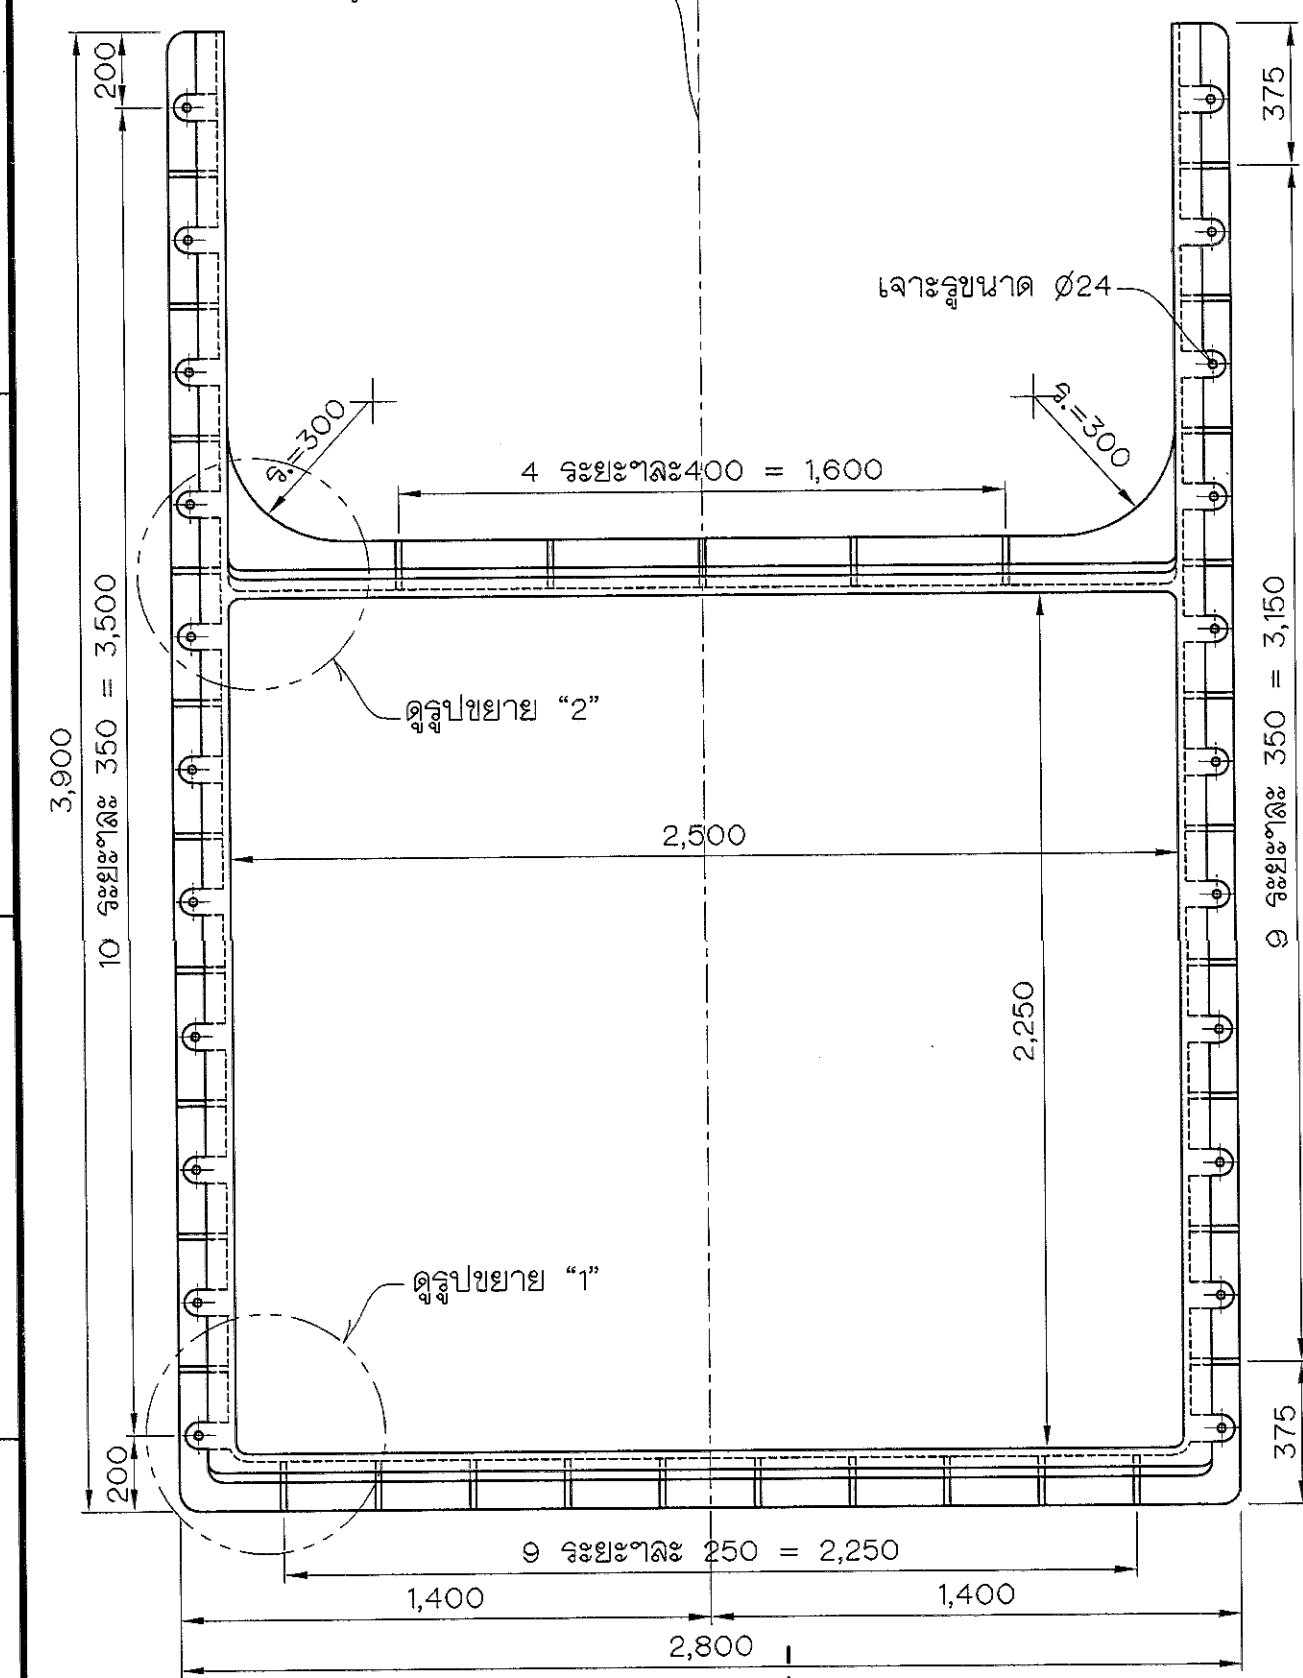


AU

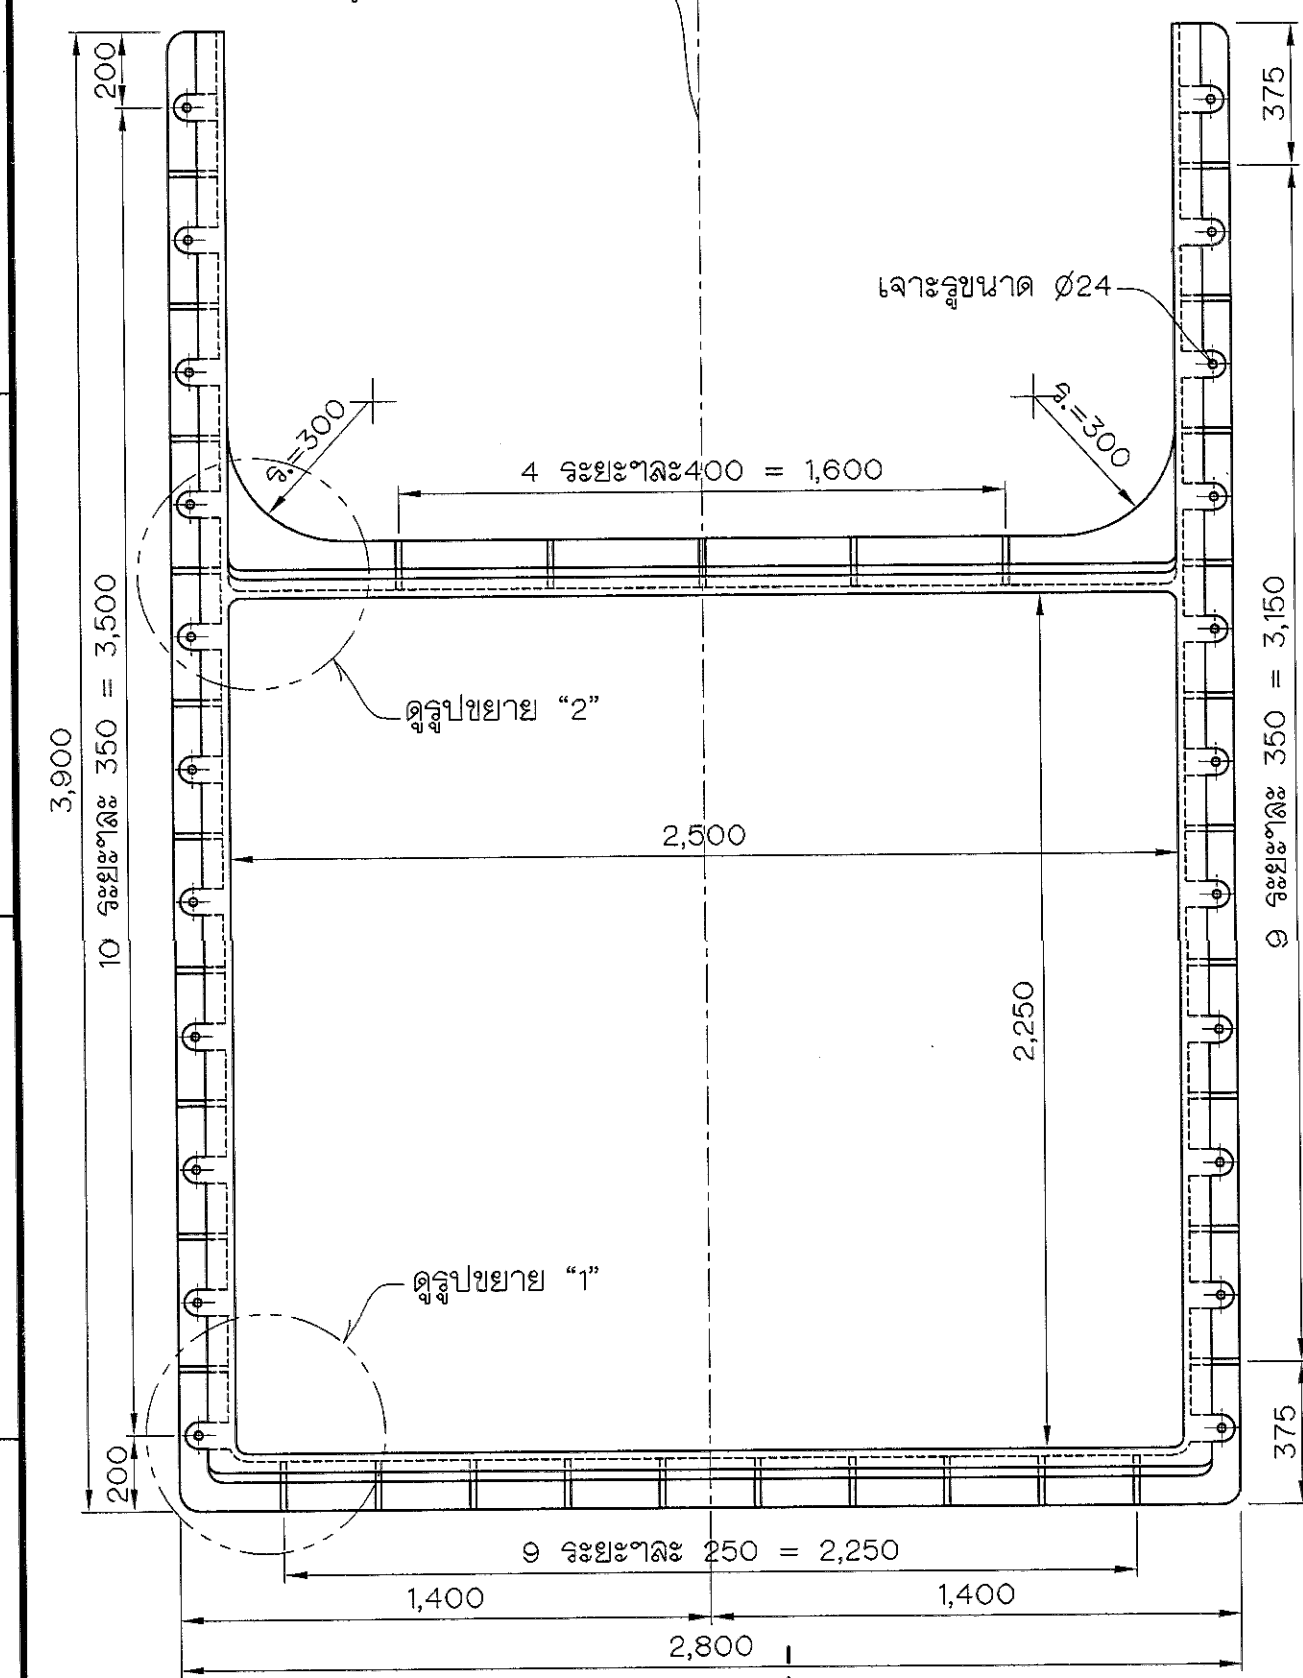


AV

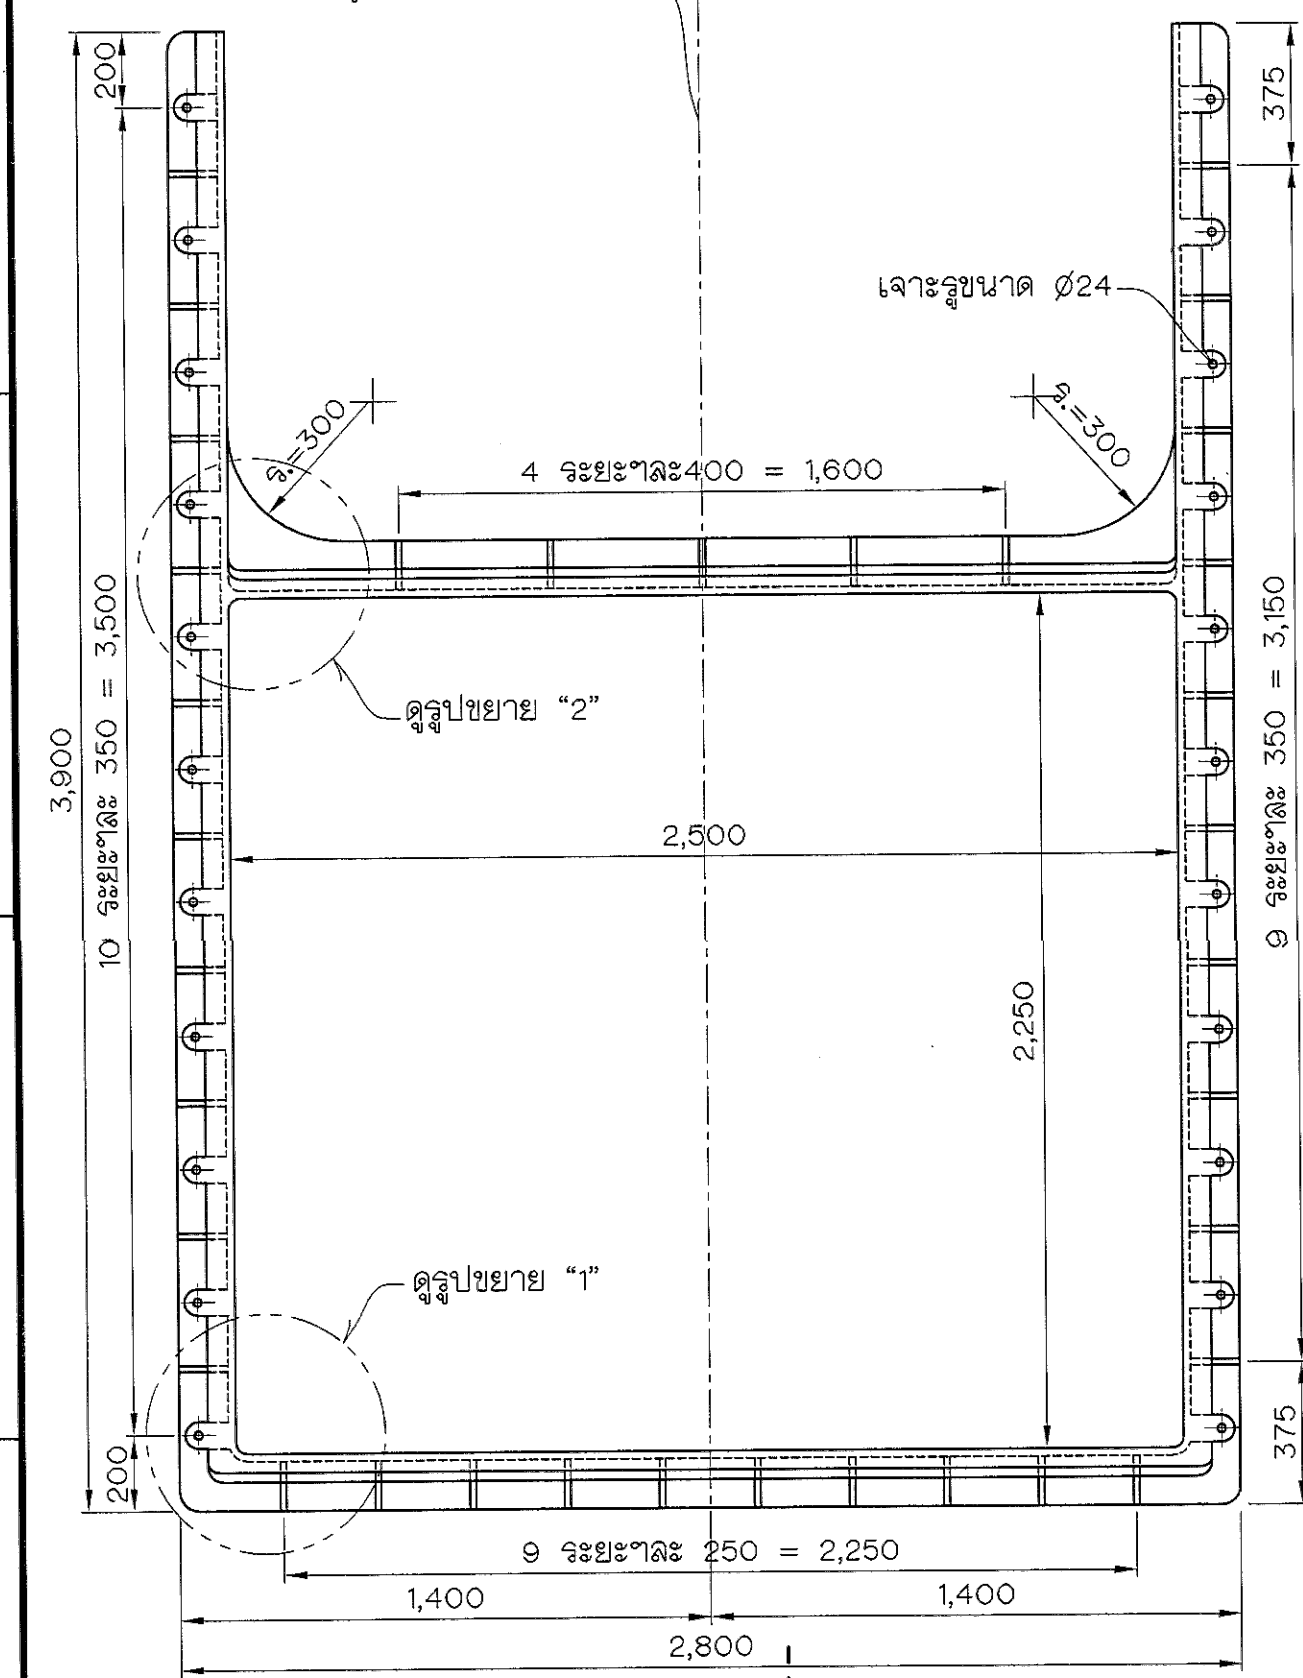


AW

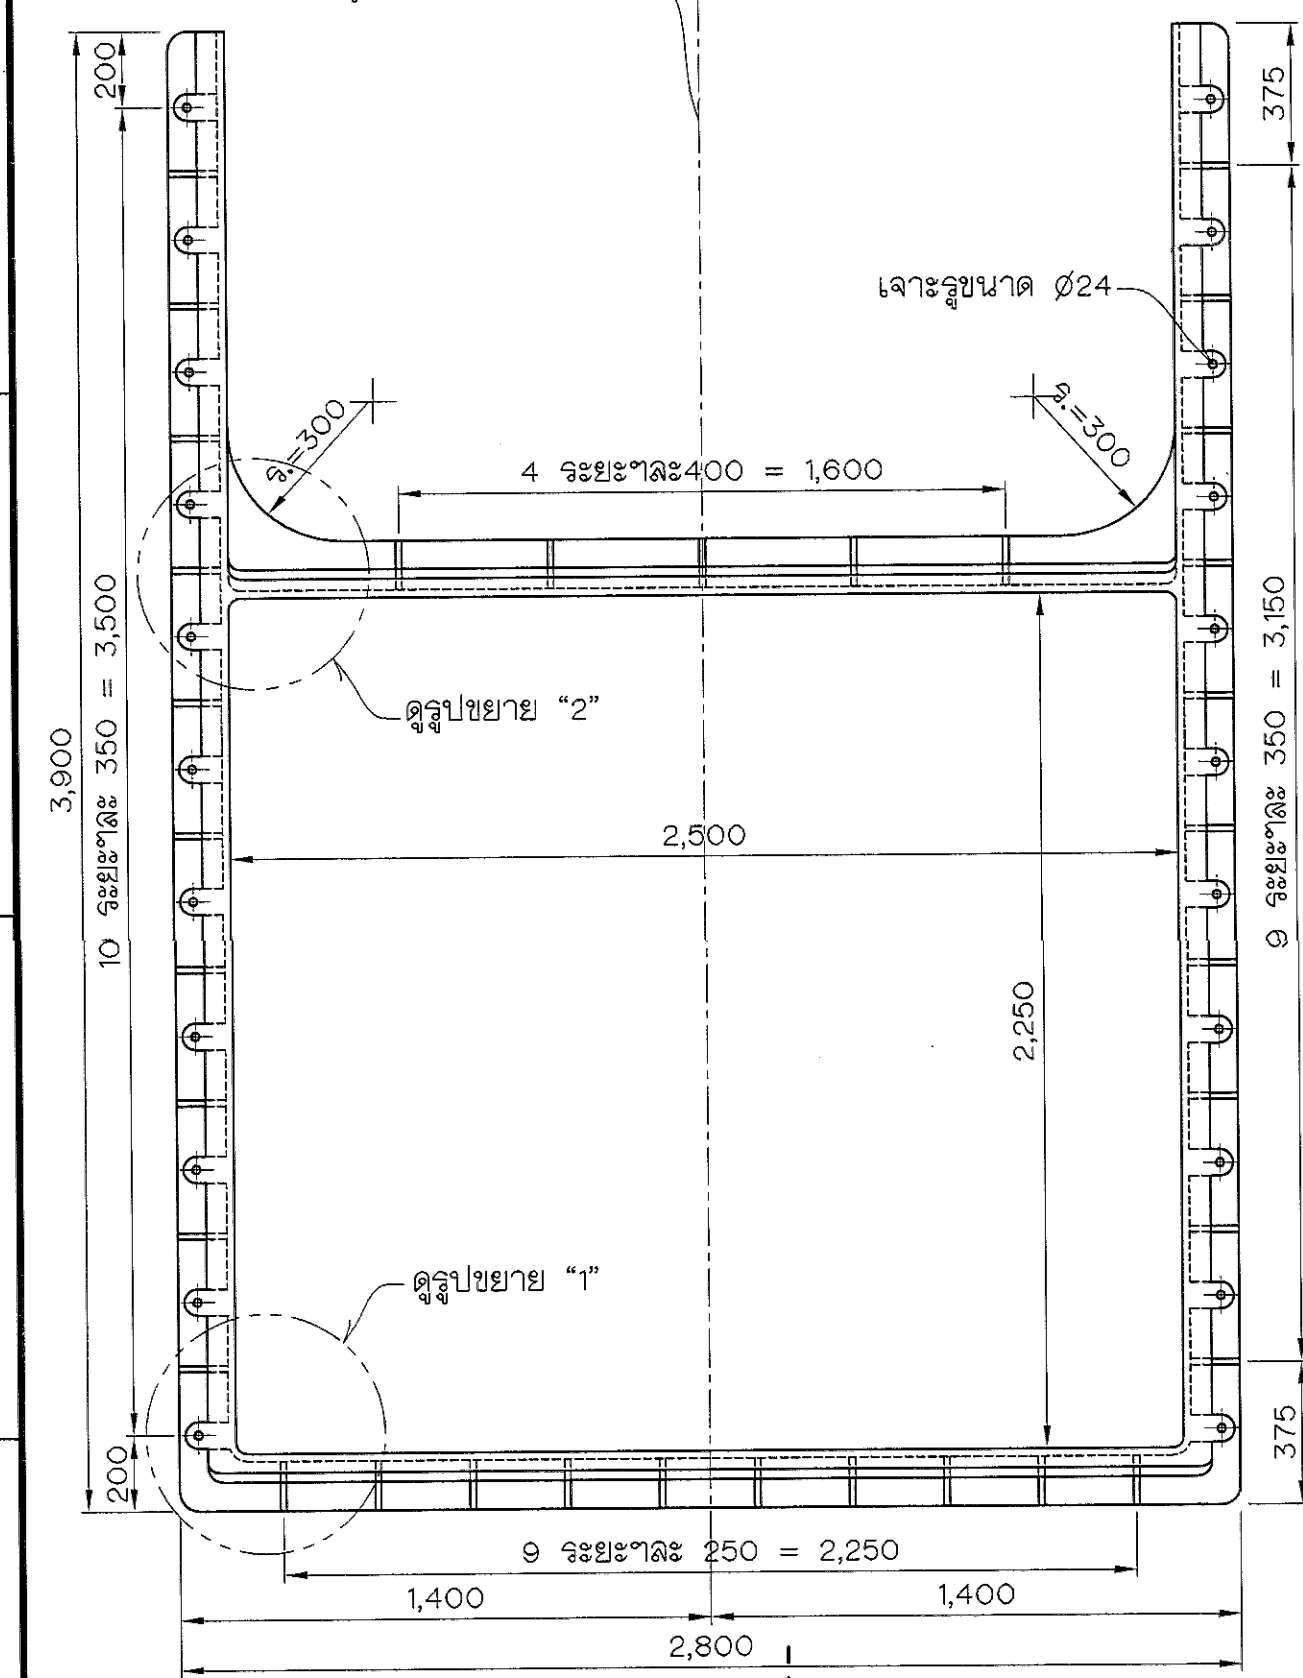


AX

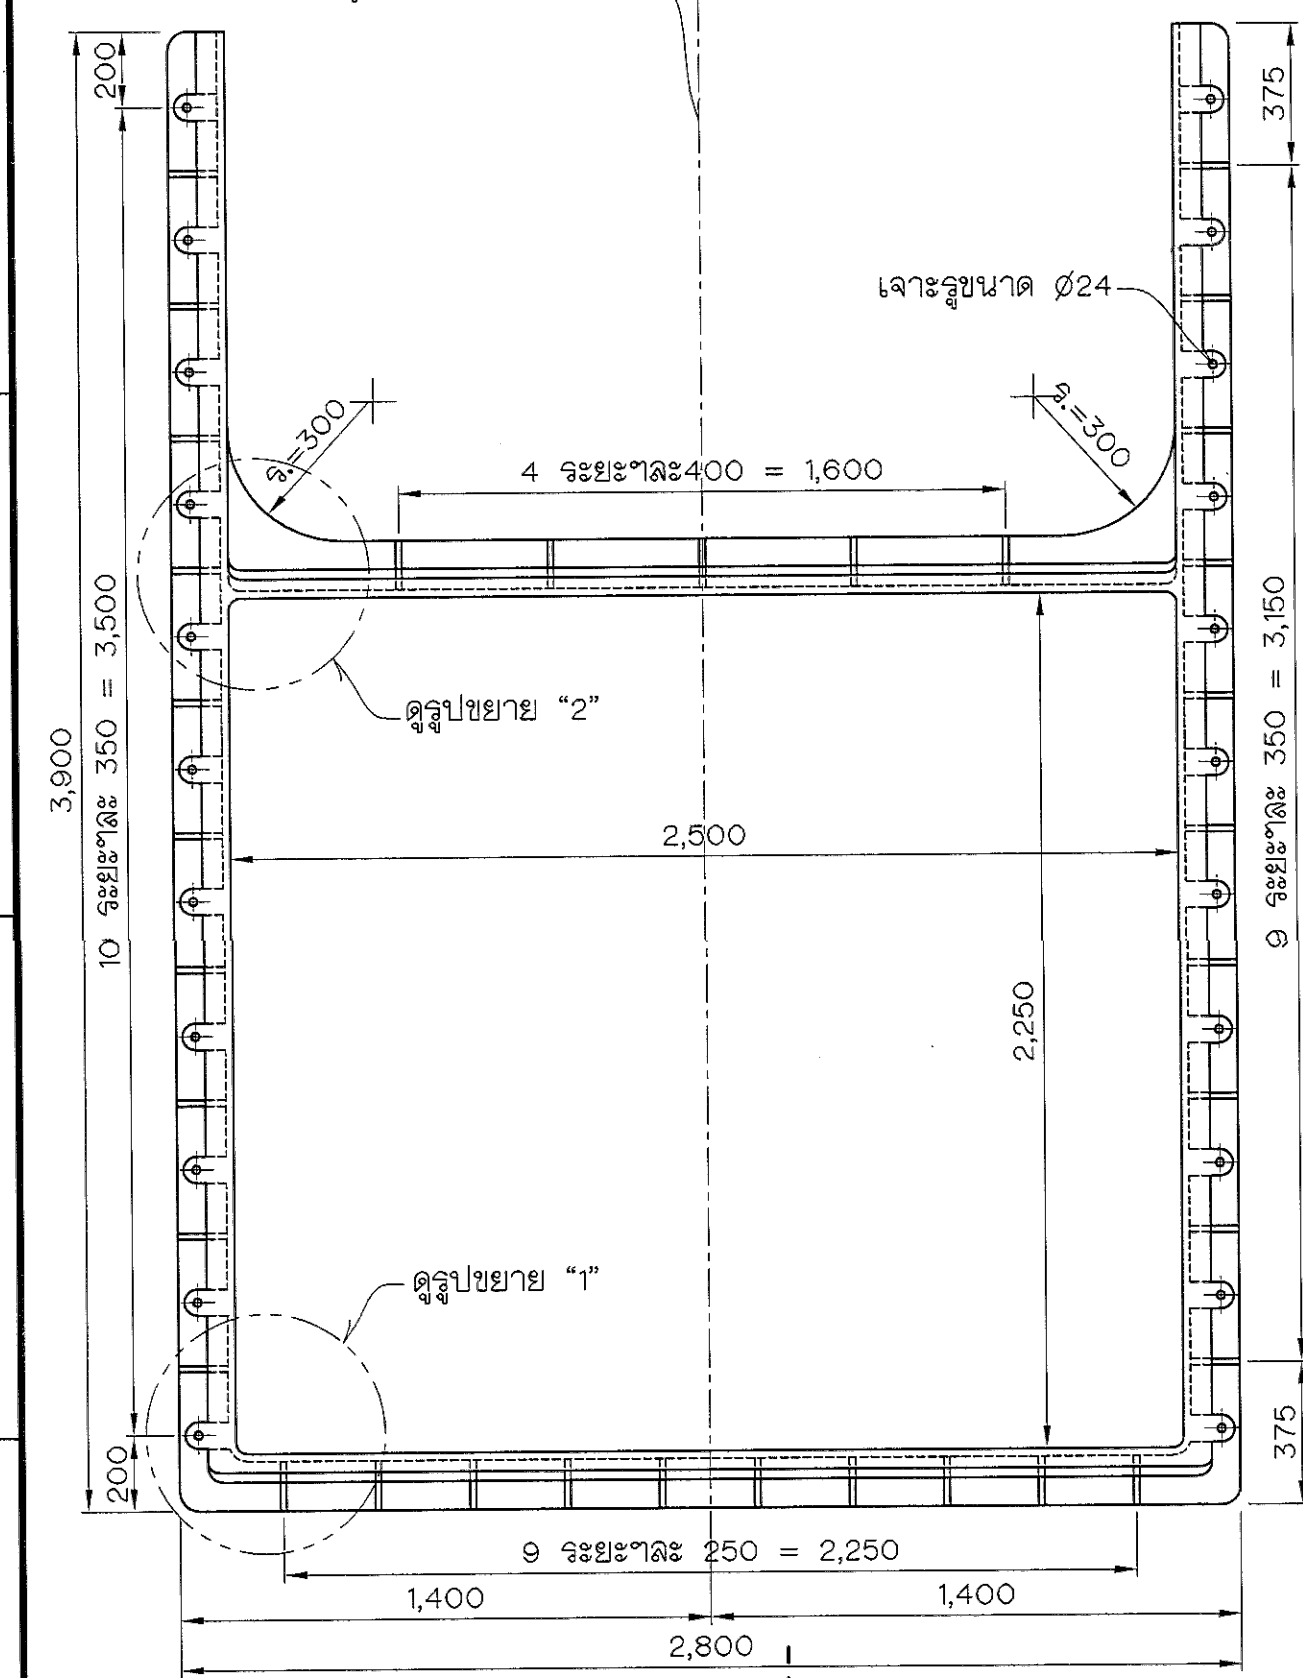


AY

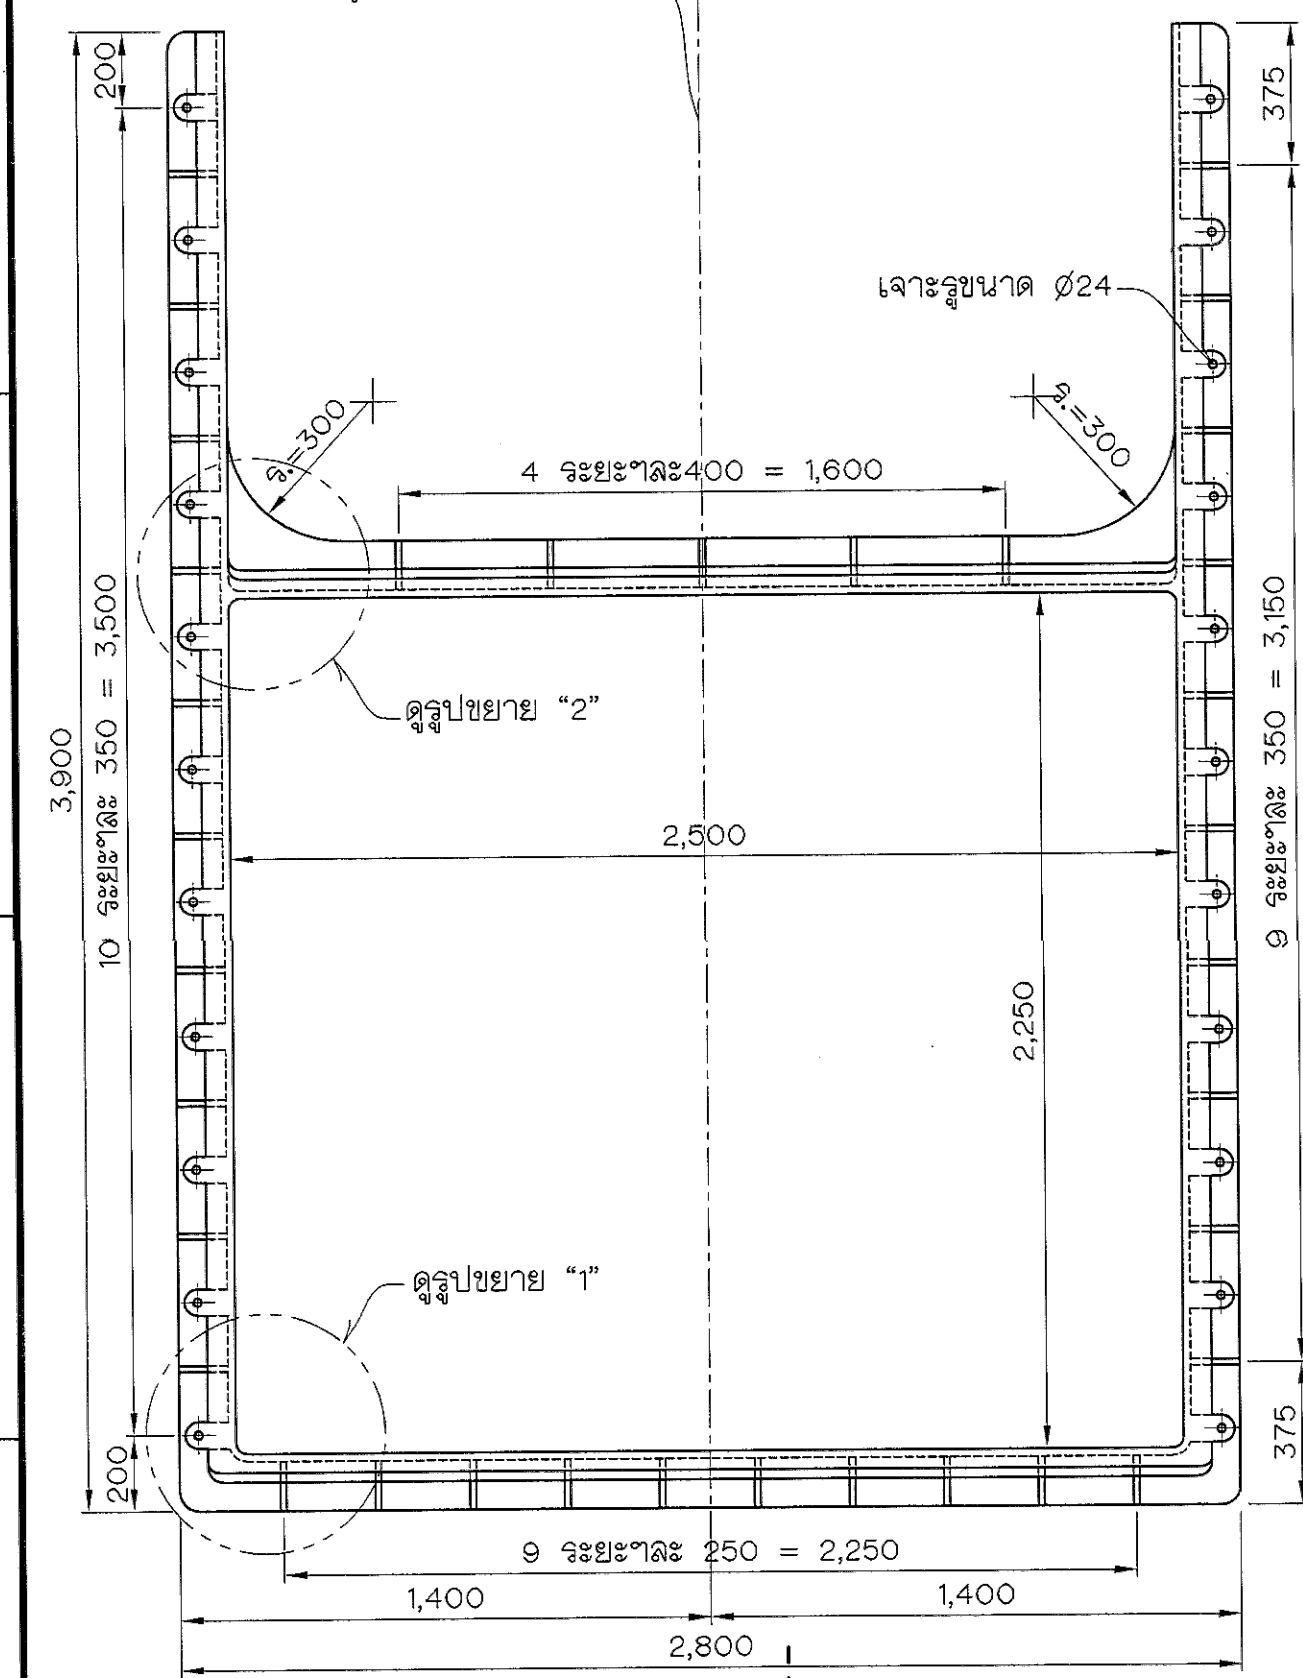


AZ

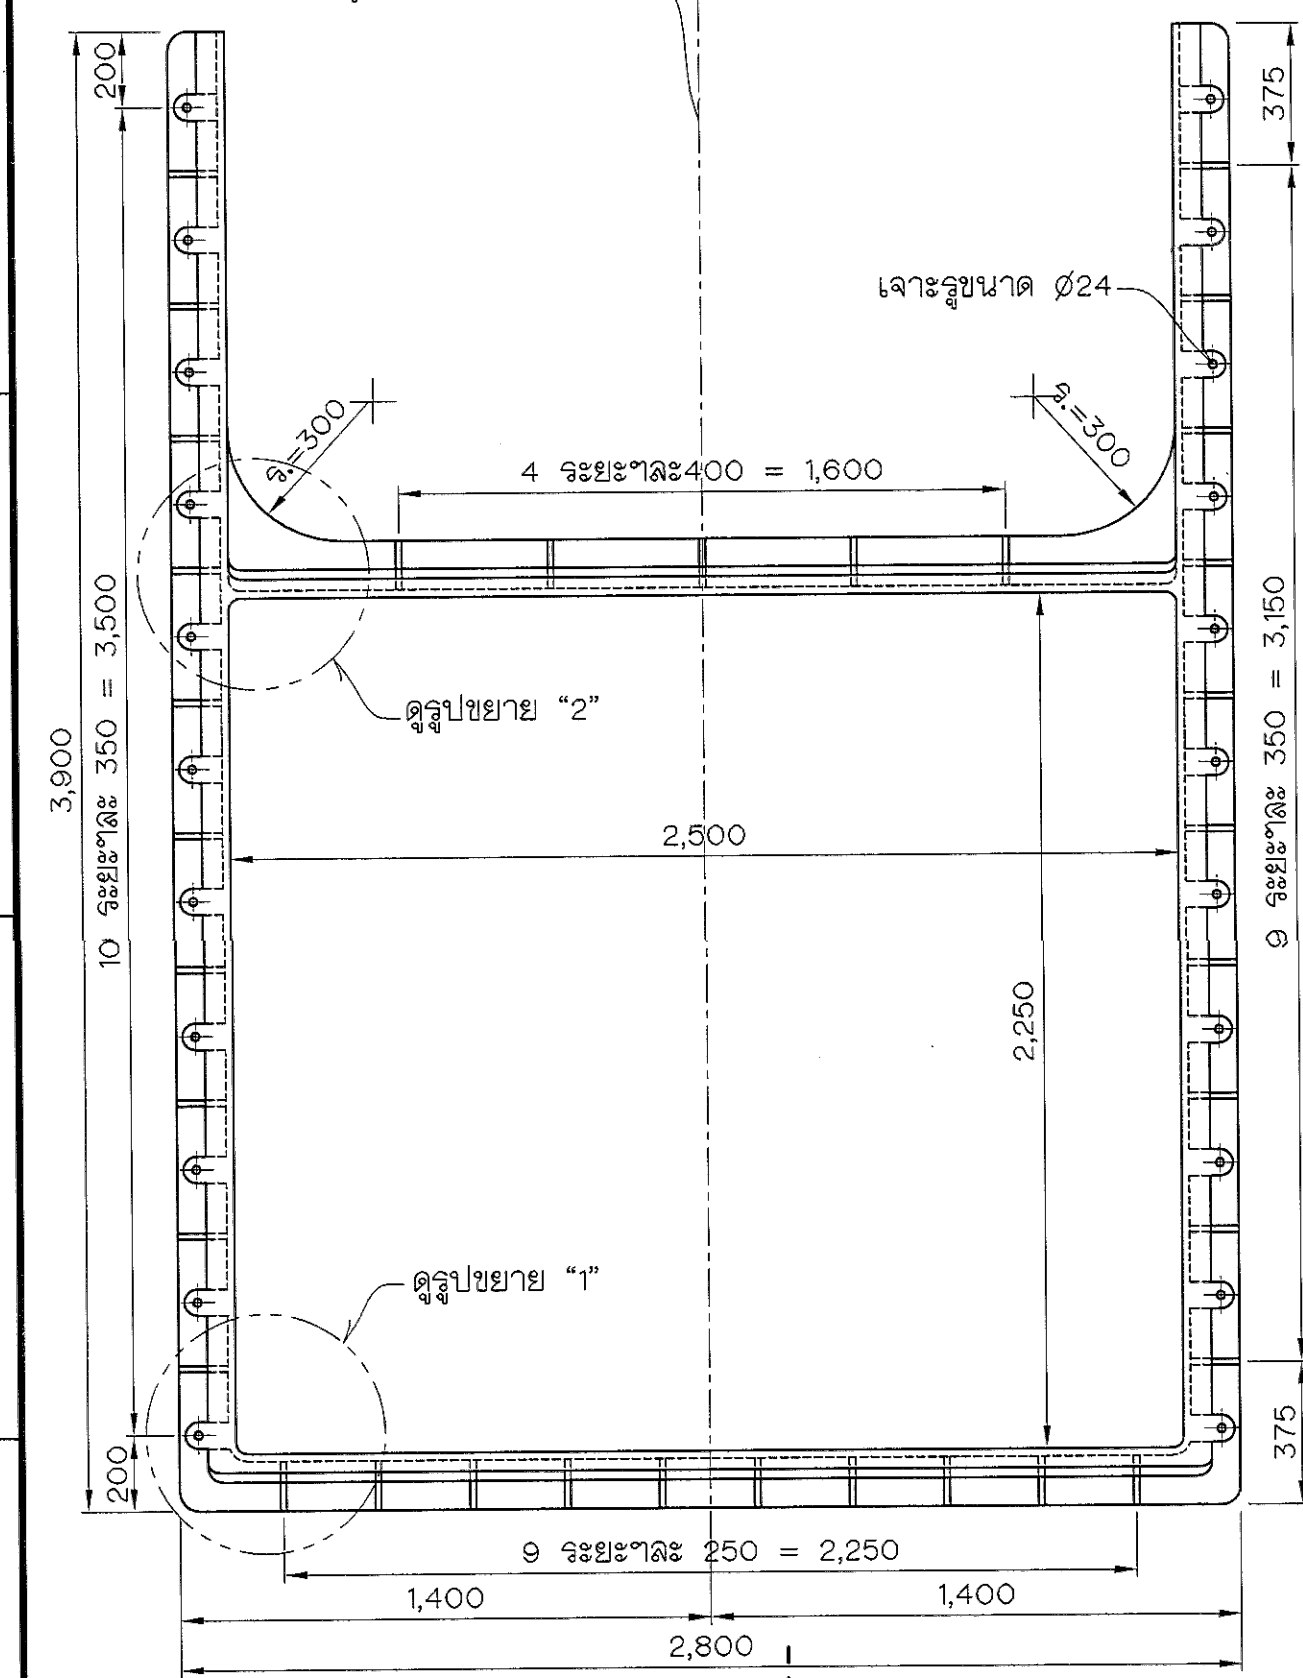


BA

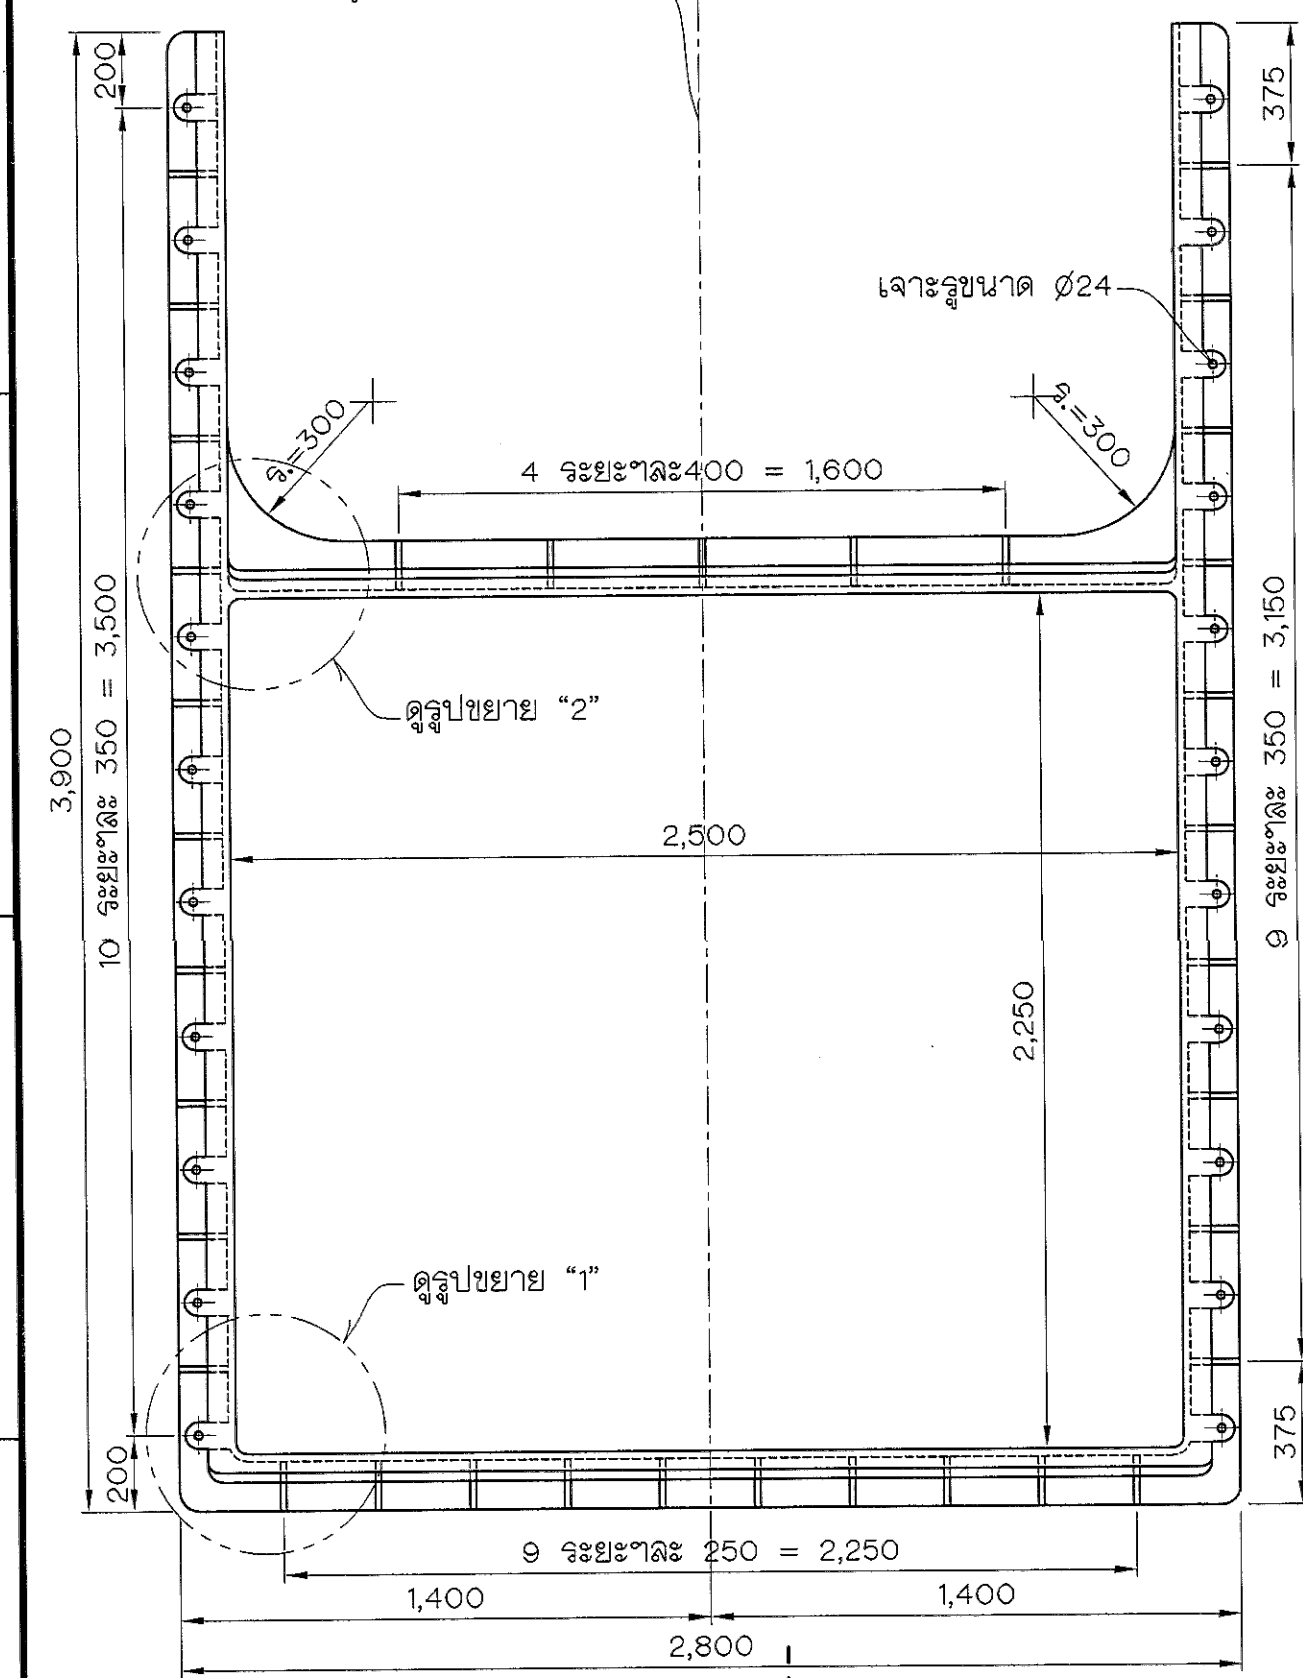


BB

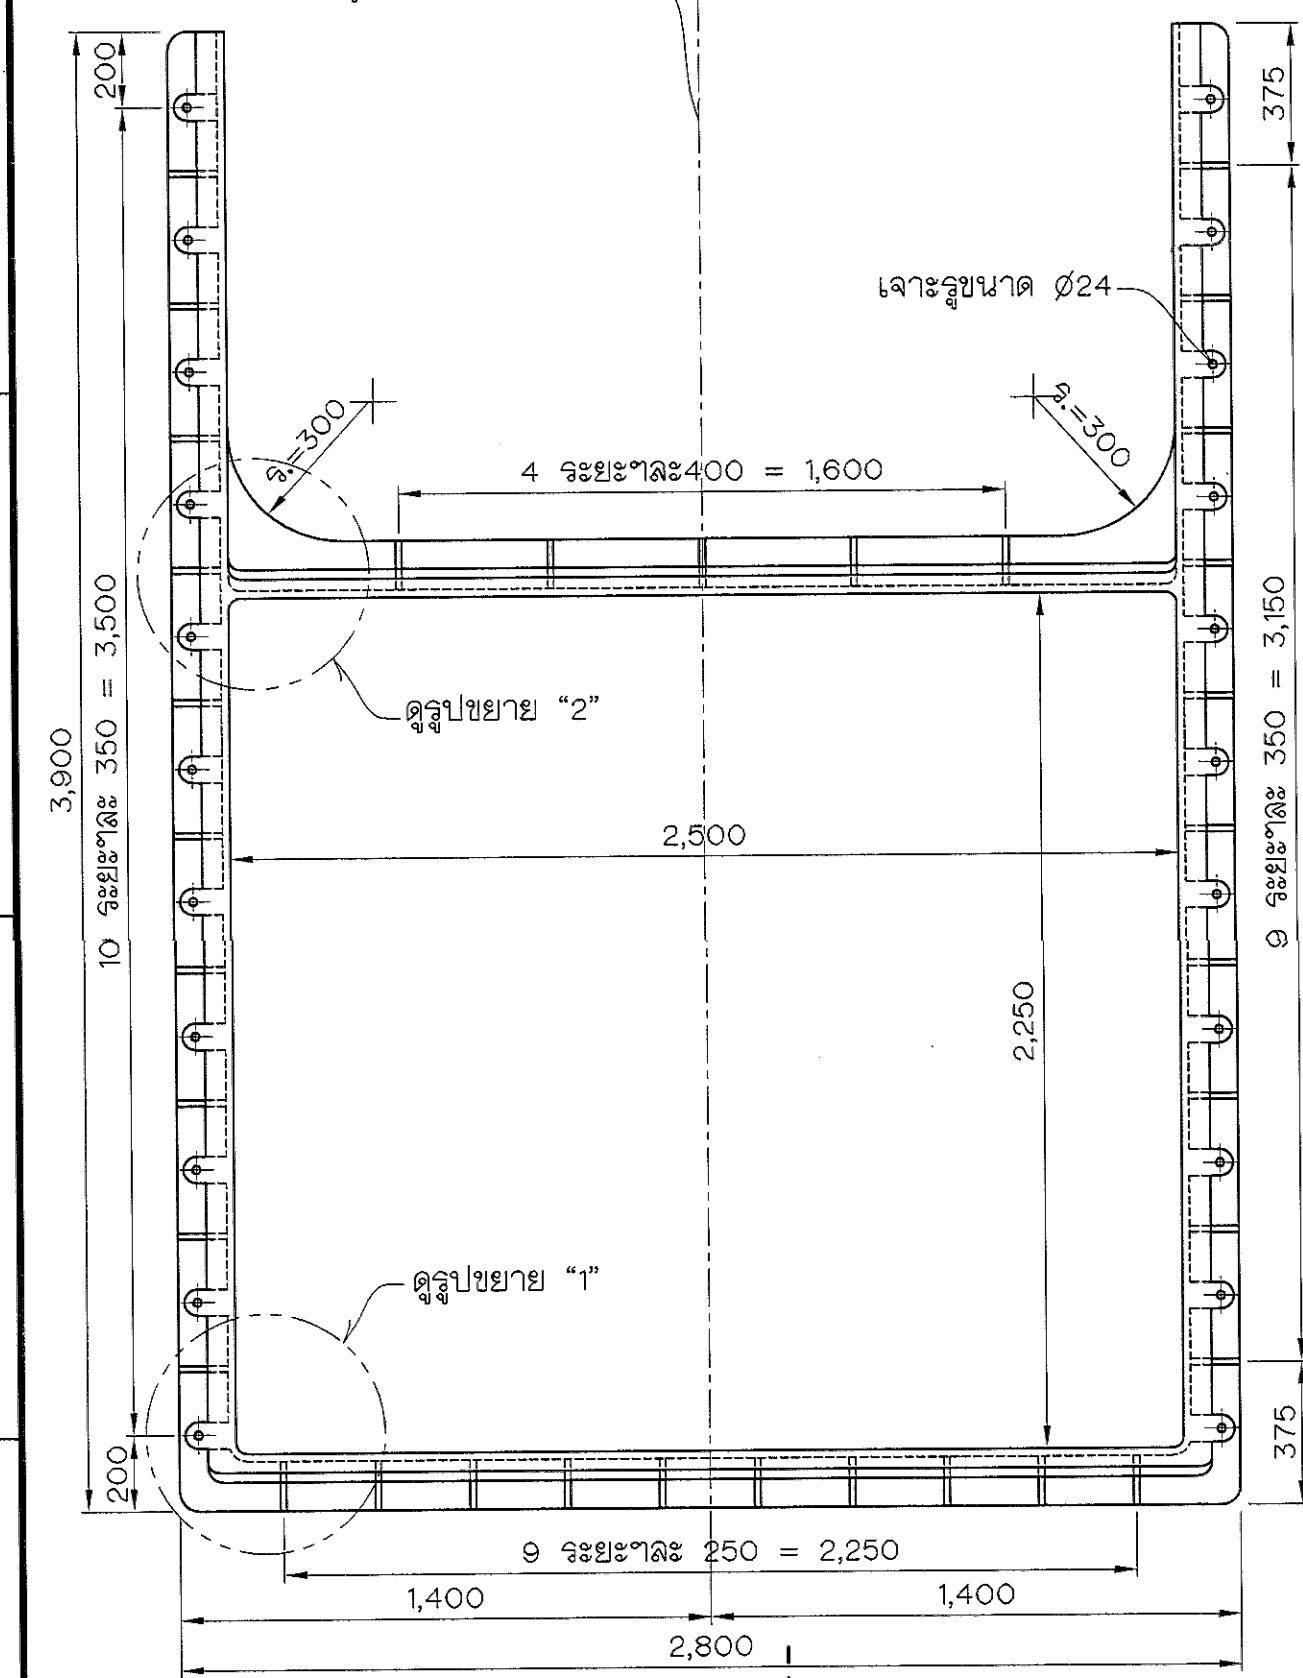


BC

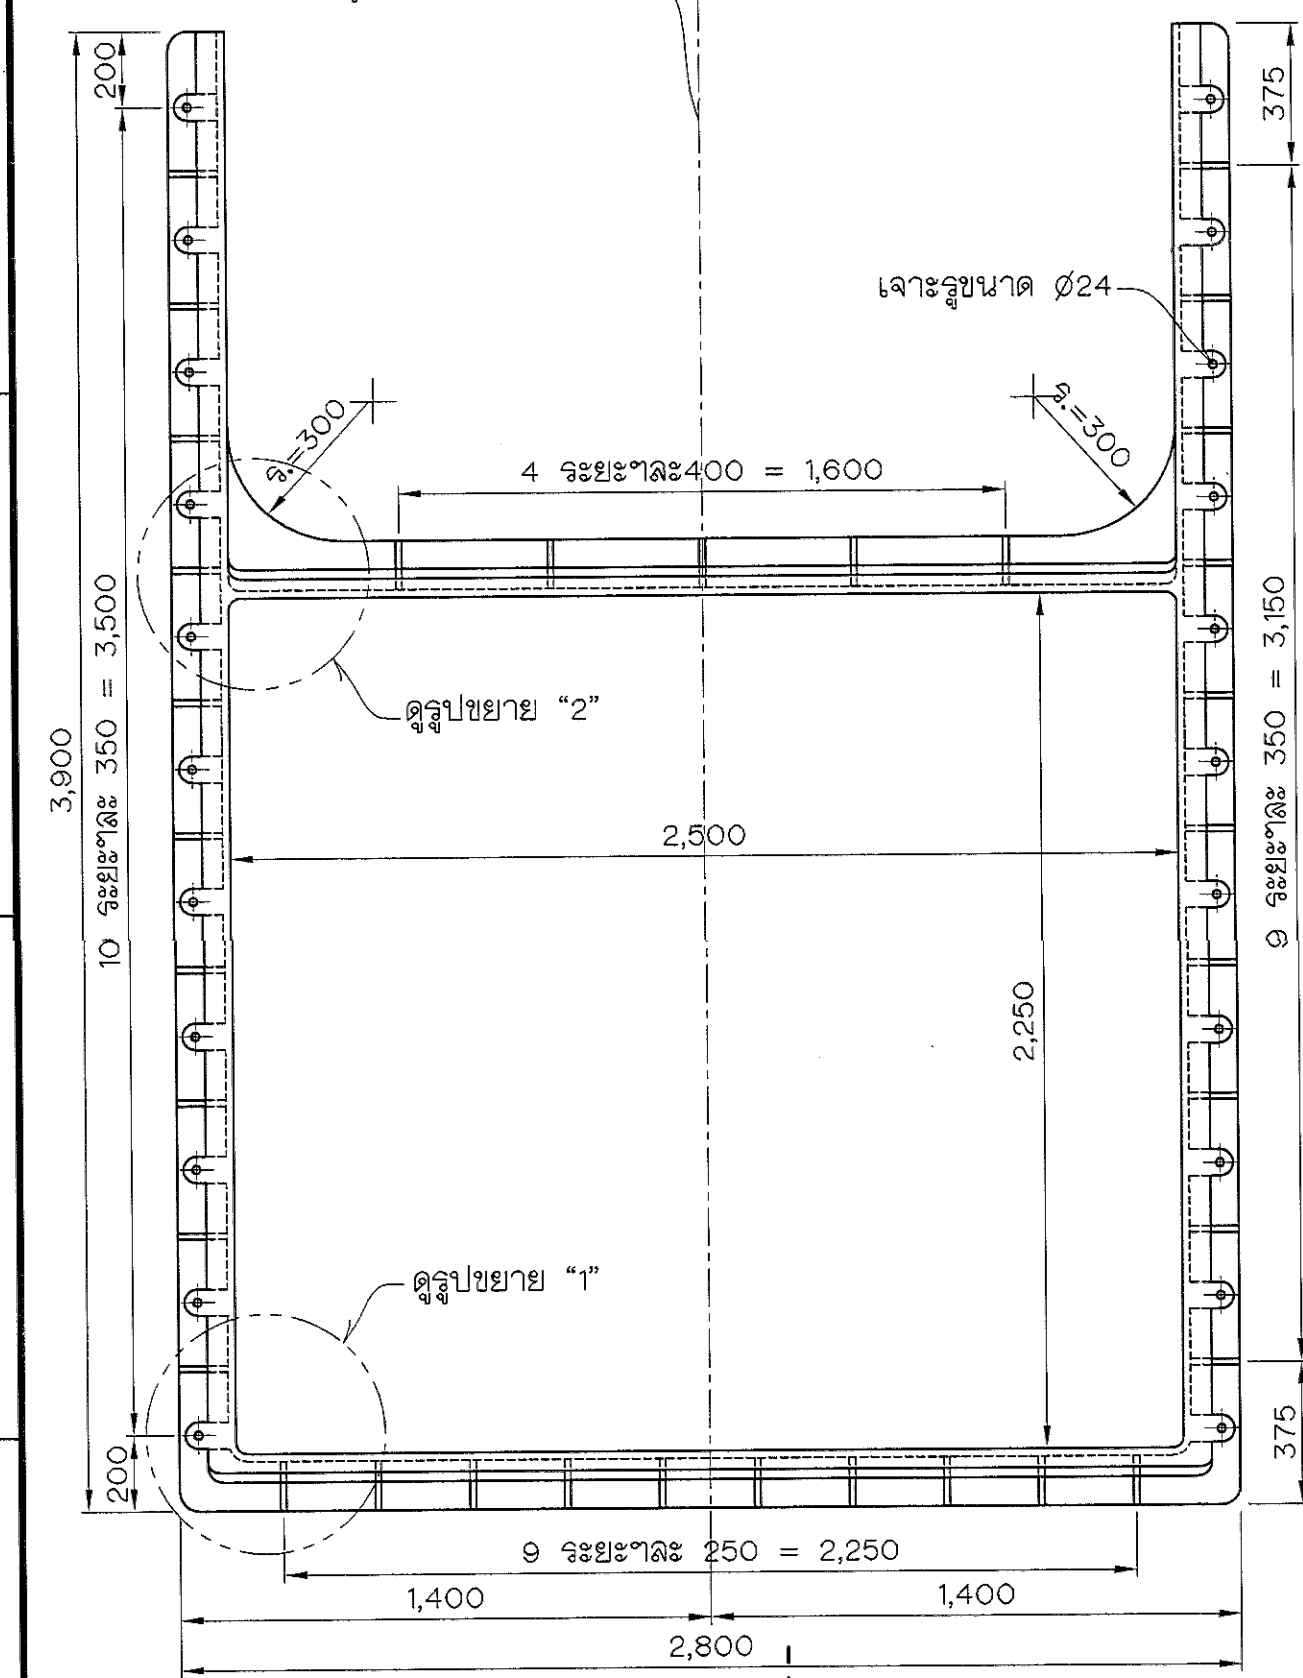


BD

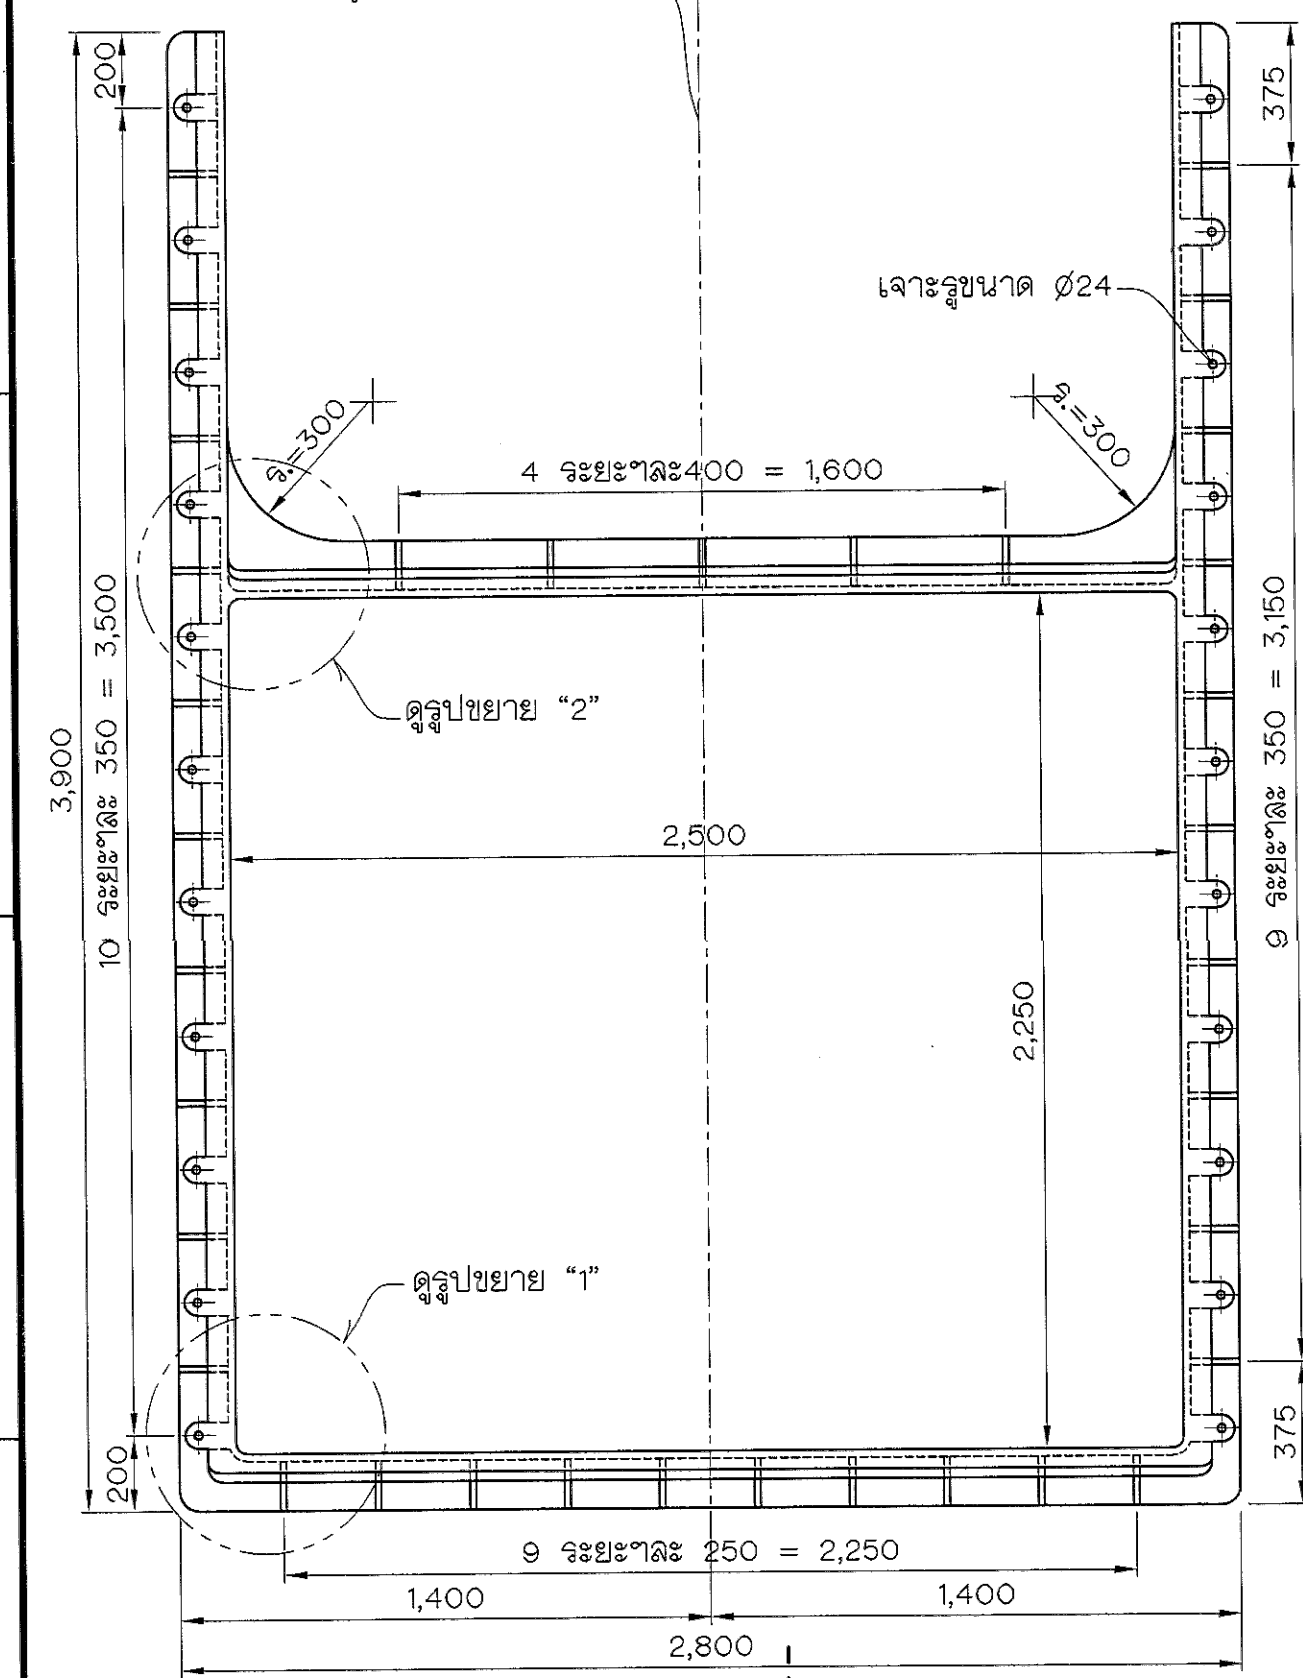


BE

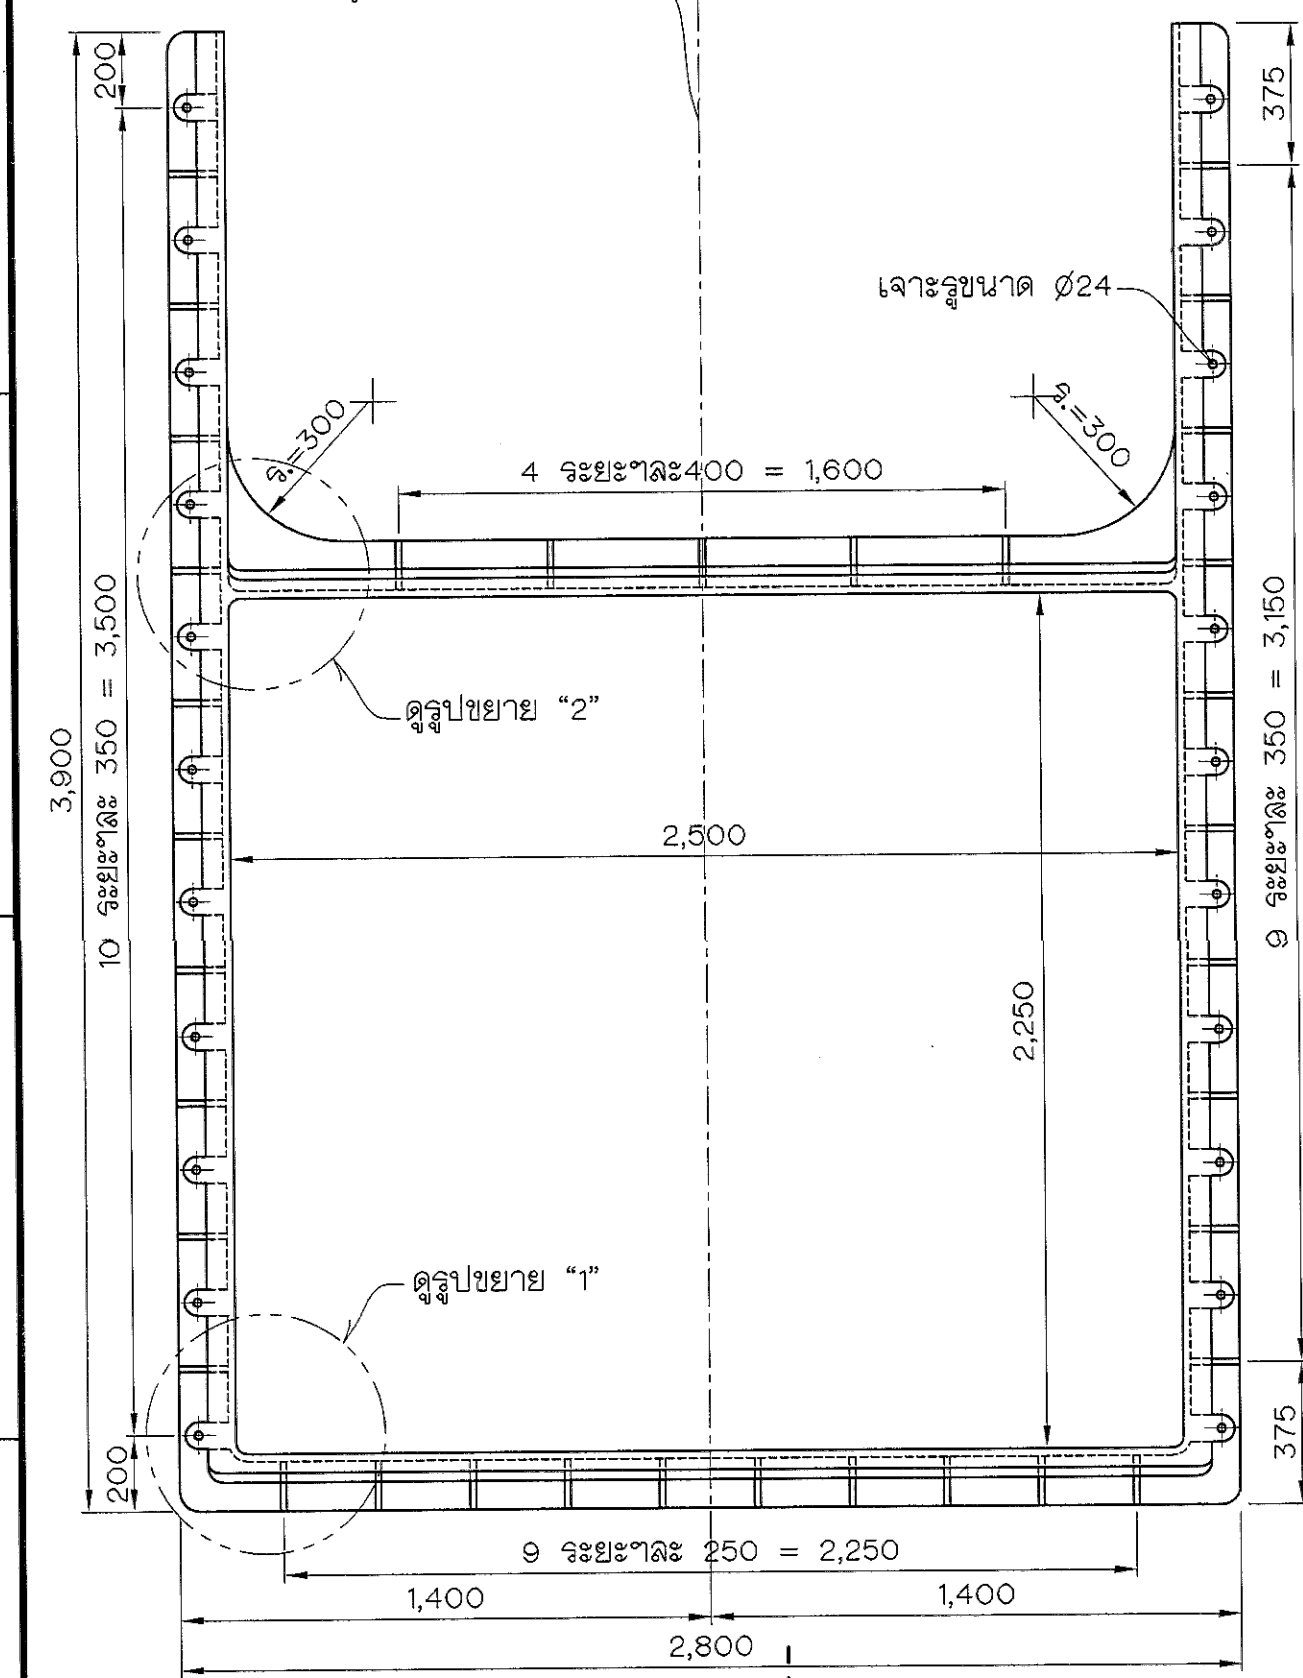


BF

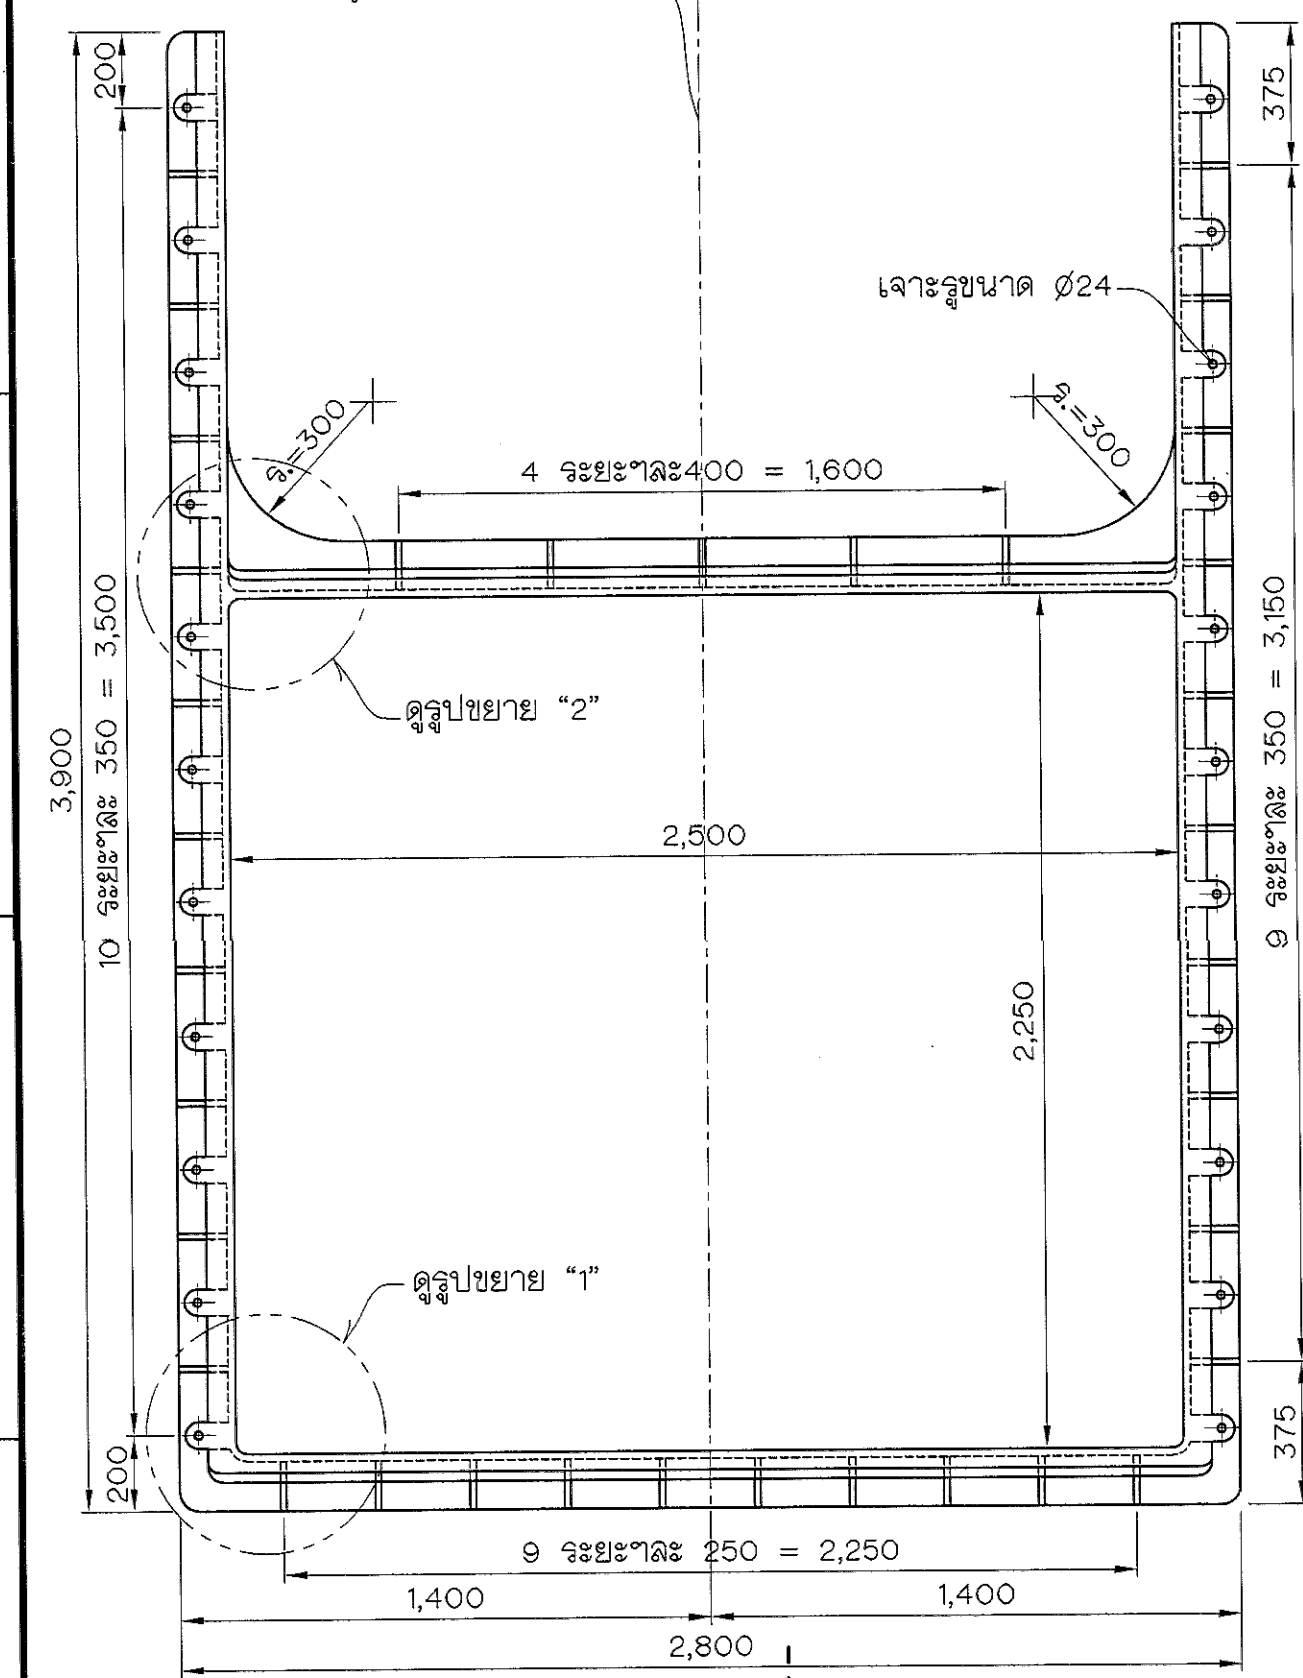


BG

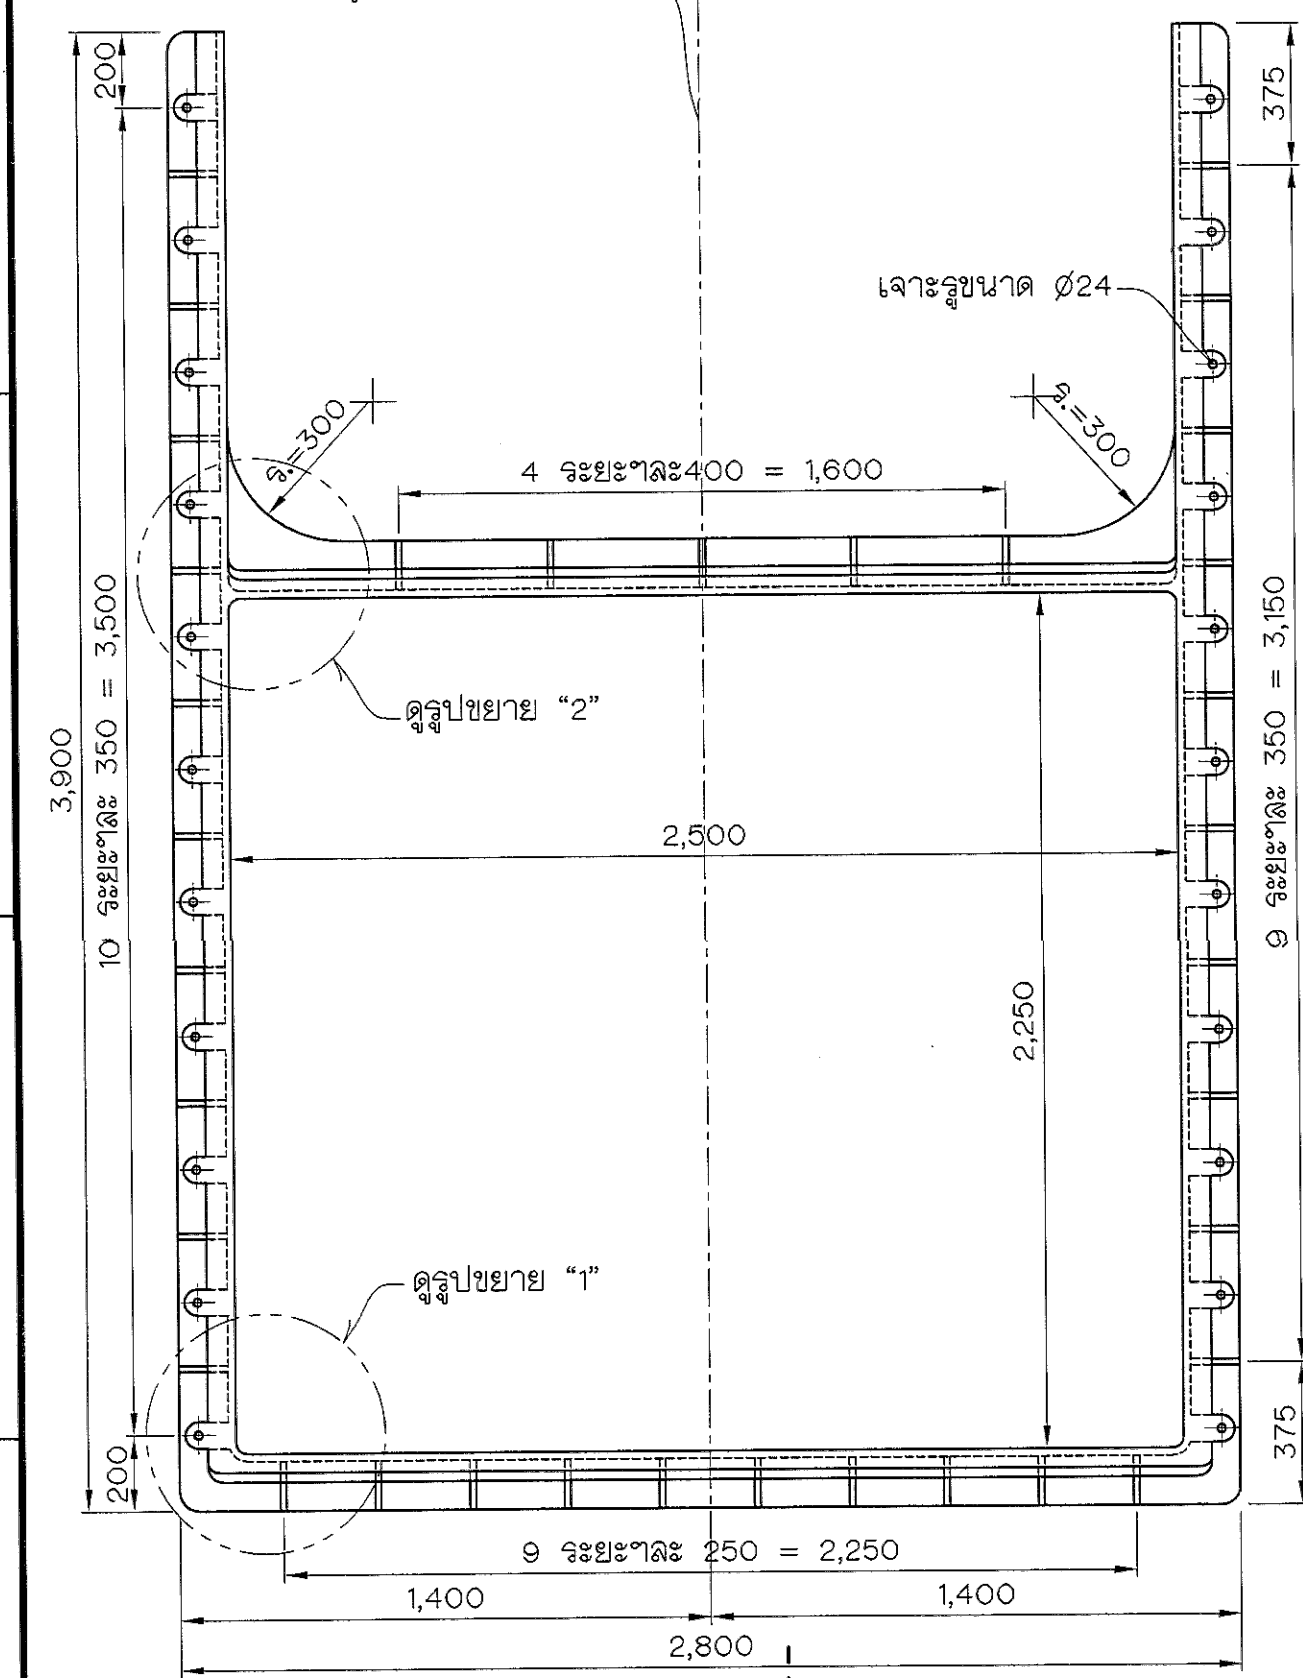


BH

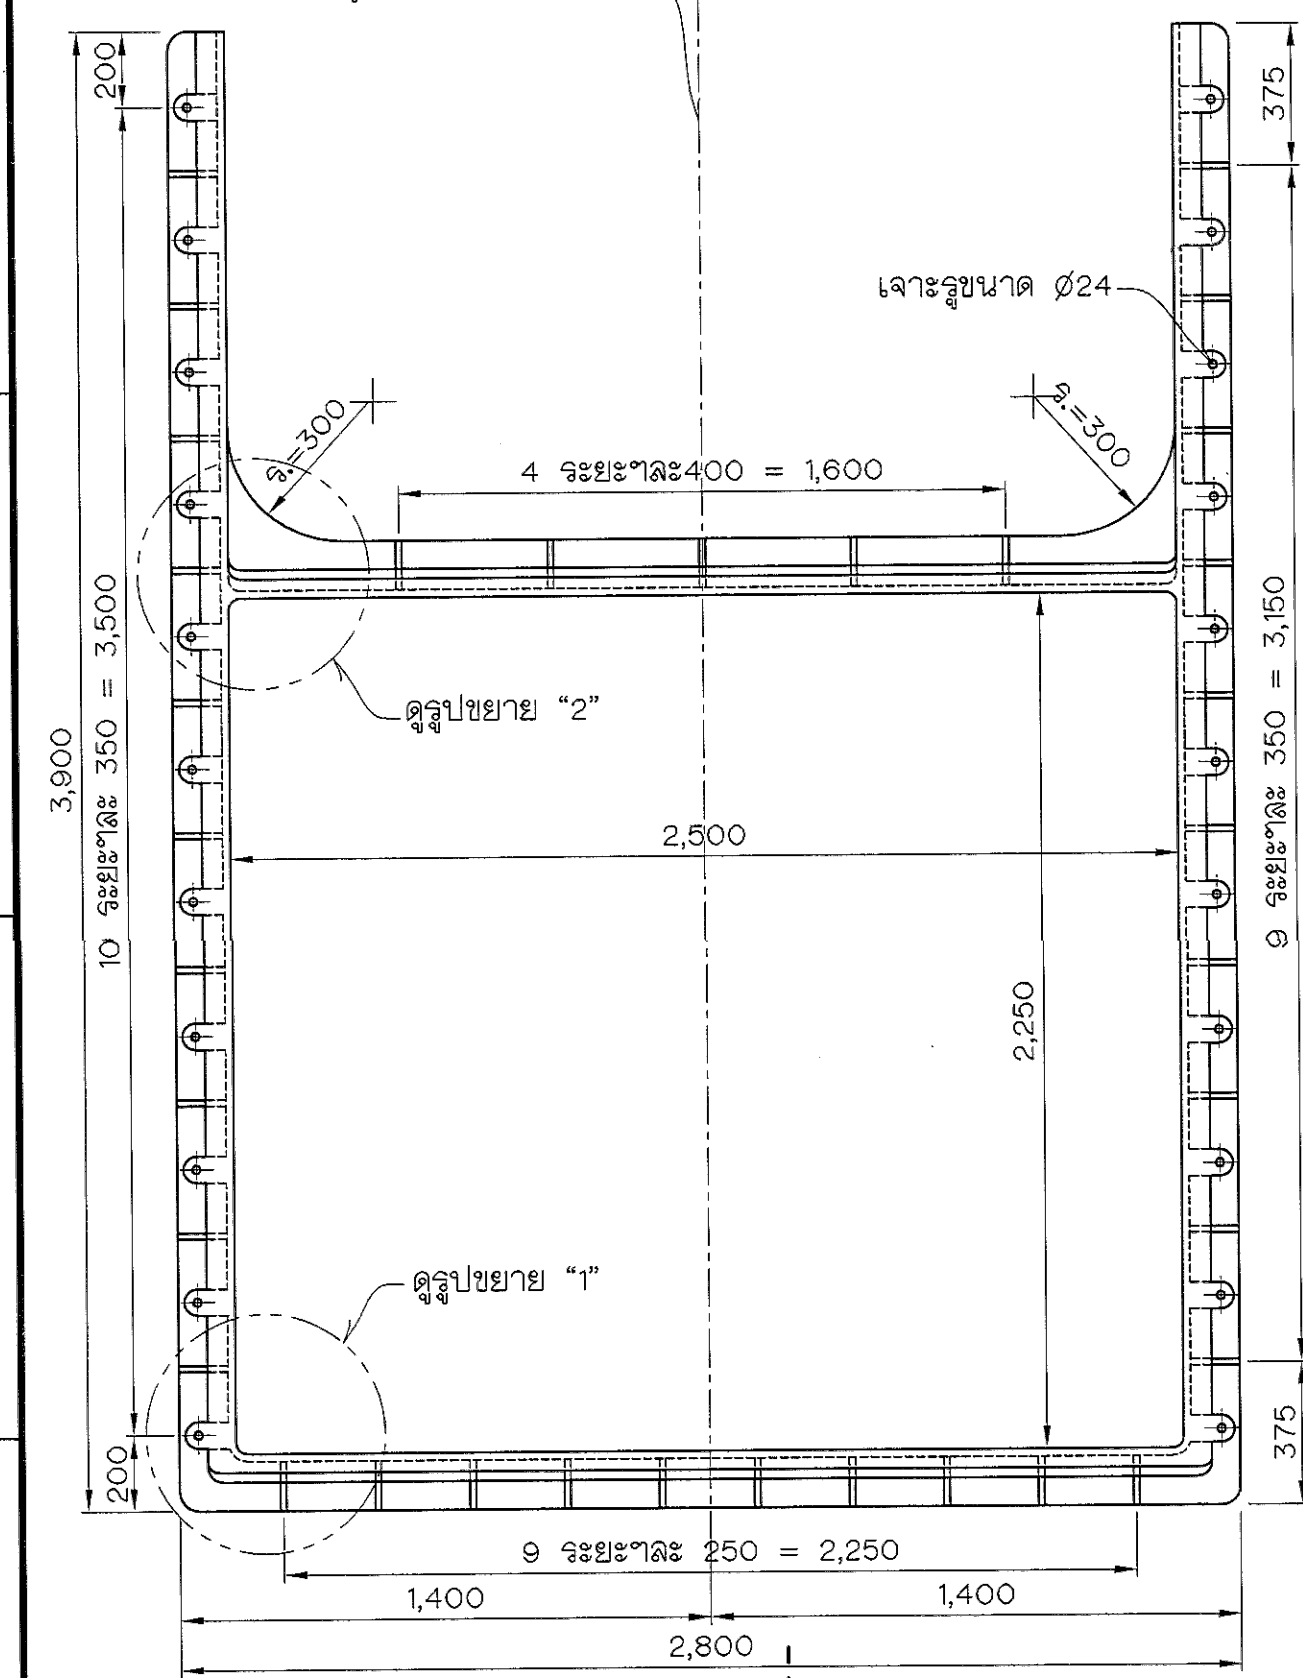


BI

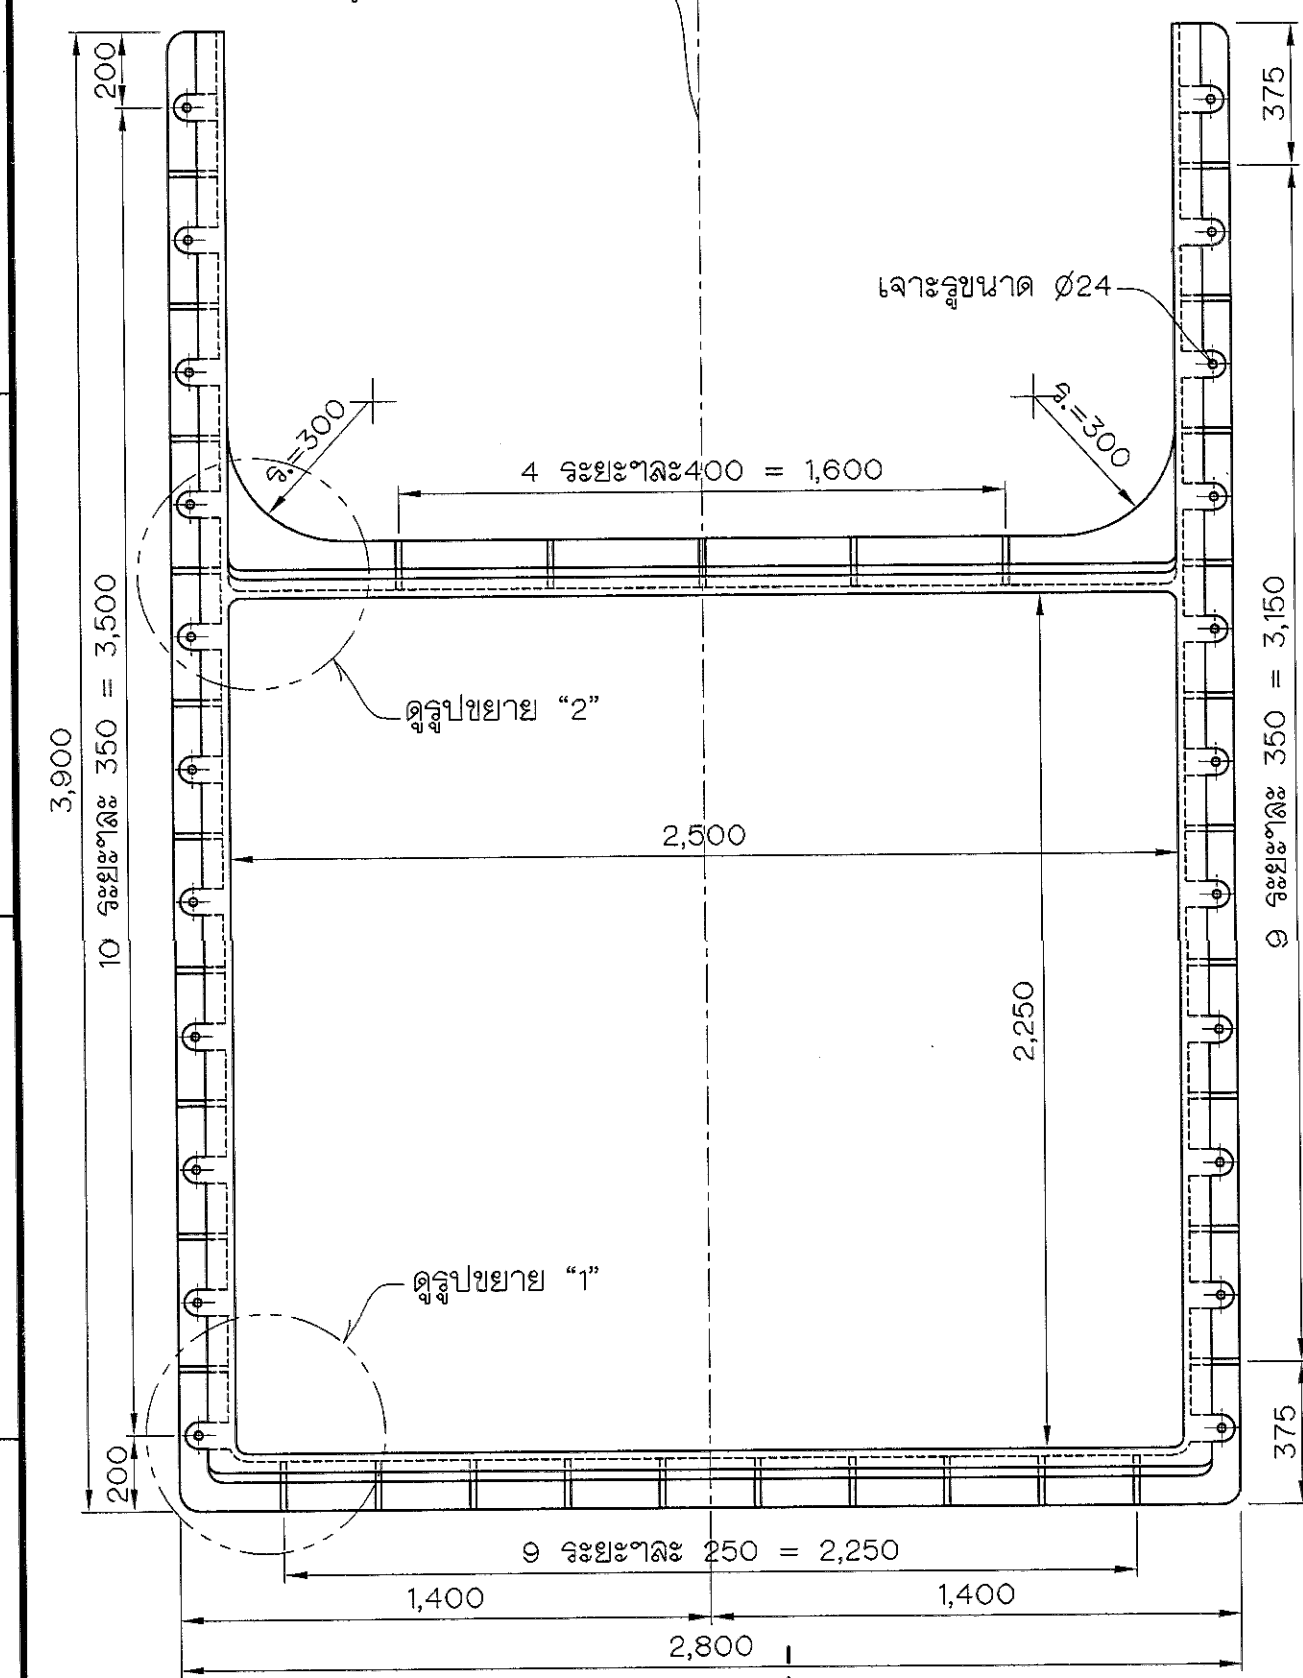


BJ

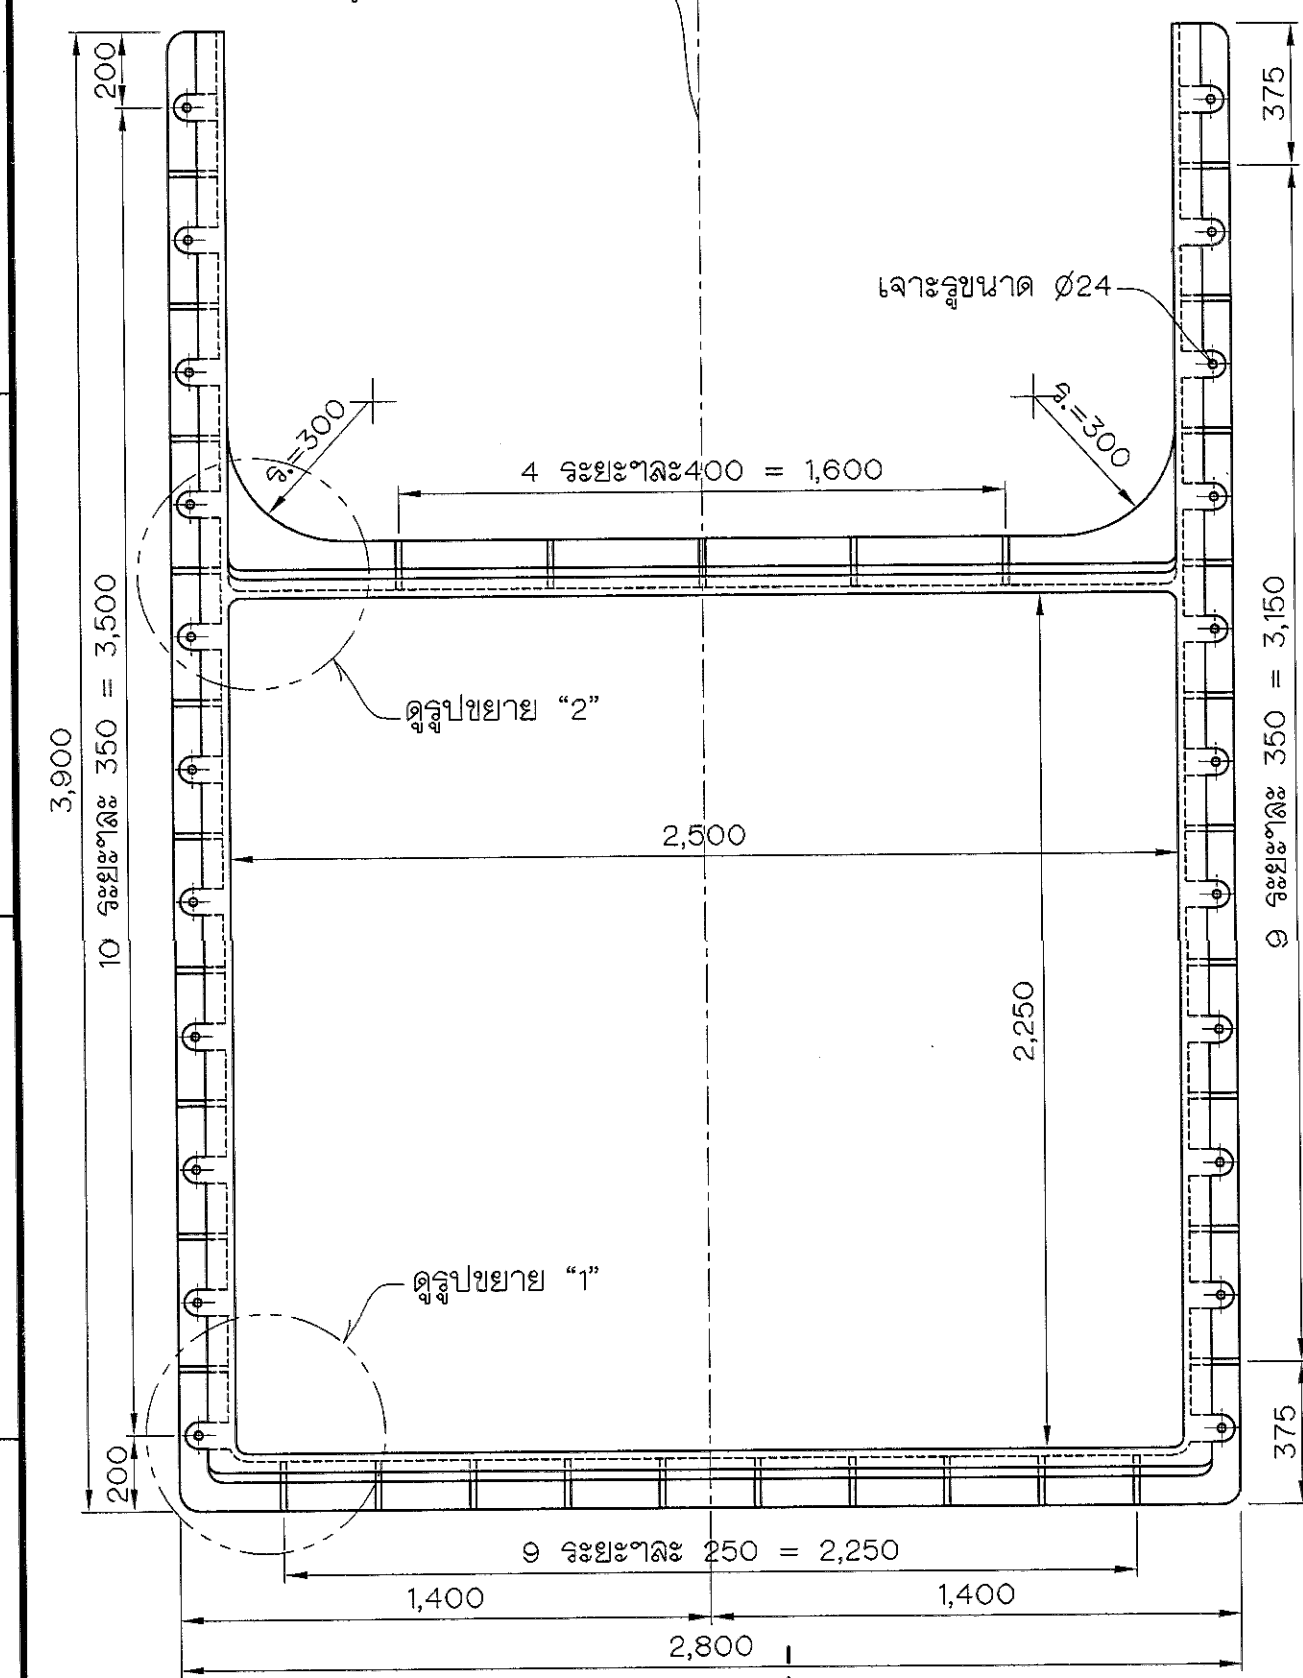


BK

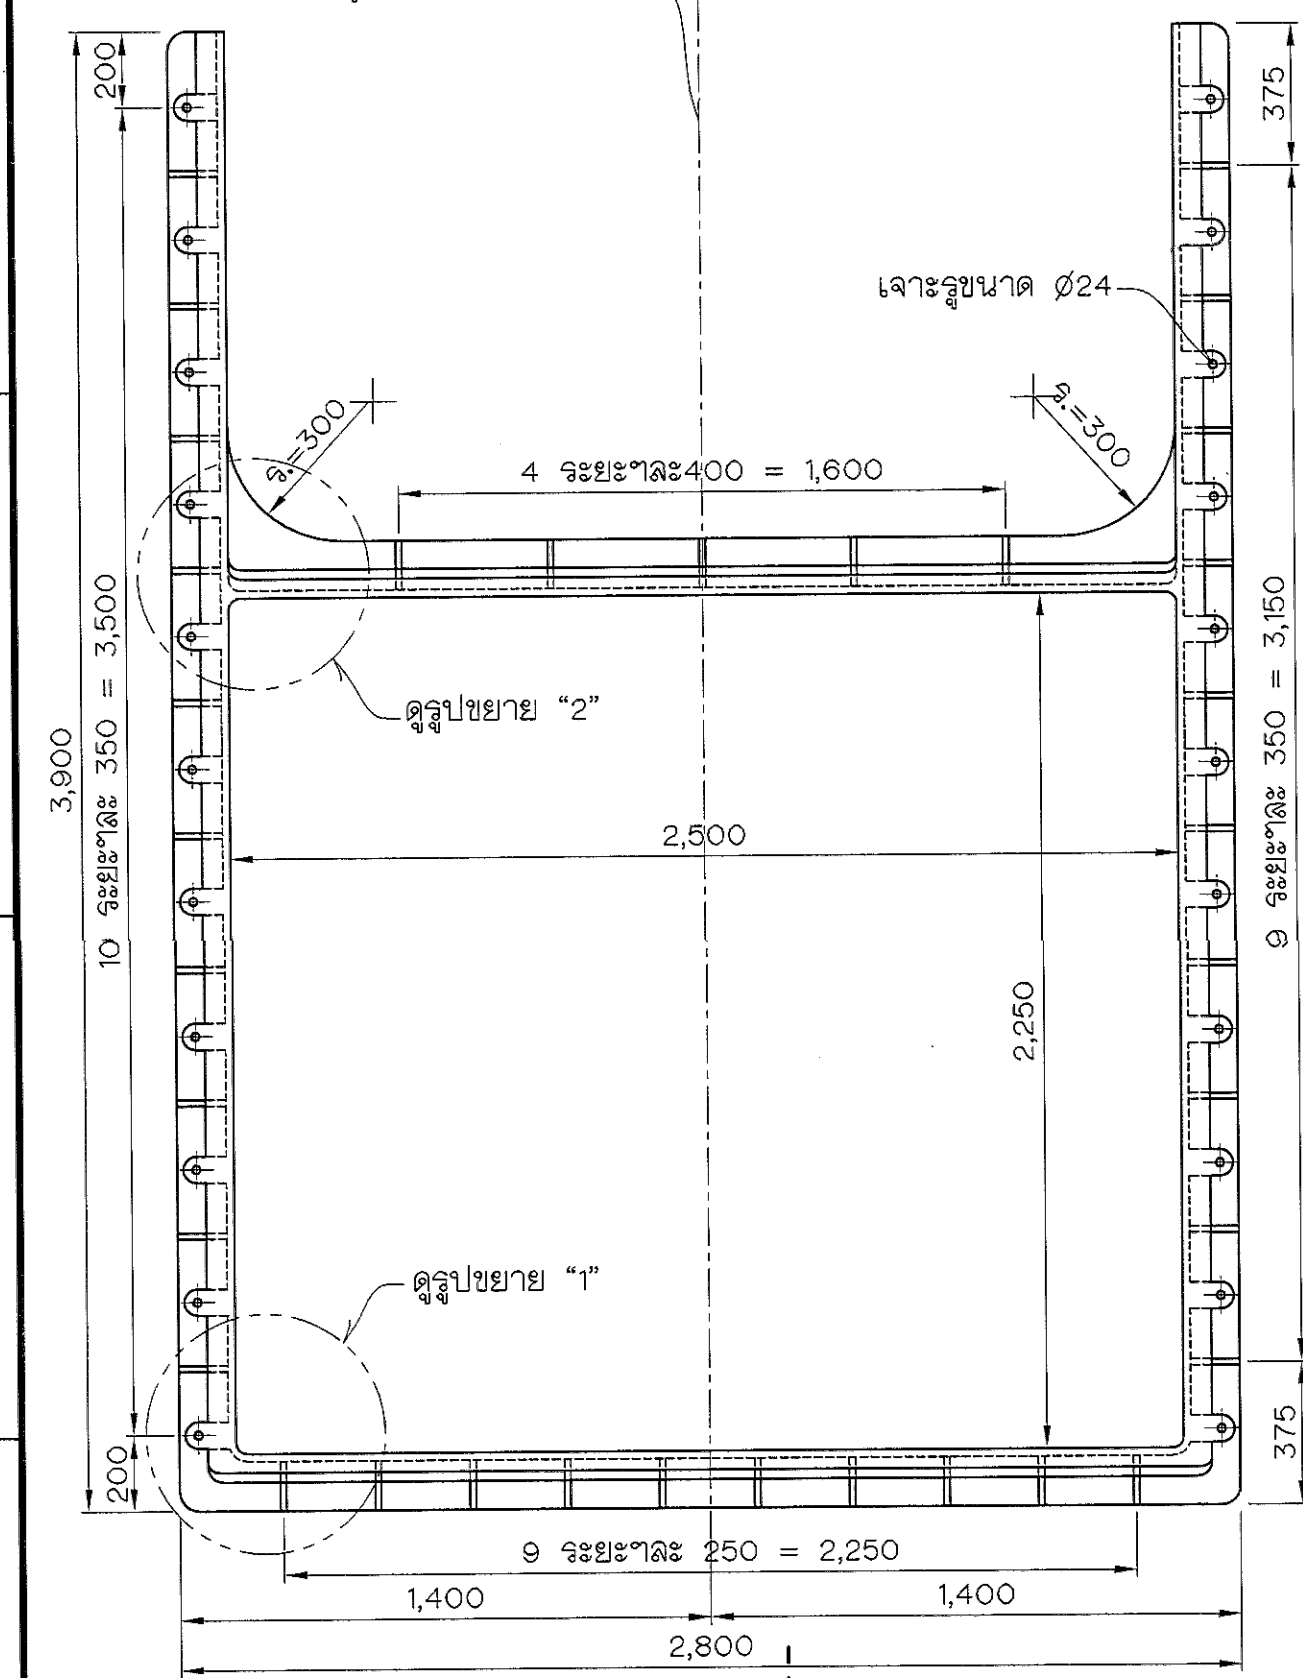


BL

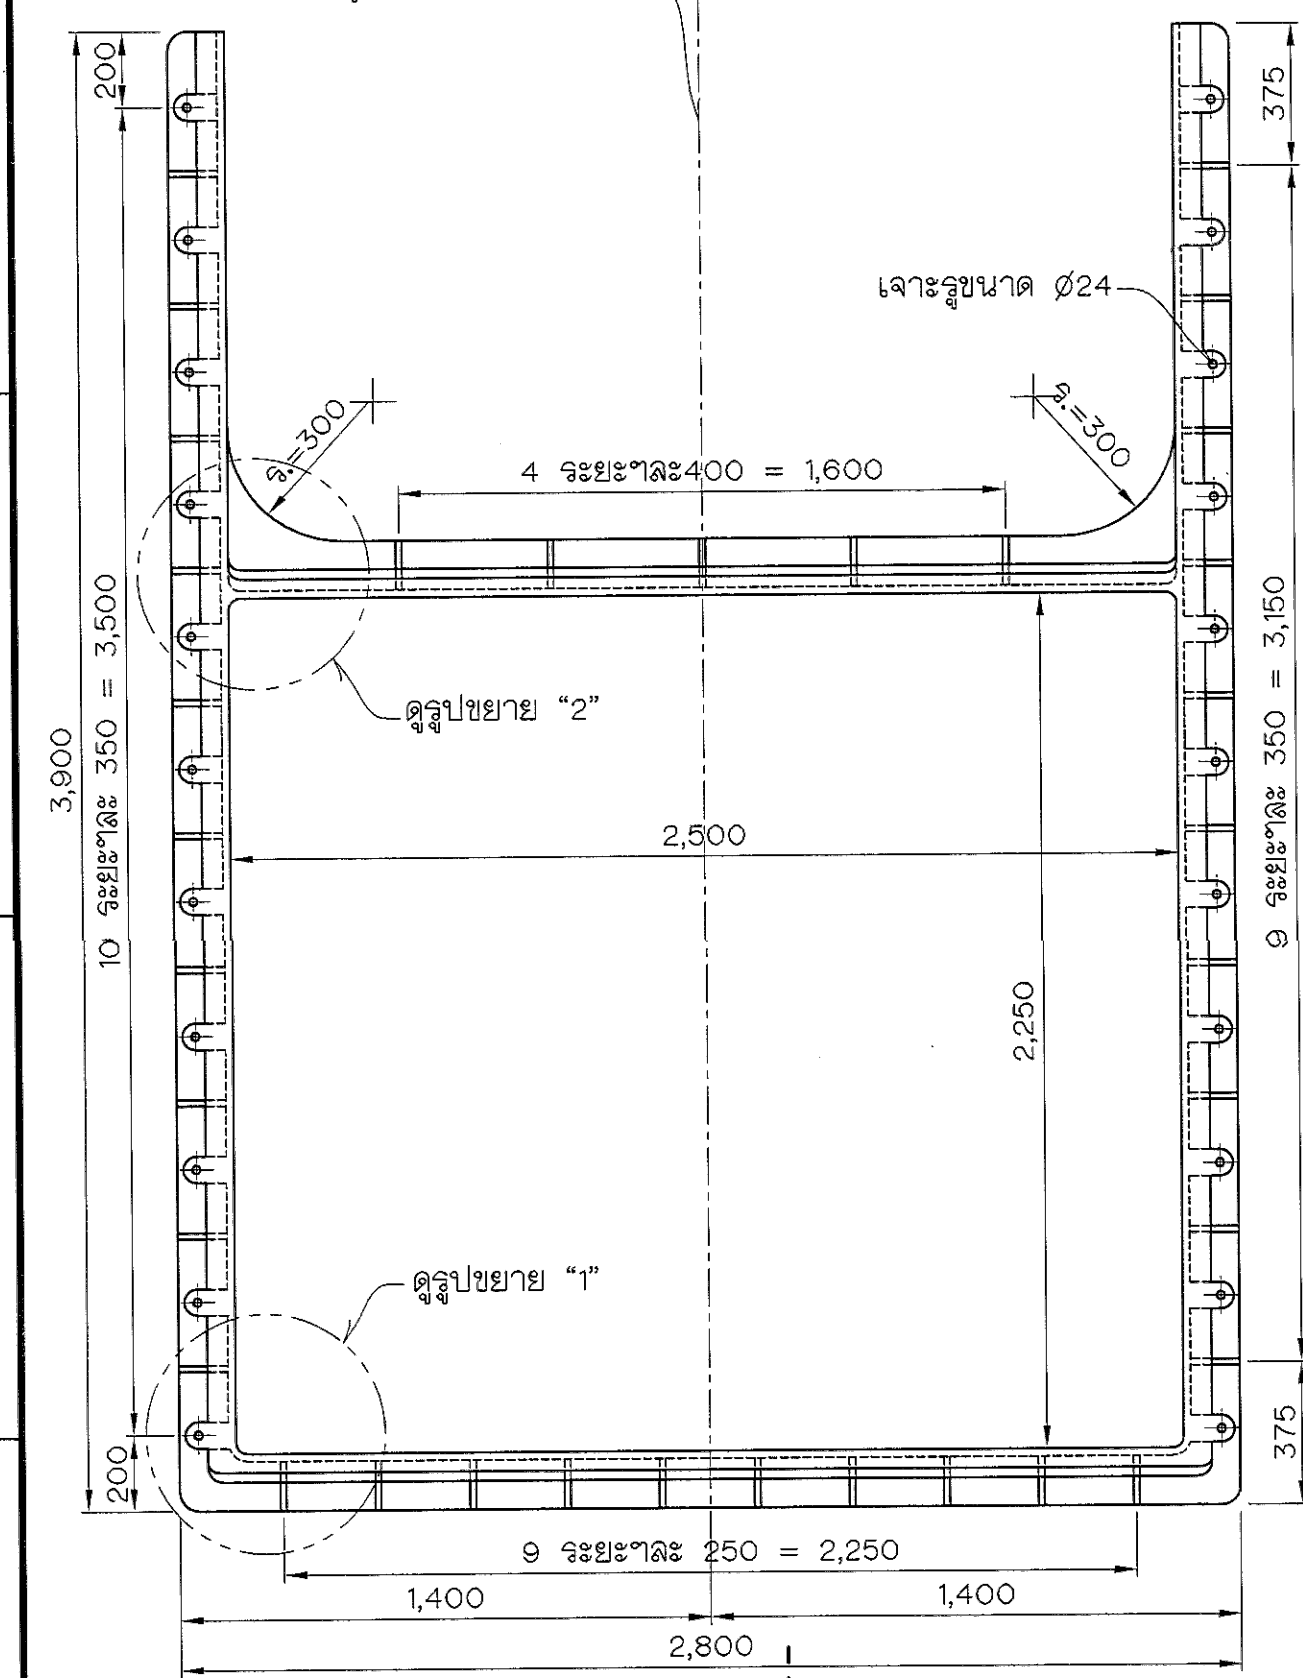

BM

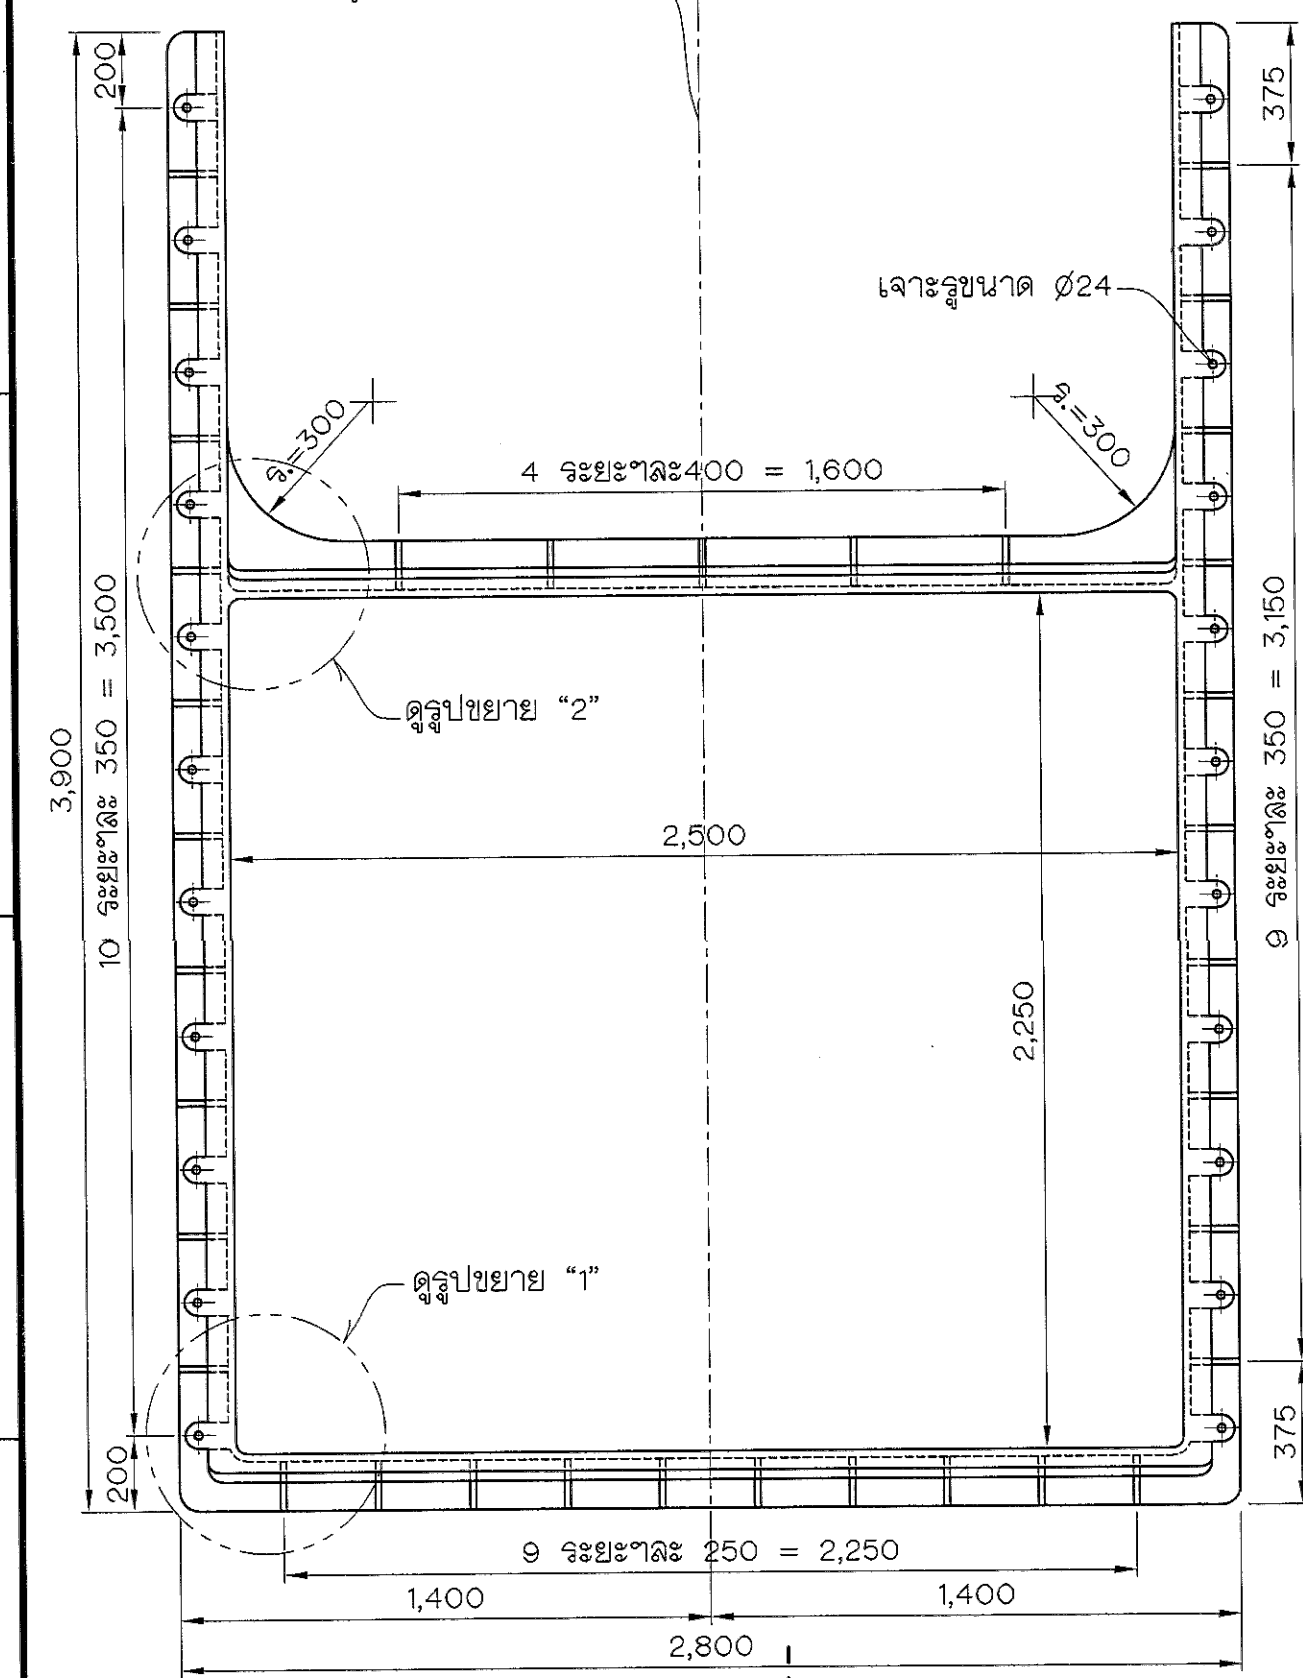

BN

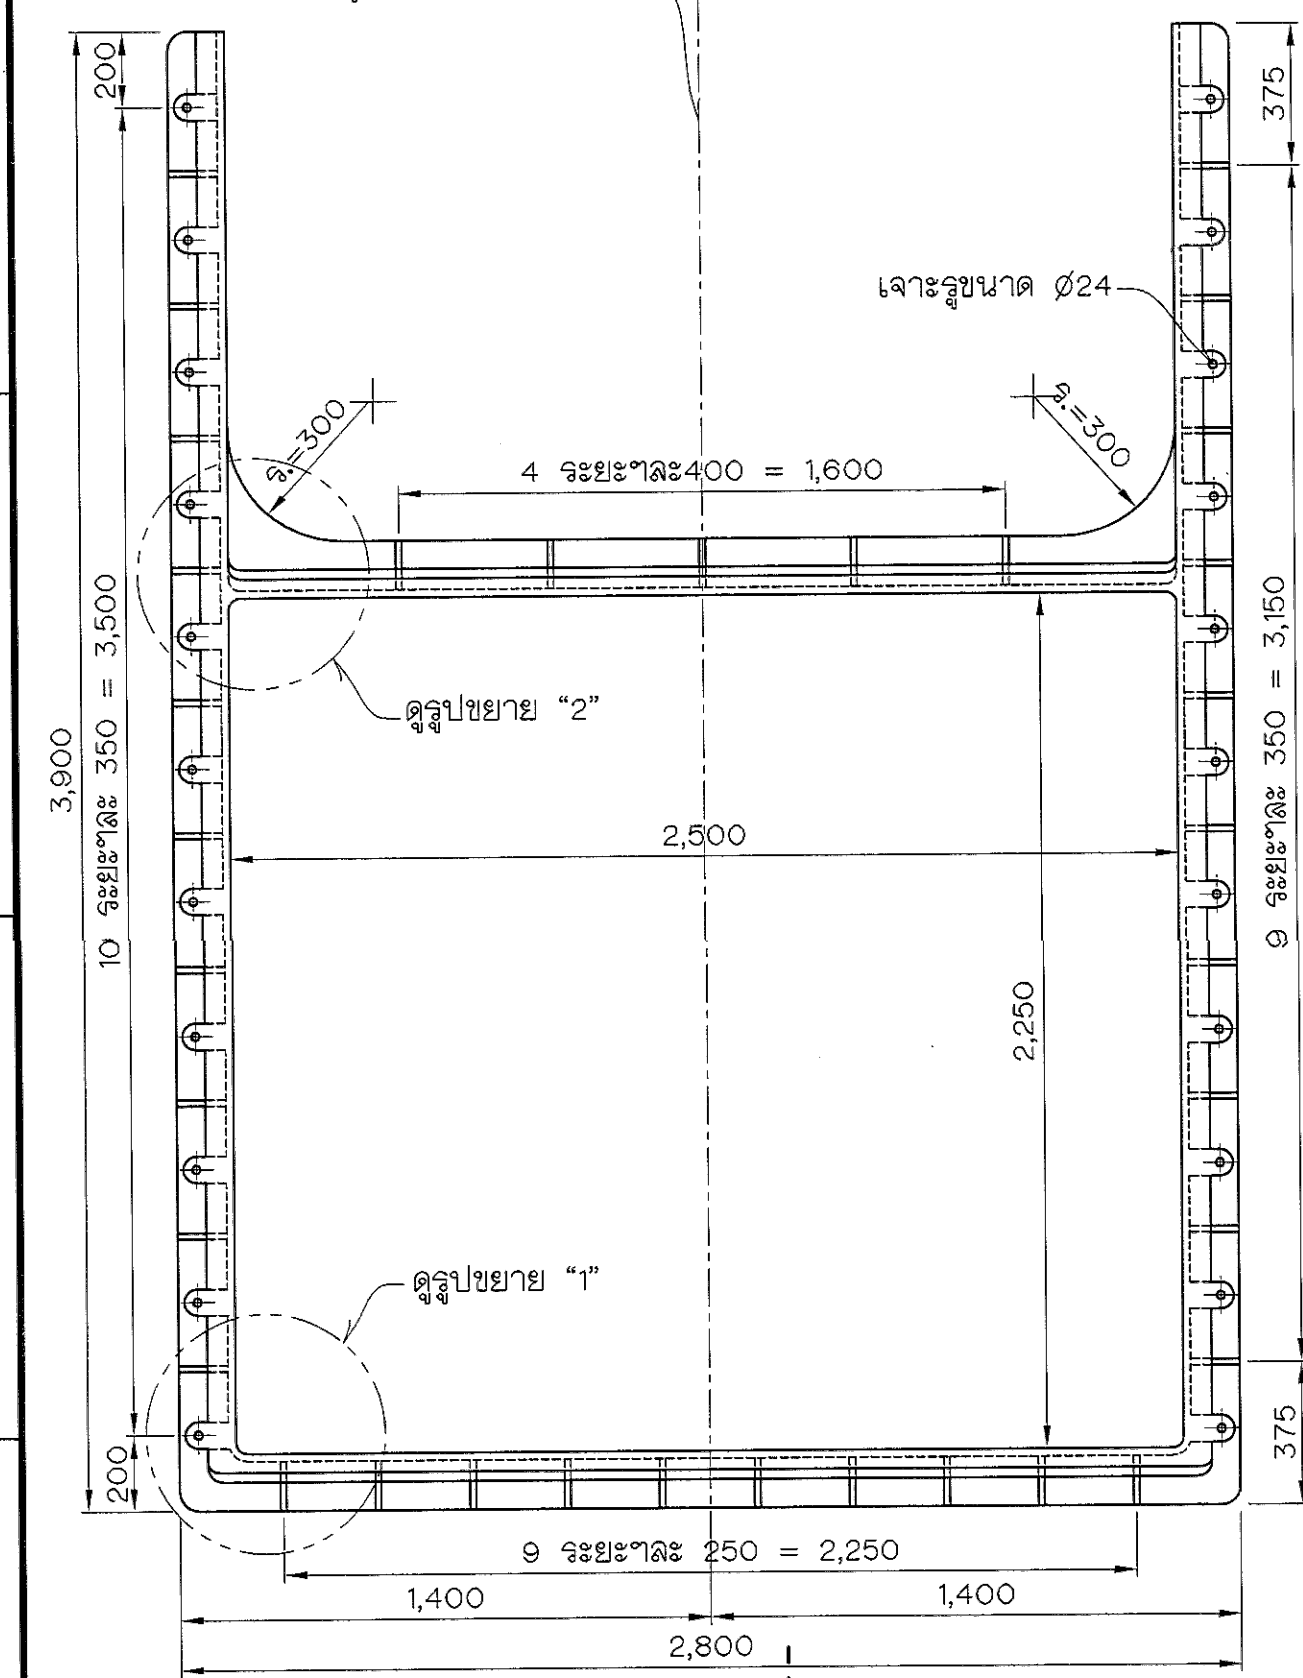

BO

