



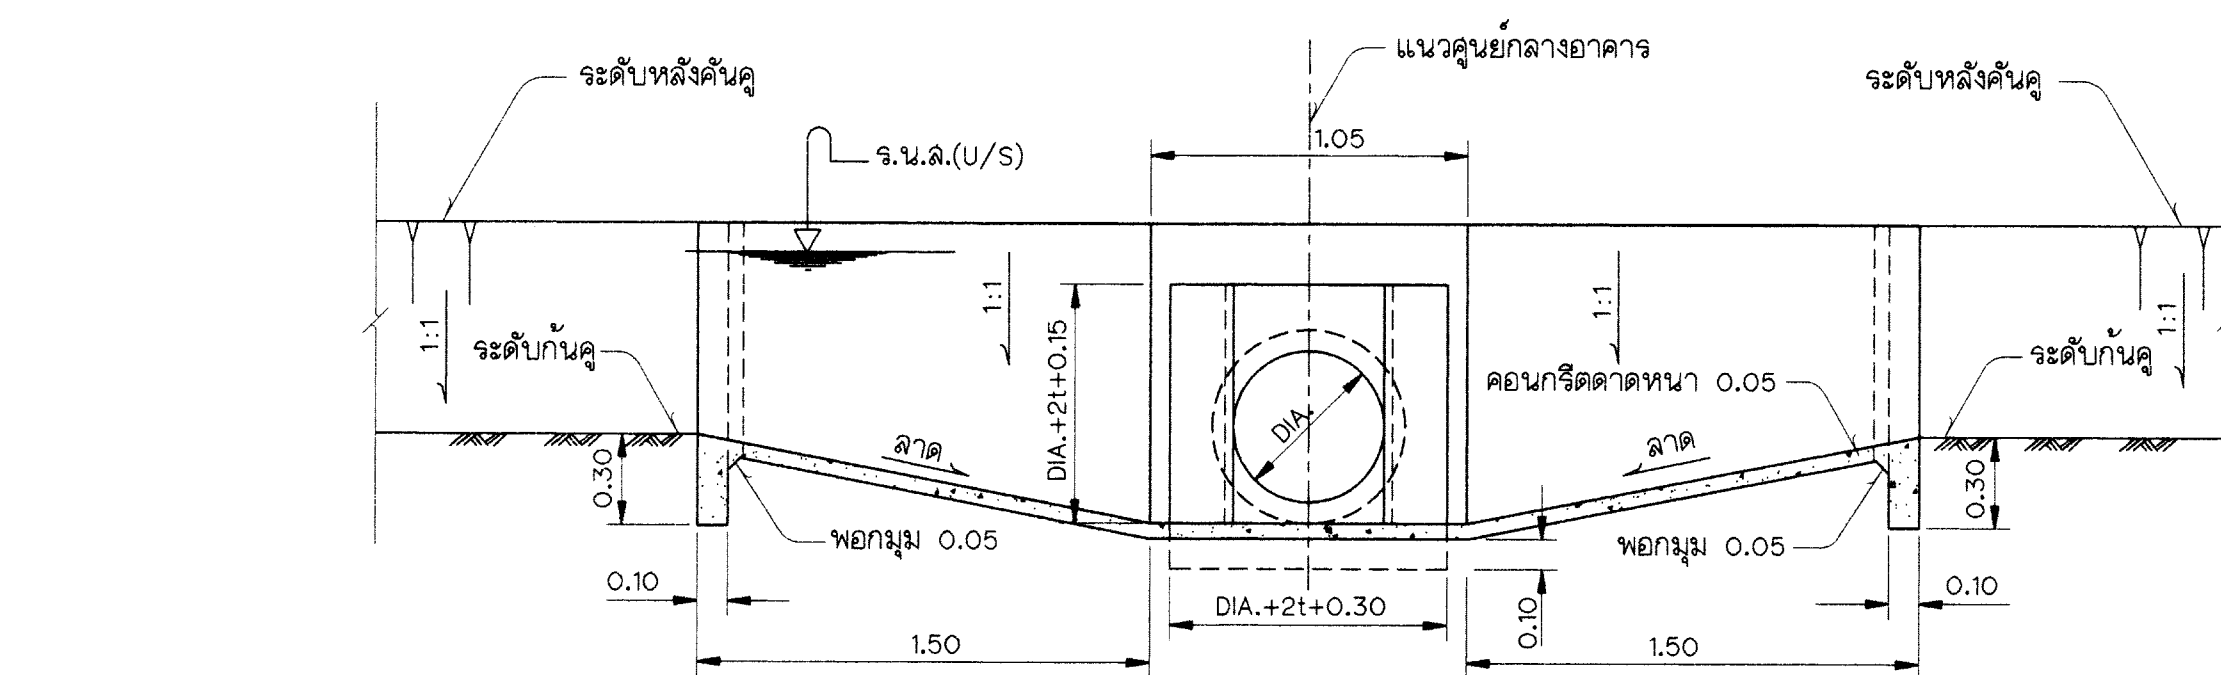


รูปตัด ข-ข (มฐ.06-01-040)

ไม่แสดงมาตรฐาน

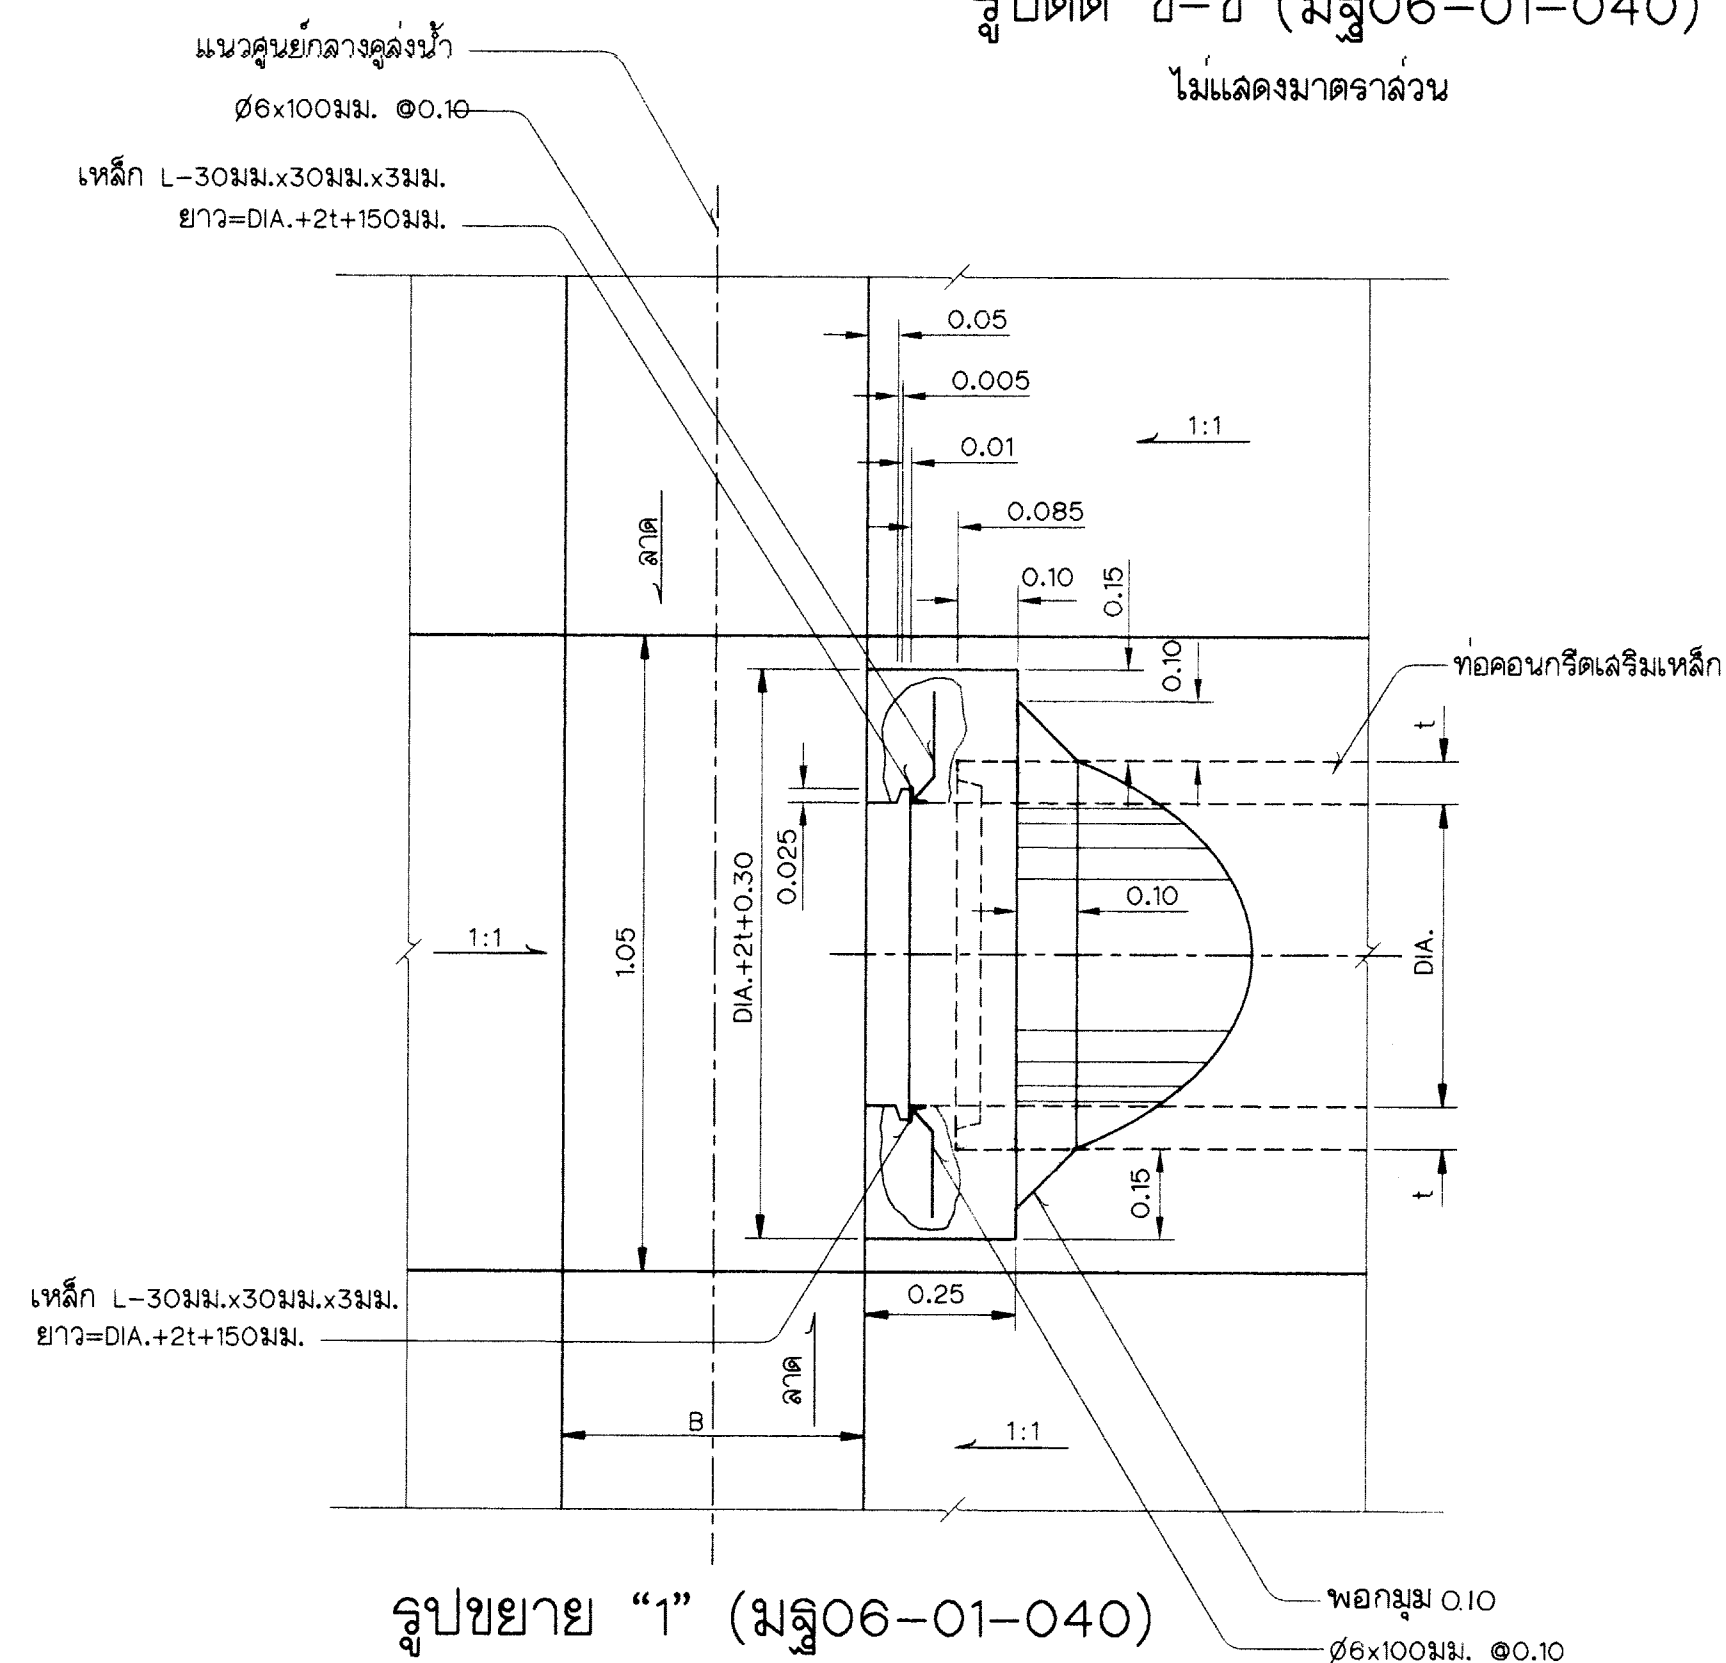


รૂປបឃាយ “1” (ឧត្ត06-01-040)

ไม่แสดงมาตราส่วน

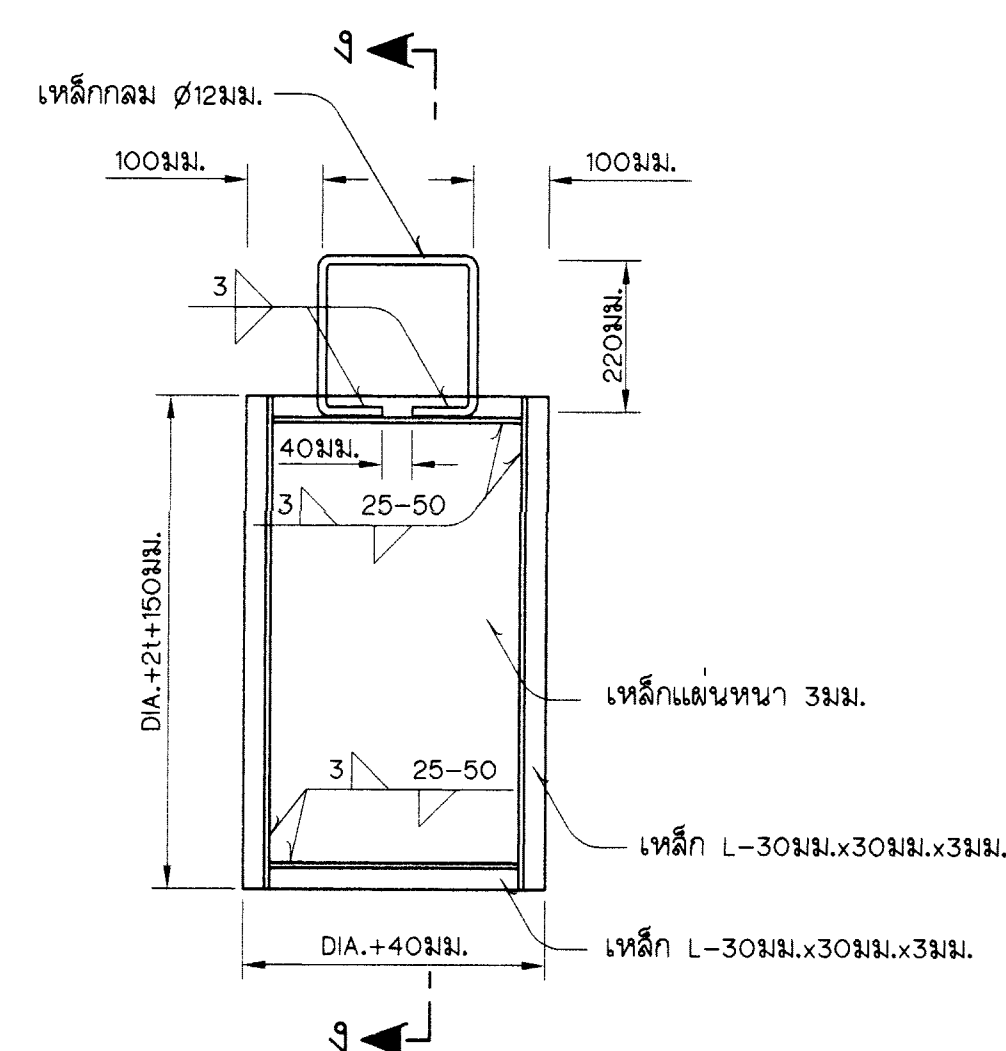


บานระบายน้ำ
รูปด้านหน้า

ไม่แลดวงมาตราล้น

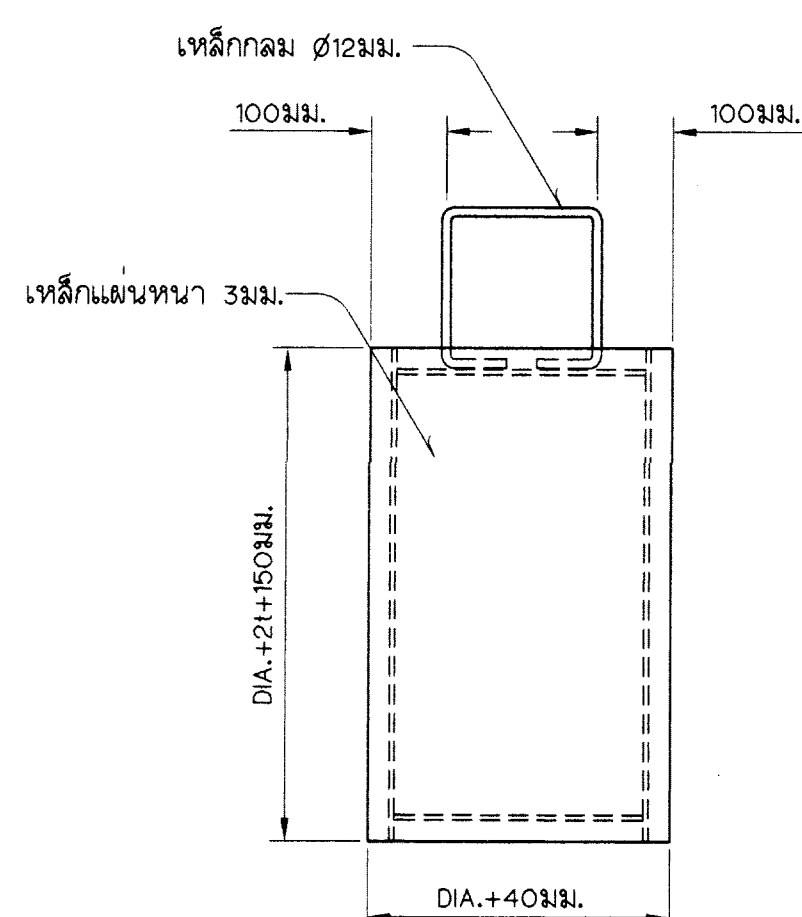


บานระบายน้ำ
รูปด้านหลัง

ไม่แล่ดงมาตราล่วน

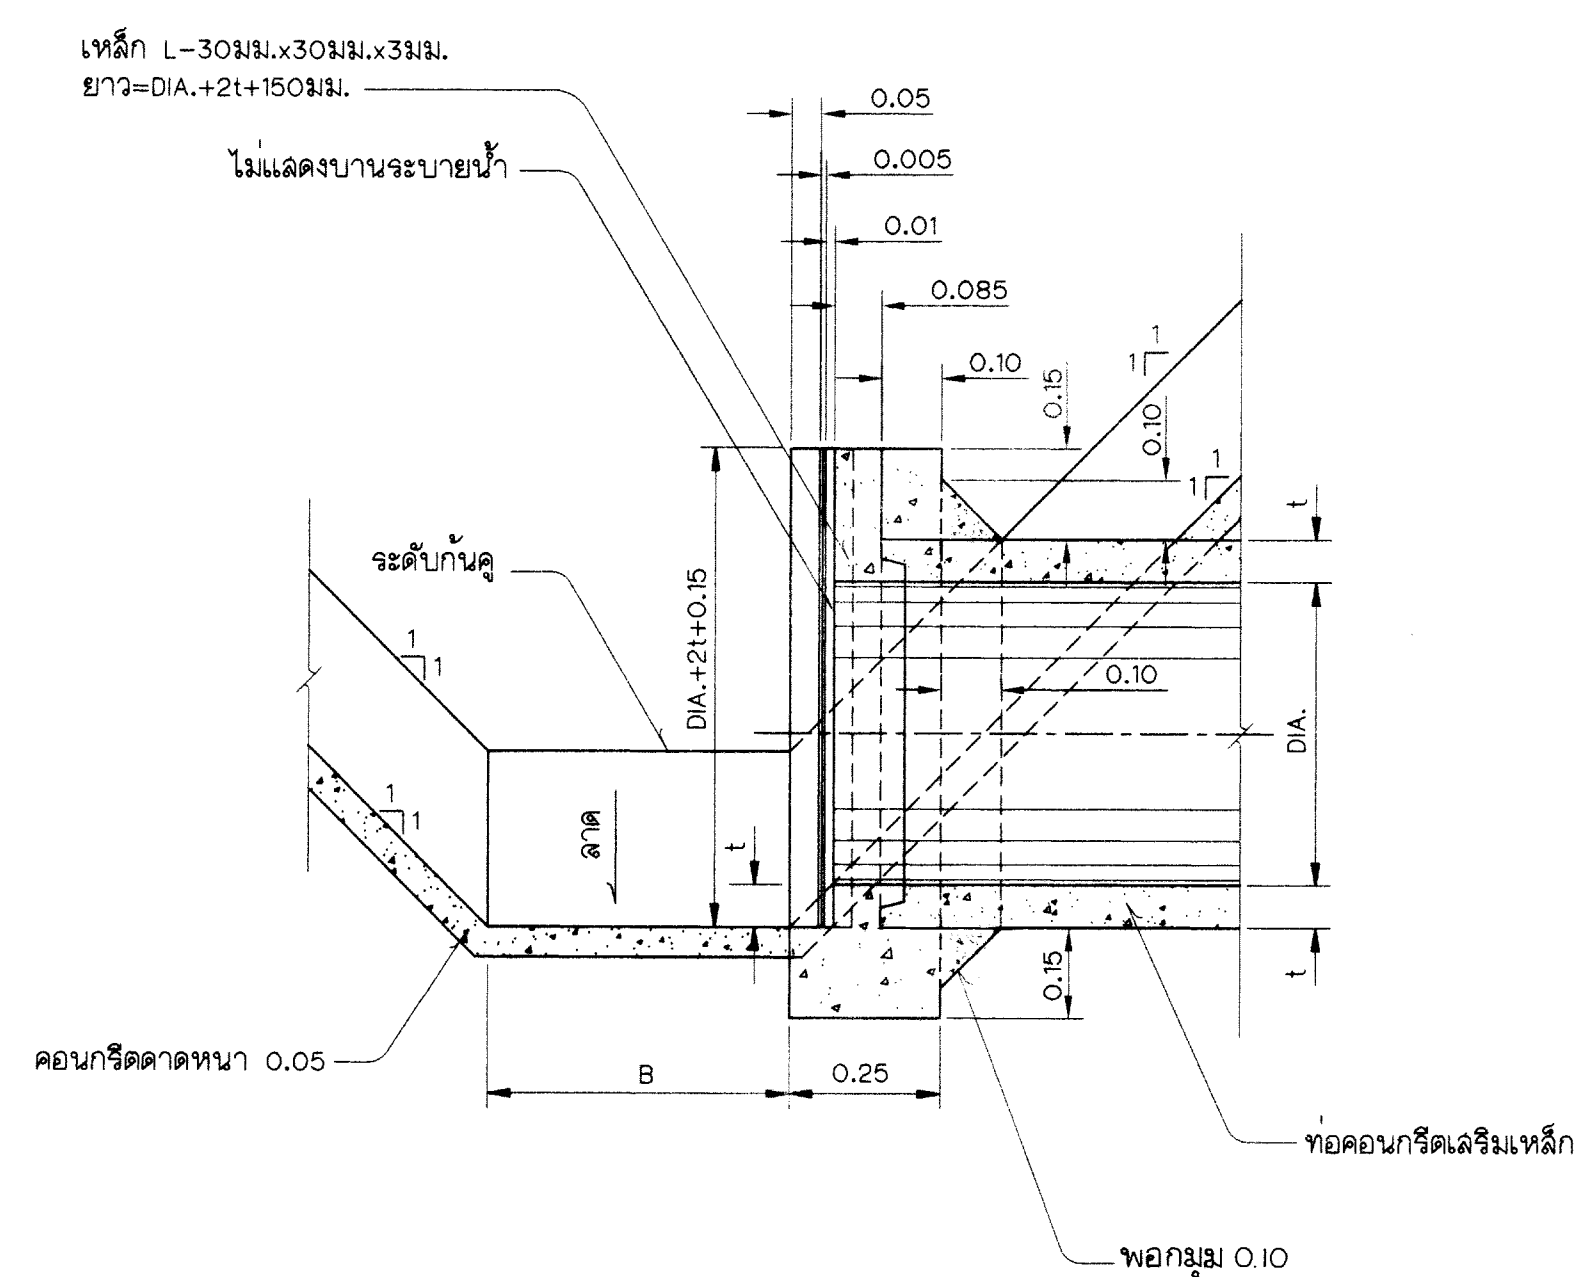


รื้อปรบขยบาย “๒” (มฐ๐6-01-040)

ไม่เล็ดงมาตราล่วน

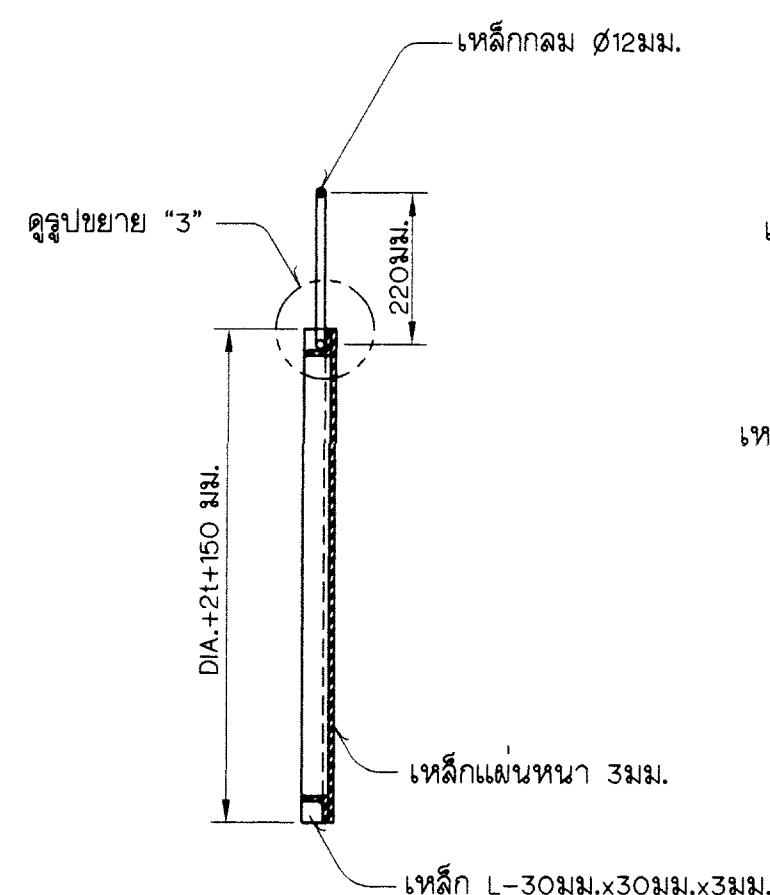

บานระบายน้ำ
รูปตัด ง-ง

ไม่แสดงมาตรการอื่น

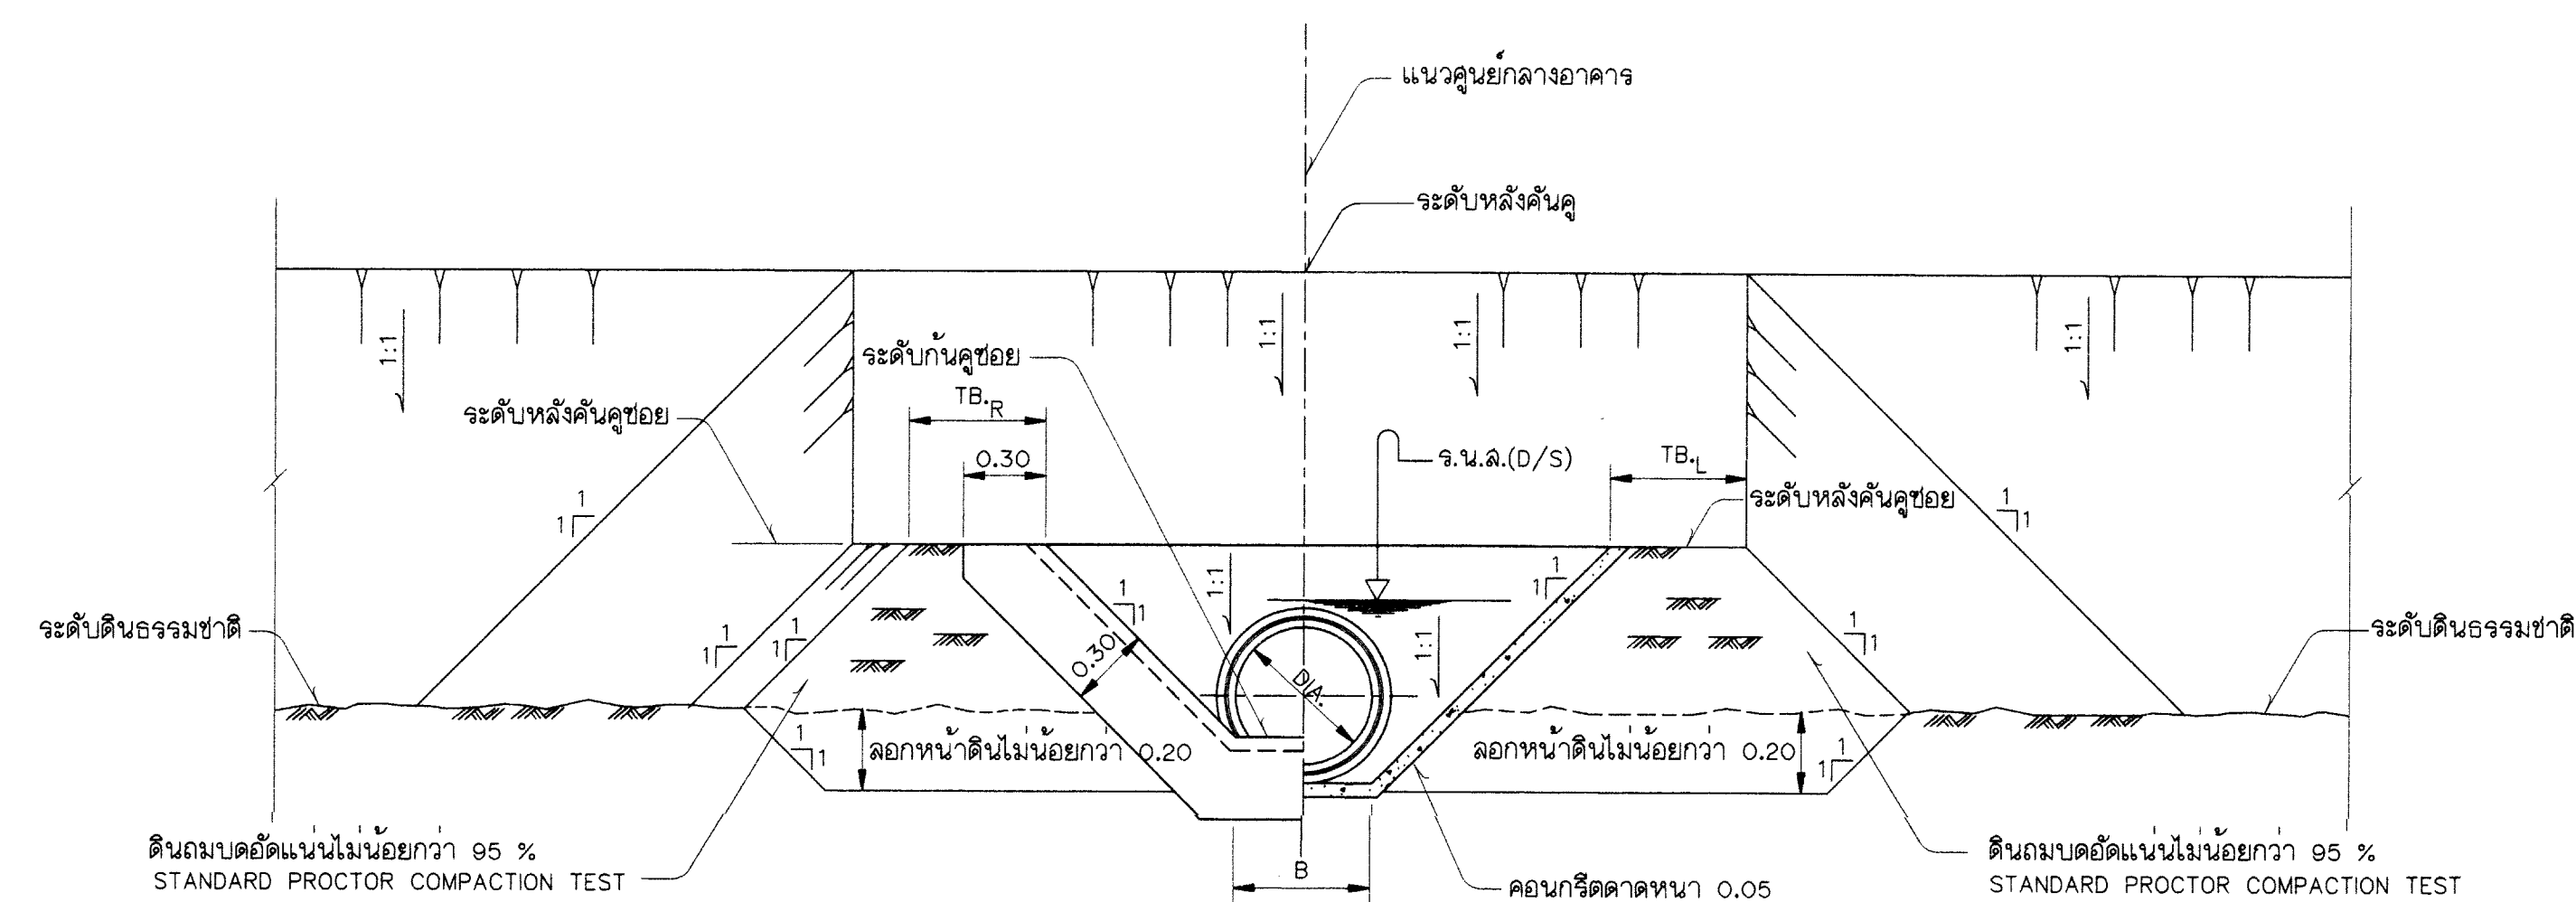

รૂปรັດ ค-ค (ม.ร.๐6-01-040)

ไม่แลงดมาตราล่วน

หมายเหตุ

1. ระบุ(ค.พ.ท.ก.) และวิธีต่างๆ กำหนดให้เป็นมาตรฐาน นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ขนาดเหล็กและขนาดการเชื่อม กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร
3. สเปคคือใบสำหรับงานจะขายแล้วฉบับประกอบ
 - 3.1 สกรูขันใช้ MASTIC EPOXY PRIMER(ALUMINUM) ใช้งานได้ทั่วไป หนาไม่น้อยกว่า 0.20 มม.
 - 3.2 สเปคคือใบใช้ MASTIC EPOXY (COLOR) ใช้งานได้ทั่วไป หนาไม่น้อยกว่า 0.20 มม.
4. เหล็กแผ่นตามมาตรฐาน มอก.1499-2541 ขึ้นคุณภาพ SM400B
5. เหล็กกรวยหรือชนิดอื่นตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 ขึ้นคุณภาพ SM400

แบบประกอบ

1. สัมภาษณ์และแจกจ่าย
2. หมายเหตุทั่วไป
3. อาคารอุปการคุณแบบที่ 5 แปลนและรู
4. มาตรฐานก่อนกริดเสริมเหล็ก
5. มาตรฐานรายละเอียดประกอบก่อนคอนกรีต

หมายเลขแบบ

- ၁၆၀၆-၀၁-၀၀၁
 ၁၆၀၆-၀၁-၀၀၂
 ၁၆၀၆-၀၁-၀၄၀
 ၁၆၅၂.-၂-၀၀၂
 ၁၆၅၂.-၂-၀၀၄

กรมชลประทาน

แบบมาตรฐาน

ระบบชลประทานในแปลงนา

อาคารท่อปากคูลอยแบบที่ 5

รูปตัดและรูปขยาย

ออกแบบ	คณะทำงานฯ 6	เลนอ		กค.อบ.
เขียน	คณะทำงานฯ 6	ผาน		ผล.อบ.
ลอก	คณะทำงานฯ 6	เหินช่อป		ฉช.บ.
ตรวจ	คณะทำงานฯ 6	อนนิต		ฉช.ย.

คณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐานฯ 12 พค.54
กรมชลประทาน วันที่

ឯកសារ ០៦-០១-០៤១