



# มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล

## STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF FUTSAL

กองมาตรฐานกีฬา  
ฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานกีฬา  
การกีฬาแห่งประเทศไทย

## คำนำ

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์กีฬาของหน่วยงานองค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ให้มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาได้รับความร่วมมือในการจัดทำต้นฉบับข้อมูลและรายละเอียดภาพ จากนายยุทธนา นายสุวรรณ อติตรองประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ฝ่ายวิชาการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนนำเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามลำดับ

การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันทุกฝ่ายสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น มาตรฐานของสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาจึงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากลทั่วไป

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้าน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศกำหนด ในโอกาสนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้การจัดทำเอกสารเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

กองมาตรฐานกีฬา

## คำจำกัดความ

**อุปกรณ์กีฬา (Sport Equipment)** หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ในการเล่น ฟุตบอล และการแข่งขันกีฬาของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับระเบียบการแข่งขันและกติกากีฬาที่สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศในชนิดกีฬานั้น ๆ กำหนดไว้

**สถานกีฬา (Sport Field and Stadium)** หมายถึง พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้อำนวยประโยชน์ในการเล่น ฟุตบอลและจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องหรือไม่ขัดกับระเบียบการแข่งขันและกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ

**สถานแข่งขันกีฬา (Sport Field and Stadium for Competition)** หมายถึง บริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาและอำนวยความสะดวกให้ผู้ชม นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบการแข่งขันและกติกากีฬาของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศชนิดนั้น ๆ

# สารบัญ

หน้า

## 1. มาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

### สนามแข่งขัน

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ขนาดสนาม                                    | 1   |
| การทำเส้นสนามแข่งขัน                        | 3   |
| เขตโทษ, จุดโทษ                              | 4   |
| จุดโทษที่สอง, เขตมุม                        | 5   |
| เขตเปลี่ยนตัว                               | 6   |
| ประตู                                       | 7   |
| ความปลอดภัย, พื้นผิวของสนามแข่งขัน, ข้อตกลง | 8-9 |

### อุปกรณ์การแข่งขัน

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ลูกบอล                   | 10    |
| การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด | 11    |
| ข้อตกลง                  | 12-14 |

## 2. อุปกรณ์ประกอบสนามแข่งขัน

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ประตู, ตาข่ายประตู                    | 15 |
| ที่นั่งนักกีฬาสำรองและเจ้าหน้าที่ทีม, |    |
| ที่นั่งกรรมการจัดการแข่งขัน           | 16 |

### 3. อุปกรณ์ประกอบการตัดสิน

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| ชุดสัญญาณโตะผู้ตัดสิน,ป้ายแสดงผลการแข่งขัน | 17    |
| ป้ายแสดงผลการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์,        |       |
| ป้ายแสดงเวลาที่เหลือในการแข่งขัน           | 18    |
| เครื่องสูบลมลูกบอล,เครื่องวัดความดันลม     | 19    |
| เทปวัดระยะ,นาฬิกาจับเวลา,นกหวีด            | 20    |
| บัตรเหลือง-บัตรแดง,เหรียญเสียงสิทธิ์,      |       |
| ปลอกแขนหัวหน้าทีม                          | 21    |
| เอกสารประกอบการตัดสิน                      |       |
| ใบส่งรายชื่อนักกีฬา                        | 22    |
| ใบรายงานผู้ตัดสิน                          | 23-24 |
| ใบรายงานผู้ตัดสินที่ 3                     | 25    |
| แบบประเมินผู้ตัดสินฟุตบอล                  | 26-27 |

**4. สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| ห้องพักนักกีฬา, ห้องประชุม                 | 28 |
| ห้องพยาบาล, ชุดกู้ภัยฉุกเฉิน               | 29 |
| รถพยาบาล, ห้องล้อมวลชน                     | 30 |
| ห้องพักผู้ตัดสิน, ห้องกรรมการจัดการแข่งขัน | 31 |
| ผังการจัดสนามแข่งขัน                       | 32 |






## ข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล

## STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF FUTSAL

ข้อมูลมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล  
ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ [WWW.FIFA.COM](http://WWW.FIFA.COM)

### ขนาดสนาม

### (Dimensions)

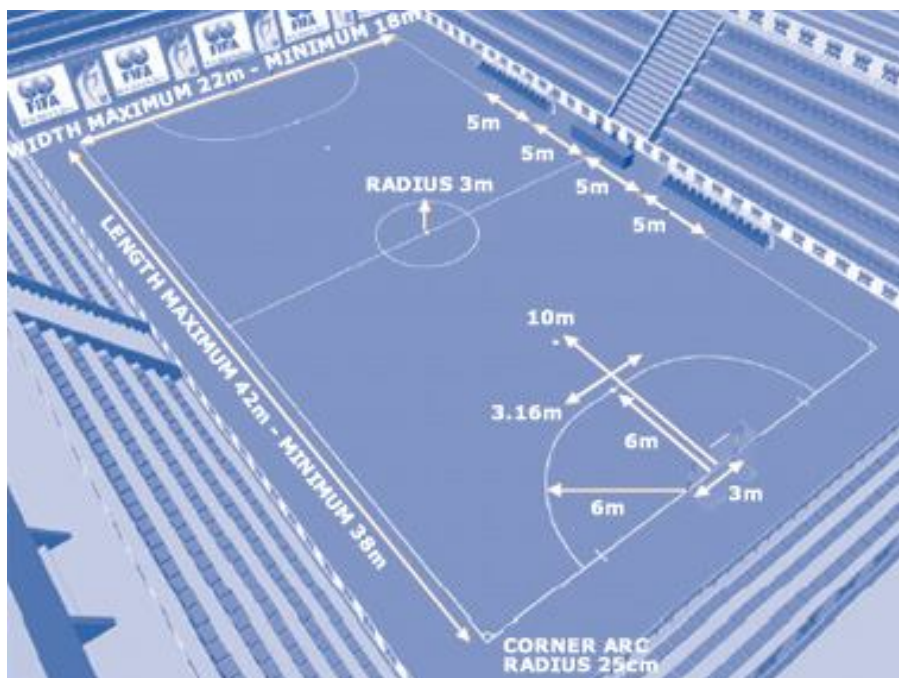



## สนามแข่งขัน

### (The Pitch)

สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู



#### การแข่งขันทั่วไป

|           |        |    |      |
|-----------|--------|----|------|
| ความยาว   | ต่ำสุด | 25 | เมตร |
|           | สูงสุด | 42 | เมตร |
| ความกว้าง | ต่ำสุด | 15 | เมตร |
|           | สูงสุด | 25 | เมตร |

#### การแข่งขันระหว่างชาติ

### (International Matches)


|           |        |    |      |
|-----------|--------|----|------|
| ความยาว   | ต่ำสุด | 38 | เมตร |
|           | สูงสุด | 42 | เมตร |
| ความกว้าง | ต่ำสุด | 18 | เมตร |
|           | สูงสุด | 25 | เมตร |

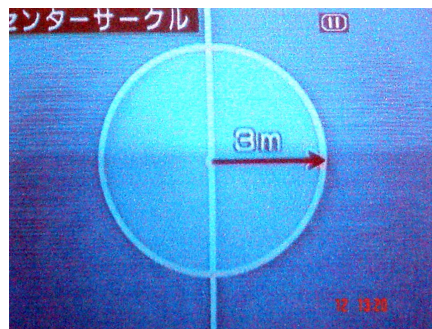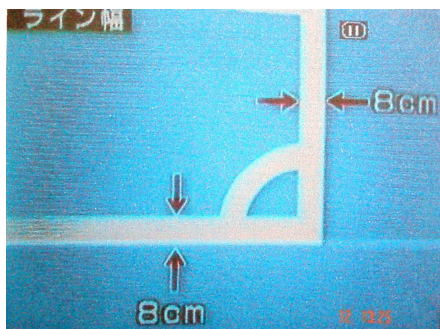

## การทำเส้นสนามแข่งขัน (Pitch Markings)

สนามแข่งขันประกอบด้วยเส้นต่าง ๆ เส้นเหล่านั้นเป็นพื้นที่ของเขตนั่น ๆ เส้นด้านยาวสองเส้นเรียกว่า เส้นข้าง (Touch line) เส้นด้านสั้นสองเส้น เรียกว่า เส้นประตู (Goal line) เส้นทุกเส้นต้องมีความกว้าง 8 เซนติเมตร

สนามแข่งขันแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน โดยมีเส้นแบ่งแดน (A Halfway line) ที่กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน มีจุดกึ่งกลางสนาม (Center mark) และมีวงกลมรัศมี 3 เมตร ล้อมรอบจุดนี้ไว้

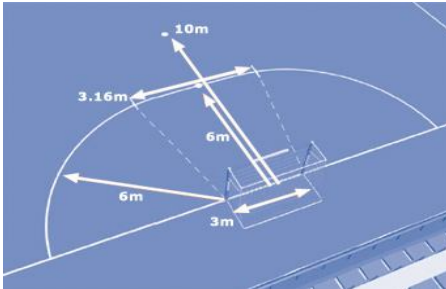


## เขตโทษ (The Penalty Area)

เขตโทษทำไว้ตรงส่วนท้ายของสนามแต่ละด้าน ดังนี้

วัดจากค่านอกเสาประตูทั้งสองข้างออกไปตามแนวเส้นประตูข้างละ 6 เมตร เขียนส่วนโค้งซึ่งมีรัศมี 6 เมตร เข้าไปในพื้นที่สนามแข่งขันจนปลายของส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นขนานที่ตั้งฉากกับเส้นประตูระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างมีความยาว 3.16 เมตร พื้นที่ภายในเขตเส้นเหล่านี้และเส้นประตูล้อมรอบ เรียกว่า เขตโทษ

## จุดโทษ (Penalty Mark)

จากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้าง วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 6 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่า จุดโทษ

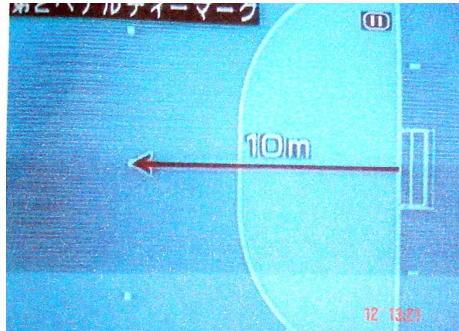



### จุดโทษที่สอง (Second Penalty Mark)

จากจุดกึ่งกลางประตูแต่ละข้าง วัดเป็นแนวตั้งฉากเข้าไปในสนามแข่งขันเป็นระยะทาง 10 เมตร และให้ทำจุดแสดงไว้ จุดนี้เรียกว่า จุดโทษที่สอง




### เขตมุม (The corner Area)

จากมุมสนามแต่ละด้าน เขียนเส้นส่วนโค้งเศษ 1 ส่วน 4 ของวงกลมไว้ในสนามแข่งขัน โดยใช้รัศมี 25 เซนติเมตร

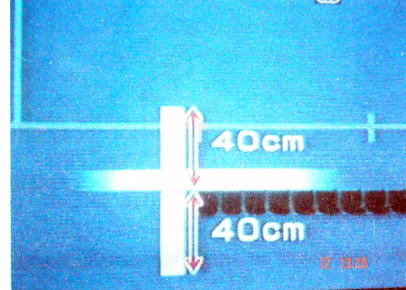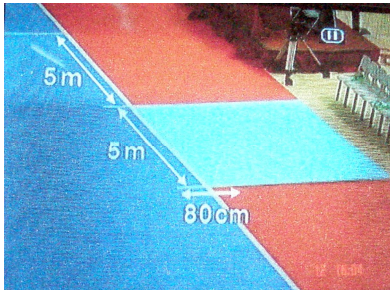


## เขตเปลี่ยนตัว (Substitution Zone)

เขตเปลี่ยนตัวอยู่บริเวณเส้นข้างของสนามแข่งขันตรงด้านหน้าของที่นั่งผู้เล่นสำรอง เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตได้จากบนเส้นข้างจะมีเส้นกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร (วัดจากขอบนอกของเส้นข้างเข้าด้านในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกด้านนอกสนาม 40 เซนติเมตร) ผู้เล่นจะเปลี่ยนเข้าและออกต้องอยู่ภายในเขตเปลี่ยนตัวนี้

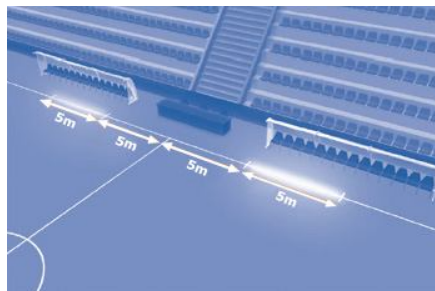

ระหว่างเขตเปลี่ยนตัวทั้งสองข้างตรงเส้นแบ่งแดนและเส้นข้างจะมีช่องว่างระยะ 5 เมตร ตรงด้านหน้าโต๊ะผู้รักษาเวลา

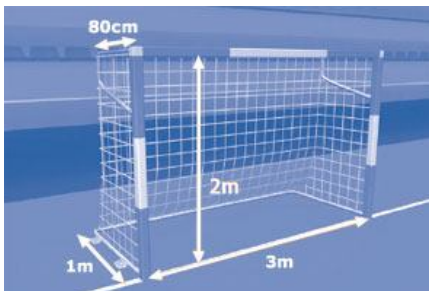

## ประตู (Goals)

ประตูต้องตั้งอยู่บนกึ่งกลางของเส้นประตูแต่ละด้าน ประกอบด้วยเสาประตูสองเสา มีระยะห่างกัน 3 เมตรและเชื่อมต่อกันด้วยคานตามแนวนอน ซึ่งส่วนล่างของคานจะอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร เสาประตูและคานประตูทั้งสองด้านจะมีความกว้างและความหนา 8 เซนติเมตร อาจติดตาข่ายไว้ที่ประตูและคานประตูด้านหลัง ตาข่ายประตูต้องทำด้วยป่าน ปอ หรือไนลอน จึงอนุญาตให้ใช้ได้

เส้นประตูมีความกว้างเท่ากับเสาประตูและคานประตู ที่เสาและคานด้านหลังประตูมีลักษณะเป็นรูปโค้ง วัดจากริมด้านบนของเสาประตูไปด้านนอกของสนาม มีความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร วัดจากริมด้านล่างของเสาประตูไปด้านนอกของสนาม มีความลึกไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร



## ความปลอดภัย (Safety)

ประตูอาจจะเป็นแบบที่แยกประกอบและโยกย้ายได้แต่จะต้องติดตั้งไว้กับพื้นสนามอย่างมั่นคง



พื้นผิวไม้ปาเก้



พื้นผิวยางสังเคราะห์

## พื้นผิวของสนามแข่งขัน (Surface of the Pitch)


พื้นผิวสนามจะต้องเรียบเสมอกัน อาจทำด้วยไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ต้องหลีกเลี่ยงพื้นผิวสนามที่ทำด้วยคอนกรีตหรือยางมะตอย

### ข้อตกลง (Decisions)

1. ในกรณีเส้นประตูยาวระหว่าง 15-16 เมตร รัศมีที่ใช้เขียนส่วนโค้งเขตโทษยาว 4 เมตร ในกรณีนี้จุดโทษจะไม่อยู่บนเส้นเขตโทษแต่ยังคงเป็นระยะ 6 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางเสาประตูและมีระยะห่างเท่ากันทั้งสองข้าง การใช้สนามพื้นหญ้าตามธรรมชาติ สนามหญ้าเทียม หรือพื้นดิน อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันระดับลีก แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันระหว่างชาติ



2. เครื่องหมายบอกระยะบนเส้นประตูจะถูกเขียนเป็นเส้นไว้ด้านนอกของสนามแข่งขันวัดจากส่วนโค้งของมุมสนามออกมา 5 เมตร ทั้งสองด้าน ตีเส้นเป็นมุมฉากกับเส้นประตูเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นอยู่ห่างจากจุดเตะ 5 เมตร เมื่อเกิดการเตะจากมุม ความกว้างของเส้นเครื่องหมาย 8 เซนติเมตร

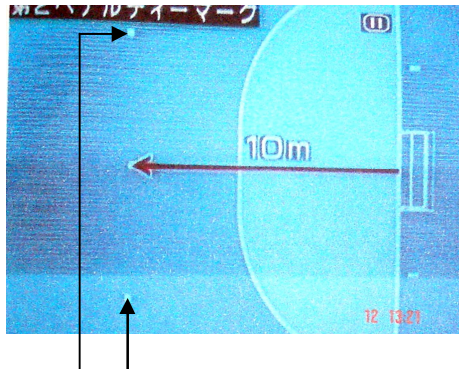

จุดกำหนดระยะห่าง 5 เมตรจากจุดโทษที่สอง

3. จุดกำหนดระยะห่าง 5 เมตร ด้านซ้ายและขวาของจุดโทษที่สอง จะถูกกำหนดไว้บนสนามเพื่อใช้เป็นจุดสังเกตระยะห่างของผู้เล่นในการเตะโทษจากจุดโทษที่สอง ความกว้างของจุด 6 ซม.

4. ม้านั่งยาวสำหรับผู้เล่นของทั้งสองทีมอยู่ด้านหลังเส้นข้าง ถัดจากช่องว่างด้านหน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่



## อุปกรณ์การแข่งขัน ลูกบอล (THE BALL)



### คุณลักษณะและหน่วยการวัด (Qualities and Measurements)

#### ลูกบอลต้อง

1. เป็นทรงกลม
2. ทำด้วยหนัง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3. ความยาวของเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 62 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 64 เซนติเมตร
4. ขณะเริ่มการแข่งขันลูกบอลต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่มากกว่า 440 กรัม
5. ความดันลมลูกบอล เท่ากับ 0.4-0.6 กก./ตารางเซนติเมตร (400-600 กรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่ระดับ น้ำทะเล



### การเปลี่ยนลูกบอลที่ชำรุด (Replacement of Defective Ball)

ถ้าลูกบอลแตกหรือชำรุดในระหว่างการแข่งขันจะดำเนินการดังนี้

1. การแข่งขันต้องหยุดลง
2. เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอล (Dropped Ball) ณ จุดที่ลูกบอลแตก (ชำรุด)


ถ้าลูกบอลเกิดแตกหรือชำรุดในขณะที่บอลอยู่นอกการเล่น ให้เริ่มเล่นใหม่โดยการเตะเริ่มเล่น การเล่นลูกจากประตู การเตะจากมุม การเตะโทษ การเตะโทษ ณ จุดโทษ หรือการเตะเข้าเล่น

3. การเริ่มเล่นใหม่ให้เป็นไปตามกติกา

ในขณะแข่งขัน การเปลี่ยนลูกบอลจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน

## ข้อตกลง (Decisions)

1. ในการแข่งขันระหว่างชาติ ไม่อนุญาตให้ใช้ลูกบอลที่ทำด้วย  
สีกหลาด

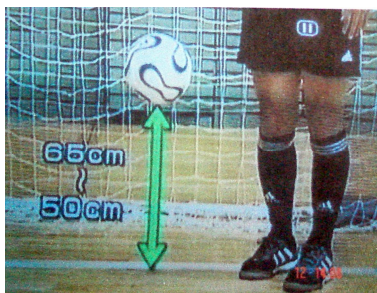

2. การทดสอบลูกฟุตบอลเมื่อปล่อยจากความสูง 2 เมตร โดยวัด  
จากการกระดอนครั้งแรก ต้องกระดอนจากพื้นไม่น้อยกว่า 50  
เซนติเมตร และ ไม่สูงกว่า 65 เซนติเมตร

3. ในการแข่งขัน ลูกฟุตบอลที่ใช้ต้องแสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง  
ทางเทคนิค อย่างน้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 เท่านั้น จึงจะ  
อนุญาตให้ใช้ได้

4. ในการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขัน  
ภายใต้การควบคุมของสมาพันธ์ฯ ลูกบอลที่ใช้ต้องมีตราสัญลักษณ์  
หนึ่งในสามแบบ ดังนี้



4.1 ตราสัญลักษณ์รับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA APPROVED)

4.2 ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA INSPECTED) แล้ว

4.3 ตราสัญลักษณ์ลูกบอลมาตรฐานสำหรับใช้แข่งขันระหว่างชาติ (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่ลูกบอลคือ สัญลักษณ์ที่ระบุว่า ลูกบอลดังกล่าวได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค การจำแนกประเภทรวมถึงคุณสมบัติขั้นต่ำตามกติกาแล้ว




สำหรับการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันภายใต้ความรับผิดชอบของสมาพันธ์ต่าง ๆ ลูกบอลที่ใช้ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องทางเทคนิค อย่างน้อยที่สุดตามที่ระบุไว้ในกติกาข้อ 2 เท่านั้นที่จะอนุญาตให้ใช้ได้ การยอมรับลูกบอลที่ใช้ดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นบนลูกบอลว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ดังกล่าว

สมาคมฟุตบอลแห่งชาติ สามารถออกกฎบังคับให้ใช้ลูกบอลที่มีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากเงื่อนไข 3 ประการ สำหรับการแข่งขันภายในประเทศ หรือในการแข่งขันอื่น ๆ ทุกรายการ ลูกบอลจะต้องเป็นไปตามกติกาข้อ 2

ในกรณีที่สมาคมฟุตบอลแห่งชาติ บังคับใช้ลูกบอลที่มีสัญลักษณ์ว่าได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA APPROVED) หรือได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA INSPECTED) หรือสมาคมฟุตบอลแห่งชาติสามารถอนุญาตให้ใช้ลูกบอลมาตรฐานสำหรับใช้แข่งขันระหว่างชาติ (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD) ก็ได้

## อุปกรณ์ประกอบสนามแข่งขัน

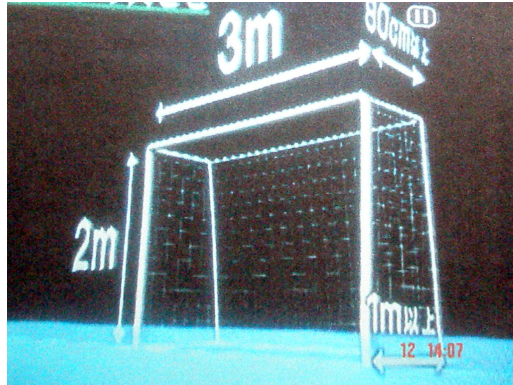


### ประตู

เป็นอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงกลมซึ่งมีความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8 เซนติเมตร และต้องไม่เป็นอันตราย (ดังภาพ)

### ตาข่ายประตู

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากเชือกไนลอน เชือกป่าน หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ที่มีความทนทานนำมาสานเป็นตาข่าย มีขนาดเหมาะสม ความกว้างเท่ากับความกว้างของเสาสนามประตู อาจติดตาข่ายไว้ที่ประตู และพื้นที่สนามด้านหลังประตูโดยต้องแน่ใจว่าติดไว้อย่างเรียบร้อย เหมาะสมและต้องไม่ไปรบกวนการเล่นของผู้รักษาประตู (ดังภาพ)

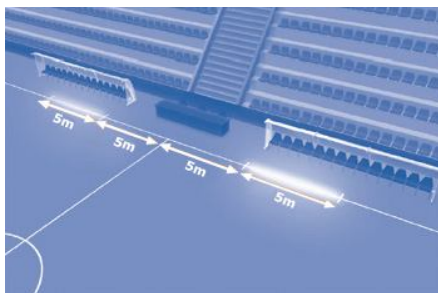

### ที่นั่งนักกีฬาสำรองและเจ้าหน้าที่ทีม

เป็นที่นั่งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ไม่ได้ลงเล่น โดยจัดไว้ด้านเดียวกับโต๊ะกรรมการอยู่ห่างจากโต๊ะกรรมการเป็นระยะ 5 เมตร ทั้งสองด้าน (ดังภาพ)



### ที่นั่งกรรมการจัดการแข่งขัน

ที่นั่งกรรมการ, โต๊ะผู้ตัดสินที่ 3, โต๊ะผู้บรรยาย, โต๊ะพยาบาล เป็นอุปกรณ์ที่จัดไว้สำหรับให้คณะกรรมการใช้ในการทำงาน การบันทึกและตรวจสอบผลการแข่งขัน ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสนาม ระหว่างเส้นกึ่งกลางสนาม (ดังภาพ)



## อุปกรณ์ประกอบการตัดสิน



## ชุดสัญญาณโตะผู้ตัดสิน



## ป้ายแสดงผลการแข่งขัน

เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ พลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้รายงานผลการแข่งขันหรือแสดงผลการแข่งขัน (ดังภาพ)